



hlavní projektant:	 Ing. arch. Petr BLAŽEK, Ph.D.
zodpovědný projektant:	 Martin SYNEK
vypracoval:	Martin SYNEK

stavebník : Nemocnice Znojmo
příspěvková organizace,
MUDr. Jana Janského 2675/11, 66902 Znojmo

Nemocnice Znojmo
stavební úpravy objektu B 1.NP
CENTRÁLNÍ ŠATNY

k.ú. Znojmo-město, p.č. 4408/44

VÝPOČET OSVĚTLENÍ

stupeň:	DSP
datum:	08/2023


PEND_{a.s.}

Vojanova č.1, 615 00 Brno
tel.: +420 604 711 260
E-mail: petr.blazek@pend.cz, www.pend.cz

měřítko :	č. výkresu :
není	02

Budova 1 · Poschodí 1 (Rozvržení nouzového osvětlení)

Výpočtové objekty

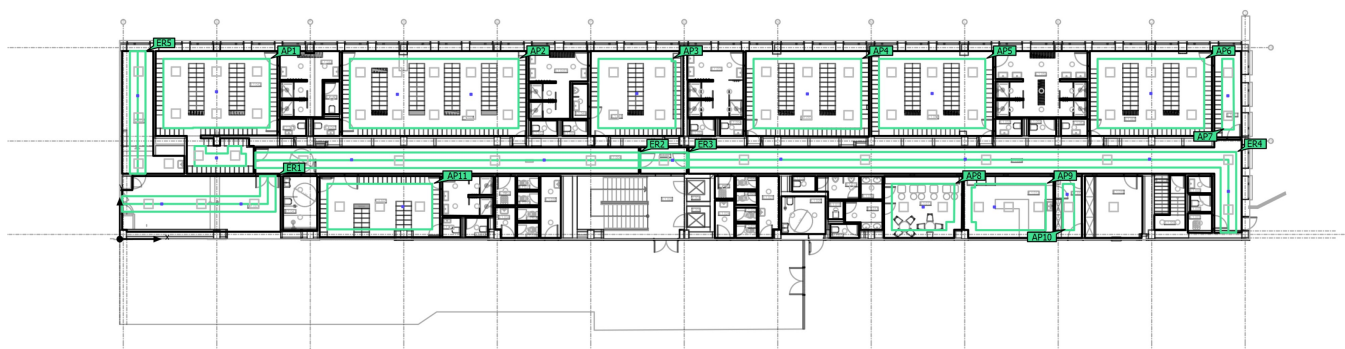

Budova 1 · Poschodí 1 (Rozvržení nouzového osvětlení)

Výpočtové objekty

Oblasti s protipanickým osvětlením

Vlastnosti	E_{min} (Pož.)	E_{max}	U_d (Pož.)	Index
Protipaniková plocha (B.1.042 šatna ženy) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.000 m	0.96 lx (≥ 0.50 lx) ✓	2.10 lx	0.46 (≥ 0.025) ✓	AP1
Protipaniková plocha (B.1.046 šatna ženy) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.000 m	1.20 lx (≥ 0.50 lx) ✓	2.76 lx	0.43 (≥ 0.025) ✓	AP2
Protipaniková plocha (B.1.048 šatna muži) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.000 m	0.98 lx (≥ 0.50 lx) ✓	1.63 lx	0.60 (≥ 0.025) ✓	AP3
Protipaniková plocha (B.1.053 šatna ženy) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.000 m	0.95 lx (≥ 0.50 lx) ✓	1.63 lx	0.58 (≥ 0.025) ✓	AP4
Protipaniková plocha (B.1.057 šatna ženy) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.000 m	0.95 lx (≥ 0.50 lx) ✓	1.63 lx	0.58 (≥ 0.025) ✓	AP5
Protipaniková plocha (B.1.061 šatna ženy) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.000 m	0.96 lx (≥ 0.50 lx) ✓	1.63 lx	0.59 (≥ 0.025) ✓	AP6
Protipaniková plocha (B.1.063 šatna ženy) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.000 m	3.35 lx (≥ 0.50 lx) ✓	11.4 lx	0.29 (≥ 0.025) ✓	AP7
Protipaniková plocha (B.1.013 Bufet) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.000 m	1.14 lx (≥ 0.50 lx) ✓	1.64 lx	0.70 (≥ 0.025) ✓	AP8
Protipaniková plocha (B.1.012 Bufet) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.000 m	0.95 lx (≥ 0.50 lx) ✓	1.64 lx	0.58 (≥ 0.025) ✓	AP9
Protipaniková plocha (B.1.011 Sklad bufet) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.000 m	2.77 lx (≥ 0.50 lx) ✓	11.2 lx	0.25 (≥ 0.025) ✓	AP10
Protipaniková plocha (B.1.037 Šatna ženy imobilní) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.000 m	0.96 lx (≥ 0.50 lx) ✓	1.63 lx	0.59 (≥ 0.025) ✓	AP11

Budova 1 · Poschodí 1 (Rozvržení nouzového osvětlení)

Výpočtové objekty

Oblasti s protipanickým osvětlením

Vlastnosti	E_{min} (Pož.)	E_{max}	U_d (Pož.)	Index
------------	---------------------	-----------	-----------------	-------


Únikové cesty

Vlastnosti	E_{min} Středová oblast (Pož.)	E_{max} Středová oblast	E_{min} Osa (Pož.)	E_{max} Osa	U_d (Pož.)	Index
Úniková cesta 1 Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.000 m	1.10 lx (≥ 0.50 lx) ✓	16.8 lx	1.20 lx (≥ 1.00 lx) ✓	16.8 lx	0.072 (≥ 0.025) ✓	ER1
Úniková cesta 2 Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.000 m	1.59 lx (≥ 0.50 lx) ✓	11.4 lx	1.80 lx (≥ 1.00 lx) ✓	11.3 lx	0.16 (≥ 0.025) ✓	ER2
Úniková cesta 3 Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.000 m	2.43 lx (≥ 0.50 lx) ✓	11.2 lx	3.84 lx (≥ 1.00 lx) ✓	11.2 lx	0.34 (≥ 0.025) ✓	ER3
Úniková cesta 4 Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.000 m	1.86 lx (≥ 0.50 lx) ✓	14.1 lx	2.09 lx (≥ 1.00 lx) ✓	14.1 lx	0.15 (≥ 0.025) ✓	ER4
Úniková cesta 5 Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.000 m	2.41 lx (≥ 0.50 lx) ✓	11.3 lx	3.38 lx (≥ 1.00 lx) ✓	11.3 lx	0.30 (≥ 0.025) ✓	ER5

Pokyny k plánování:

Rozvržení nouzového osvětlení bylo vypočítáno bez odrazu a bez zohlednění umístěného nábytku.

Budova 1 · Poschodí 1 (Světelná scéna 1)

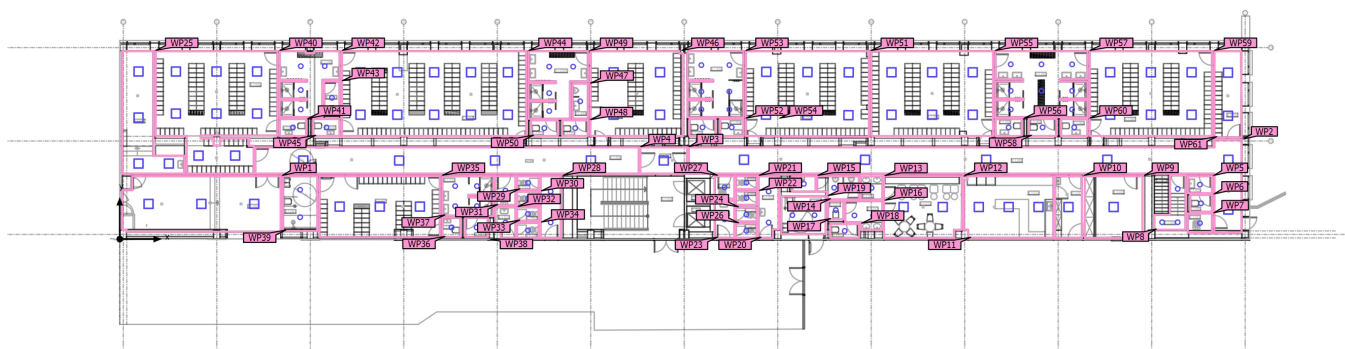Výpočtové objekty

Budova 1 · Poschodí 1 (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

Použité roviny

Vlastnosti	Ě (Pož.)	E _{min}	E _{max}	U _o (g ₁) (Pož.)	g ₂	Index
Uživatelská úroveň (B.1.001 Chodba) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.000 m, Okrajová zóna: 0.000 m	158 lx (≥ 100 lx) ✓	104 lx	190 lx	0.66 (≥ 0.40) ✓	0.55	WP1
Uživatelská úroveň (B.1.002 Chodba) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.000 m, Okrajová zóna: 0.000 m	121 lx (≥ 100 lx) ✓	63.0 lx	229 lx	0.52 (≥ 0.40) ✓	0.28	WP2
Uživatelská úroveň (B.1.003 Chodba) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.000 m, Okrajová zóna: 0.000 m	184 lx (≥ 100 lx) ✓	162 lx	209 lx	0.88 (≥ 0.40) ✓	0.78	WP3
Uživatelská úroveň (B.1.004 Chodba) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.000 m, Okrajová zóna: 0.000 m	130 lx (≥ 100 lx) ✓	79.3 lx	177 lx	0.61 (≥ 0.40) ✓	0.45	WP4
Uživatelská úroveň (B.1.005 Předstíři) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	250 lx (≥ 200 lx) ✓	228 lx	278 lx	0.91 (≥ 0.40) ✓	0.82	WP5
Uživatelská úroveň (B.1.006 WC) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	260 lx (≥ 200 lx) ✓	237 lx	275 lx	0.91 (≥ 0.40) ✓	0.86	WP6
Uživatelská úroveň (B.1.007 Uklid) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	182 lx (≥ 100 lx) ✓	162 lx	200 lx	0.89 (≥ 0.40) ✓	0.81	WP7
Uživatelská úroveň (B.1.008 Sklad) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	273 lx (≥ 100 lx) ✓	194 lx	339 lx	0.71 (≥ 0.40) ✓	0.57	WP8
Uživatelská úroveň (B.1.010 Sklad urgent) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	138 lx (≥ 100 lx) ✓	80.6 lx	223 lx	0.58 (≥ 0.40) ✓	0.36	WP9
Uživatelská úroveň (B.1.011 Sklad bufet) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	212 lx (≥ 100 lx) ✓	145 lx	281 lx	0.68 (≥ 0.40) ✓	0.52	WP10
Uživatelská úroveň (B.1.012 Bufet) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	278 lx (≥ 200 lx) ✓	172 lx	371 lx	0.62 (≥ 0.40) ✓	0.46	WP11

Budova 1 · Poschodí 1 (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

Uživatelská úroveň (B.1.013 Bufet) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	211 lx (≥ 200 lx) ✓	130 lx	285 lx	0.62 (≥ 0.40) ✓	0.46	WP12
Uživatelská úroveň (B.1.014 předsíň) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	244 lx (≥ 200 lx) ✓	222 lx	269 lx	0.91 (≥ 0.40) ✓	0.83	WP13
Uživatelská úroveň (B.1.015 WC muži) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	252 lx (≥ 200 lx) ✓	173 lx	294 lx	0.69 (≥ 0.40) ✓	0.59	WP14
Uživatelská úroveň (B.1.016 WC muži) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	262 lx (≥ 200 lx) ✓	237 lx	291 lx	0.90 (≥ 0.40) ✓	0.81	WP15
Uživatelská úroveň (B.1.017 předsíň) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	249 lx (≥ 200 lx) ✓	183 lx	284 lx	0.73 (≥ 0.40) ✓	0.64	WP16
Uživatelská úroveň (B.1.018 WC ženy) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	287 lx (≥ 200 lx) ✓	264 lx	309 lx	0.92 (≥ 0.40) ✓	0.85	WP17
Uživatelská úroveň (B.1.019 WC ženy) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	242 lx (≥ 200 lx) ✓	210 lx	271 lx	0.87 (≥ 0.40) ✓	0.77	WP18
Uživatelská úroveň (B.1.020 WC imobilní) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	316 lx (≥ 200 lx) ✓	227 lx	373 lx	0.72 (≥ 0.40) ✓	0.61	WP19
Uživatelská úroveň (B.1.021 předsíň) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	331 lx (≥ 200 lx) ✓	251 lx	375 lx	0.76 (≥ 0.40) ✓	0.67	WP20
Uživatelská úroveň (B.1.022 WC) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	278 lx (≥ 200 lx) ✓	253 lx	297 lx	0.91 (≥ 0.40) ✓	0.85	WP21
Uživatelská úroveň (B.1.023 WC) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	272 lx (≥ 200 lx) ✓	250 lx	291 lx	0.92 (≥ 0.40) ✓	0.86	WP22
Uživatelská úroveň (B.1.024 předsíň) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	244 lx (≥ 200 lx) ✓	196 lx	285 lx	0.80 (≥ 0.40) ✓	0.69	WP23

Budova 1 · Poschodí 1 (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

Uživatelská úroveň (B.1.025 WC) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	273 lx (≥ 200 lx) ✓	253 lx	294 lx	0.93 (≥ 0.40) ✓	0.86	WP24
Uživatelská úroveň (B.1.026) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	340 lx (≥ 200 lx) ✓	228 lx	467 lx	0.67 (≥ 0.40) ✓	0.49	WP25
Uživatelská úroveň (B.1.027 WC) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	271 lx (≥ 200 lx) ✓	250 lx	288 lx	0.92 (≥ 0.40) ✓	0.87	WP26
Uživatelská úroveň (B.1.028 úklid) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	186 lx (≥ 100 lx) ✓	170 lx	208 lx	0.91 (≥ 0.40) ✓	0.82	WP27
Uživatelská úroveň (B.1.030 předsíň) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	328 lx (≥ 200 lx) ✓	254 lx	377 lx	0.77 (≥ 0.40) ✓	0.67	WP28
Uživatelská úroveň (B.1.031 WC) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	275 lx (≥ 200 lx) ✓	259 lx	297 lx	0.94 (≥ 0.40) ✓	0.87	WP29
Uživatelská úroveň (B.1.032 WC) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	277 lx (≥ 200 lx) ✓	259 lx	303 lx	0.94 (≥ 0.40) ✓	0.85	WP30
Uživatelská úroveň (B.1.033 úklid) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	164 lx (≥ 100 lx) ✓	138 lx	185 lx	0.84 (≥ 0.40) ✓	0.75	WP31
Uživatelská úroveň (B.1.034 předsíň) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	268 lx (≥ 200 lx) ✓	225 lx	301 lx	0.84 (≥ 0.40) ✓	0.75	WP32
Uživatelská úroveň (B.1.035 WC) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	269 lx (≥ 200 lx) ✓	250 lx	292 lx	0.93 (≥ 0.40) ✓	0.86	WP33
Uživatelská úroveň (B.1.036 WC) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	269 lx (≥ 200 lx) ✓	247 lx	287 lx	0.92 (≥ 0.40) ✓	0.86	WP34
Uživatelská úroveň (B.1.037 Šatna ženy imobilní) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	217 lx (≥ 200 lx) ✓	131 lx	298 lx	0.60 (≥ 0.40) ✓	0.44	WP35

Budova 1 · Poschodí 1 (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

Uživatelská úroveň (B.1.038 WC atna ženy) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	266 lx (≥ 200 lx) ✓	244 lx	293 lx	0.92 (≥ 0.40) ✓	0.83	WP36
Uživatelská úroveň (B.1.039 umývárna ženy) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	283 lx (≥ 200 lx) ✓	188 lx	374 lx	0.66 (≥ 0.40) ✓	0.50	WP37
Uživatelská úroveň (B.1.040 WC umývárna ženy) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	251 lx (≥ 200 lx) ✓	226 lx	276 lx	0.90 (≥ 0.40) ✓	0.82	WP38
Uživatelská úroveň (B.1.041 umývárna ženy imobilní) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	290 lx (≥ 200 lx) ✓	212 lx	339 lx	0.73 (≥ 0.40) ✓	0.63	WP39
Uživatelská úroveň (B.1.042 šatna ženy) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	327 lx (≥ 200 lx) ✓	204 lx	389 lx	0.62 (≥ 0.40) ✓	0.52	WP40
Uživatelská úroveň (B.1.043 WC šatna ženy) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	244 lx (≥ 200 lx) ✓	222 lx	267 lx	0.91 (≥ 0.40) ✓	0.83	WP41
Uživatelská úroveň (B.1.044 umývárna ženy) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	248 lx (≥ 200 lx) ✓	160 lx	332 lx	0.65 (≥ 0.40) ✓	0.48	WP42
Uživatelská úroveň (B.1.045 WC umývárna ženy) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	271 lx (≥ 200 lx) ✓	222 lx	307 lx	0.82 (≥ 0.40) ✓	0.72	WP43
Uživatelská úroveň (B.1.046 šatna ženy) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	369 lx (≥ 200 lx) ✓	233 lx	427 lx	0.63 (≥ 0.40) ✓	0.55	WP44
Uživatelská úroveň (B.1.047 WC šatna ženy) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	244 lx (≥ 200 lx) ✓	221 lx	268 lx	0.91 (≥ 0.40) ✓	0.82	WP45
Uživatelská úroveň (B.1.048 šatna muži) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	273 lx (≥ 200 lx) ✓	180 lx	331 lx	0.66 (≥ 0.40) ✓	0.54	WP46
Uživatelská úroveň (B.1.049 WC šatna muži) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	263 lx (≥ 200 lx) ✓	213 lx	307 lx	0.81 (≥ 0.40) ✓	0.69	WP47

Budova 1 · Poschodí 1 (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

Uživatelská úroveň (B.1.050 WC šatna muži) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	250 lx (≥ 200 lx) ✓	222 lx	270 lx	0.89 (≥ 0.40) ✓	0.82	WP48
Uživatelská úroveň (B.1.051 umývárna muži) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	244 lx (≥ 200 lx) ✓	163 lx	334 lx	0.67 (≥ 0.40) ✓	0.49	WP49
Uživatelská úroveň (B.1.052 WC umývárna muži) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	245 lx (≥ 200 lx) ✓	221 lx	272 lx	0.90 (≥ 0.40) ✓	0.81	WP50
Uživatelská úroveň (B.1.053 šatna ženy) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	317 lx (≥ 200 lx) ✓	201 lx	383 lx	0.63 (≥ 0.40) ✓	0.52	WP51
Uživatelská úroveň (B.1.054 WC šatna ženy) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	254 lx (≥ 200 lx) ✓	234 lx	277 lx	0.92 (≥ 0.40) ✓	0.84	WP52
Uživatelská úroveň (B.1.055 umývárna ženy) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	267 lx (≥ 200 lx) ✓	166 lx	365 lx	0.62 (≥ 0.40) ✓	0.45	WP53
Uživatelská úroveň (B.1.056 WC umývárna ženy) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	248 lx (≥ 200 lx) ✓	225 lx	272 lx	0.91 (≥ 0.40) ✓	0.83	WP54
Uživatelská úroveň (B.1.057 šatna ženy) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	322 lx (≥ 200 lx) ✓	205 lx	387 lx	0.64 (≥ 0.40) ✓	0.53	WP55
Uživatelská úroveň (B.1.058 WC šatna ženy) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	245 lx (≥ 200 lx) ✓	221 lx	268 lx	0.90 (≥ 0.40) ✓	0.82	WP56
Uživatelská úroveň (B.1.059 umývárna ženy) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	257 lx (≥ 200 lx) ✓	159 lx	374 lx	0.62 (≥ 0.40) ✓	0.43	WP57
Uživatelská úroveň (B.1.060 WC umývárna ženy) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	241 lx (≥ 200 lx) ✓	216 lx	268 lx	0.90 (≥ 0.40) ✓	0.81	WP58
Uživatelská úroveň (B.1.061 šatna ženy) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	321 lx (≥ 200 lx) ✓	208 lx	384 lx	0.65 (≥ 0.40) ✓	0.54	WP59

Budova 1 · Poschodí 1 (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

Uživatelská úroveň (B.1.062 WC šatna ženy)	247 lx	224 lx	268 lx	0.91	0.84	WP60
Svislá intenzita osvětlení (adaptivní)	(≥ 200 lx)			(≥ 0.40)		
Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	✓			✓		
Uživatelská úroveň (B.1.063 šatna ženy)	306 lx	231 lx	350 lx	0.75	0.66	WP61
Svislá intenzita osvětlení (adaptivní)	(≥ 200 lx)			(≥ 0.40)		
Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	✓			✓		