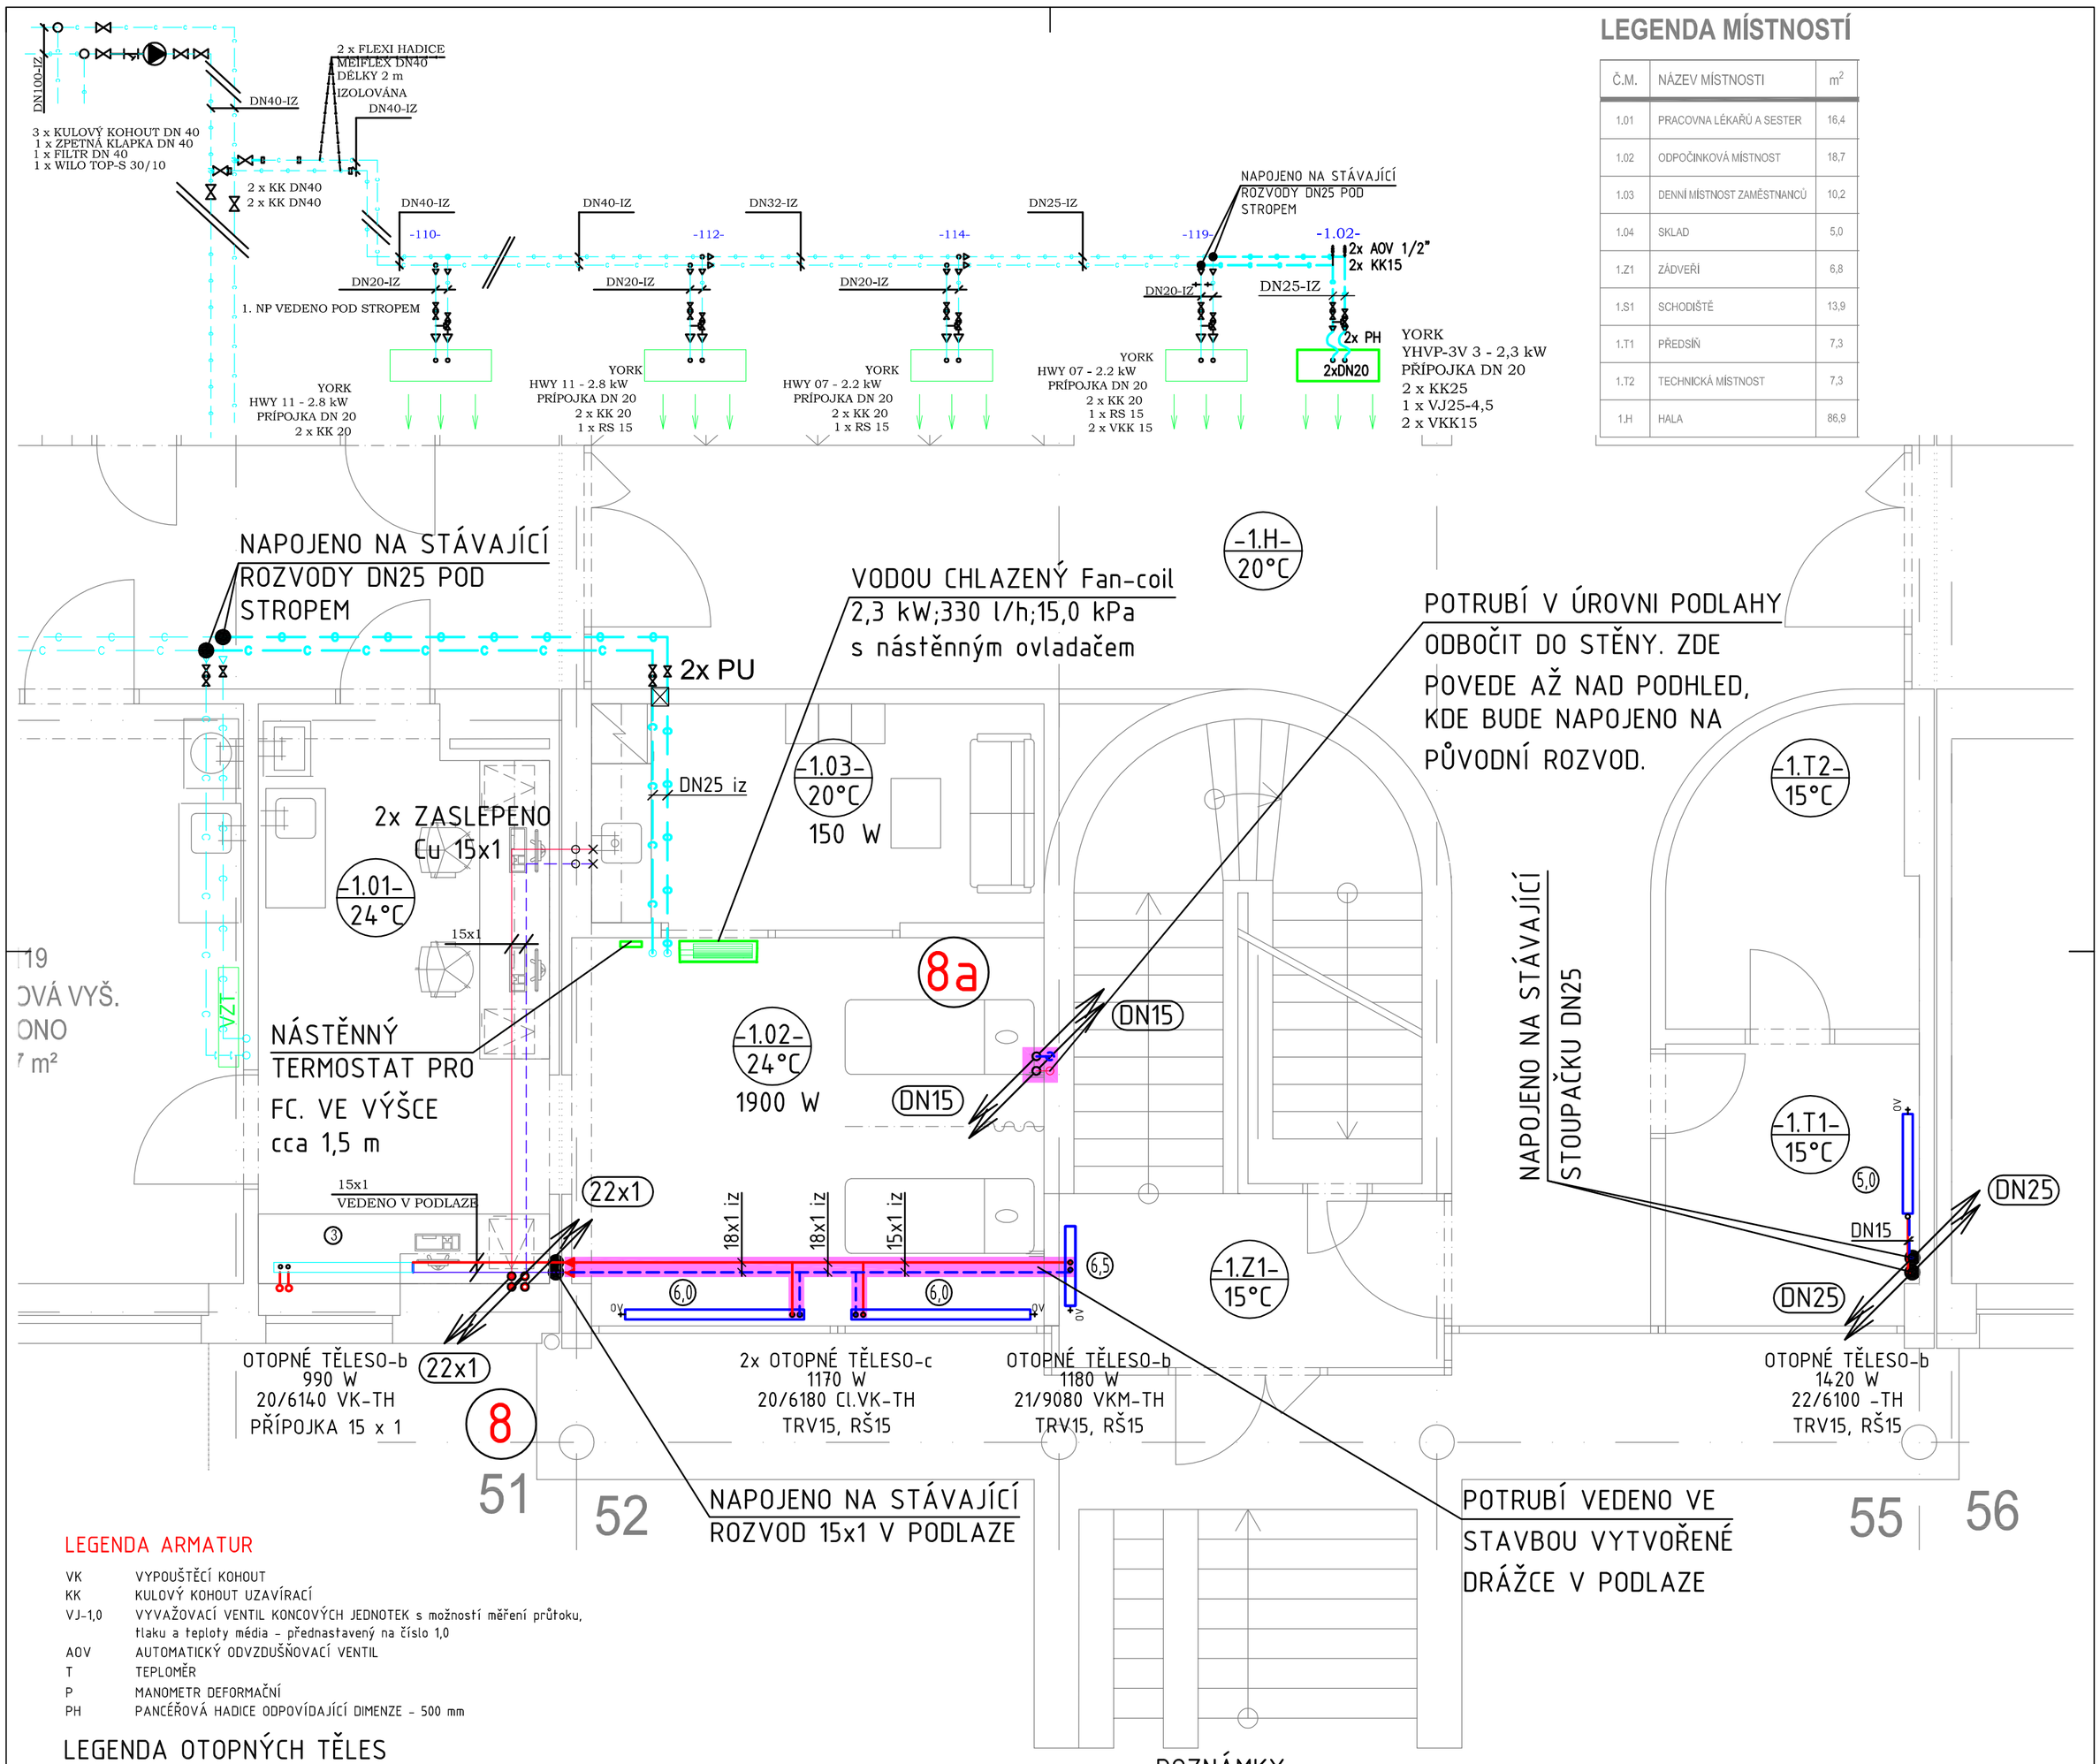

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²
1.01	PRACOVNA LÉKAŘŮ A SESTER	16,4
1.02	ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST	18,7
1.03	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	10,2
1.04	SKLAD	5,0
1.Z1	ZÁDVEŘÍ	6,8
1.S1	SCHODIŠTĚ	13,9
1.T1	PŘEDSÍŇ	7,3
1.T2	TECHNICKÁ MÍSTNOST	7,3
1.H	HALA	86,9

LEGENDA ARMATUR

VK	VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
KK	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ
VJ-1,0	VYVAŽOVACÍ VENTIL KONCOVÝCH JEDNOTEK s možností měření průtoku, tlaku a teploty média - přednastavený na číslo 1,0
AOV	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
T	TEPLOMĚR
P	MANOMETR DEFORMAČNÍ
PH	PANCÉŘOVÁ HADICE ODPOVÍDAJÍCÍ DIMENZE - 500 mm

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES

20/6080	- DESKOVÉ OCELOVÉ OT běžné provedení s bočním připojením-dvě desky, h=600 mm, l=800 mm
20/6080 Cl.VK	- DESKOVÉ OCELOVÉ OT hygien. provedení se spodním pravým připojením-dvě desky, h=600 mm, l=800 mm BEZ KOTVÍCÍCH PLECHŮ, INSTALOVANÉ NA STOJÁNKOVÝCH KONZOLÁCH
20/6080 VKM	- DESKOVÉ OCELOVÉ OT běžné provedení se spodním středovým připojením-dvě desky, h=600 mm, l=800 mm
(6,0)	- PŘEDNASTAVENÍ TERMOSTATICKÉHO VENTILU na ČÍSLO 6,0
	- NOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
	- PONECHANÉ OTOPNÉ TĚLESO

LEGENDA POTRUBÍ

VÝŠKOVÉ KOTY PŘEDSTAVUJÍ VZDÁLENOST OSY POTRUBÍ OD PODLAHY

- NOVÝ/STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD OTOPNÉ VODY - OT (70°C)
- NOVÝ/STÁVAJÍCÍ VRAT OTOPNÉ VODY - OT 50°C)
- NOVÝ/STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD CHLADU - (6°C)
- NOVÝ/STÁVAJÍCÍ VRAT CHLADU - (12°C)
- ZAŘÍZENÍ PROFESE VZT
- NÁPOJNÉ MÍSTO PŮVODNÍCH A NOVÝCH ROZVODŮ
- STAVBOU VYTVOŘENÁ DRÁŽKA S NÁSLEDNÝM ZAPRAVENÍM

LEGENDA ARMATUR A PŘÍSLUŠENSTVÍ

TRV	TERMOSTATICKÝ VENTIL k otopnémumu tělesu axiální, min. Kvs-1,8 (PRO SAMOTÍŽNÉ SYSTÉMY)
RŠ	REGULAČNÍ UZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ k otopnému tělesu DN15 přímé s možností vypouštění
TH	TERMOSTAT. HLAVICE s pojistkou proti odcizení
OV	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL - NA VŠECH TĚLESECH
(1)	OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ
RŠ	REGULAČNÍ ŠROUBENÍ GIACOMINI R15
PU ☒	POŽÁRNÍ UCPÁVKA ODPOVÍDAJÍCÍ DIMENZE

POZNÁMKY:

- PŘÍPOJKY K UPRAVOVANÝM OT BUDOU V NUTNÉM ROZSAHU PŘIZPŮSOBENY
- DIMENZE PŘÍPOJEK NOVÝCH OT BUDOU V DIMENZI 15x1, resp. DN15
- POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO PODLE POKYNŮ UVEDENÝCH V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

±0,000 = 266,73 m n.m. (ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP)

Generální projektant: Tomický & Martiňák www.a-tomic.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ číslo autorizace 1004721 obor autorizace IP00	Investor: Nemocnice Vyškov

Název stavby: **NEMOCNICE VYŠKOV, p.o.** **STAVEBNÍ ÚPRAVY GASTROENTEROLOGIE**	Zakázkové číslo: DPS 02-2024	Paré:
	Datum: 05-2024	
	Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY	

Zpracovatel: TRASKO Projekce, s. r. o. Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov Tel: +420 777 738 229, E-mail: c.truchlik@trasko.cz		Oddíl: ÚT	Autorizace:
Odpovědný projektant: ING. ČENĚK TRUCHLÍK	Vypracoval: ING. ČENĚK TRUCHLÍK	Kontroloval: ING. ŘEZNÍČEK MARTIN	
Objekt: SO 01 - KŘÍDLO A6 BUDOVY A			
Název přílohy: PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV		Označení přílohy: D.1.01.4b-101	Formát: 4xA4 / Měřítko: 1:50

Uloženo: 23.05.2024 14:57:02 / Uživatel: Truchlík / Tisk: 23.05.2024 15:29:24