


4RMS1.2.1

OGP ROZVODNICE TYP M2000, nástěnná, TYP 1A24, BARVA BILÁ RAL9010
KRYTÍ: IP 30/20
B-RÁDA
ROZMĚR: ŠxVxH (378x1193x250)
PŘÍVOD KABELY SHORA
VÝVODY KABELY NAHORU

OCHRANA DLE ČSN 332000-4-41ed3:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ROZVODNÁ SOUSTAVA:
3 NPE AC 400 V / TN-S


HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ING. PETR TOMICKÝ		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JAROMÍR GLOVINA	<i>Ing. Jaromír Glovina</i>	
INVESTOR: NEMOCNICE VÝŠKOV p.o.			
NEMOCNICE VÝŠKOV, p.o., STAVEBNÍ ÚPRAVY GASTROENTEROLOGIE		DATUM	05/24
		STUPEŇ	DPS
		ZAK. ČÍSLO	DPS 02-2024
		MĚŘÍTKO	
ROZVADĚČ 4RMS1.2.1			D.1.01.4c-104

PŘÍVOD MDO	VÝVODY
------------	--------

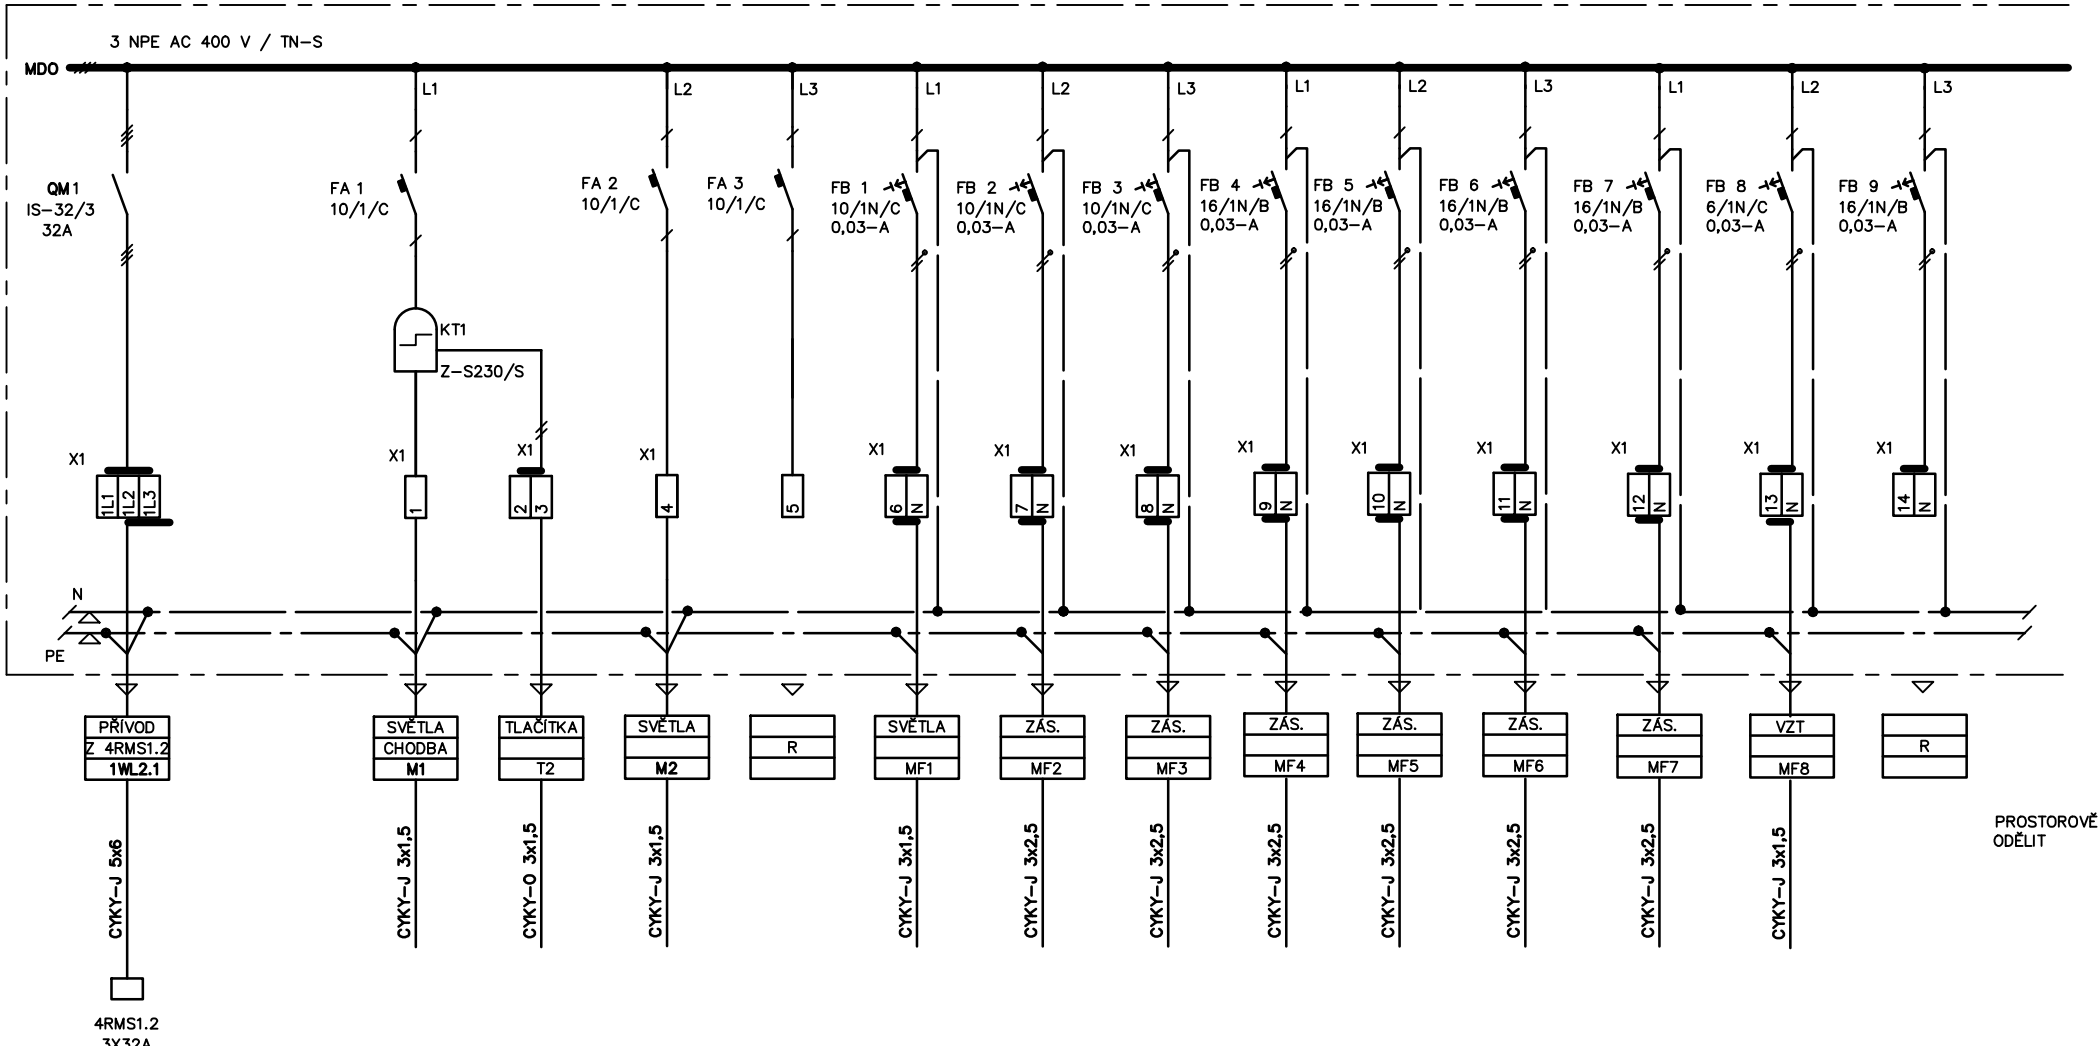

Ing. GLOVINA Jaromír Průšánecká 4 628 00 Brno	Hlavní ing. projektu:	Zodpovědný projektant:	Akce:	Poč. listů:	List:
	Ing. Petr Tomický	Ing. Jaromír Glovina	STAVEBNÍ ÚPRAVY GASTROENTEROLOGIE	03	02
	Datum: 05/24	Zak. č.: DPS 02-2024	Obsah výkresu:	Č. výkr.: D.1.01.4c-104	
	Investor: NEMOCNICE VÝŠKOV, p.o.		ROZVADĚČ 4RMS1.2.1		

PŘÍVOD DO	VÝVODY	POSPOJOVÁNÍ
-----------	--------	-------------

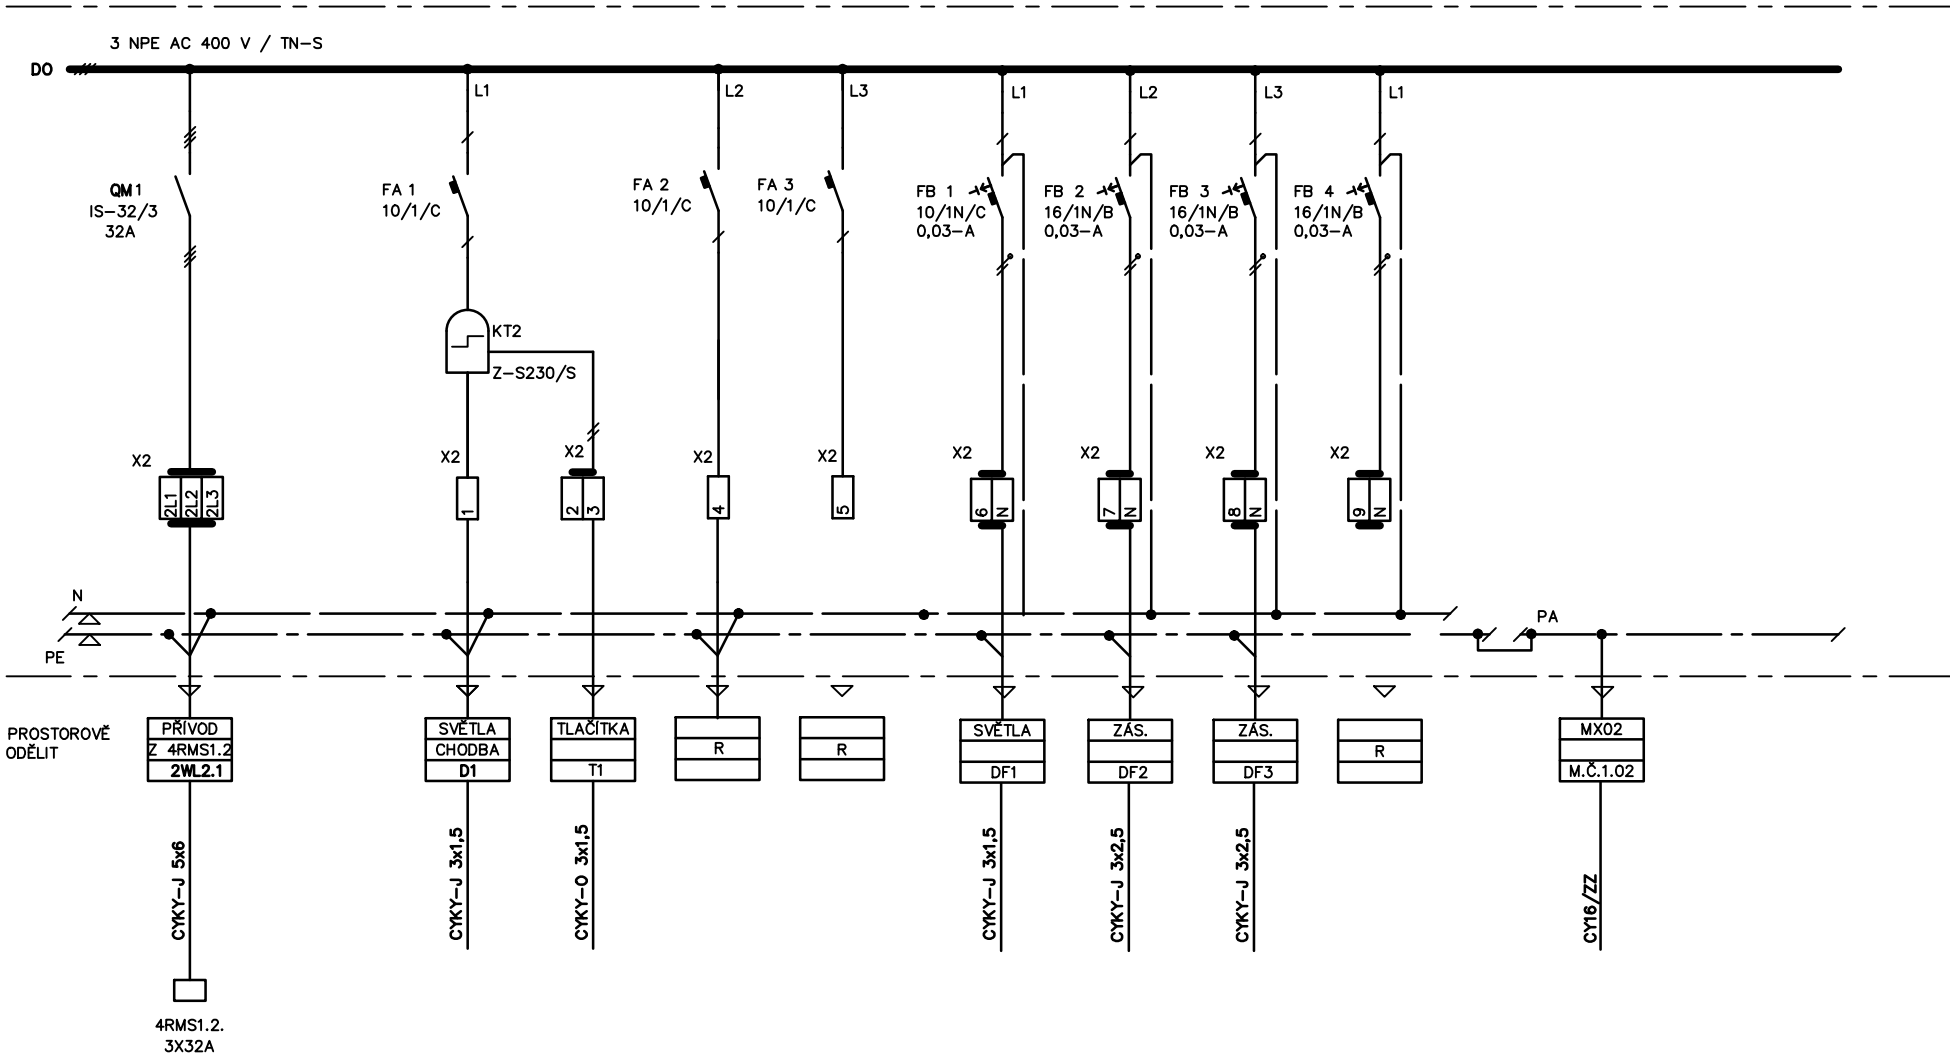

Ing. GLOVINA Jaromír Průšánecká 4 628 00 Brno	Hlavní ing. projektu:	Zodpovědný projektant:	Akce:	Poč. listů:	List:
	Ing. Petr Tomický	Ing. Jaromír Glovina	STAVEBNÍ ÚPRAVY GASTROENTEROLOGIE	03	03
	Datum: 05/24	Zak. č.: DPS 02-2024	Obsah výkresu:	Č. výkr.: D.1.01.4c-104	
	Investor: NEMOCNICE VÝŠKOV, p.o.		ROZVADĚČ 4RMS1.2.1		