







Rozváděč	RMS01
Rozvodná soustava	3 NPE AC 50 Hz 230/400V / TN-S
Ochrana před nebezp. dotykem dle ČSN 33 2000-4-41ed.2	samočinným odpojením od zdroje
Typ	OCEP
Provedení	nástěnný
Přívod / vývody	shora / nahoru
Rozměr š x v x h [mm]	600x1200x300
Krytí (zavřeno / otevřeno)	IP 55 / IP 20
Vnější vlivy (prostředí)	
Pi [kW]	
Pm [kW]	

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."


a)				
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA
VYPRACOVAL	ING. PETR HANÁČEK		 HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.	
PROJEKTANT	ING. PETR HANÁČEK			
SCHVÁLIL	ING. JIŘÍ STAŠEK			
KONTROLOVAL	ING. JIŘÍ STAŠEK			
INVESTOR	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace		ÚČEL STAVEBNÍ ŘÍZENÍ	
MÍSTO STAVBY	Kyjov 69701, Strážovská, parc. č. 985			
STAVBA	ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU BAZÉNU RHB NEMOCNICE KYJOV ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ		Č. ZAK. 11354-002-000	
ROZVÁDĚČ RMS01			ARCHIVNÍ ČÍSLO HP4-4-100551	
			LISTŮ 7	POČET A4 7
			MĚŘÍTKO -	POŘADOVÉ Č. 03

NÁZEV			
	ARCHIVNÍ ČÍSLO HP4-4-100551		
	LISTŮ	07	LIST 02

HL14
⊗ HIS-95-Y
Žlutá
214V~


HL18
⊗ HIS-95-Y
Žlutá
214V~

SA18
⊗ XB5-AD21
230V/10A
0-1/Černá

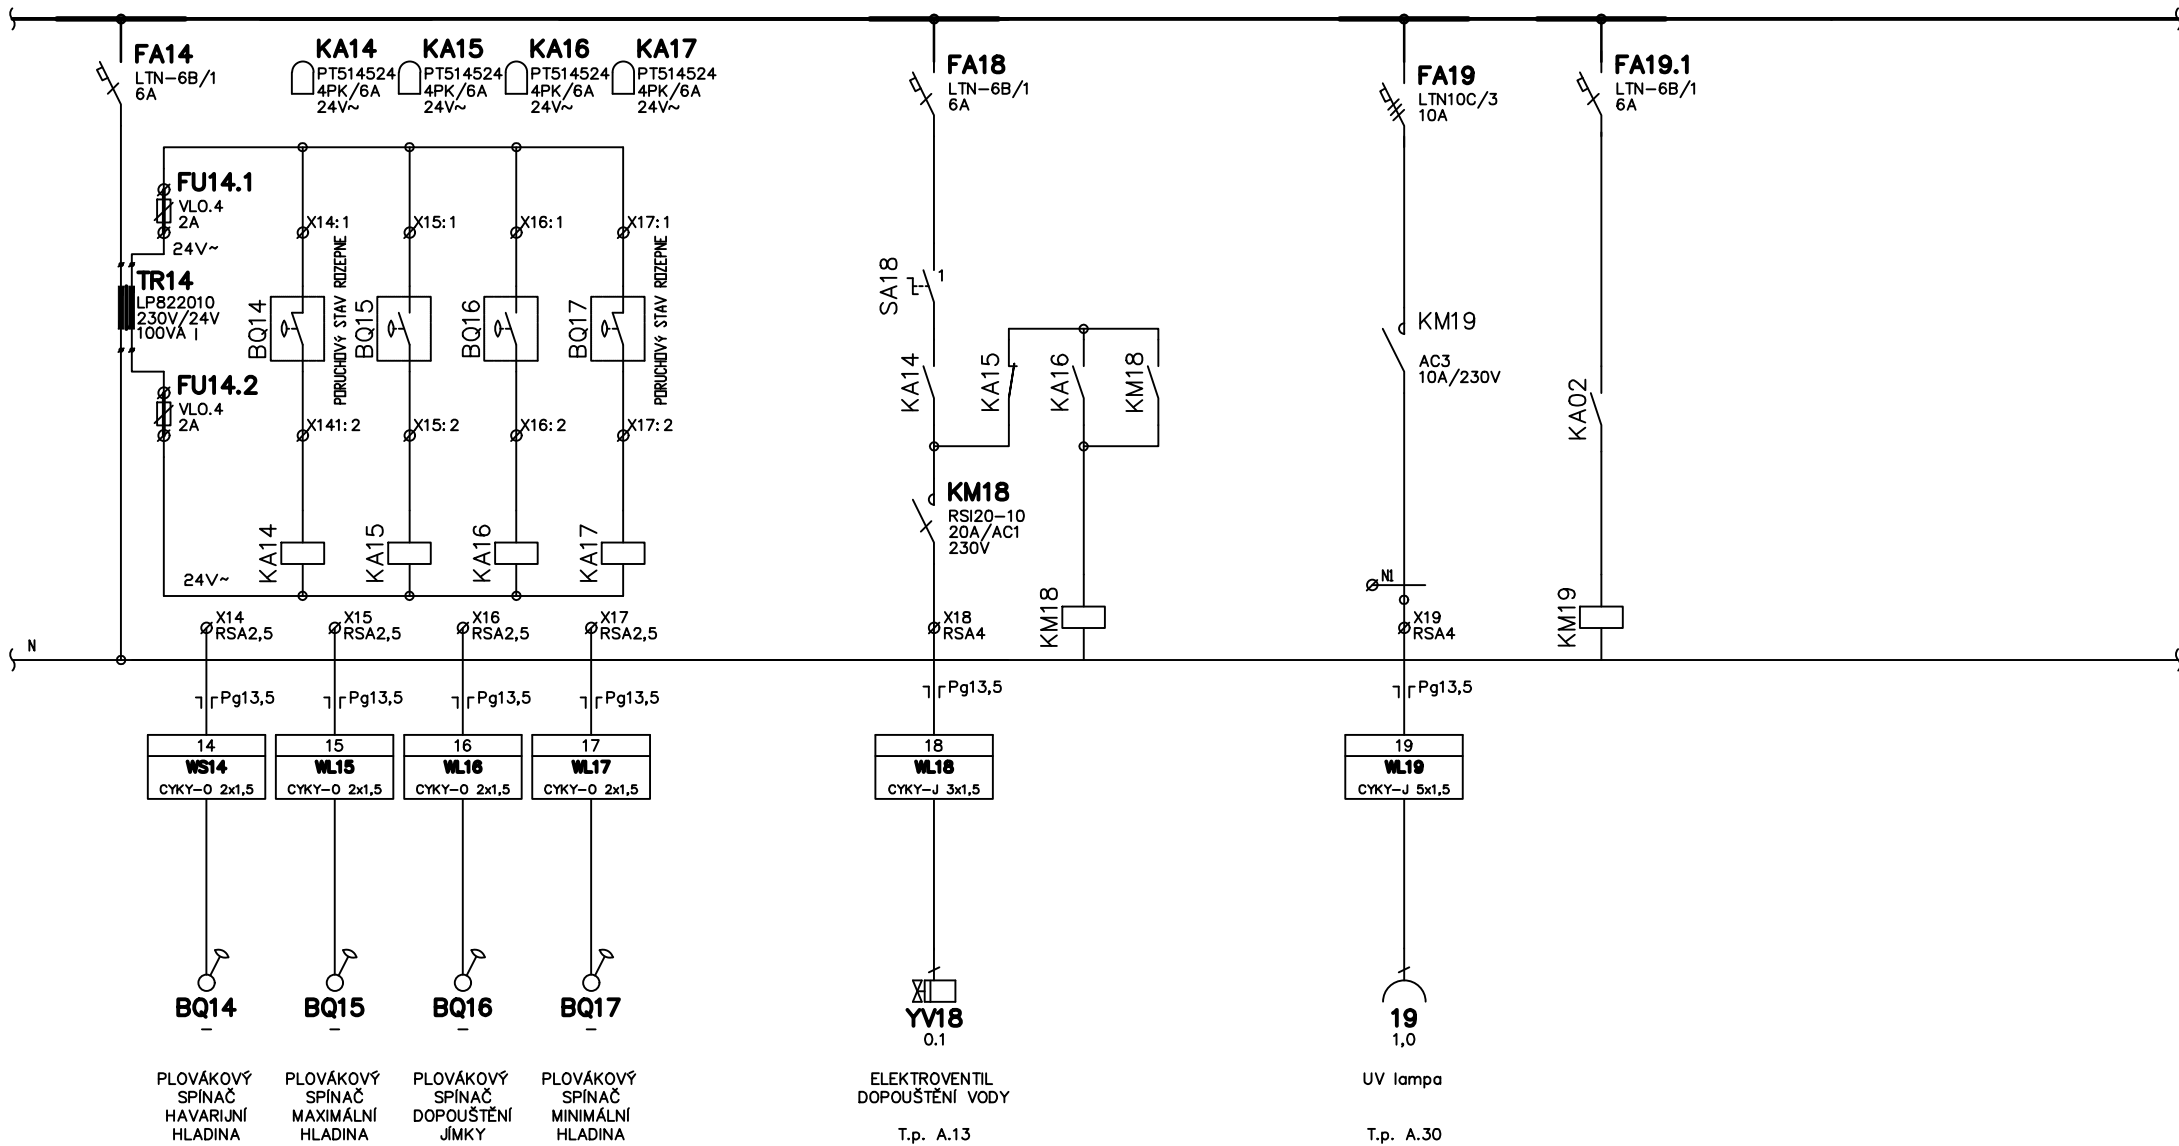


"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

NÁZEV	HUTNÍ PROJEKT FRÝDEK-MÍSTEK
ROZVÁDĚČ RMS01	
	ARCHIVNÍ ČÍSLO
	HP4-4-100551
	LISTŮ 07
	LIST 04

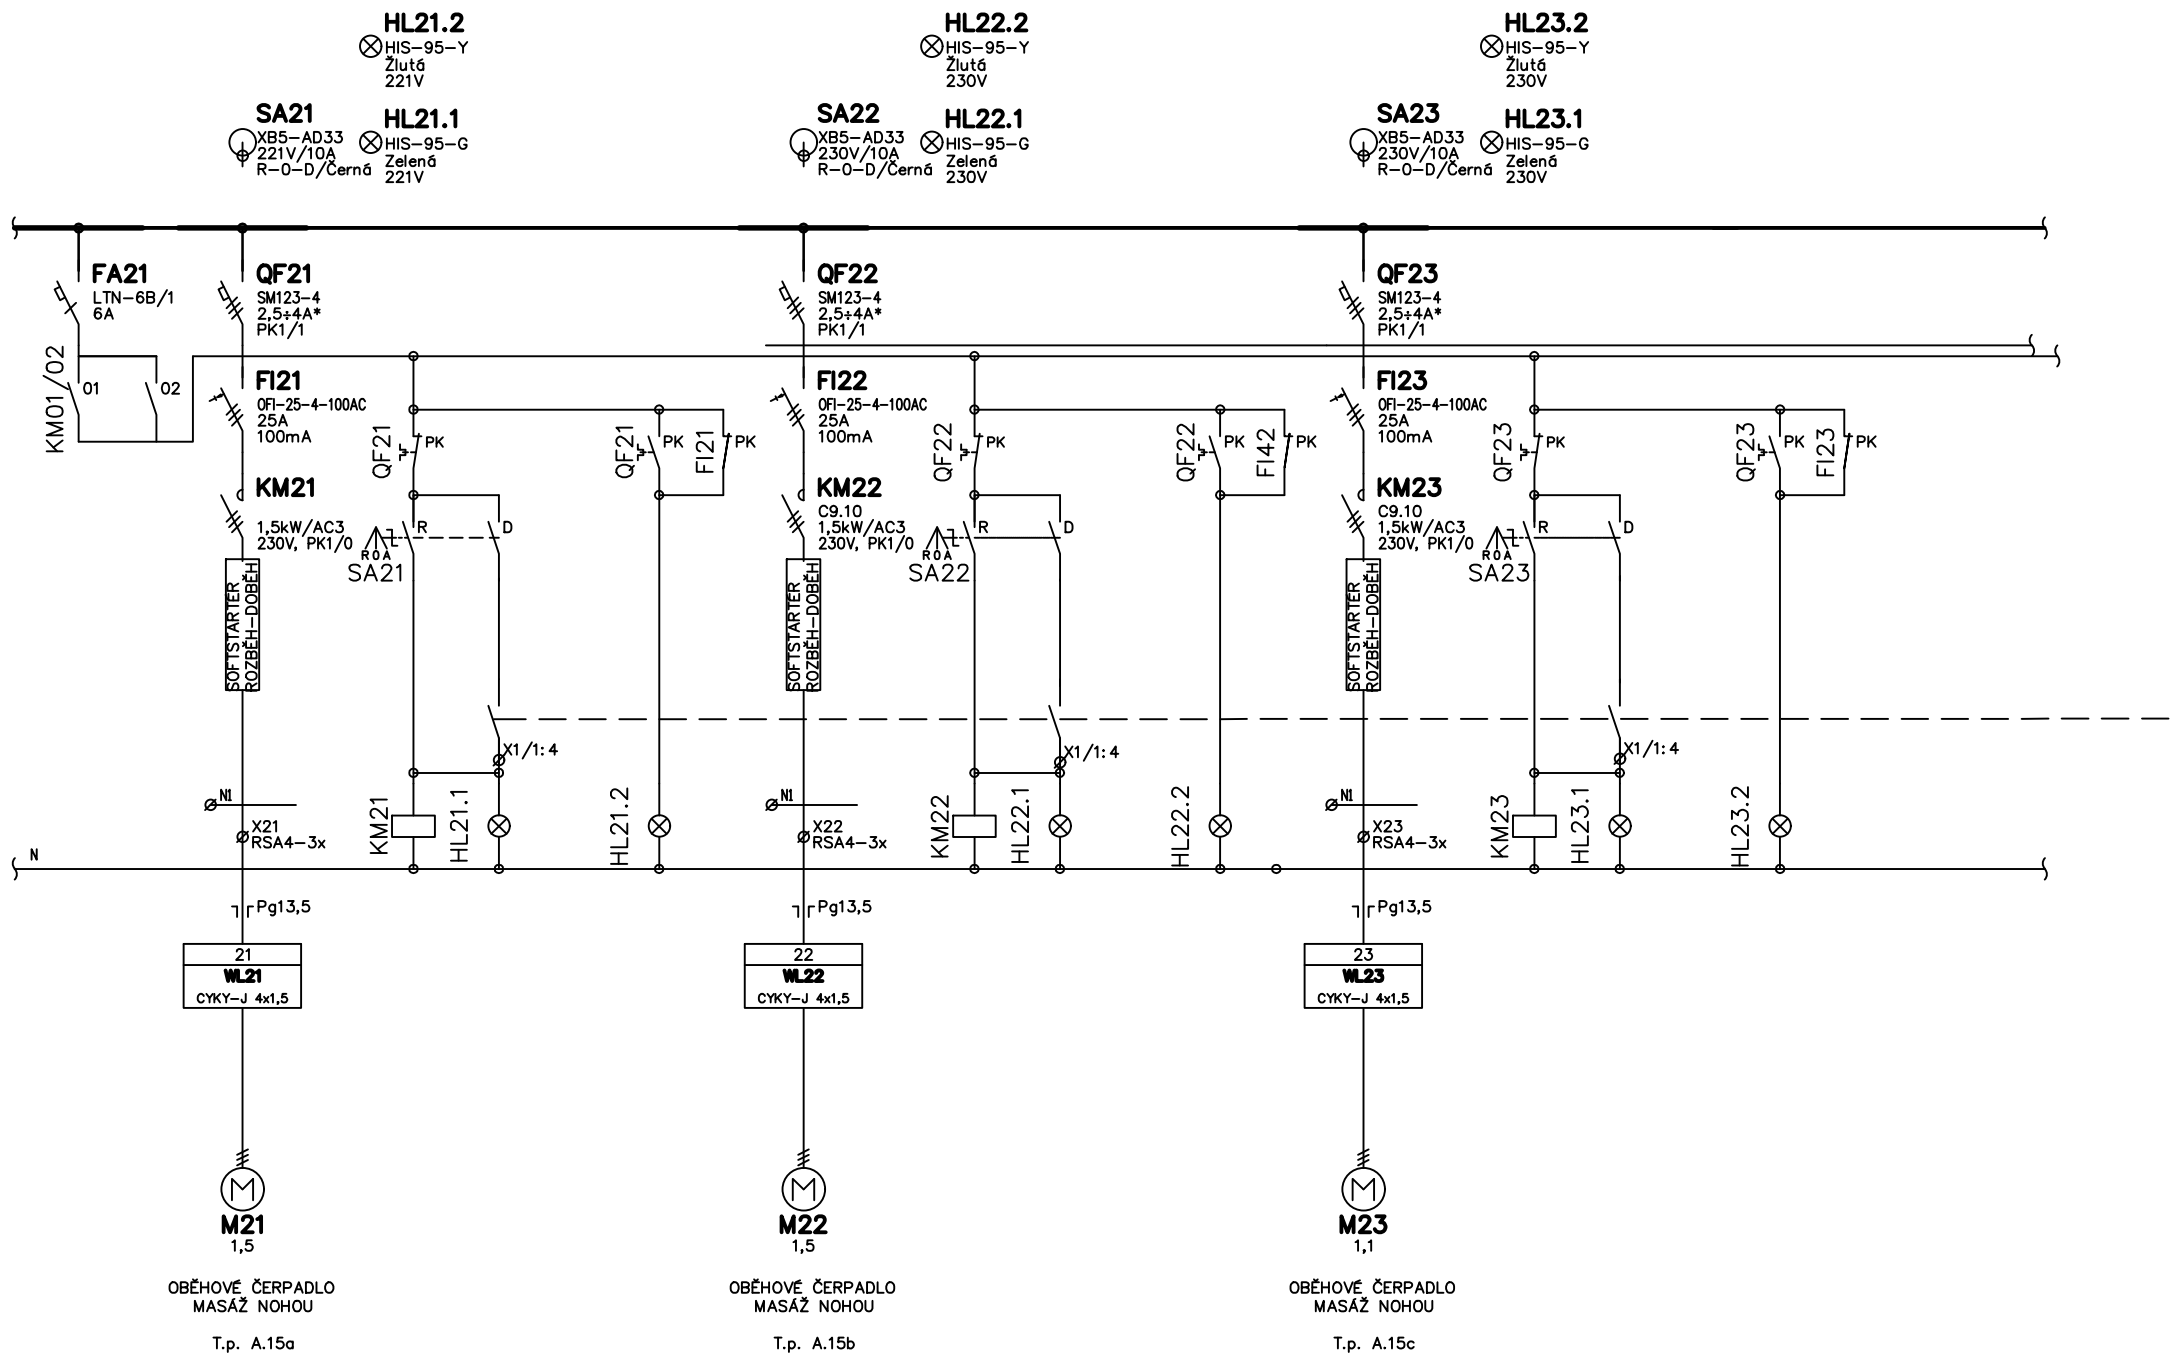

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

NÁZEV	HUTNÍ PROJEKT FRÝDEK-MÍSTEK	
	ARCHIVNÍ ČÍSLO	
	HP4-4-100551	
	LISTŮ	07
ROZVÁDĚČ RMS01		LIST
		05

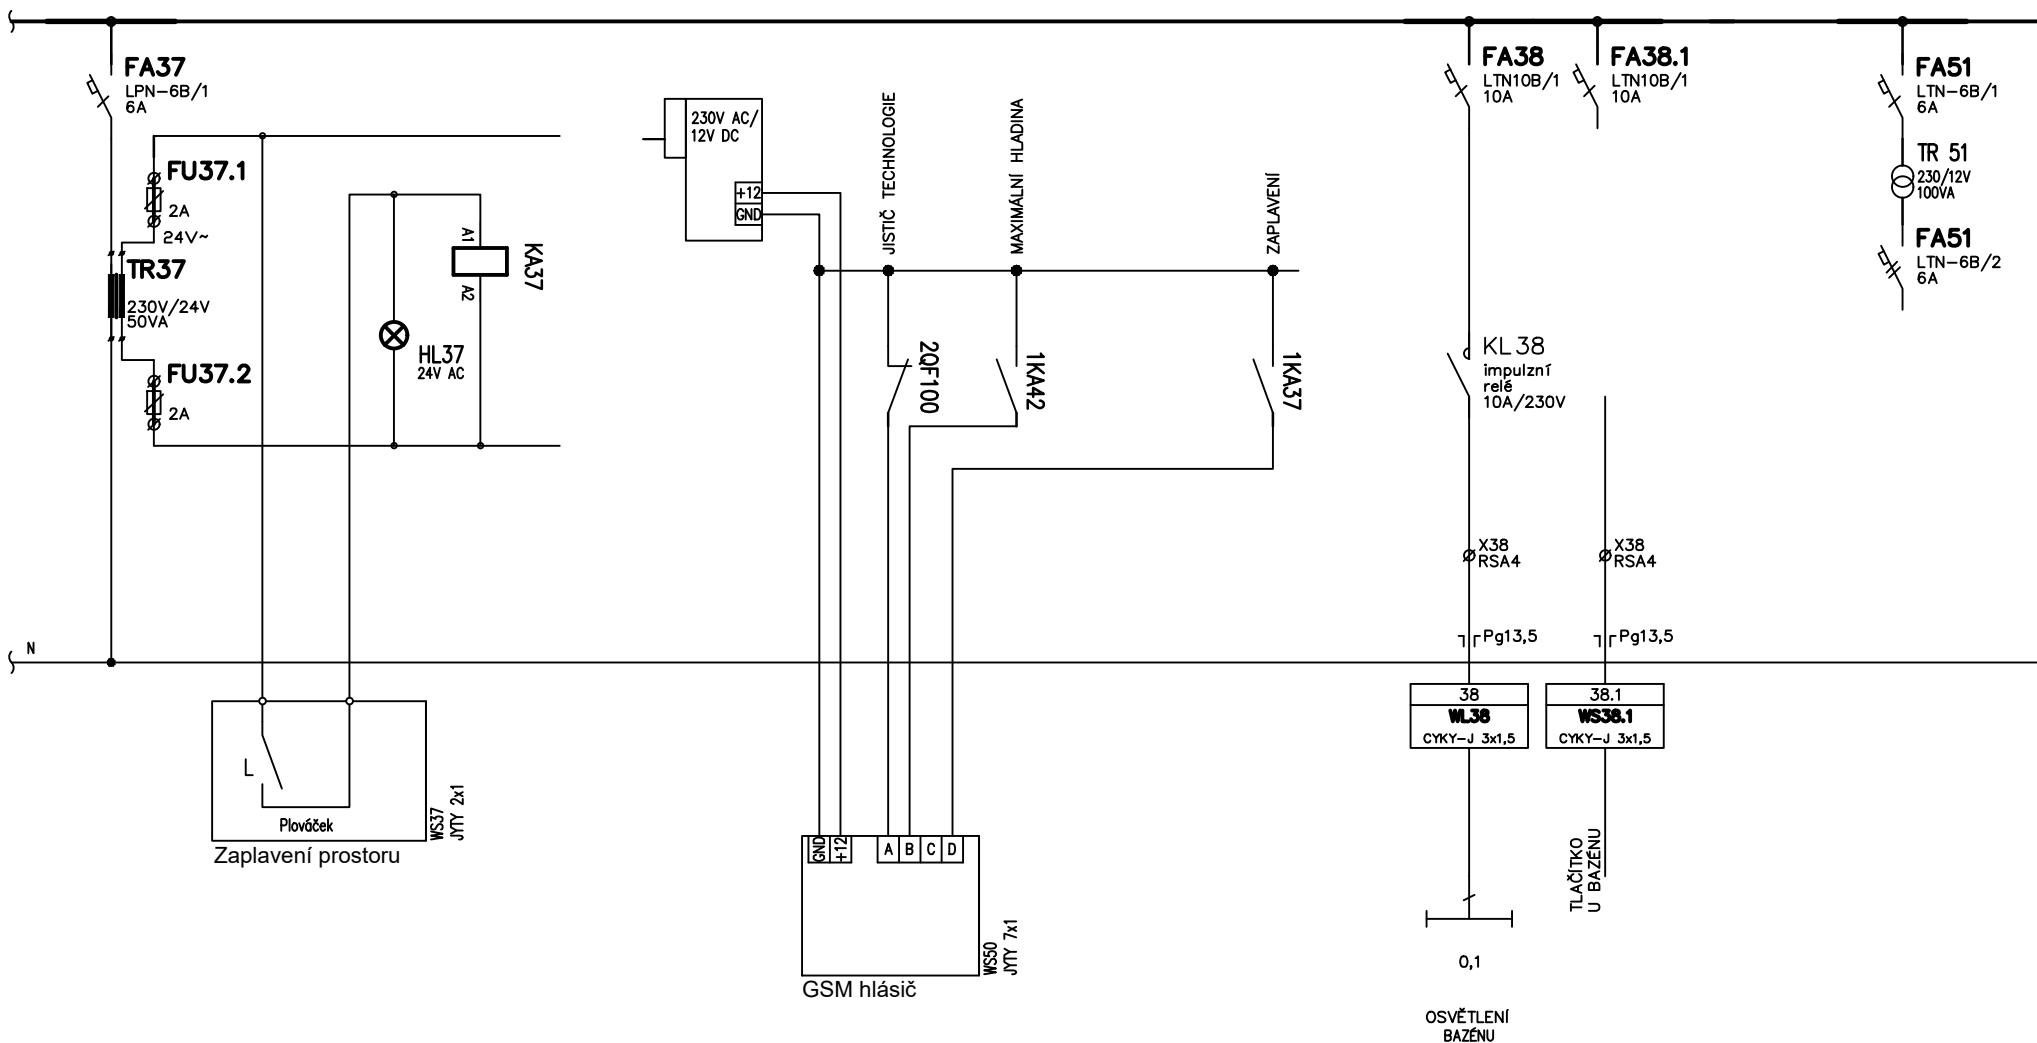

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

NÁZEV	HUTNÍ PROJEKT FRÝDEK-MÍSTEK
ROZVÁDĚČ RMS01	
ARCHIVNÍ ČÍSLO HP4-4-100551	LISTŮ 07 LIST 07