




LEGENDA

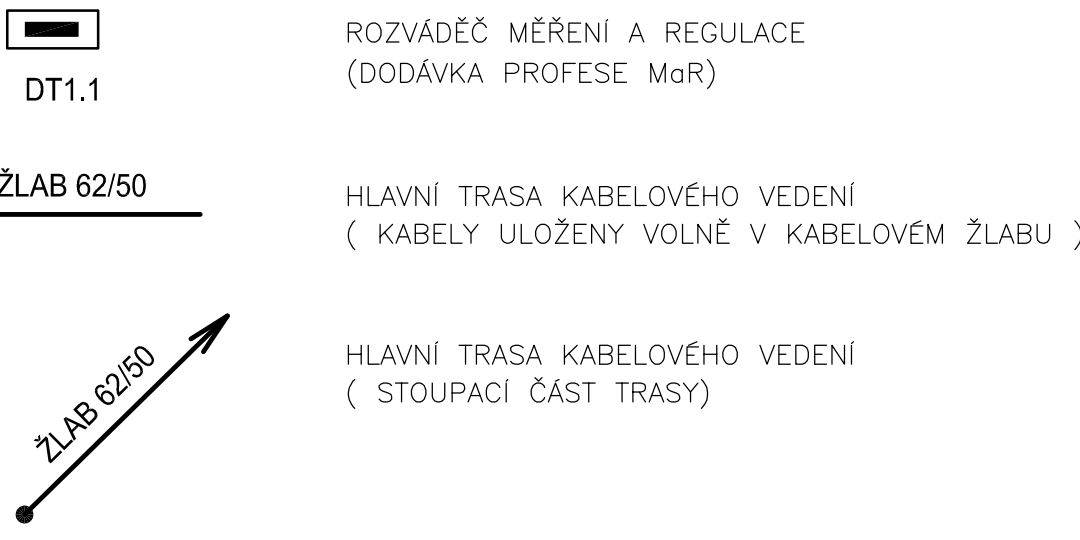

LEGENDA MÍSTNOSTI

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
A5-0.01	ZÁDVEŘÍ	A5-0.16	CHODBA	A5-0.31	WC PERSONÁL MUŽI
A5-0.02	SKLAD VOZÍKŮ	A5-0.17	POHOTOVOSTNÍ WC	A5-0.32	WC PERSONÁL ŽENY
A5-0.03	SKLAD	A5-0.18	EXPEKTACE	A5-0.33	ÚKLID
A5-0.04	HALA 1	A5-0.19	PŘEDSÍŇ PACIENTI	A5-0.34	CHODBA
A5-0.05	WC IMOBILNÍ	A5-0.20	WC	A5-0.35	ČISTÍCÍ MÍSTNOST
A5-0.06	VEŘEJNÉ WC PŘEDSÍŇ ŽENY	A5-0.21	IZOLAČNÍ BOX	A5-0.36	SKLAD
A5-0.07	WC	A5-0.22	FILTR	A5-0.36a	MÍSTNOST SLP
A5-0.08	WC	A5-0.23	HALA 2	A5-0.37	VŘEČNÍ SESTRA
A5-0.09	VEŘEJNÉ WC PŘEDSÍŇ MUŽI	A5-0.24	CHODBA	A5-0.38	MYTÍ LÉKAŘŮ
A5-0.10	WC	A5-0.25	CHODBA	A5-0.39	SKLAD
A5-0.11	PISOÁR	A5-0.26	KOMORA VZT	A5-0.40	ZÁKROKOVÝ SÁL
A5-0.12	ČEKÁRNA	A5-0.27	VÝŠETŘOVNA 1	A5-0.41	PŘEDÁVACÍ HALA
A5-0.13	ČEKÁRNA INFEKČNÍ	A5-0.28	VÝŠETŘOVNA 2	A5-0.42	ČIŠTĚNÍ PACIENTA
A5-0.14	RECEPCE - TRÁŽ	A5-0.29	VÝŠETŘOVNA 3	A5-0.43	DMZ
A5-0.15	KUCHÝŇKA PERSONÁLU	A5-0.30	SÁDROVNA	A5-0.44	KONTAKTNÍ MÍSTO
				A5-0.45	SKLAD VOZÍKŮ


NAPĚŤOVÉ SOUSTAVY

3 NPE AC 50Hz, 400V / TN-C-S  
1 AC 50Hz, 24V / FELV

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

OCHRANNÉ OPATŘENÍ : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE  
– ZÁKLADNÍ OCHRANA (OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ)  
PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl.411.2 PŘÍLOHA A, čl. A.1 IZOLACE  
čl. A.2 KRYTÍ  
– OCHRANA PŘI PORUŠE (OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)  
PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl.411.3.1 OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A  
OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ  
PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl.411.3.2 AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ  
V PŘÍPADĚ PORUCHY  
PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl.415.2 DOPLNĚJÍCÍ OCHRANNÉ  
POSSPOJOVÁNÍ  
– ZÁKLADNÍ OCHRANA A OCHRANA PŘI PORUŠE V OVBODECH FELV  
PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl.411.7 FUNKČNÍ MALÉ NAPĚTÍ  
(FELV)

SCHÉMA ŘEŠENÝCH PROSTOR

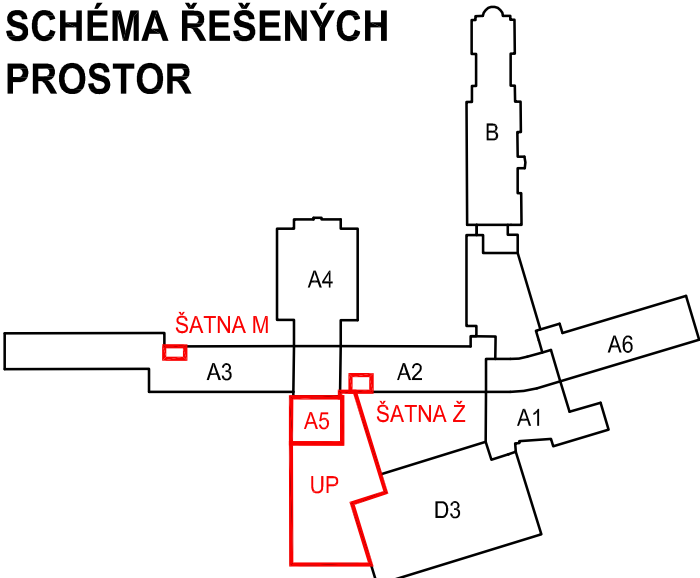

±0,000 = 263,15 m n.m.

Revize	Vypracoval	Projektoval	Datum
<b>LT PROJEKT</b> PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. LUDĚK TOMEK Vedoucí projektant základní: ING. PETRA VACLAVKOVÁ	Investor: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace Purkyňova 235/38, 682 01 Vyškov Tel: +420 517 315 111 www.nemv.cz
Profese:	Zpracoval dle:	Autorizace:	
MAR	Ing. Vladimír Geyer Tel: +420 603 729 612 E-mail: v.geyer@centrum.cz		
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:	
ING. VLADIMÍR GEYER	ING. VLADIMÍR GEYER	ING. VLADIMÍR GEYER	
Akce:		Základkové číslo:	
NEMOCNICE VYŠKOV, p.o.		46 - 2021	
URGENTNÍ PŘÍJEM		Datum:	
		07 - 2022	
Objekt:		Stupeň:	
URGENTNÍ PŘÍJEM		DPS	
Obsah:		Formát:	
PŮDORYS 1.PP		8A4	
		Měřítko:	
		1:50	
		Číslo výkresu:	
		D.1.01.4g-102	