

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 2
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
III/0478 DRAŽOVICE PRŮTAH


Dotaz č. 3:

Žádáme zadavatele o upřesnění technických parametrů pilotového založení v rámci stavebního objektu SO 244.1. V různých částech Projektové dokumentace se údaje rozporují, tj. v technické zprávě, v situaci, resp. příčných, podélných řezech, v soupisu prací se jedná především o parametry délka a průměr pilot.

Vysvětlení zadavatele dotazu č. 3:

Ve všech zmíněných přílohách jsou popsány piloty průměru 630 mm. V SV se pouze liší předpoklad tl. výpažnice. Z našich zkušeností pro piloty $D=630$ mm má výpažnice tl. stěny 30 mm a proto v případě, že jsou uvedeny dva rozměry 630/570mm, je druhý rozměr vnitřní průměr výpažnice.

V Brně, dne 30. 9. 2024

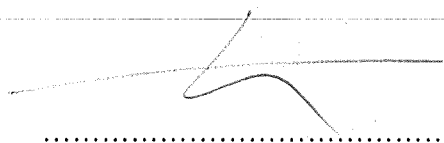

.....
Mgr. Tomáš Pazdera
vedoucí oddělení veřejných zakázek