


PŮDORYS PŮDNÍHO PROSTORU - BOURACÍ PRÁCE

1:50

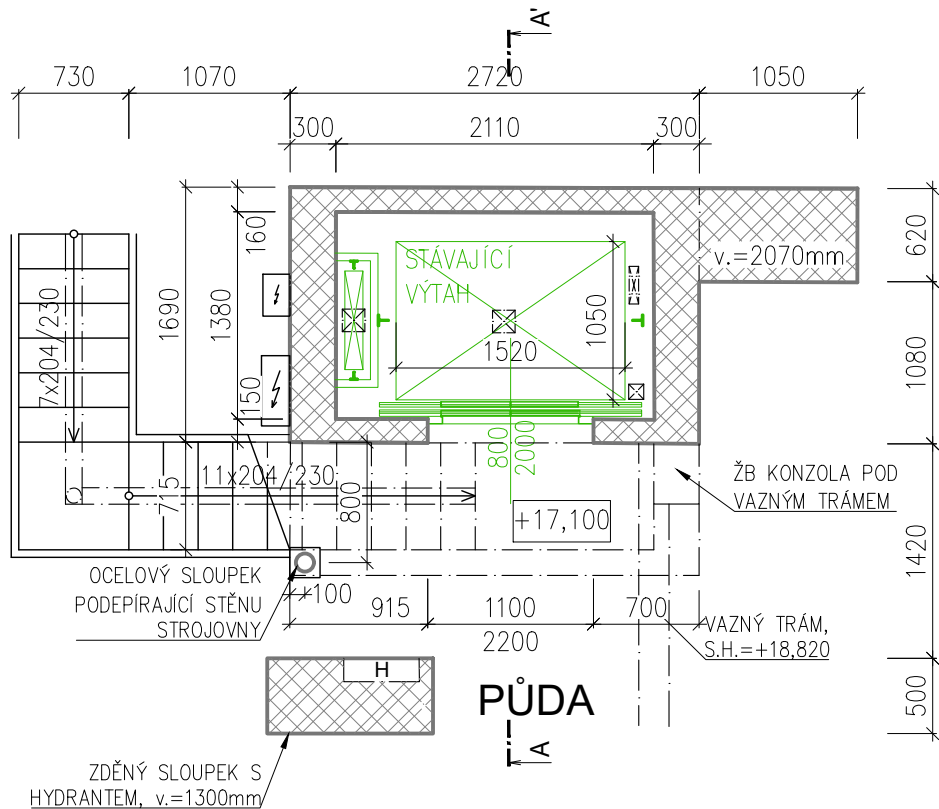

ROZSAH STAVEBNÍCH ÚPRAV

- INSTALACE NOVÉ TECHNOLOGIE LANOVÉHO VÝTAHU VČETNĚ OCELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE PRO MOTOR VÝTAHU VE STROJOVNĚ
- ZHOTOVENÍ DĚLICÍ SDK PŘÍČKY VE STROJOVNĚ, VČETNĚ DVEŘÍ 700/970MM. POŽÁRNÍ ODOLNOST PŘÍČKY EI30 DP1, DVEŘÍ EW15DP3
- VÝMALBA ŠACHTY VÝTAHU S PENETRACÍ, DOJEZD VÝTAHOVÉ ŠACHTY UPRAVEN OLEJOVZDORNÝM NÁTĚREM.
- DVOJNÁSOBNÁ VÝMALBA STROJOVNÝ S PENETRACÍ, PŘED TÍM LOKÁLNÍ OPRAVA OMÍTKY STROJOVNÝ Z 10% PLOCHY.
- PROVEDENÍ ZEDNICKÉHO ZAPRAVENÍ NOVÝCH ŠACHETNÍCH DVEŘÍ – JEDNOVRSTVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA Z PYTLOVANÉ SMĚSI. KOLEM DVEŘÍ Z CHODBY POUŽITÍ UKONČOVACÍCH OKENNÍCH PROFILŮ. NÁSLEDNĚ DVOJNÁSOBNÁ VÝMALBA S PENETRACÍ, PLOCHA MALBY NA CHODBĚ 5x5M²
- VYROVNÁNÍ PODLAHY PŘED VÝTAHEM JEMNOZRNNÝM CEMENTOVÝM POTĚREM, PO VYZRÁNÍ PROVEDENÍ NÁŠLAPU Z KERAMICKÉ DLAŽBY RAKO TAURUS 30x30CM DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA
- ÚPRAVA ELEKTROINSTALACE – VE STROJOVNĚ BUDE V NOVÉ PŘÍČCE OSAZEN VYPÍNAČ NOVÉHO, KE STĚNĚ PŘISAZENÉHO, LED SVÍTIDLA O PŘÍKONU MIN. 14W. KE VSTUPU DO PŘEDSÍNĚ STROJOVNÝ BUDE NA STŘOP NAMONTOVÁNO LED SVÍTIDLO SPÍNANÉ NA POHYBOVÉ ČIDLO. NA VŠECH NÁSTUPIŠTÍCH BUDE ZMĚŘENA NORMOU POŽADOVANÁ ÚROVEŇ OSVĚTLENÍ. V PŘÍPADĚ NEDOSTATEČNÉHO OSVĚTLENÍ NÁSTUPIŠŤ BUDE NAD VSTUPY DO VÝTAHU NAMONTOVÁNO PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO O PŘÍKONU MIN. 20W, SPÍNANÉ NA POHYBOVÉ ČIDLO, NAPÁJENÉ Z NN ROZVODU VÝTAHU (Z ŠACHTY)

ROZSAH BOURACÍCH PRACÍ


- DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE VÝTAHU ZE ŠACHTY I STROJOVNÝ
- VYBOURÁNÍ ŠACHETNÍCH DVEŘÍ
- OŠKRÁBÁNÍ MALBY Z OSTĚNÍ VSTUPŮ DO VÝTAHU
- ROZŠÍŘENÍ PROSTUPŮ VE STŘOPU ŠACHTY
- PROVEDENÍ VĚTRACÍHO OTVORU VE STĚNĚ STROJOVNÝ JÁDROVÝM VÝVRTEM

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající konstrukce – původní cihelné zdívo
- Příčky z cihel plných tl. 150mm
- Stěny z cihel plných na MVC tl. 300mm
- SDK příčky
- Betonová mazanina
- Železobeton
- Bourané konstrukce
- Nové konstrukce


PŮDORYS PŮDNÍHO PROSTORU - NOVÝ STAV

1:50

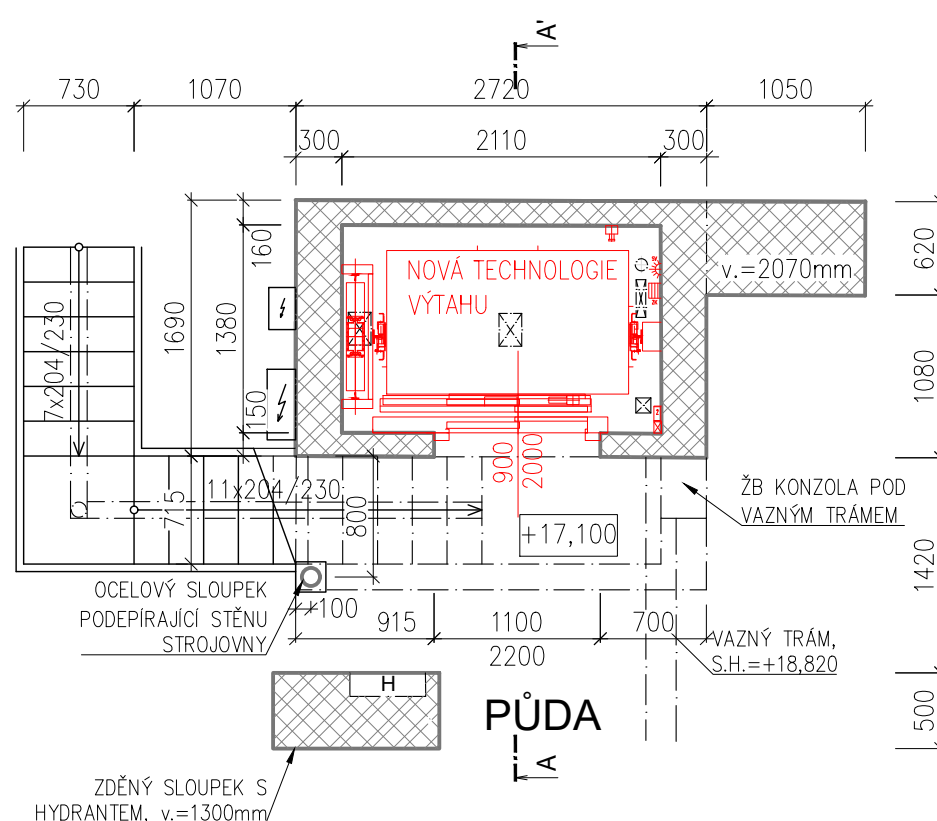

POZNÁMKY

- ODVĚTRÁNÍ ŠACHTY JE PŘES PROSTUPY VE STŘOPU ŠACHTY A NOVÝ VĚTRACÍ OTVOR VE STĚNĚ STROJOVNÝ DO EXTERIÉRU
- PŘED MONTÁŽÍ NOVÉ TECHNOLOGIE VÝTAHU BUDE PROVĚŘENA DIMENZE A MATERIÁL STÁVAJÍCÍHO PŘÍVODNÍHO KABELU, VČETNĚ JIŠTĚNÍ. V PŘÍPADĚ NEDOSTATEČNÉHO PROVEDENÍ BUDE PŘÍVODNÍ KABEL NAHRAZEN NOVÝM.

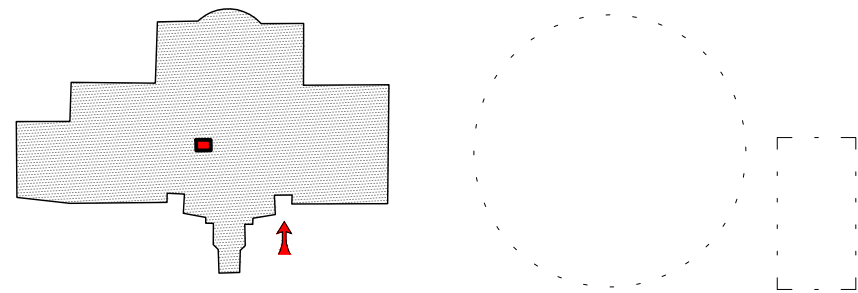

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. et Ing. Pavel Vyskočil	VYPRACOVAL:	Ing. et Ing. Pavel Vyskočil
STAVEBNÍK:	Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3 601 82 Brno		
MÍSTO STAVBY:	Božice 188, 671 64 Božice		
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	České Křídlovice		
NÁZEV STAVBY:	Rekonstrukce výtahu - malý v hlavní budově Domova Božice, příspěvková organizace		
OBSAH VÝKRESU:	PŮDORYS PŮDNÍHO PROSTORU		
		STUPEŇ	DOUP
		FORMÁT	2x44
		DATUM	08/2024
		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
		1:50	D 1.1_6