


PŮDORYS TECHNICKÉ MÍSTNOSTI

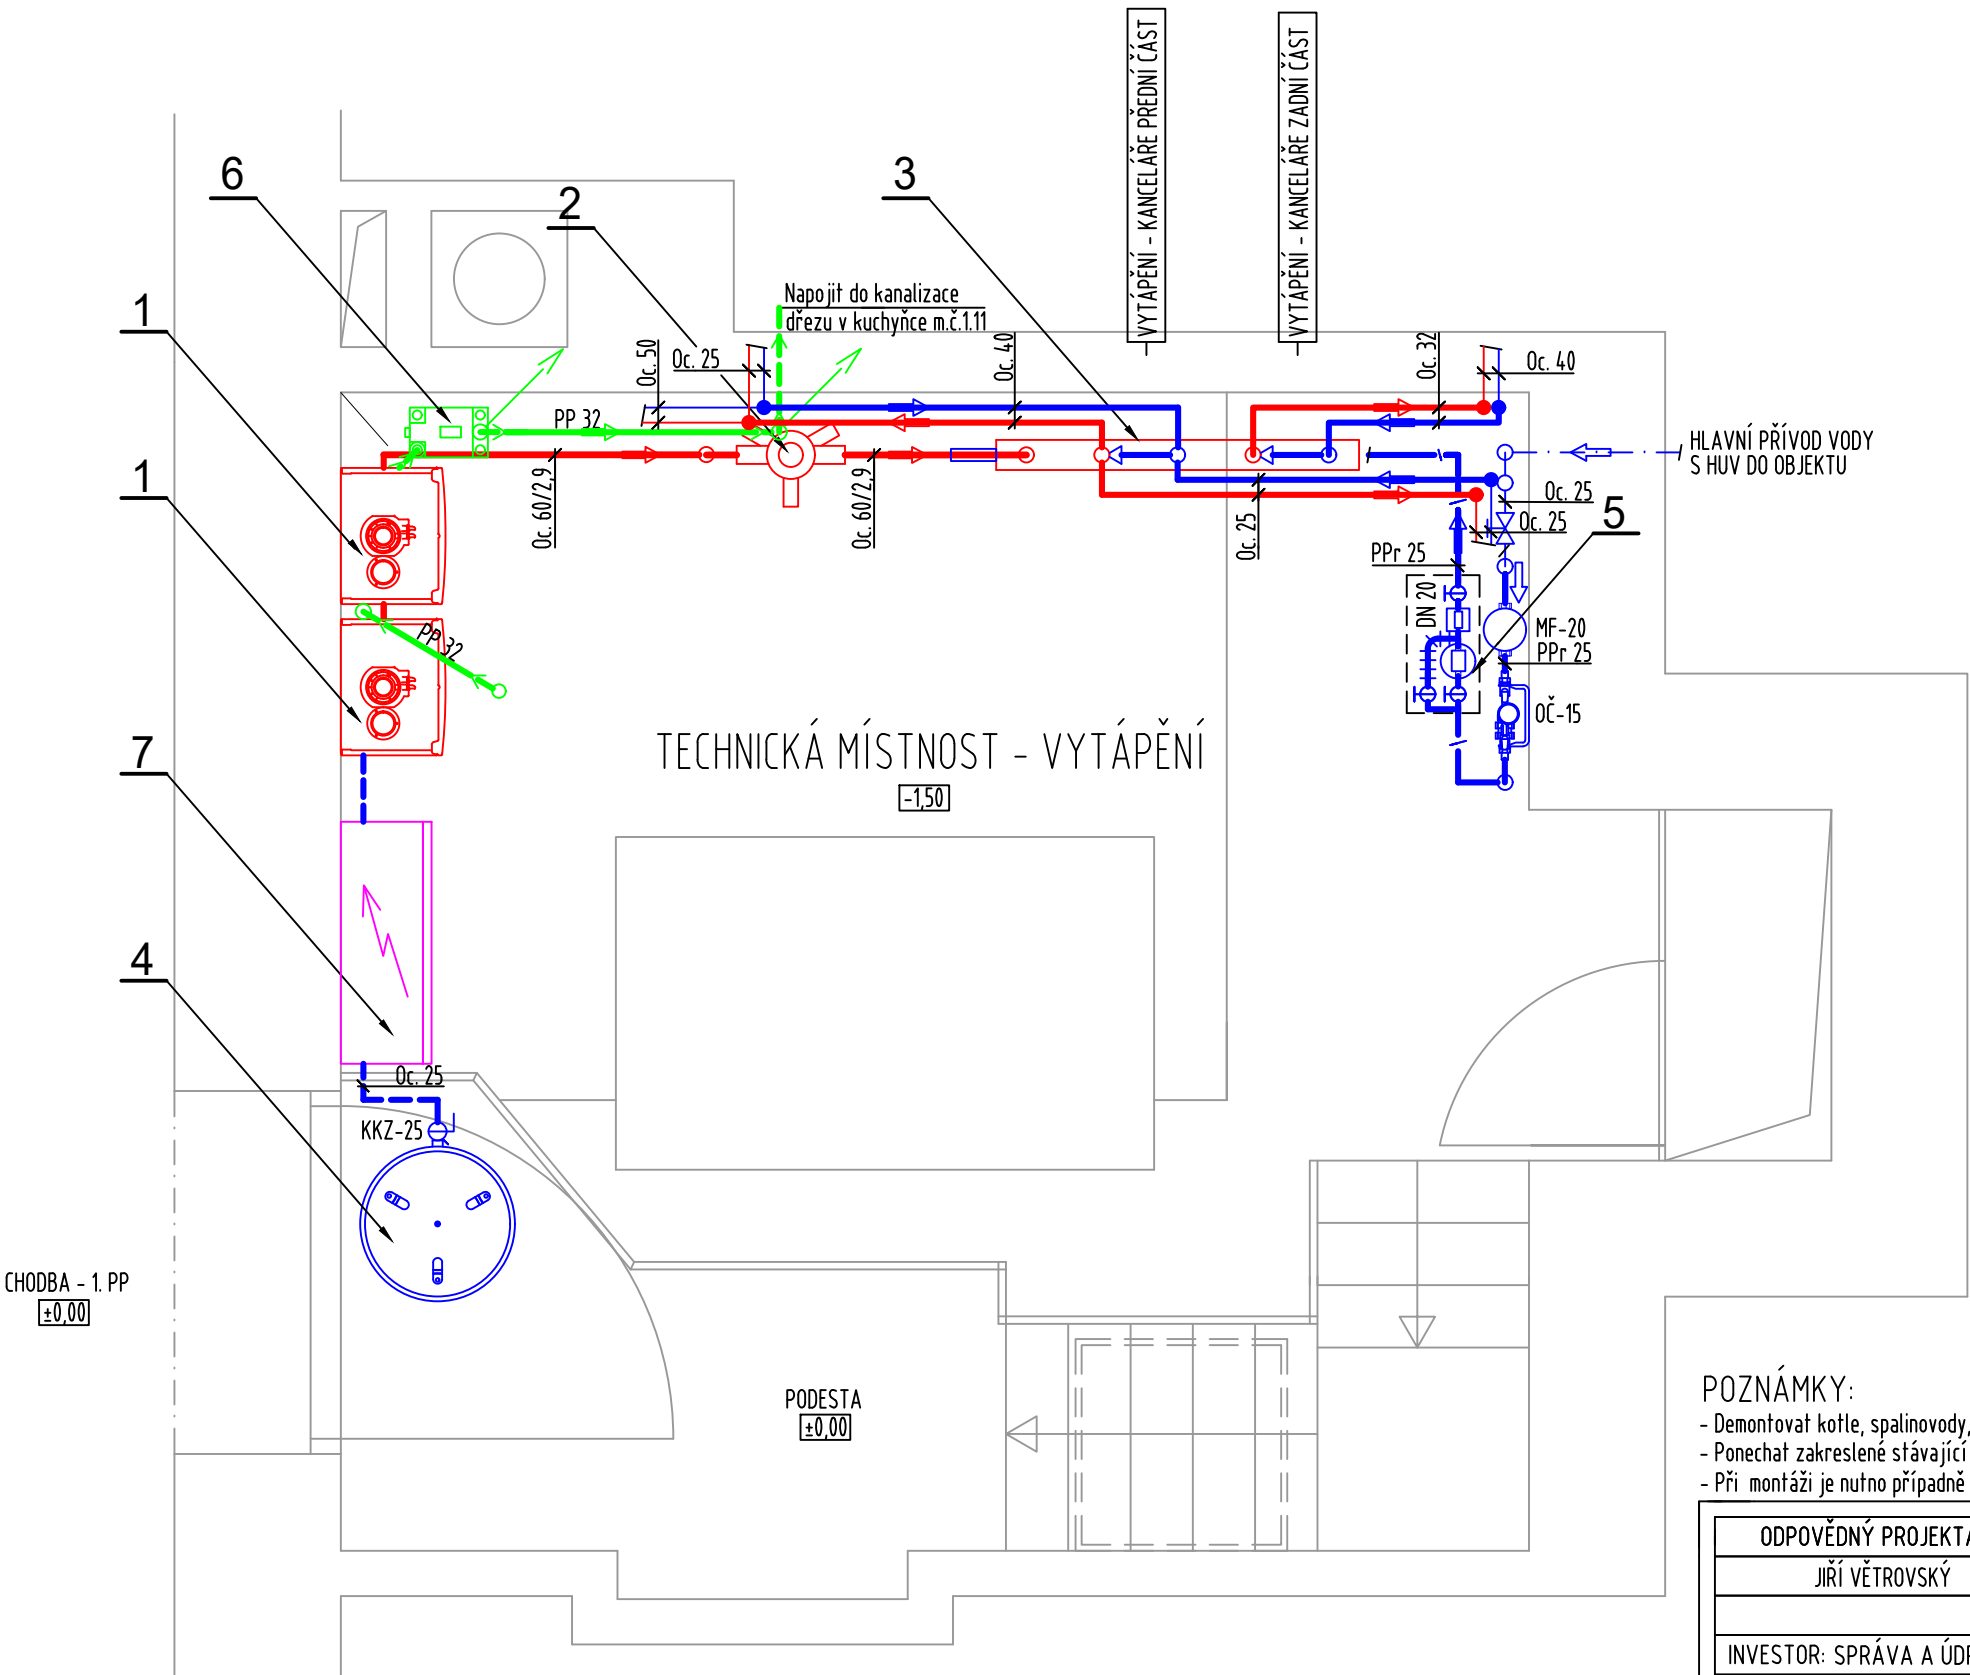

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

POZICE	ZAŘÍZENÍ
1	PLYNOVÝ TEPELOVODNÍ KONDENZAČNÍ KOTEL VČ. ČERPADLA A ARMATUR, Q _{max} =49,5 kW (50/30°C)
2	HYDRAULICKÝ VYROVNAVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ DN 150, VÝVODY G 2", Q _{max} =8 m3/hod, VČ. IZOLACE
3	KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ SE SBĚRAČEM - MODUL 100, L=1200 mm, VČ. STAVITELNÝCH STOJANŮ A PUR IZOLACE
4	EXPANZNÍ TLAKOVÁ NÁDOBA - TOPNÁ SOUSTAVA, V=80 L, PN 6
5	PLNITELNÁ DEMINERALIZAČNÍ JEDNOTKA S MĚŘICÍM POČÍTAČEM, Q _{max} =400 l/hod, DN 20, PN 6
6	PŘEČERPÁVACÍ STANICE KONDENZÁTU Q _{max} =0,16 l/s, H _{max} =5,0 m
7	ROZVADĚČ ELEKTRO SYSTÉMU MĚŘENÍ A REGULACE

LEGENDA ROZVODŮ

ZNAČENÍ	NÁZEV
	TOPNÁ VODA
	EXPANZNÍ
	DOPLŇOVACÍ
	KANALIZACE - SPALINOVÝ KONDENZÁT
	STÁVAJÍCÍ TOPNÁ VODA
	STÁVAJÍCÍ STUDENÁ VODA
	MÍSTO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD

- POZNÁMKY:
- Demontovat kotle, spalinyvody, strojovnu vytápění, systém regulace (nejsou zakresleny)
 - Ponechat zakreslené stávající rozvody
 - Při montáži je nutno případně zohlednit ostatní zařízení a rozvody

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL	
JIŘÍ VĚTROVSKÝ		JIŘÍ VĚTROVSKÝ		JIŘÍ VĚTROVSKÝ	
INVESTOR: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O., ŽEROTÍNNOVO					
NÁMĚSTÍ 449/3, 602 00 BRNO		MÍSTO STAVBY: OŘECHOVSKÁ 541/35, 619 00 BRNO			
AKCE: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JMK BRNO –MODERNIZACE ZDROJŮ TEPLA V AREÁLU					
OBJEKT: SO 02 – ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA B					
OBSAH: PŮDORYS TECHNICKÉ MÍSTNOSTI					

		ČÍSLO ZAKÁZKY		02302	
		DATUM		05/2023	
		STUPEŇ		PDPS	
		FORMÁT		2 x A4	
		MĚŘÍTKO		1:25	
		PROFESE		Č. VÝKRESU	
D.1.4.a		03			