



ŘEZ A-A'

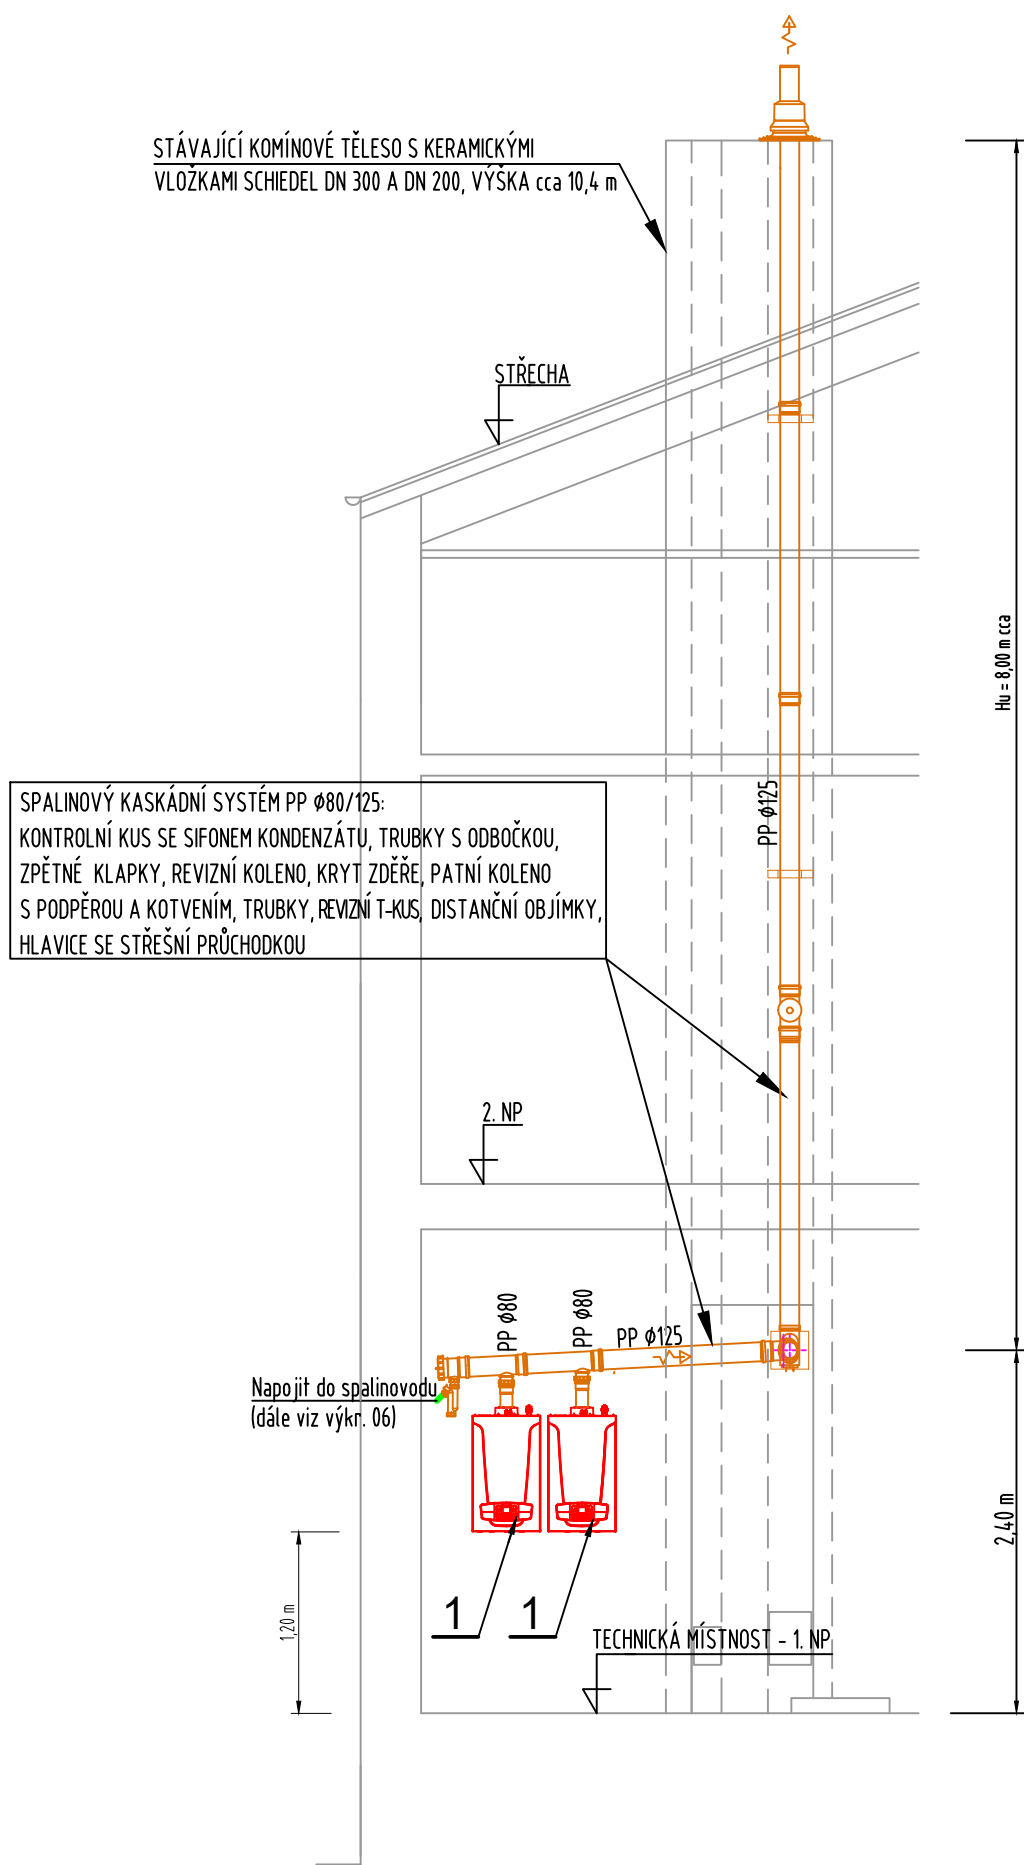

PŮDORYS TECHNICKÉ MÍSTNOSTI

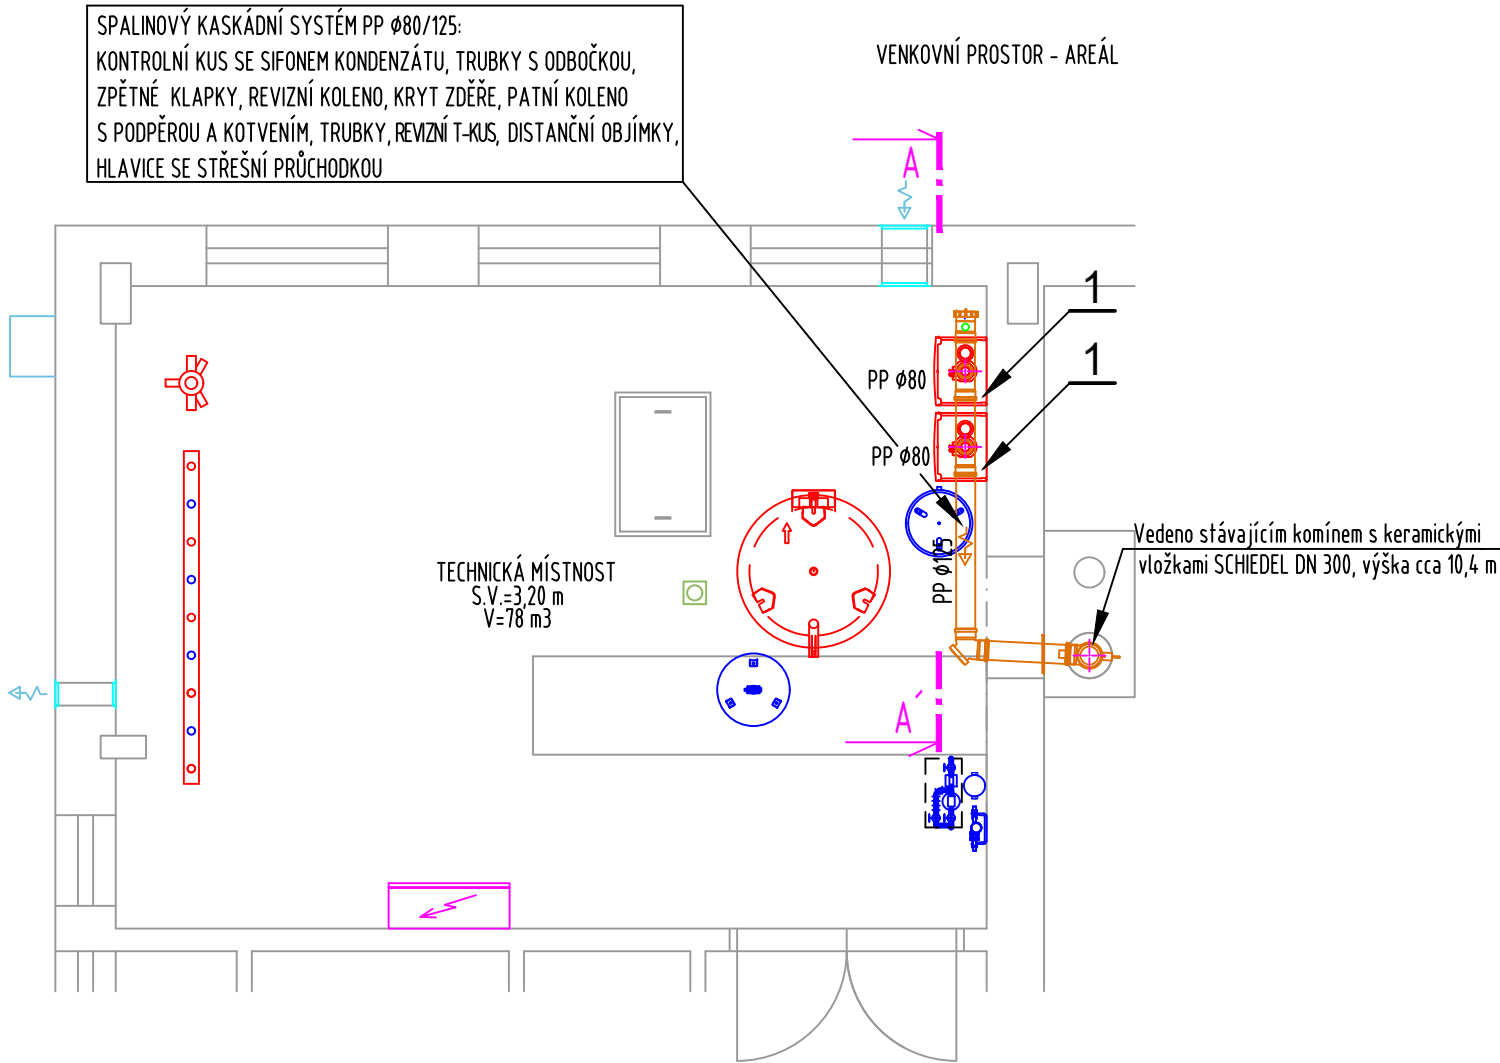

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

POZICE	ZAŘÍZENÍ
1	PLYNOVÝ TEPLOVODNÍ KONDENZAČNÍ KOTEL VČ. ČERPADLA A ARMATUR, Q _{max} =49,5 kW (50/30°C)

- POZNÁMKY:
- Při montáži je nutno případně zohlednit ostatní zařízení a rozvody
 - Neoznačená zařízení jsou předmětem jiné části PD

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL		
JIRÍ VĚTROVSKÝ	JIRÍ VĚTROVSKÝ	JIRÍ VĚTROVSKÝ		
INVESTOR: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O., ŽEROTÍNNOVO				
NÁMĚSTÍ 449/3, 602 00 BRNO	MÍSTO STAVBY: OŘECHOVSKÁ 541/35, 619 00 BRNO		ČÍSLO ZAKÁZKY	02302
AKCE:			DATUM	05/2023
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JMK BRNO			STUPEŇ	PDPS
–MODERNIZACE ZDROJŮ TEPLA V AREÁLU			FORMÁT	2 x A4
OBJEKT:			MĚŘITKO	1:50
SO 03 – NOVÁ HALA			PROFESE	Č. VÝKRESU
OBSAH:			D.1.4.a	07
PŮDORYS A ŘEZ TECHNICKÉ MÍSTNOSTI – ODKOUŘENÍ				