

Nemocnice TGM Hodonín šatny

Obsah

Titulní strana1

Obsah 2

Kontakty3

Plocha 1 - Budova 1

Poschodí 1

Výpočtové objekty / Rozvržení nouzového osvětlení4

Výpočtové objekty / Světelná scéna 16

Kontakty



osvětlení

Robert Blaha

EMi, spol. s r.o.


www.emilighting.cz

T 777 780 888

robert@emilighting.cz

Budova 1 · Poschodí 1 (Rozvržení nouzového osvětlení)

Výpočtové objekty

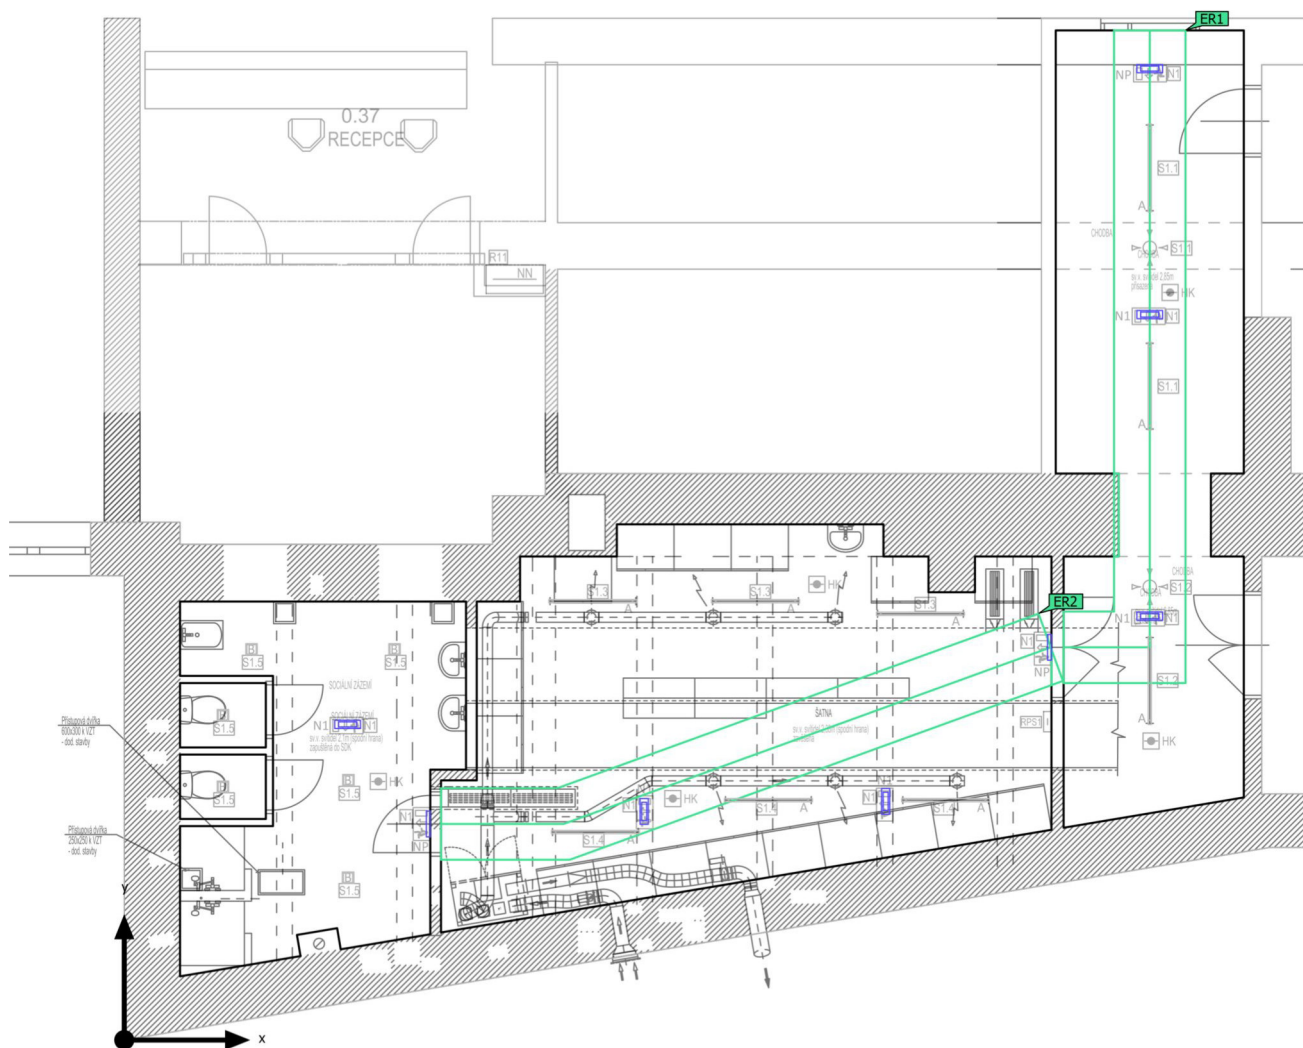

Budova 1 · Poschodí 1 (Rozvržení nouzového osvětlení)

Výpočtové objekty

Únikové cesty


Vlastnosti	E_{min} Středová oblast	E_{max} Středová oblast	E_{min} Osa	E_{max} Osa	U_d	Index
Úniková cesta 2 Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.000 m	1.22 lx ✓	10.8 lx	1.26 lx ✓	10.7 lx	0.12 ✓	ER1
Úniková cesta 3 Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.000 m	2.05 lx ✓	14.0 lx	2.22 lx ✓	13.0 lx	0.17 ✓	ER2

Pokyny k plánování:

Rozvržení nouzového osvětlení bylo vypočítáno bez odrazu a bez zohlednění umístěného nábytku.

Budova 1 · Poschodí 1 (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

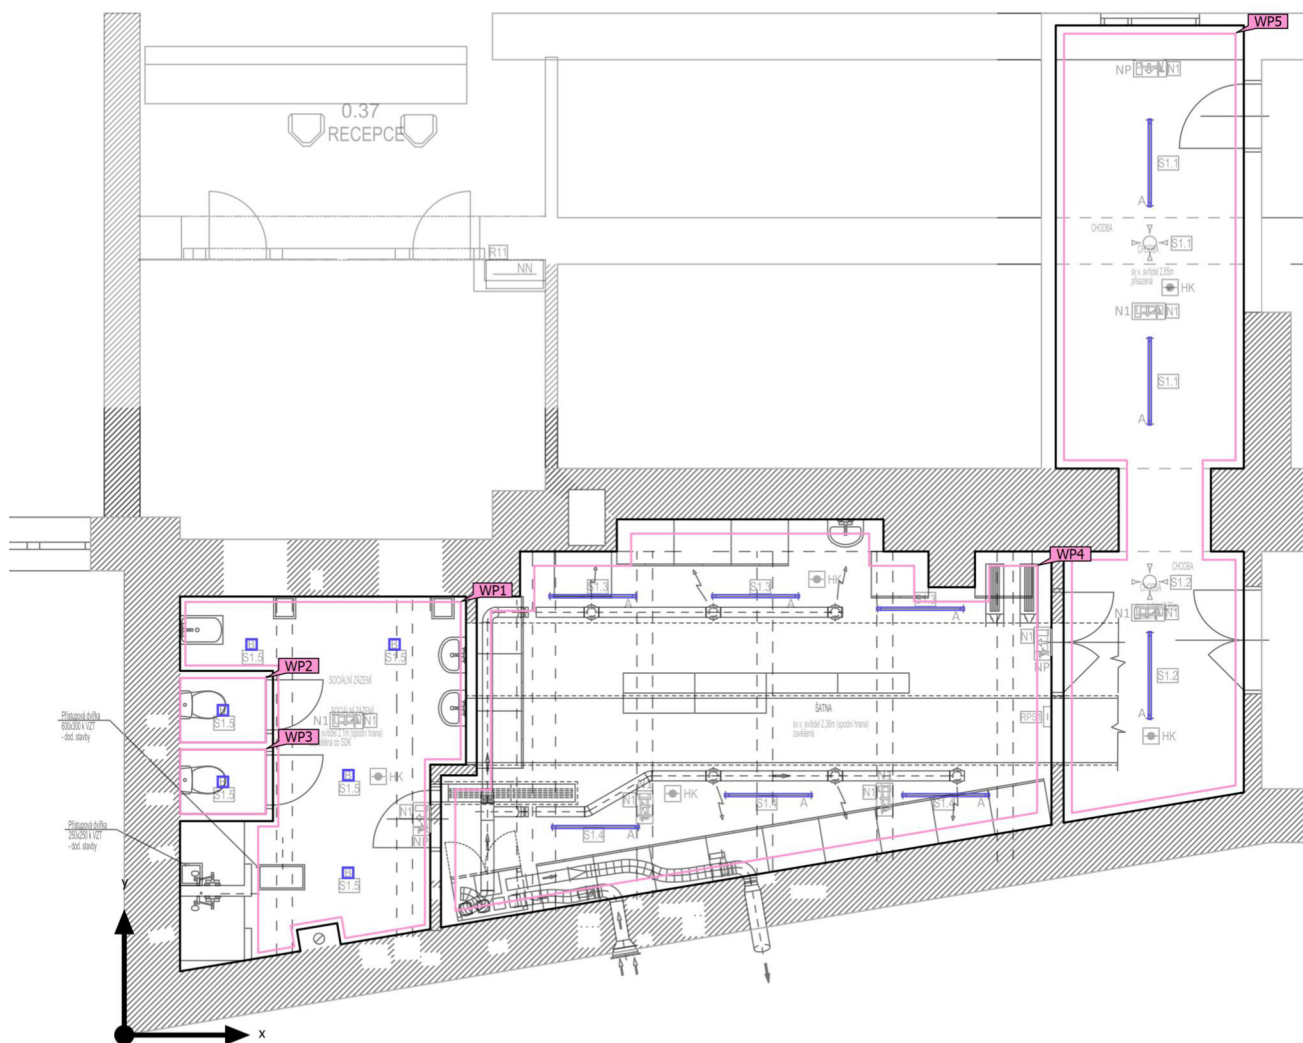

Budova 1 · Poschodí 1 (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

Použité roviny

Vlastnosti	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$	g_2	Index
Uživatelská úroveň (Místnost 1) Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.075 m	339 lx ✓	219 lx	446 lx	0.65 ✓	0.49	WP1
Uživatelská úroveň (Místnost 2) Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	413 lx ✓	354 lx	479 lx	0.86 ✓	0.74	WP2
Uživatelská úroveň (Místnost 3) Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m	413 lx ✓	353 lx	480 lx	0.85 ✓	0.74	WP3
Uživatelská úroveň (Místnost 4) Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.200 m	302 lx ✓	137 lx	374 lx	0.45 ✓	0.37	WP4
Uživatelská úroveň (Místnost 5) Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.000 m, Okrajová zóna: 0.116 m	119 lx ✓	72.4 lx	151 lx	0.61 ✓	0.48	WP5