




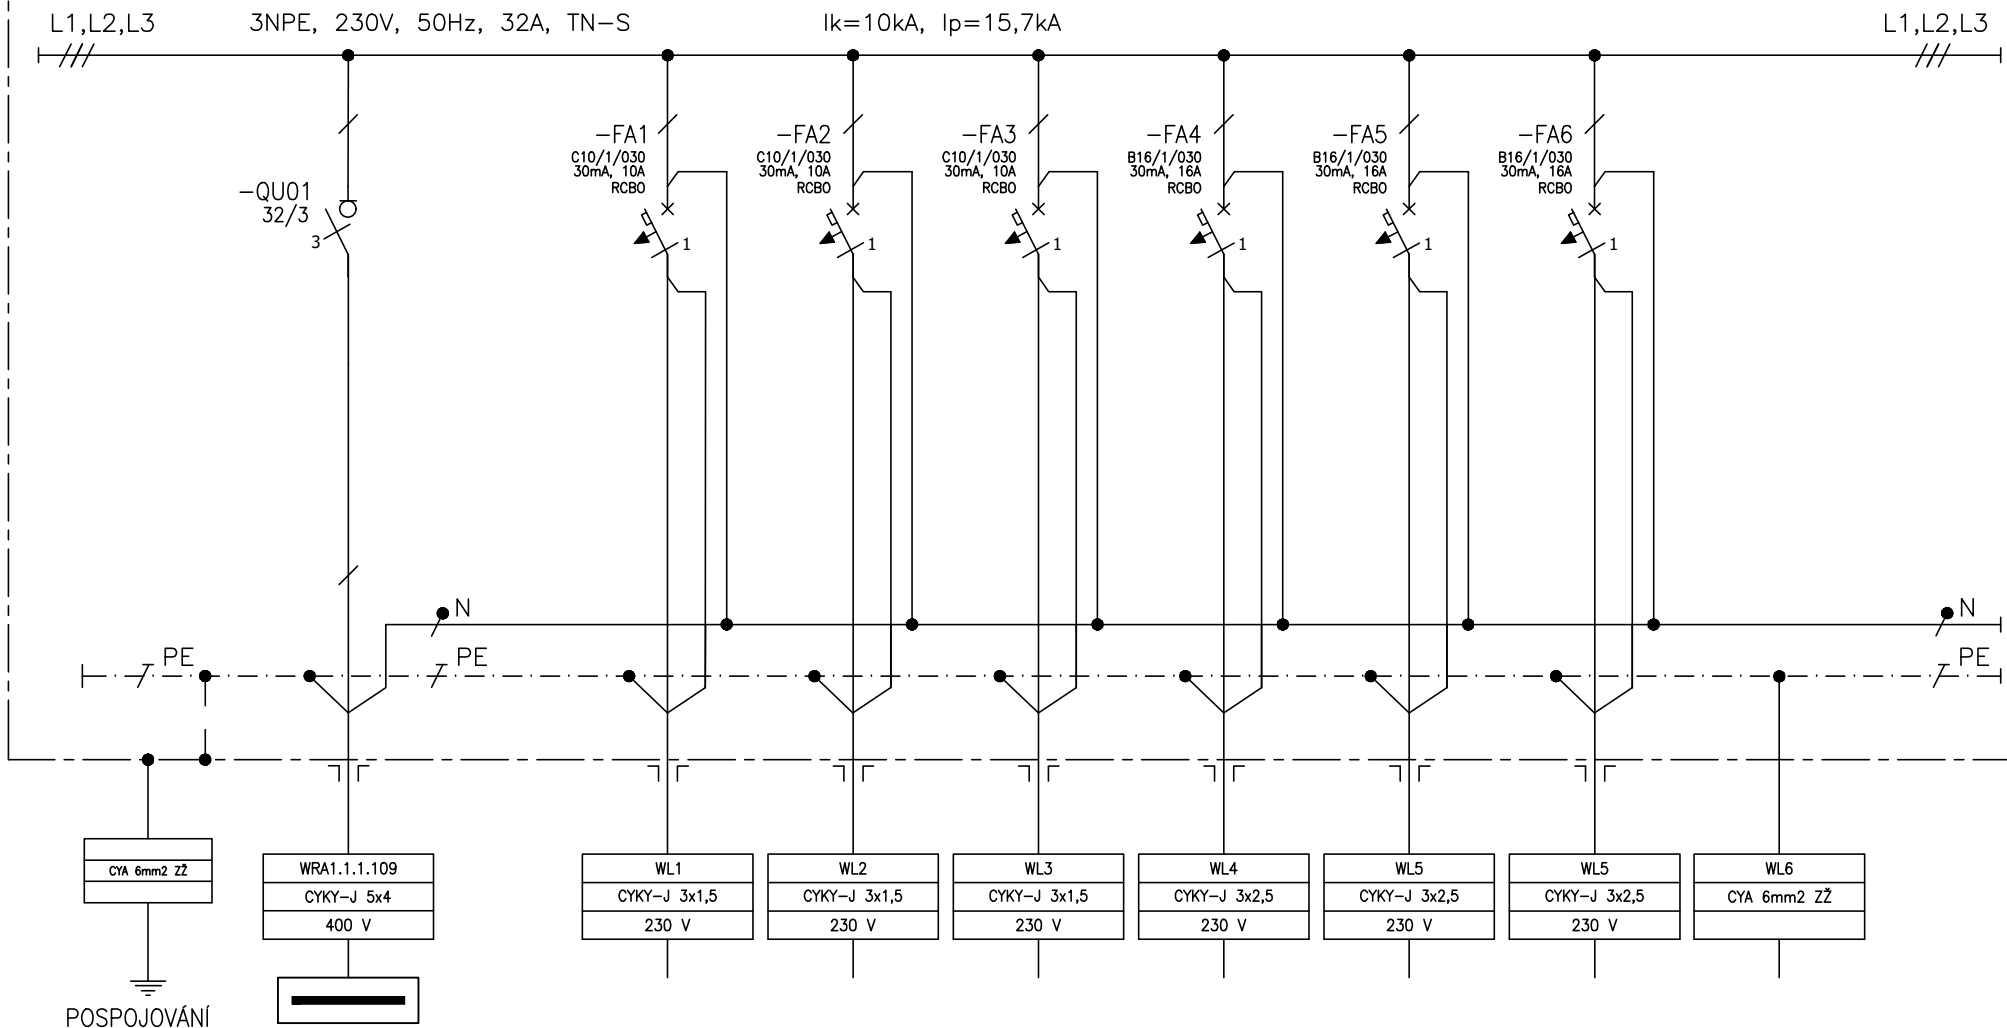
RA1.x.y.z bytový rozváděč kde x znamená patro, y napajecí rozváděč a z příslušný byt  
Označení kabelu WRAx.y.z odpovídá číslu patra a příslušného bytu kam vede  
RA1.x.y patrový rozváděč kde x znamená patro a y pořadí na patře  
Přesné zapojení vychází z přehledového schématu

Rozvodná soustava NN: 3 PEN AC 50Hz, 400/230V, TN-C  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 2000-4-41 ed.3)  
základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí):  
- izolací, kryty a přepážkami, polohou, zábranou  
ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí):  
- ochranné uzemnění, ochranné pospojování, automatické odpojení od zdroje  
doplňková ochrana: proudové chrániče, doplňující ochranné pospojování  
Vnější vlivy: určuje protokol vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

Revize dokumentace 01/2025

ZODPOVĚD. PROJEKTANT	ING. TOMÁŠ BLAŽEK		<b>Ing. Tomáš Blažek</b> Přibice 379,691 24 tel.: 733 534 194, IČO: 04062965 PROJEKCE ELEKTRO A SILNOPROUDÝCH ZAŘÍZENÍ	
NAVRHL/VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ BLAŽEK			
KONTROLOVAL	ING. TOMÁŠ BLAŽEK			
INVESTOR	Střední škola informatiky, poštovníctví a finančnictví Brno, příspěvková organizace			
KRAJ - JIHMORAVSKÝ		MÍSTO STAVBY: 624 00 Brno, Čichnova 982/23	STUPEŇ	DPS
NÁZEV AKCE REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE OBJEKTU A3 - HAVARIJNÍ STAV OBJEKT: A1			DATUM	2023/01
			FORMÁT	2 x A4
			MĚŘÍTKO	-
NÁZEV PŘÍLOHY  SCHEMA NN RA1.1.1.109			Č. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU  115

## RA1.1.1.109 BYTOVÁ ROZVODNICE NÁSTĚNNÁ PRO 24 MODULŮ



ČÍSLO VÝVODU	01	02	03	04	05	06	07	08
POPIS	RA1.1.1	Světla 1	Světla 2	Světla 3	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Pospojování

Ing. Tomáš Blažek Příbice 379,691 24 Brno-venkov , tel.: 733 534 194, IČO: 04062965 PROJEKCE ELEKTRO A SILNOPROUDÝCH ZAŘÍZENÍ	Stavebník : Střední škola informatiky, poštovníctví a finančnictví Brno, p.o.	DATUM:	01/2023	OBSAH:  SCHEMA NN RA1.1.1.109			
	Název akce : REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE OBJEKTU A3 - HAVARIJNÍ STAV	VYPRACOVAL :	Ing. Tomáš Blažek		Č. VÝKRESU:	_SC	LIST: 2
	Stavební objekt : D.1.4d - Silnoproudé instalace	PROJEKTANT :	Ing. Tomáš Blažek				LISTŮ: 2