


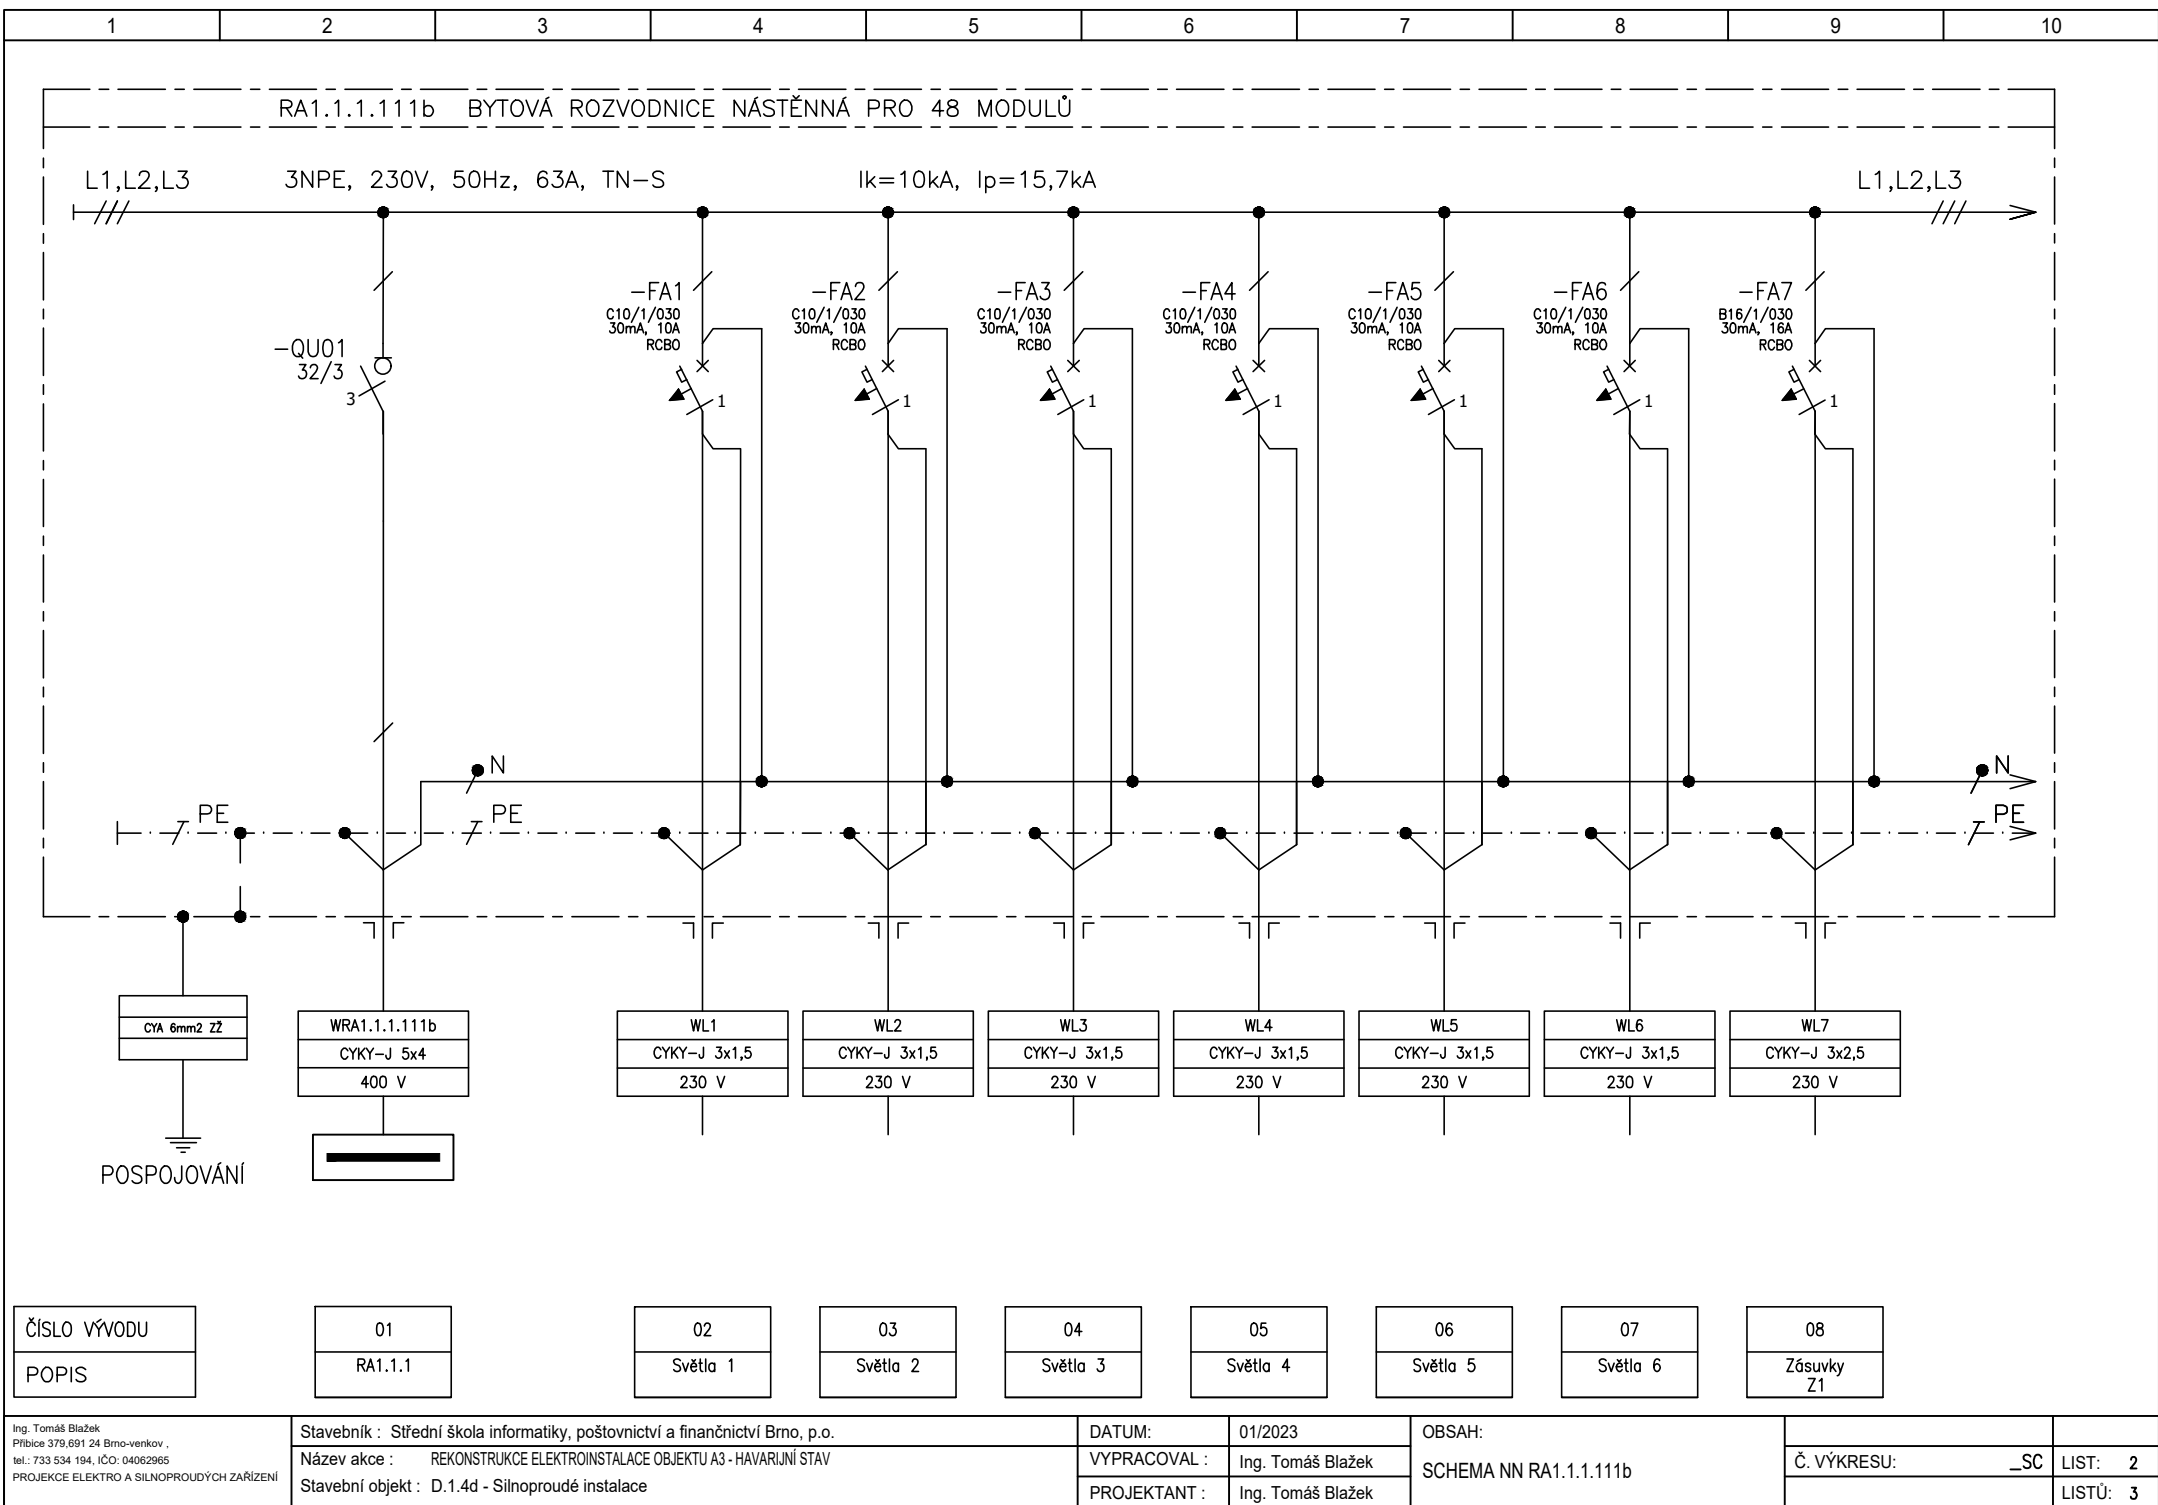


RA1.x.y.z bytový rozváděč kde x znamená patro, y napajecí rozváděč a z příslušný byt
Označení kabelu WRAx.y.z odpovídá číslu patra a příslušného bytu kam vede
RA1.x.y patrový rozváděč kde x znamená patro a y pořadí na patře
Přesné zapojení vychází z přehledového schématu

Rozvodná soustava NN: 3 PEN AC 50Hz, 400/230V, TN-C
Ochrana před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 2000-4-41 ed.3)
základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí):
- izolací, kryty a přepážkami, polohou, zábranou
ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí):
- ochranné uzemnění, ochranné pospojování, automatické odpojení od zdroje
doplňková ochrana: proudové chrániče, doplňující ochranné pospojování
Vnější vlivy: určuje protokol vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3


Revize dokumentace 01/2025

ZODPOVĚD. PROJEKTANT	ING. TOMÁŠ BLAŽEK		Ing. Tomáš Blažek Přibice 379,691 24 tel.: 733 534 194, IČO: 04062965 PROJEKCE ELEKTRO A SILNOPROUDÝCH ZAŘÍZENÍ	
NAVRHL/VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ BLAŽEK			
KONTROLOVAL	ING. TOMÁŠ BLAŽEK			
INVESTOR	Střední škola informatiky, poštovníctví a finančnictví Brno, příspěvková organizace			
KRAJ - JIHMORAVSKÝ		MÍSTO STAVBY: 624 00 Brno, Čichnova 982/23	STUPEŇ	DPS
NÁZEV AKCE REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE OBJEKTU A3 - HAVARIJNÍ STAV OBJEKT: A1			DATUM	2023/01
			FORMÁT	3 x A4
			MĚŘÍTKO	-
NÁZEV PŘÍLOHY SCHEMA NN RA1.1.1.111b			Č. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU 117



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

RA1.1.1.111b BYTOVÁ ROZVODNICE NÁSTĚNNÁ PRO 48 MODULŮ

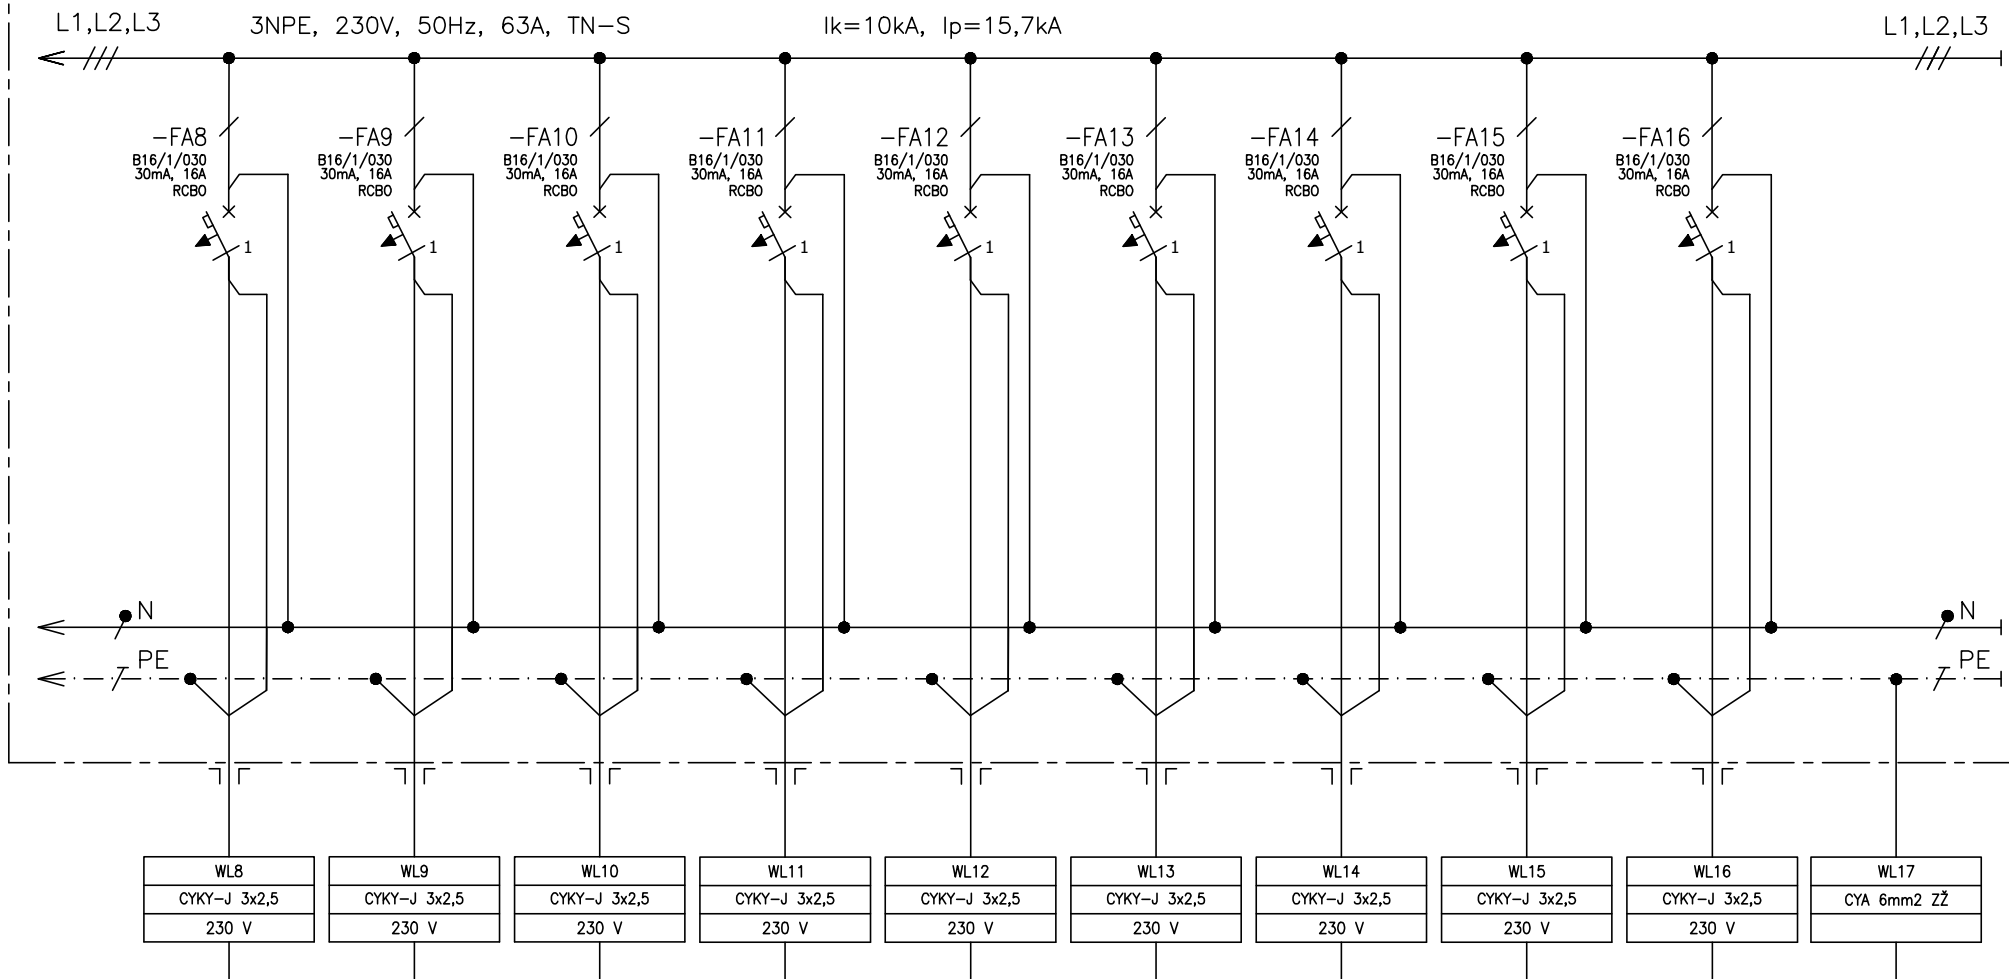

ČÍSLO VÝVODU	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
POPIS	Zásuvky Z2	Zásuvky Z3	Zásuvky Z4	Zásuvky Z5	Pračka Z6	Sušička Z7	Sporák Z8	Zásuvky Z9	Lednice Z10	Pospojování
Ing. Tomáš Blažek Přibice 379,691 24 Brno-venkov, tel.: 733 534 194, IČO: 04062965 PROJEKCE ELEKTRO A SILNOPROUDÝCH ZAŘÍZENÍ					Stavebník : Střední škola informatiky, poštovníctví a finančnictví Brno, p.o. Název akce : REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE OBJEKTU A3 - HAVARIJNÍ STAV Stavební objekt : D.1.4d - Silnoproudé instalace		DATUM: 01/2023 VYPRACOVAL : Ing. Tomáš Blažek PROJEKTANT : Ing. Tomáš Blažek	OBSAH: SCHEMA NN RA1.1.1.111b		Č. VÝKRESU: _SC LIST: 3 LISTŮ: 3