




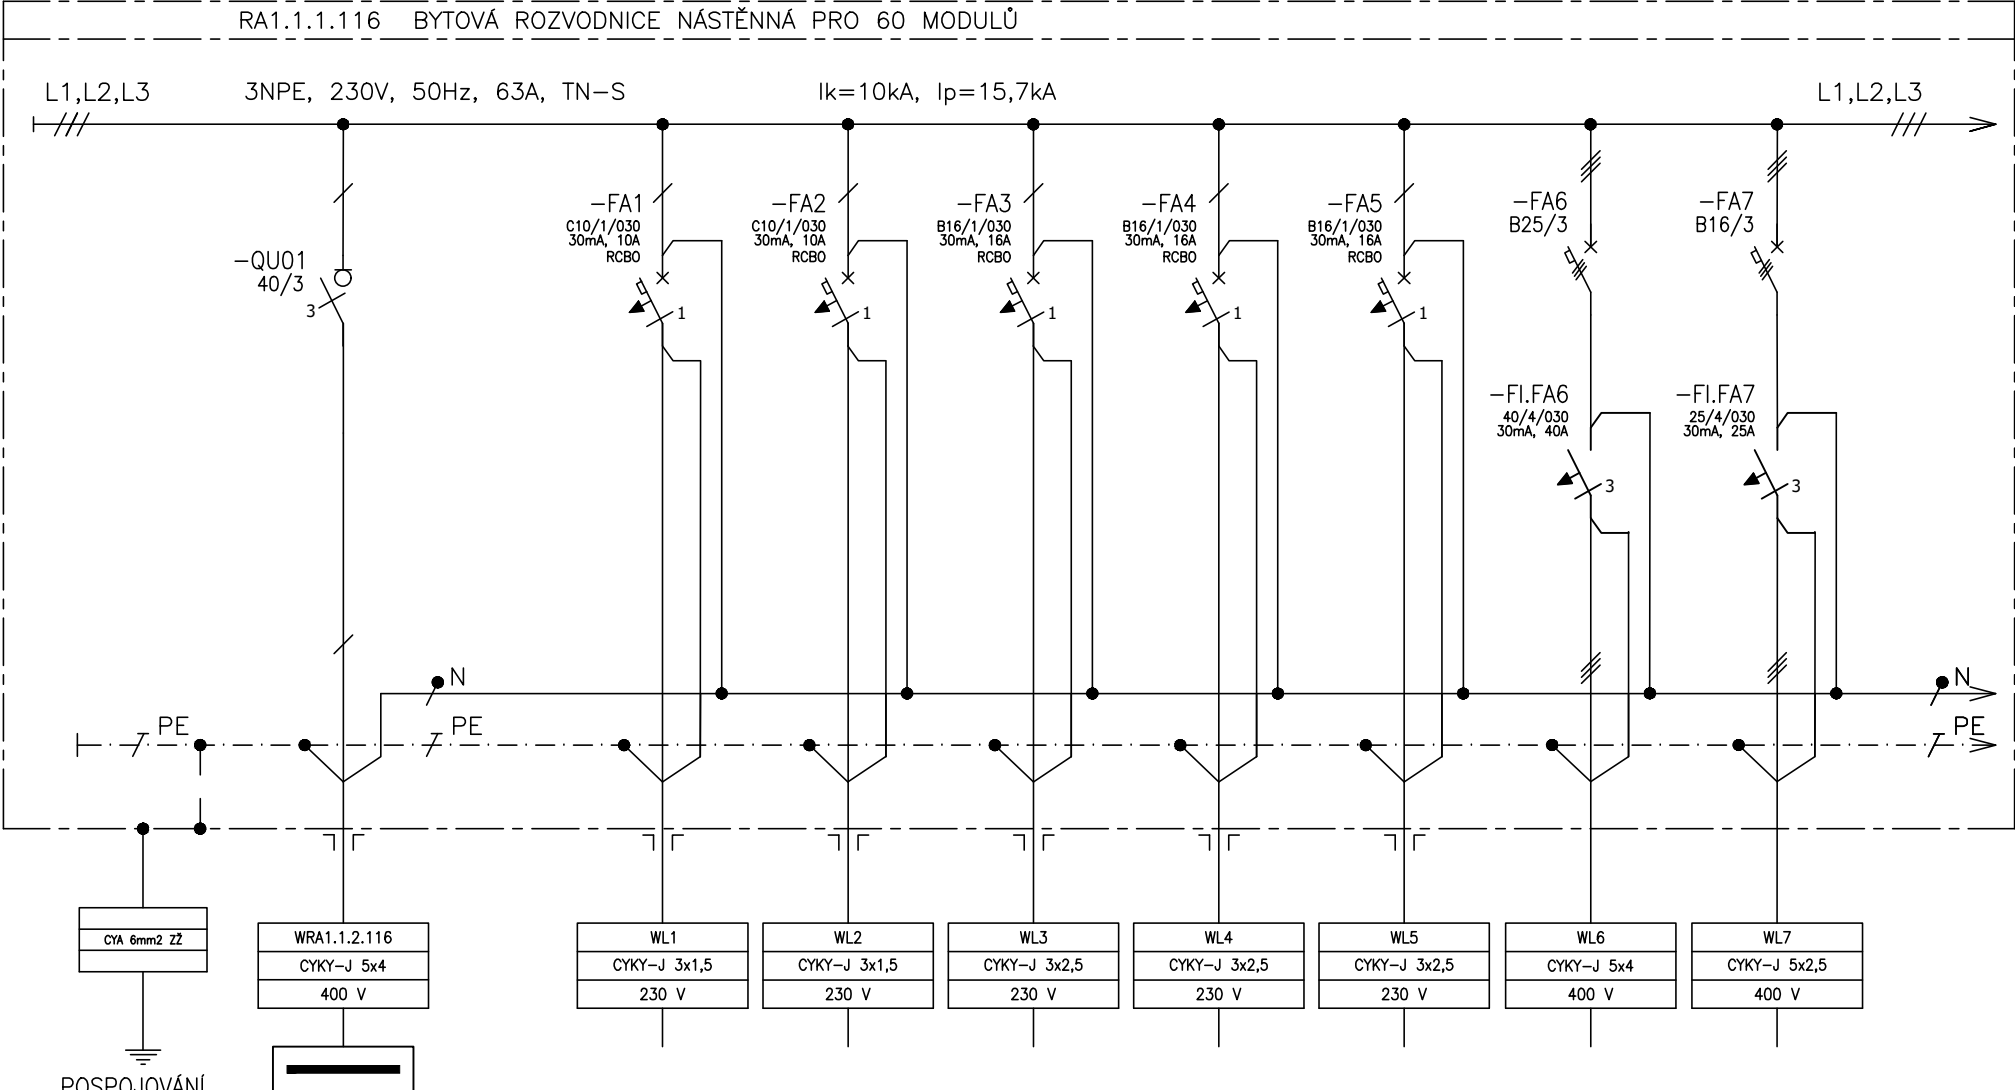
RA1.x.y.z bytový rozváděč kde x znamená patro, y napajecí rozváděč a z příslušný byt
Označení kabelu WRAx.y.z odpovídá číslu patra a příslušného bytu kam vede
RA1.x.y patrový rozváděč kde x znamená patro a y pořadí na patře
Přesné zapojení vychází z přehledového schématu

Rozvodná soustava NN: 3 PEN AC 50Hz, 400/230V, TN-C
Ochrana před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 2000-4-41 ed.3)
základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí):
- izolací, kryty a přepážkami, polohou, zábranou
ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí):
- ochranné uzemnění, ochranné pospojování, automatické odpojení od zdroje
doplňková ochrana: proudové chrániče, doplňující ochranné pospojování
Vnější vlivy: určuje protokol vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

Revize dokumentace 01/2025

ZODPOVĚD. PROJEKTANT	ING. TOMÁŠ BLAŽEK		Ing. Tomáš Blažek Přibice 379,691 24 tel.: 733 534 194, IČO: 04062965 PROJEKCE ELEKTRO A SILNOPROUDÝCH ZAŘÍZENÍ	
NAVRHL/VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ BLAŽEK			
KONTROLOVAL	ING. TOMÁŠ BLAŽEK			
INVESTOR	Střední škola informatiky, poštovníctví a finančnictví Brno, příspěvková organizace			
KRAJ - JIHMORAVSKÝ		MÍSTO STAVBY: 624 00 Brno, Čichnova 982/23	STUPEŇ	DPS
NÁZEV AKCE REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE OBJEKTU A3 - HAVARIJNÍ STAV OBJEKT: A1			DATUM	2023/01
			FORMÁT	3 x A4
			MĚŘÍTKO	-
NÁZEV PŘÍLOHY SCHEMA NN RA1.1.2.116			Č. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU 121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----



ČÍSLO VÝVODU	01	02	03	04	05	06	07	08
POPIS	RA1.1.2	Světla 1	Světla 2	Zásuvky Z1	Zásuvky Z2	KOMEX V4	3f zásuvka Z3 32A	3f zásuvka 16A Z4

