SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVODU PRO OTOPNÁ TĚLESA

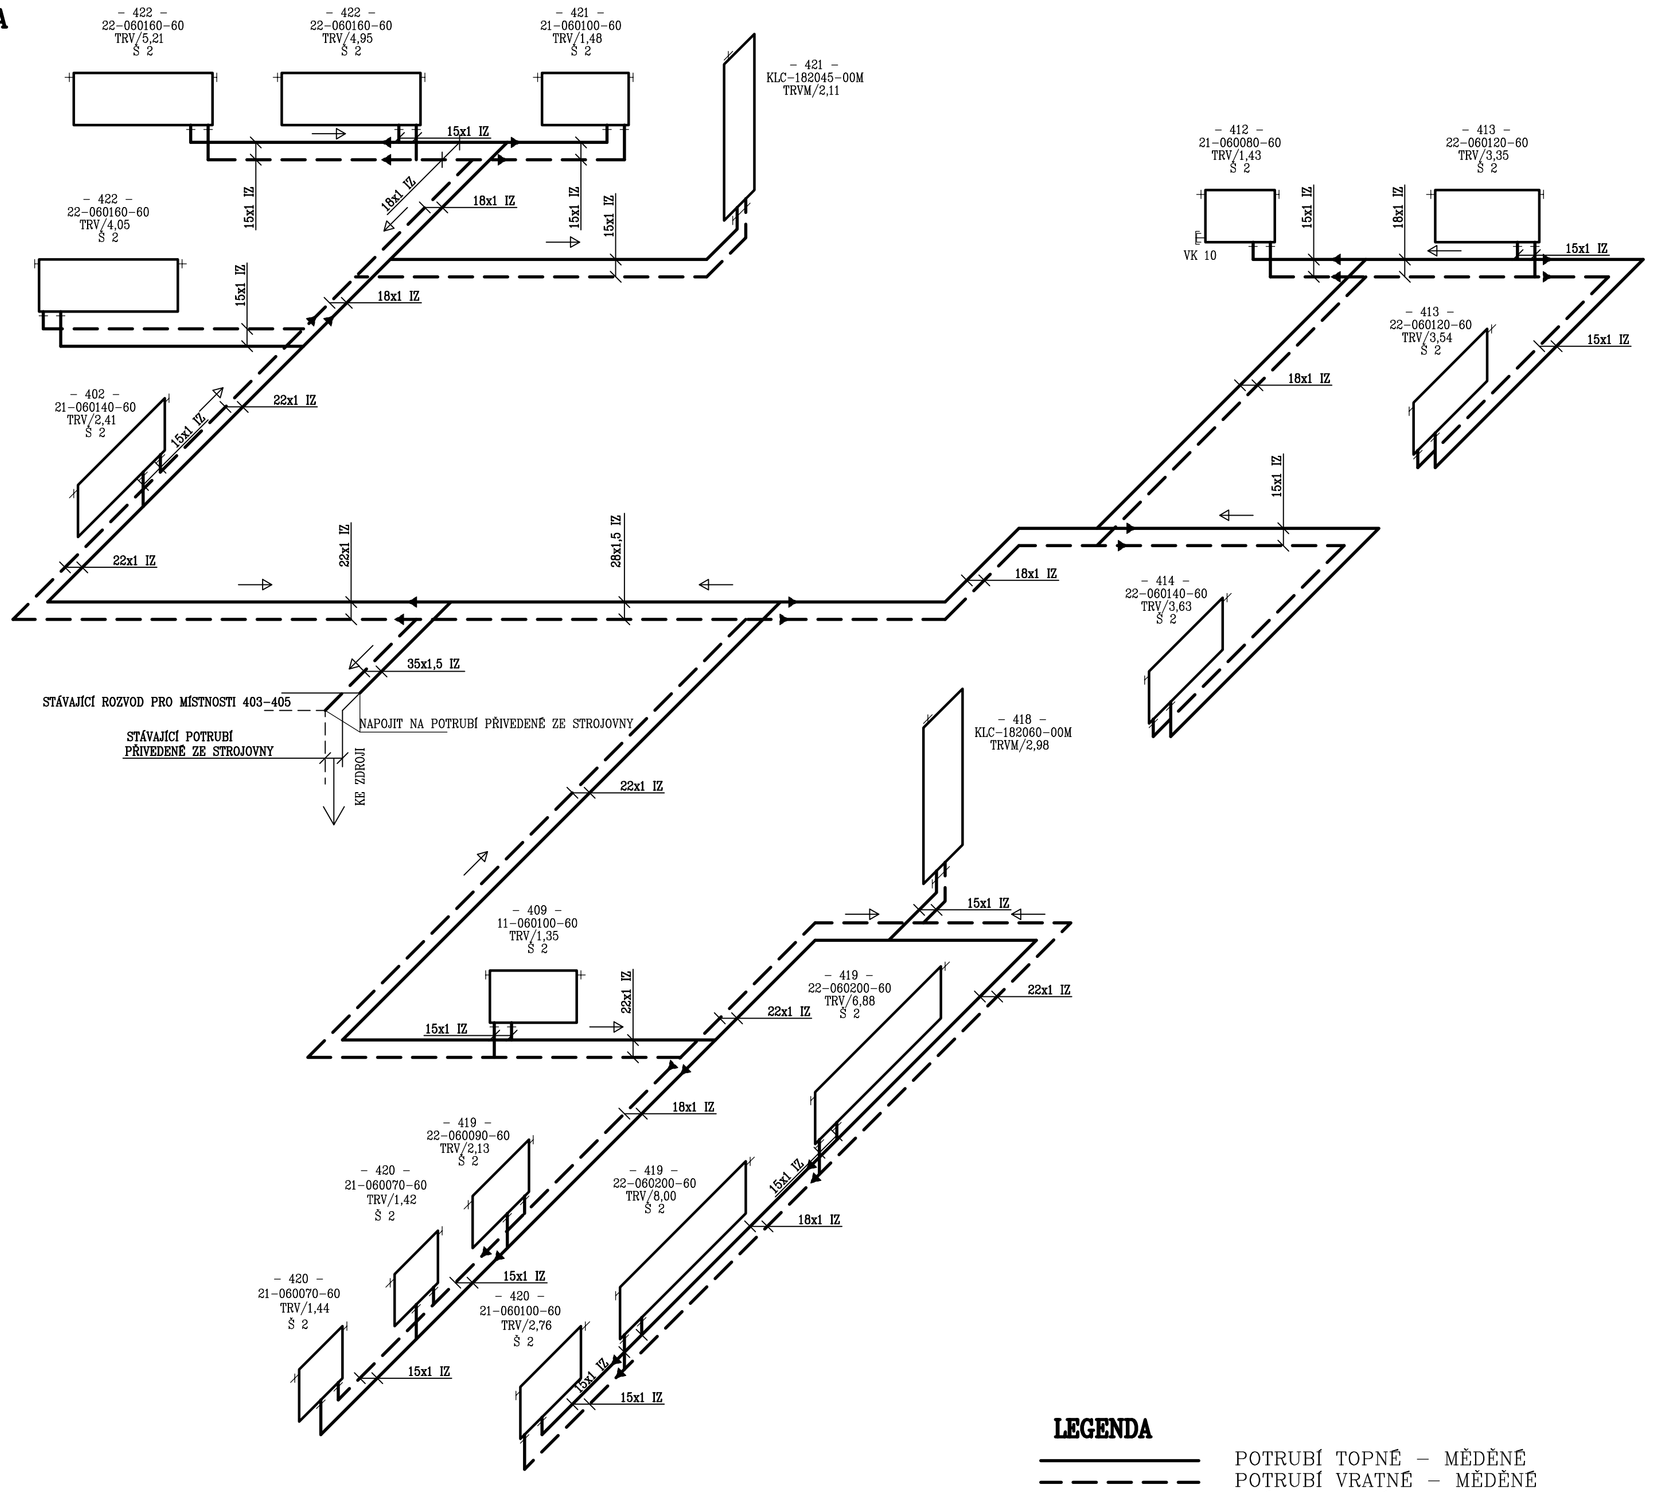

SCHÉMA ZAPOJENÍ JEDNOTKY VZT

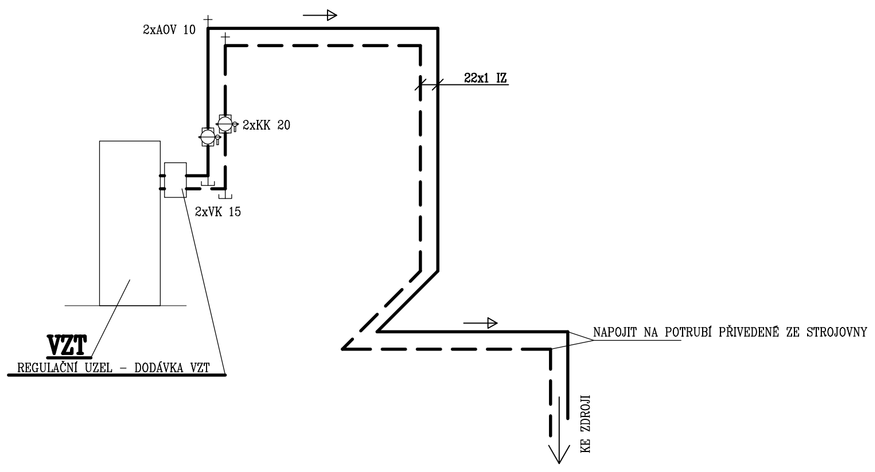

LEGENDA

———	POTRUBÍ TOPNÉ – MĚDĚNÉ
– – – –	POTRUBÍ VRATNÉ – MĚDĚNÉ
→	SPÁD POTRUBÍ
VZT	VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA – DODÁVKA VZT
KLC-182045-00M	OTOPNÉ TĚLESO TRUBKOVÉ TYP-VÝŠKA(CM) DÉLKA(CM)-STŘEDOVÉ PŘIPOJENÍ
22-060100-60	OTOPNÉ TĚLESO OCELOVÉ DESKOVÉ TYP VENTIL KOMPAKT S VENTILOVOU VLOŽKOU TYP-VÝŠKA(CM) DÉLKA(CM)-VENTIL KOMPAKT PRAVÉ PŘIPOJENÍ
TRV	HLAVICE TERMOSTATICKÉHO OVLÁDÁNÍ
TRVM	REGULAČNÍ RADIÁTOROVÝ VENTIL – ROHOVÝ S HLAVICÍ TERMOSTATICKÉHO OVLÁDÁNÍ
Š 2	PŘIPOJ. ŠROUBENÍ PRO TĚLESA VK – ROHOVÉ
KK DN	KULOVÝ UZÁVĚR S PÁKOU
VK DN	KOHOUT PLNÍCÍ VYPOUŠTĚCÍ
OV DN	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
AOV DN	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
IZ	IZOLACE TEPELNÁ
P.B.	PEVNÝ BOD

IVAN DRÁPAL
Autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika
ČKAIT · 1001946

Digitálně podepsal Ivan Drápal
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-45770743, o=Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ou=Elektronické autorizační razítko, ou=1001946, cn=Ivan Drápal, sn=Drápal, givenName=Ivan, serialNumber=P837140, title=TE01
Datum: 2025.04.09 11:25:09 +02'00'

±0,00= stávající podlaha přízemí

HIP	Zodp. projektant profese	projektant	Višinka s.r.o.
Ing. Petr Višinka	Ivan Drápal	Eva Drápalová	nám. Míru 116, 679 74, Olešnice

Stavebník : Nemocnice Letovice, p.o., Pod Klášterem 17, Letovice
Místo stavby : Pod Klášterem 17, Letovice
Akce :

VESTAVBA ŠATEN V PŮDNÍM PROSTORU (4.NP)

Objekt : SOP 01 Budova nemocnice
Část, profese : Vytápění

ve spolupráci s
LDH spol. s r.o.
Projektová a obchodní činnost
Zengrova 6, 615 00 Brno
tel.: 739 570 520

Datum	04/2025
Měřítko	1 : 50
Stupeň	Dokumentace pro provádění stavby
Číslo výkresu	04

Název výkresu : SCHÉMATA ZAPOJENÍ