

UDORYS 2.NP

2.06
S.V.=3000mm
92,1 m2

ZAKRYTO VE VODÍCÍ LIŠTĚ DVEŘÍ

16x10

12x6

V PODHLEDU
S.H.+2,93m

3750

V LISTĚ POD STROPĚM
S.H.+2,7m

28x16

16x10

ZASEKÁNO VE ZDI
S.H.+2,7m

±1185

EL


±1200

N

POTRUBÍ CHLADIVA
VEDENÉ PO FASÁDE
V CHRÁNICÍE MARS
V BARVÉ FASÁDY

20 cm (18 cm)

ROZVODY VEDENY POD POŽÁRNÍM PODHLEDEM

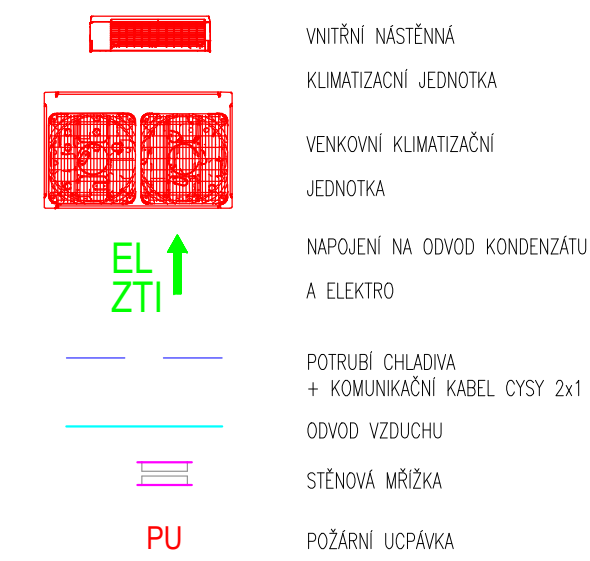

LEGENDA MÍSTNOSTÍ


QFN	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	QFN	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)
2.01	ZÁVĚRÍ	8,50	2.11	ÚČEBNA IV.	51,00
2.02	ŠATNA	22,10	2.12	SKLAD I.	1,28
2.03	CHODBA I.	40,80	2.13	VÝTAH ("DĚLNÉ")	1,10
2.04	ÚČEBNA I.	99,70	2.14	VÝPLOVÝ OKO PEC	4,50
2.05	ÚČEBNA II.	47,70	2.15	SKLAD II.	3,80
2.06	ÚČEBNA III.	92,10	2.16	SKLAD III.	3,70
2.07	KABINET I.	24,60	2.17	WC ŽENY	9,50
2.08	UKLIDOVÁ KOMORA	2,20	2.18	WC CHLAPCI	9,50
2.09	WC PERSONAL/ TECHNICKÝ	3,20	2.19	ÚČEBNA V.	35,10
2.10	BEZICHAŘOVSKÁ MÍSTNOST	2,90	2.20	SCHODISOVÝ PROSTOR	20,70

PLOCHY MÍSTNOSTÍ JSOU DLE PE

1
 VENKOVNÍ JEDNOTKA
 KLIMATIZACE ÚČEBNÍ
 Q_e 15kW/400V/40A
 Q_e 50kW/Qt 56kW
 400kg
 1685x1240x765

DO 2NP
 EL
 min. 300mm
 TVZT 1

POZN. PŘED INSTALACÍ VZT A KLIMATIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ JE
NUTNÉ OPĚTOVNĚ ZKOORDINOVAT PŘÍMO NA STAVBĚ.

		INVESTOR		Středisko volného času Blansko Údolní 1200/2, Blansko 67 801		Čís. PARE	
VZDUCHOTECHNIKA KLIMATIZACE DOMAŽICKÁ 1133/45, 318 00 PLZEŇ tel. 377 382 380, 1 comfort@comfort-as.cz		AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA DDM BLANSKO			
		VÝKRES		D.1.4c - VZDUCHOTECHNIKA , CHLAZENÍ PŮDORYS 2.NP			
ZODP. PROJ.		ING. M. ŠNAJDR		DATUM		12/2024	
HLAVNÍ PROJ.		A. HAUKOVÁ		FORMÁT		A1+	
VÝPRACOVAL		A. HAUKOVÁ		MĚŘÍTKO		1:50	
				STUPEŇ DPS		ČÍS. VÝKRESU	
				ČÍS. PROJEKTU PR-2410063		01	