





ŘEZ A-A – 2.NP

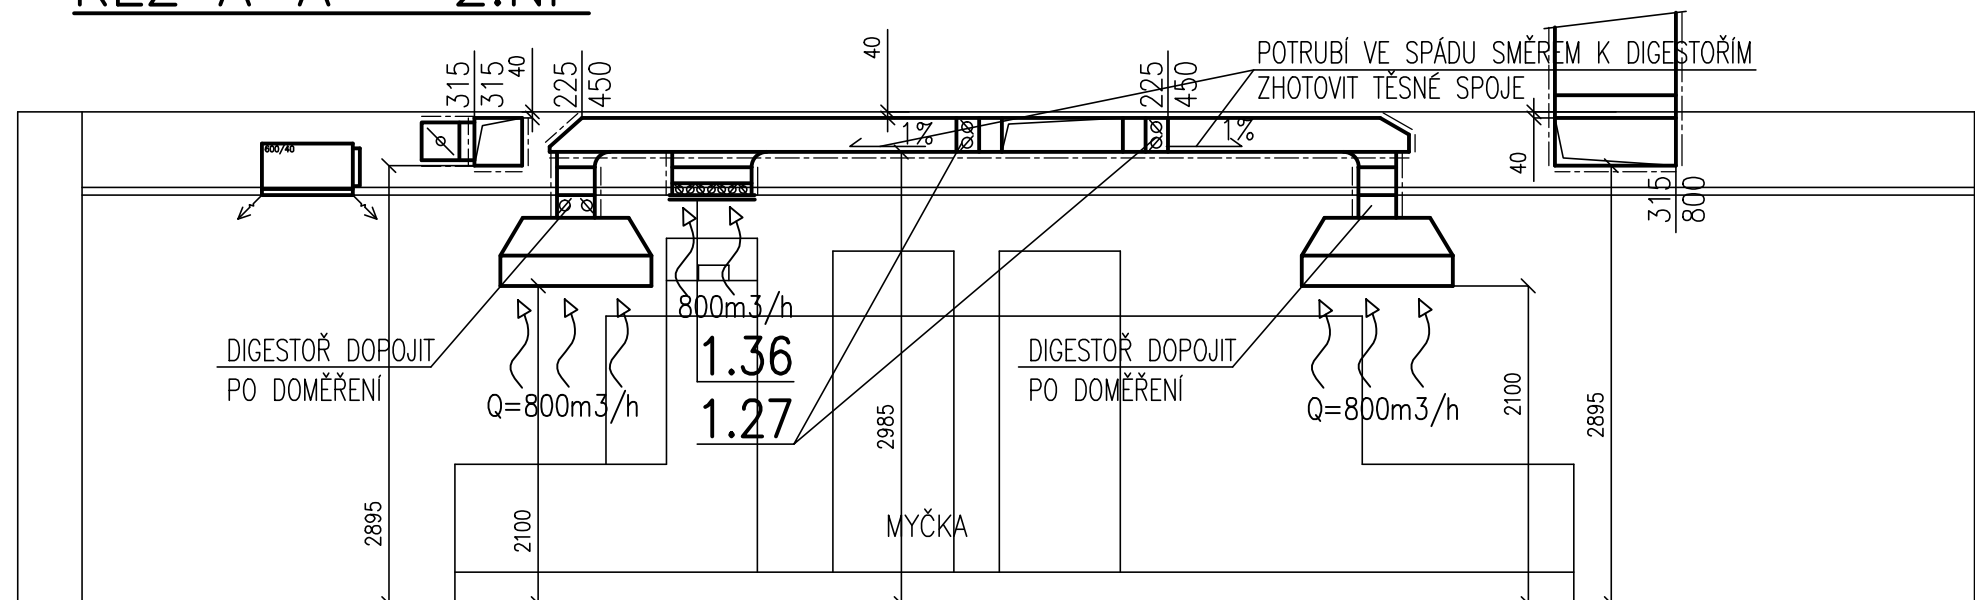

ŘEZ B-B – 2.NP

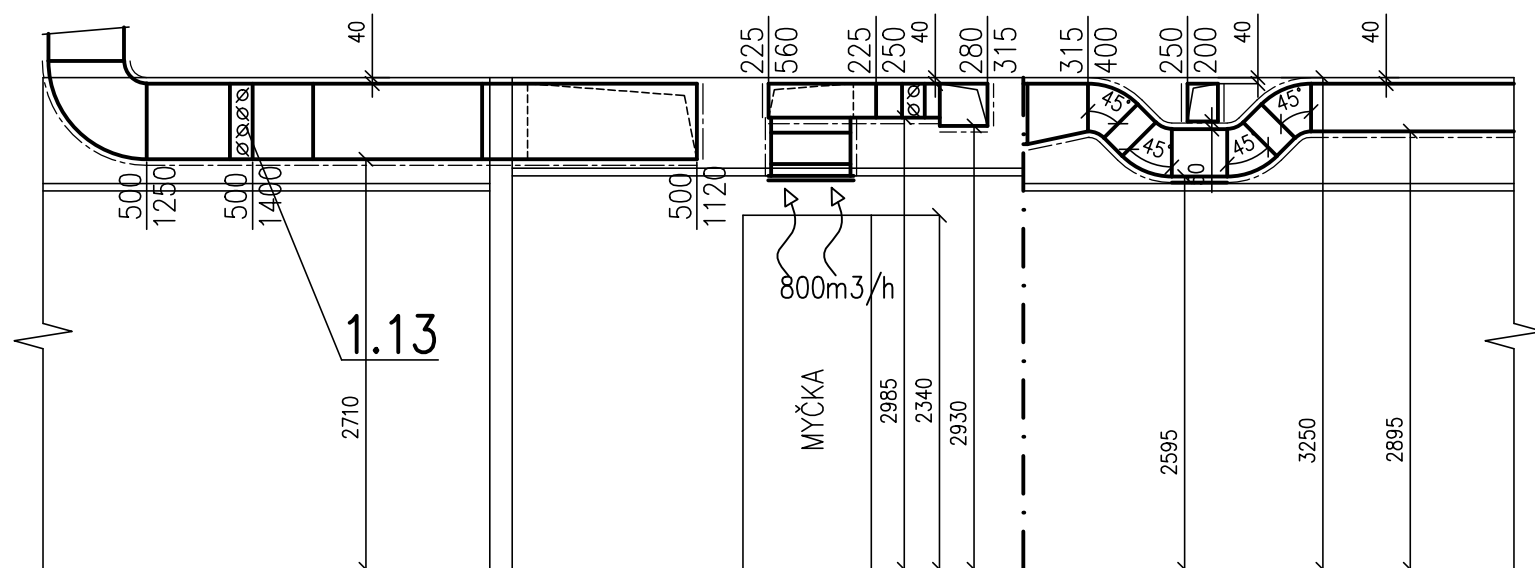

ŘEZ C-C – 2.NP

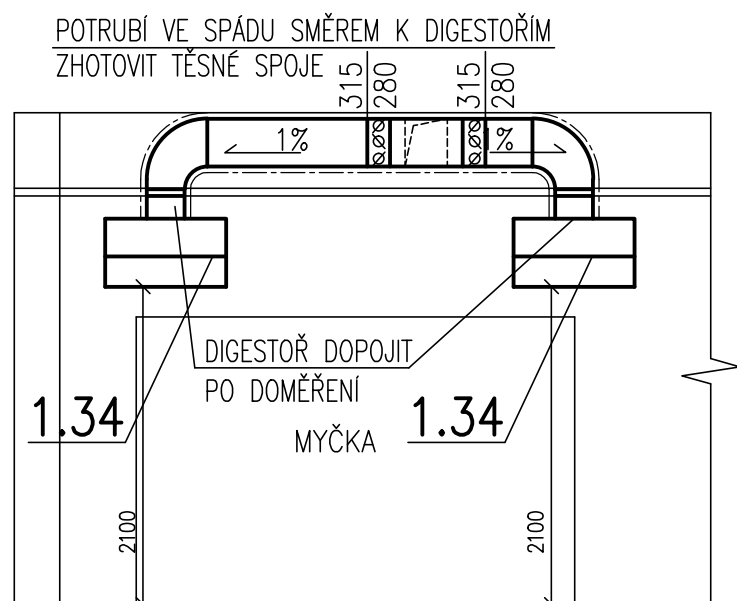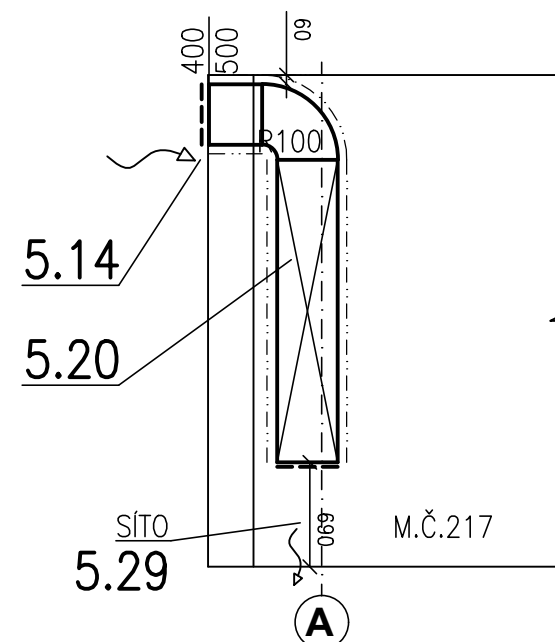POHLED P1-2.NP

LEGENDA IZOLACÍ:

- TEPELNÁ (40mm)
 - PROTIHLUKOVÁ (60mm)

POZN.:

PŘIPOJENÍ KONCOVÝCH ELEMENTU BUDE PROVEDENO DLE POPISU V TZ PD
VÝÚSTKY BUDOU PŘIPOJENY NA POTRUBÍ PŘES NÁSTAVEC DÉLKY MIN. 100mm, VČETNĚ NÁBĚHOVÉHO PLECHU V POTRUBÍ
U VŠECH VÍŘIVÝCH VÝÚSTEK BUDE UMÍSTĚNA REGULAČNÍ Klapka daného průměru na nástavci potrubí před
zvukově izolovanou hadicí

S.H. STĚNOVÝCH MŘÍŽEK 2300mm OD ČISTÉ PODLAHY

VŠECHNY ODOBOČKY, ROZBOČKY A NÁSTAVCE VYBAVIT NÁBĚHOVÝMI PLECHY

KŘÍŽENÍ POTRUBNÍCH TRAS, OSAZENÍ KONCOVÝCH ELEMENTŮ DO PODHLEDOVÝCH RASTRŮ A KOORDINACE KONCOVÝCH ELEMENTŮ SE SVÍTIDLY VIZ KOORDINAČNÍ VÝKRESY STAVBY


VZHEDEM K PROSTOROVÝM NÁROKŮM VZT A CHARAKTERU OBJEKTU BUDOU VEŠKERÉ VZDUCHOVODY A KONCOVÉ ELEMENTY VZT MONTOVÁNY JAKO PRVNÍ PŘED OSTATNÍMI PROFESEMI

H. H. VZDUCHOVODU 50MM POD STROPEM POKUD NA VÝKRESE NENÍ UVEDENO JINAK

PŘIPOJENÍ VZT POTRUBÍ K CENTRÁLNÍM JEDNOTKÁM POMOCÍ PŘECHODOVÝCH ODSOKŮ VYROBIT PO DOMĚŘENÍ STRANÍ PŘIPOJENÍ MĚNÍ K VZT JEDNOTKÁM A STRANÍ JEJICH OSLUŽBY KONZULTOVAT S VÝBORCEM

STRÁNO PŘIPOJENÍ MEDIÍ K VŠEJ JEDNOTKAM A STRÁNO JEJICH OBSAHU KONZULTOVAT S VÝROBCEM
JEDNOTKY BUDOU PO CELÉ DÉLCE RÁMU A POD NOŽÍČKAMA PRUŽNĚ PODLOŽENY – RÝHOVANOU GUMOU

TECHNICKÝ POPIS VZT JE UVEDEN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

<h1>Nemocnice BŘECLAV</h1>		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Objednatel: Nemocnice Břeclav, p.o. U Nemocnice 3066/1 690 02 Břeclav		Autorizační razítko:	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Křořtova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz		Schema:	
Hlavní inženýr projektu: Ing. VLADIMÍR KUNDERA			
Akce: Nemocnice Břeclav - stravovací provoz			
Zpracovatel části:  Technika budov, s.r.o. Křenová 42 602 00 BRNO Tel./ Fax: 543 255 094 www.technikabudov.cz		Zodpovědný projektant ING. PETR ANDRYS	
		Vypracoval ING. ZDENĚK TESAŘ	
		Pare:	
Soubor (PS): PS 02 - Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení		Datum: ČERVEN 2020	
Část PD: Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení		Zakázkové číslo: DSP/DPS-01-2020	
Příloha: ŘEZY 2.NP		Formát: 3A4	
		Stupeň: DPS	
		Číslo přílohy: D.4-105	
		1:50	