


1.NP




2.NP

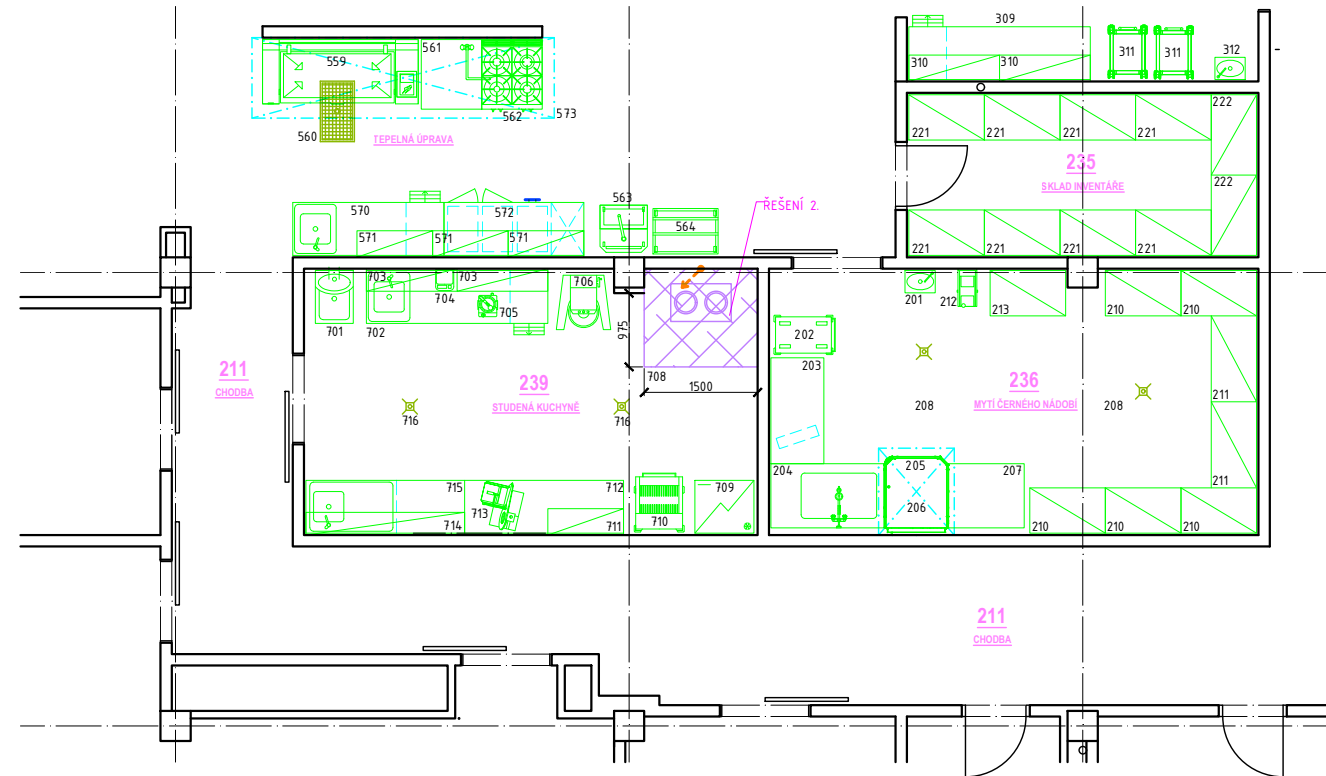

1. NÁVRH ŘEŠENÍ PROSTORU CENTRÁLNÍ ČÁSTI CHLADÍČÍCH A MRAZÍČÍCH BOXŮ
2. NÁVRH ŘEŠENÍ PODLAHY CHLADÍČÍHO BOXU NA ODPAVKY A BOXU V 2.NP

ZAPUŠTĚNÍ A VÝŠKOVÉ SROVNÁNÍ PODLAHY MRAZÍČÍHO A CHLADÍČÍHO BOXU S OKOLNÍ PODLAHOU

- BOX JE OBVYKLE POSTAVEN NA STAVEBNĚ DOKONČENOU PODLAHU
- PŘÍPADNĚ LZE ŘEŠIT OBOJBOUN SKLADBOU JAKO U MRAZÍČÍHO BOXU

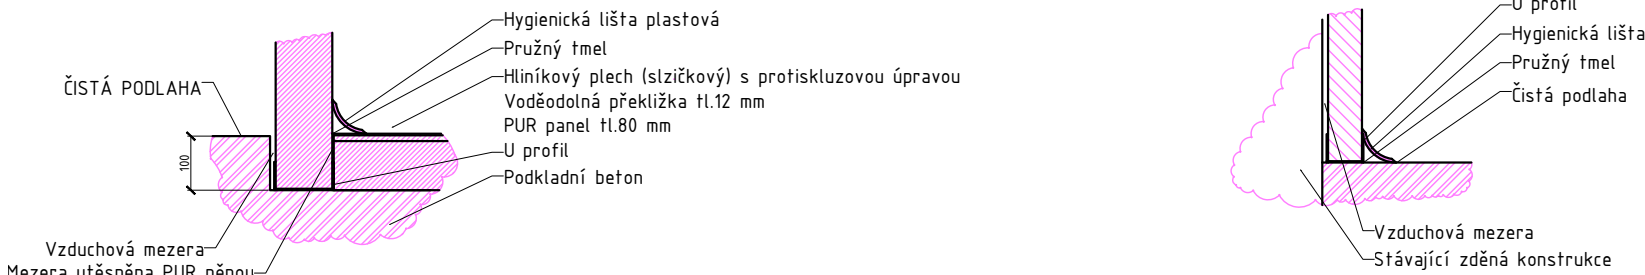


LEGENDA:

----- - VEDENÍ Cu potrubí + propojovací kabel CYKY 5x2,5mm

Pozn.:

- agregáty pro chladicí a mrazicí boxy budou umístěny ve strojovně chladících boxů (místnost č.121)
- jednotlivé agregáty budou uloženy na silentblocích
- strojovnu chladících boxů nutné odvětrat
- stavba zajistí průrazy pro vedení potrubí
- přesnou trasu vedení potrubí upřesní dodavatel chlazení
- vedení bude uloženo v drátěném žlabu, žlab bude podvěšený pod stropem
- stěny okolo boxu bez keramického obkladu
- prostor nad boxem zakrytý SDK s větrací mřížkou a revizními dvířky - zajistí stavba

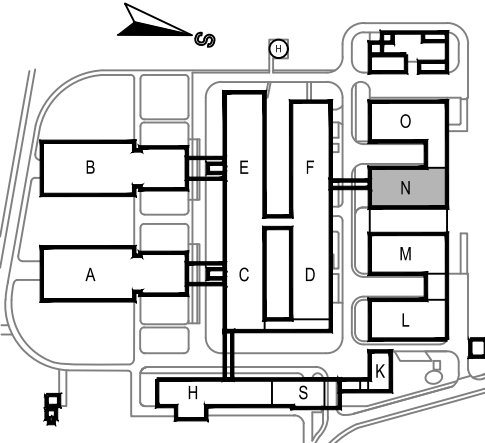NEMOCNICE BŘECLAV		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
Objednatel: Nemocnice Břeclav, p.o. U Nemocnice 3066/1 690 02 Břeclav		Autorizační razítko:		
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz				
Hlavní inženýr projektu: Ing. VLADIMÍR KUNDERA				
Akce: Nemocnice Břeclav - stravovací provoz				
Zpracovatel části: ProKitchen s.r.o. Minská 3104/34 616 00 Brno projekce@prokitchen.cz		Zodpovědný projektant Ing. Václav Nevřiva	Vypracoval Ing. Václav Nevřiva	Pare:
Soubor (PS): PS 01 - Gastrotechnologie			Datum:	ZÁŘÍ 2022
Část PD: Gastrotechnologie			Zakázkové číslo:	DSP/DPS-01-2020
			Formát:	2x A3
Příloha: POŽADAVKY CHLAZENÍ 1.NP a 2.NP			Stupeň:	DPS
			Číslo přílohy:	D.3-31