


ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3+N+PE , AC 400V , TN-C-S

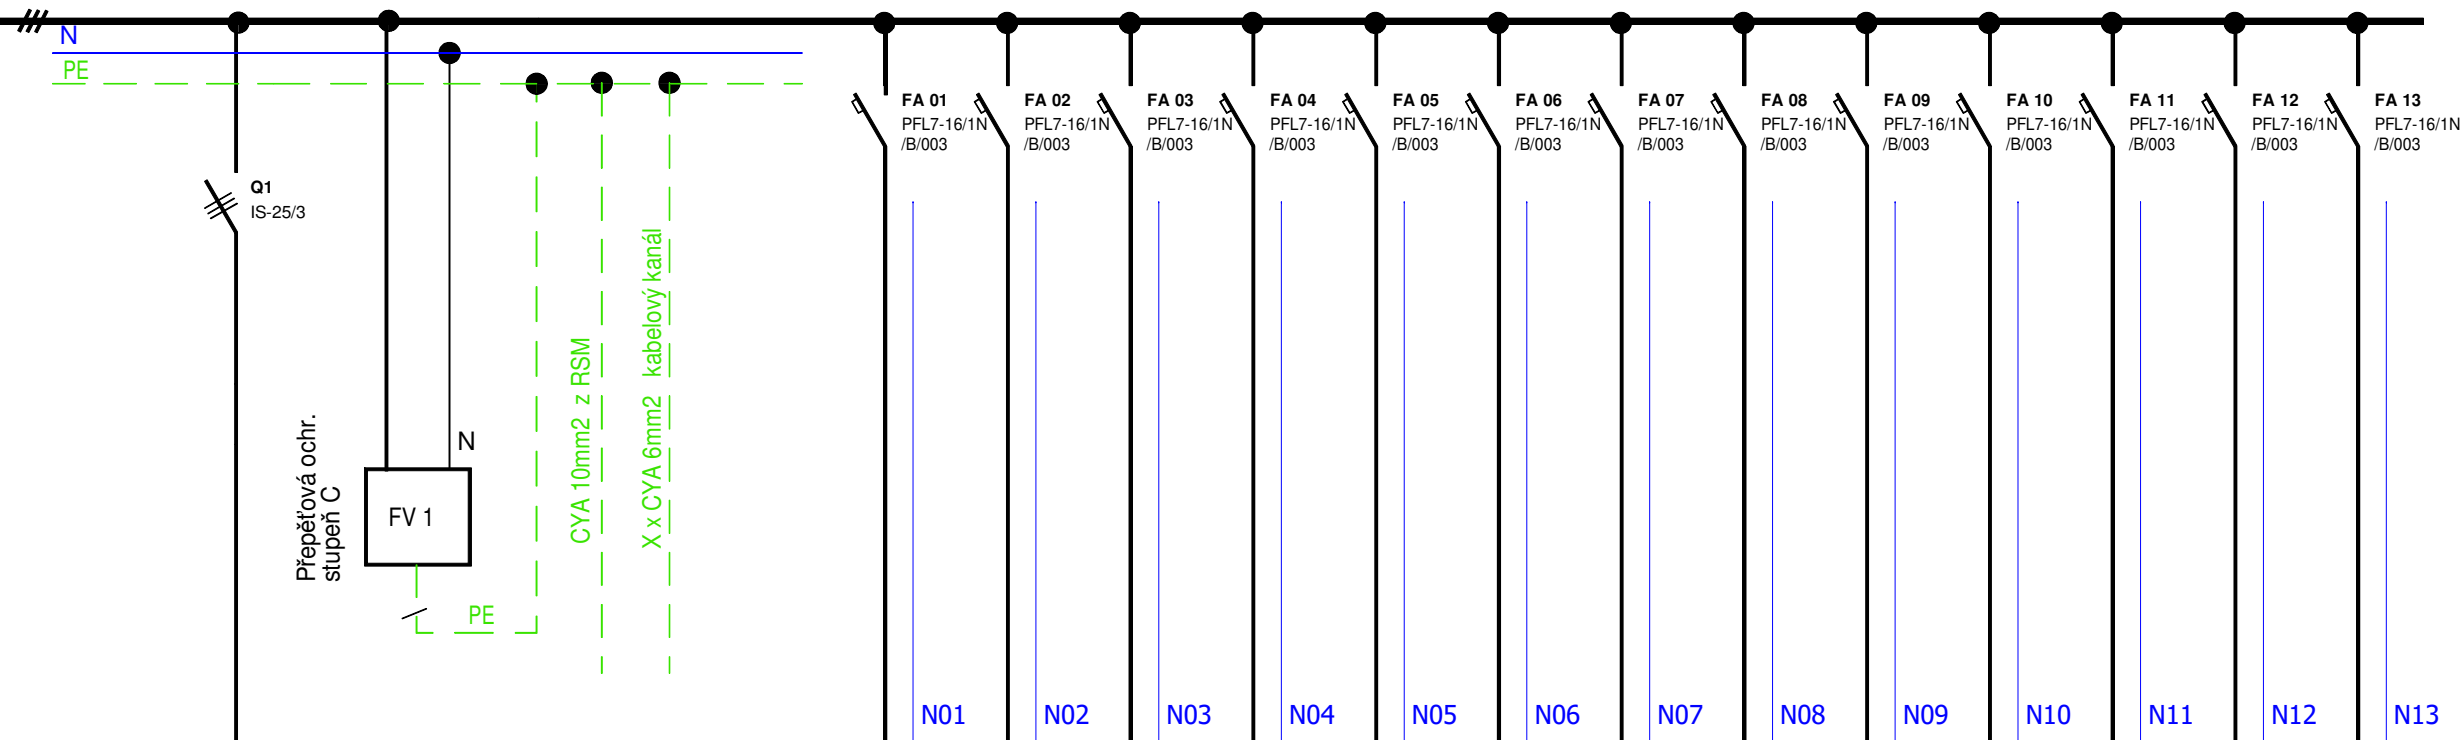

ZAŘÍZENÍ	
Pi (kW)	9
KABEL	CYKY-J 5x4mm2
Č. KABELU	WL 001
	Stávající

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
Z 01	Z 02	Z 03	Z 04	Z 05	Z 06	Z 07	Z 08	Z 09	Z 10	Z 11	Z 12	Z 13
1	1	1	1	1	1	1	1	1				
CXKH-R-J 3x2,5mm2	CXKH-R-J 3x2,5mm2	CXKH-R-J 3x2,5mm2	CXKH-R-J 3x2,5mm2	CXKH-R-J 3x2,5mm2	CXKH-R-J 3x2,5mm2	CXKH-R-J 3x2,5mm2	CXKH-R-J 3x2,5mm2	CXKH-R-J 3x2,5mm2	CXKH-R-J 3x2,5mm2	CXKH-R-J 3x2,5mm2	CXKH-R-J 3x2,5mm2	CXKH-R-J 3x2,5mm2
WL 01	WL 02	WL 03	WL 04	WL 05	WL 06	WL 07	WL 08	WL 09	WL 10	WL 11	WL 12	WL 13
Zásuvky 220V	Zásuvky 220V	Zásuvky 220V	Zásuvky 220V	Zásuvky 220V	Zásuvky 220V	Zásuvky 220V	Zásuvky 220V	Zásuvky 220V	Rezerva	Rezerva	Rezerva	Rezerva

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 2+PEN, 2N+PE AC 300V TN-C-S
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 22 2000-3-31ed.3:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI,
POSPOJOVÁNÍM

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3+N+PE , AC, 400V , TN-C-S

PAVLŮ JIŘÍ
Projekce el. zařízení a hromosvodů

Kpt.Jaroše 37, 680 01 Boskovice
tel.: 602 581 166
E-mail: jpavlu@tiscali.cz IČO: 15582647

VED. PROJEKTANT :	ZODP. PROJEKTANT :	VYPRACOVAL :	HLAVNÍ ARCHITEKT :	
	PAVLŮ JIŘÍ	PAVLŮ JIŘÍ		
INVESTOR: Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace, Vídeňská 55/47, 639 00 Brno			FORMÁT	2A4
REKONSTRUKCE HAVARIJNÍHO STAVU ELEKTROINSTALACE IV. ETAPA ČÁST: ELEKTROINSTALACE - 1.NP			DATUM	03/2025
			STUPEŇ	PROV. PROJEKT
			SPECIALIZACE	ELEKTRO
			Č. ZAKÁZKY	06/2025
UČEBNA PC - PŘESTROJENÍ R-PC			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
			----	E 20