


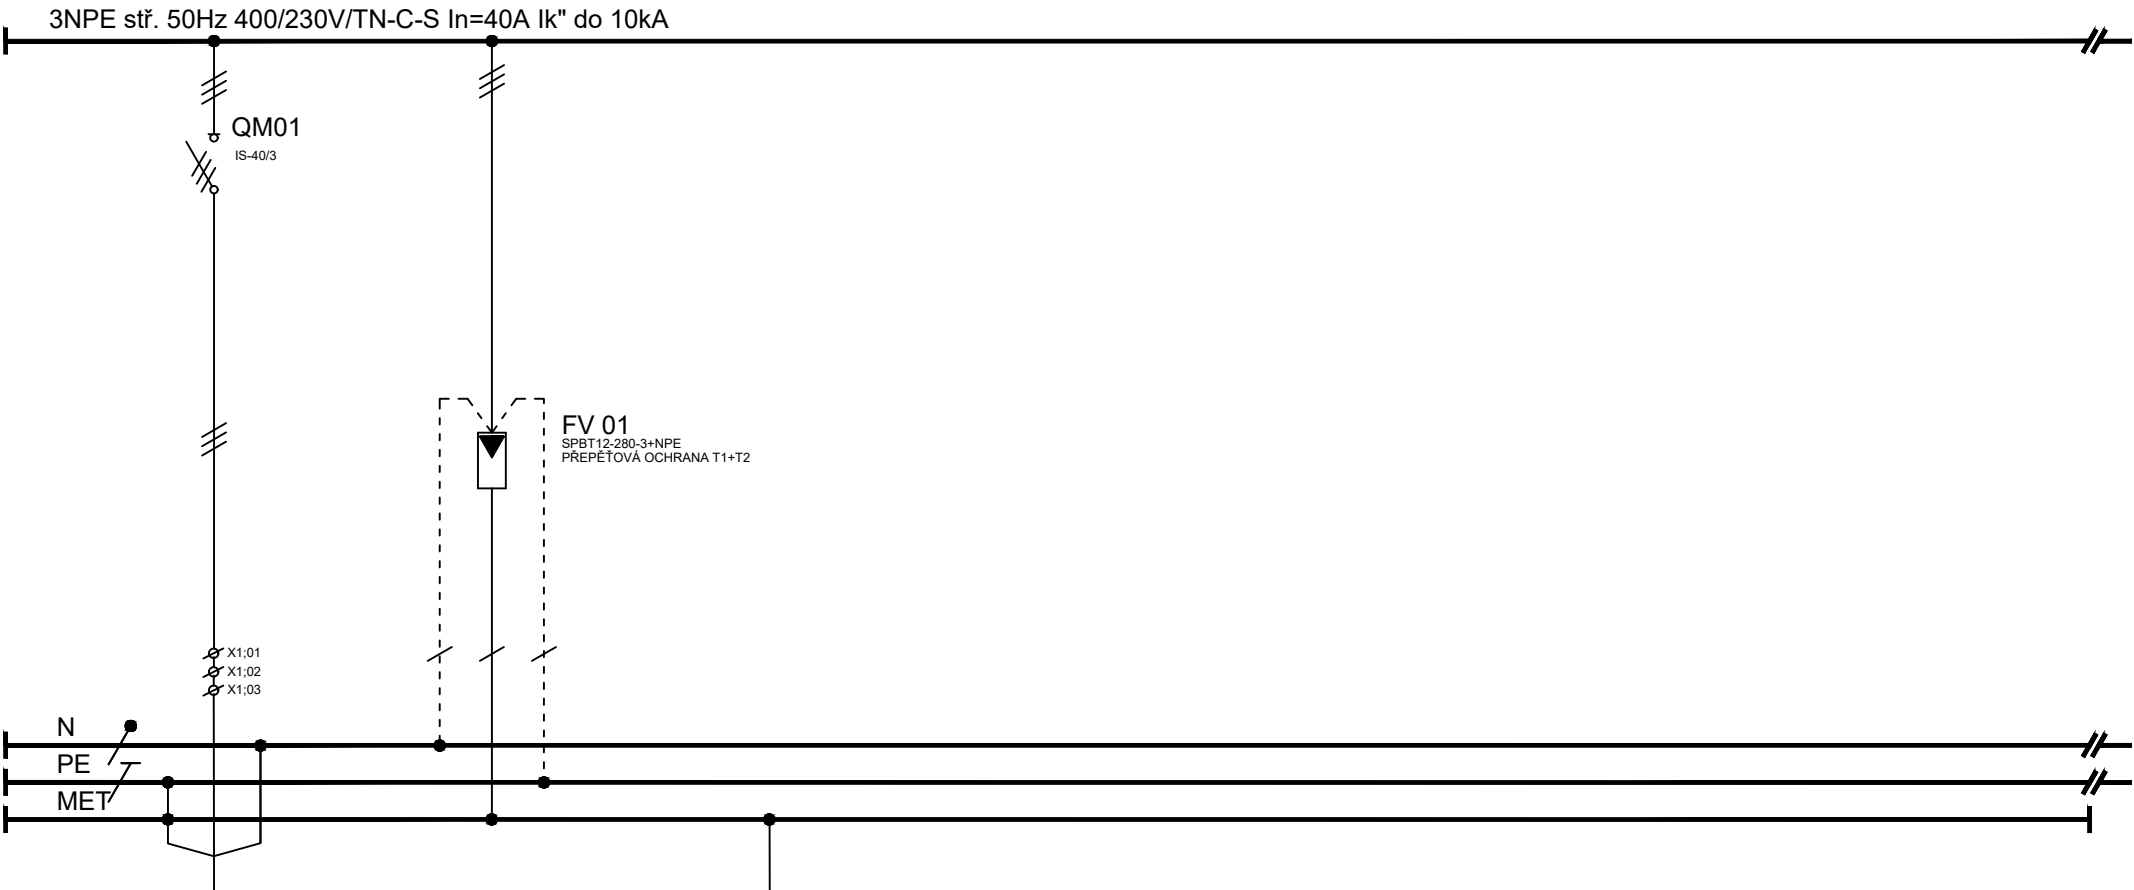
Rozváděč RP1

TECHNICKÉ ÚDAJE

TYP PROVEDENÍ: NÁSTĚNNÝ ZAPUŠTĚNÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVÁDĚČ
ROZMĚRY: 749,5 x 1068 x 101 mm (š x v x hl.), typ BF-U-2S-6/198-100
PŘÍVOD: SHORA
VÝVOD: SHORA
IP: 30/20C, IK08, třída ochrany I
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE 400/230V 50Hz TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ, OCHRANA KRYTY A PŘEPÁŽKAMI, OCHRANA ZÁBRANOU,
OCHRANA POLOHOU, OCHRANA DOPLŇKOVOU IZOLACÍ
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLNĚNA - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
- OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM SELV A PELV


Pi : 28,4 kW
SOUDOBOST: 0,4
Pp : 11,4 kW
POZNÁMKA:


Petr Winkler Skácelova 3063/5 695 01 Hodonín tel.: 603 513 362 IČ: 88842711 ČKAIT: 1005185	Odpovědný projektant:	Vypracoval:				
	Petr Winkler	Petr Winkler		datum	05/2025	
	investor:	Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, p.o., třída Komenského 549/23, 697 01 Kyjov			číslo výkresu	D.1.2.5-20
	název stavby:	Modernizace elektrických rozvodů, jističů a rozváděčů - II. Etapa			formát	1x A4
	název výkresu:	Rozváděč RP1			počet stran	9
					strana číslo	1




ČÍSL.OBV.	1				PE1									
KABEL	CYKY-J				H07V-U									
PRŮŘEZ	5x10				1x6									
Č.KABELU	WL1				WS1									
Pi (kW)	28,4													
KAM	rozdávěč				doplň.pospoj.									
	RME1				rozdávěč									


RME1


Petr Winkler Skácelova 3063/5 695 01 Hodonín tel.:603 513 362 IČ: 88842711 ČKAIT: 1005185	Odpovědný projektant:		Vypracoval:			
	Petr Winkler		Petr Winkler		datum	05/2025
	investor: Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, p.o., třída Komenského 549/23, 697 01 Kyjov				číslo výkresu	D.1.2.5-20
	název stavby: Modernizace elektrických rozvodů, jističů a rozváděčů - II. Etapa				formát	1xA4
	název výkresu: Rozváděč RP1				počet stran	9
					strana číslo	2

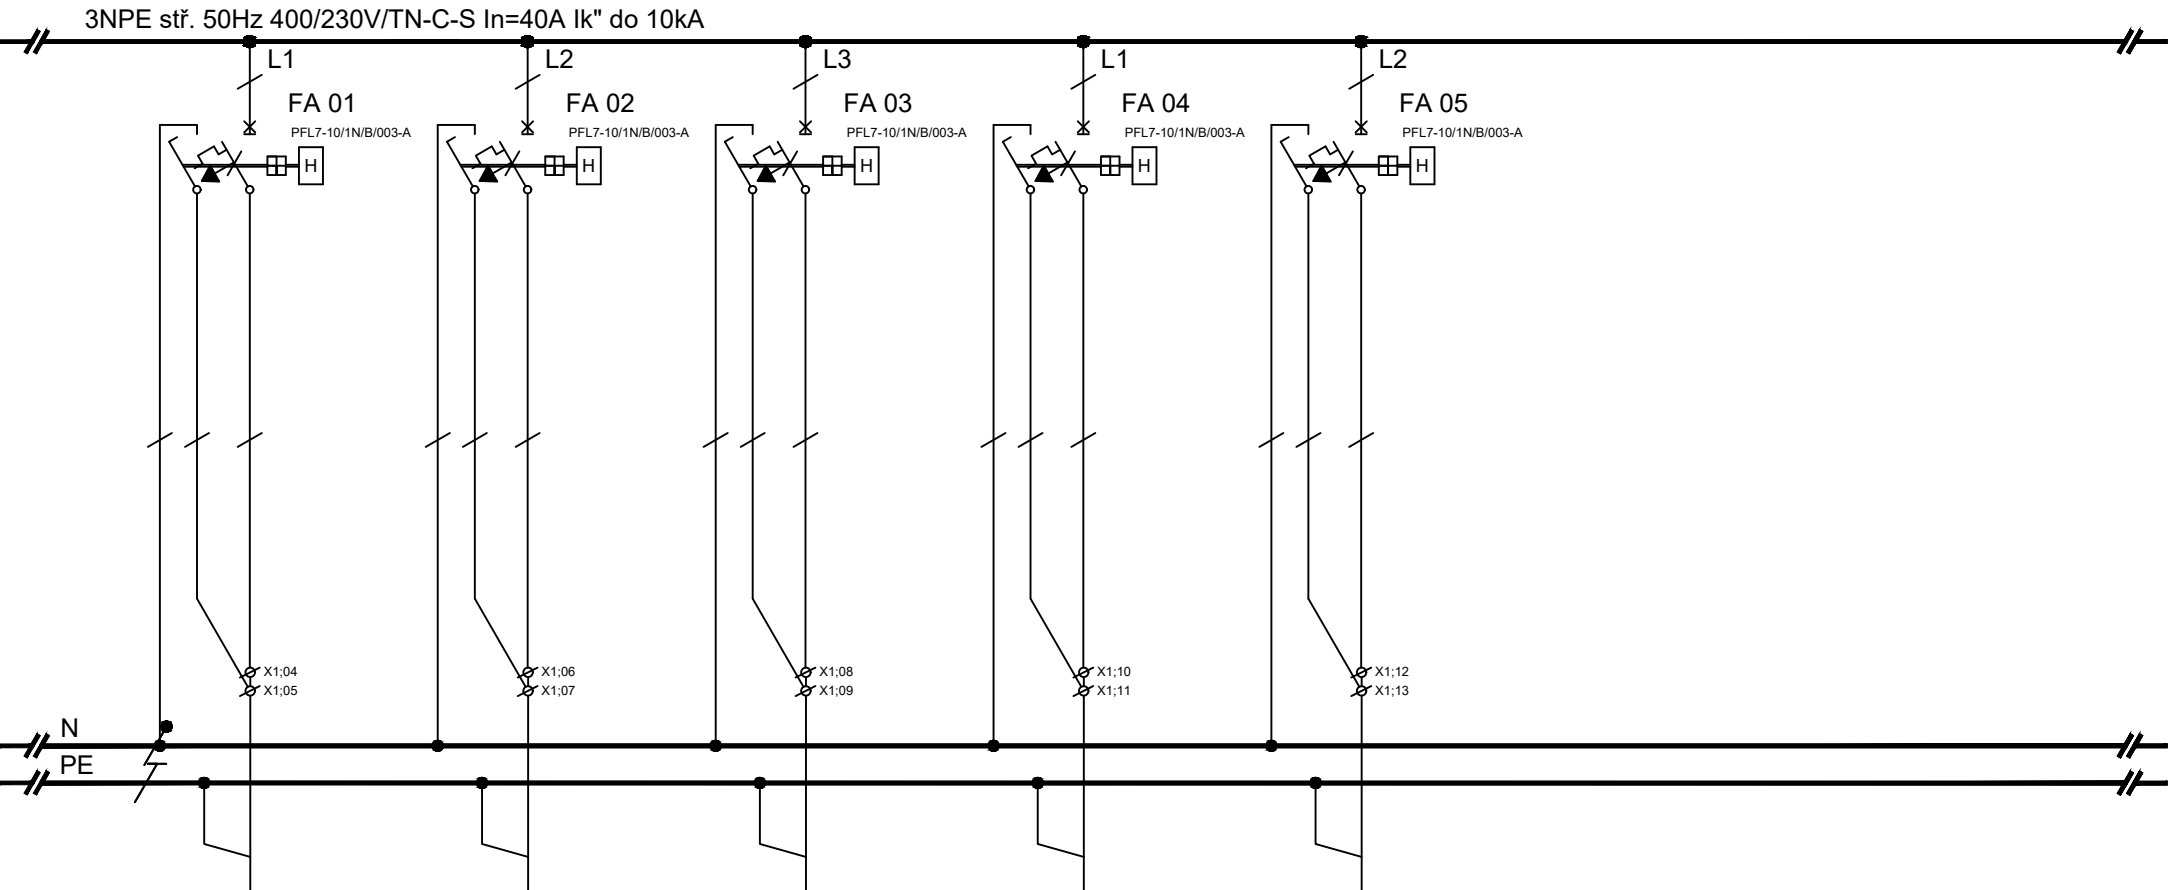

ČÍSL.OBV.	S1.1		S1.2		S1.3		S1.4		S1.5				
KABEL	CYKY-J		CYKY-J		CYKY-J		CYKY-J		CYKY-J				
PRŮŘEZ	3x1,5		3x1,5		3x1,5		3x1,5		3x1,5				
Č.KABELU	WLS1.1		WLS1.2		WLS1.3		WLS1.4		WLS1.5				
Pi (kW)	0,6		0,5		0,6		0,6		0,6				
KAM	osvětlení		osvětlení		osvětlení		osvětlení		osvětlení				
	m.č.107		m.č.108		m.č.102		m.č.103-105		m.č.106				


<div>Petr Winkler Skácelova 3063/5 695 01 Hodonín tel.: 603 513 362 IČ: 88842711 ČKAIT: 1005185</div>	Odpovědný projektant:		Vypracoval:				
	Petr Winkler		Petr Winkler				
	investor:		Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, p.o., třída Komenského 549/23, 697 01 Kyjov			datum	05/2025
	název stavby:		Modernizace elektrických rozvodů, jističů a rozváděčů - II. Etapa			číslo výkresu	D.1.2.5-20
	název výkresu:		Rozváděč RP1			formát	1xA4
						počet stran	9
						strana číslo	3

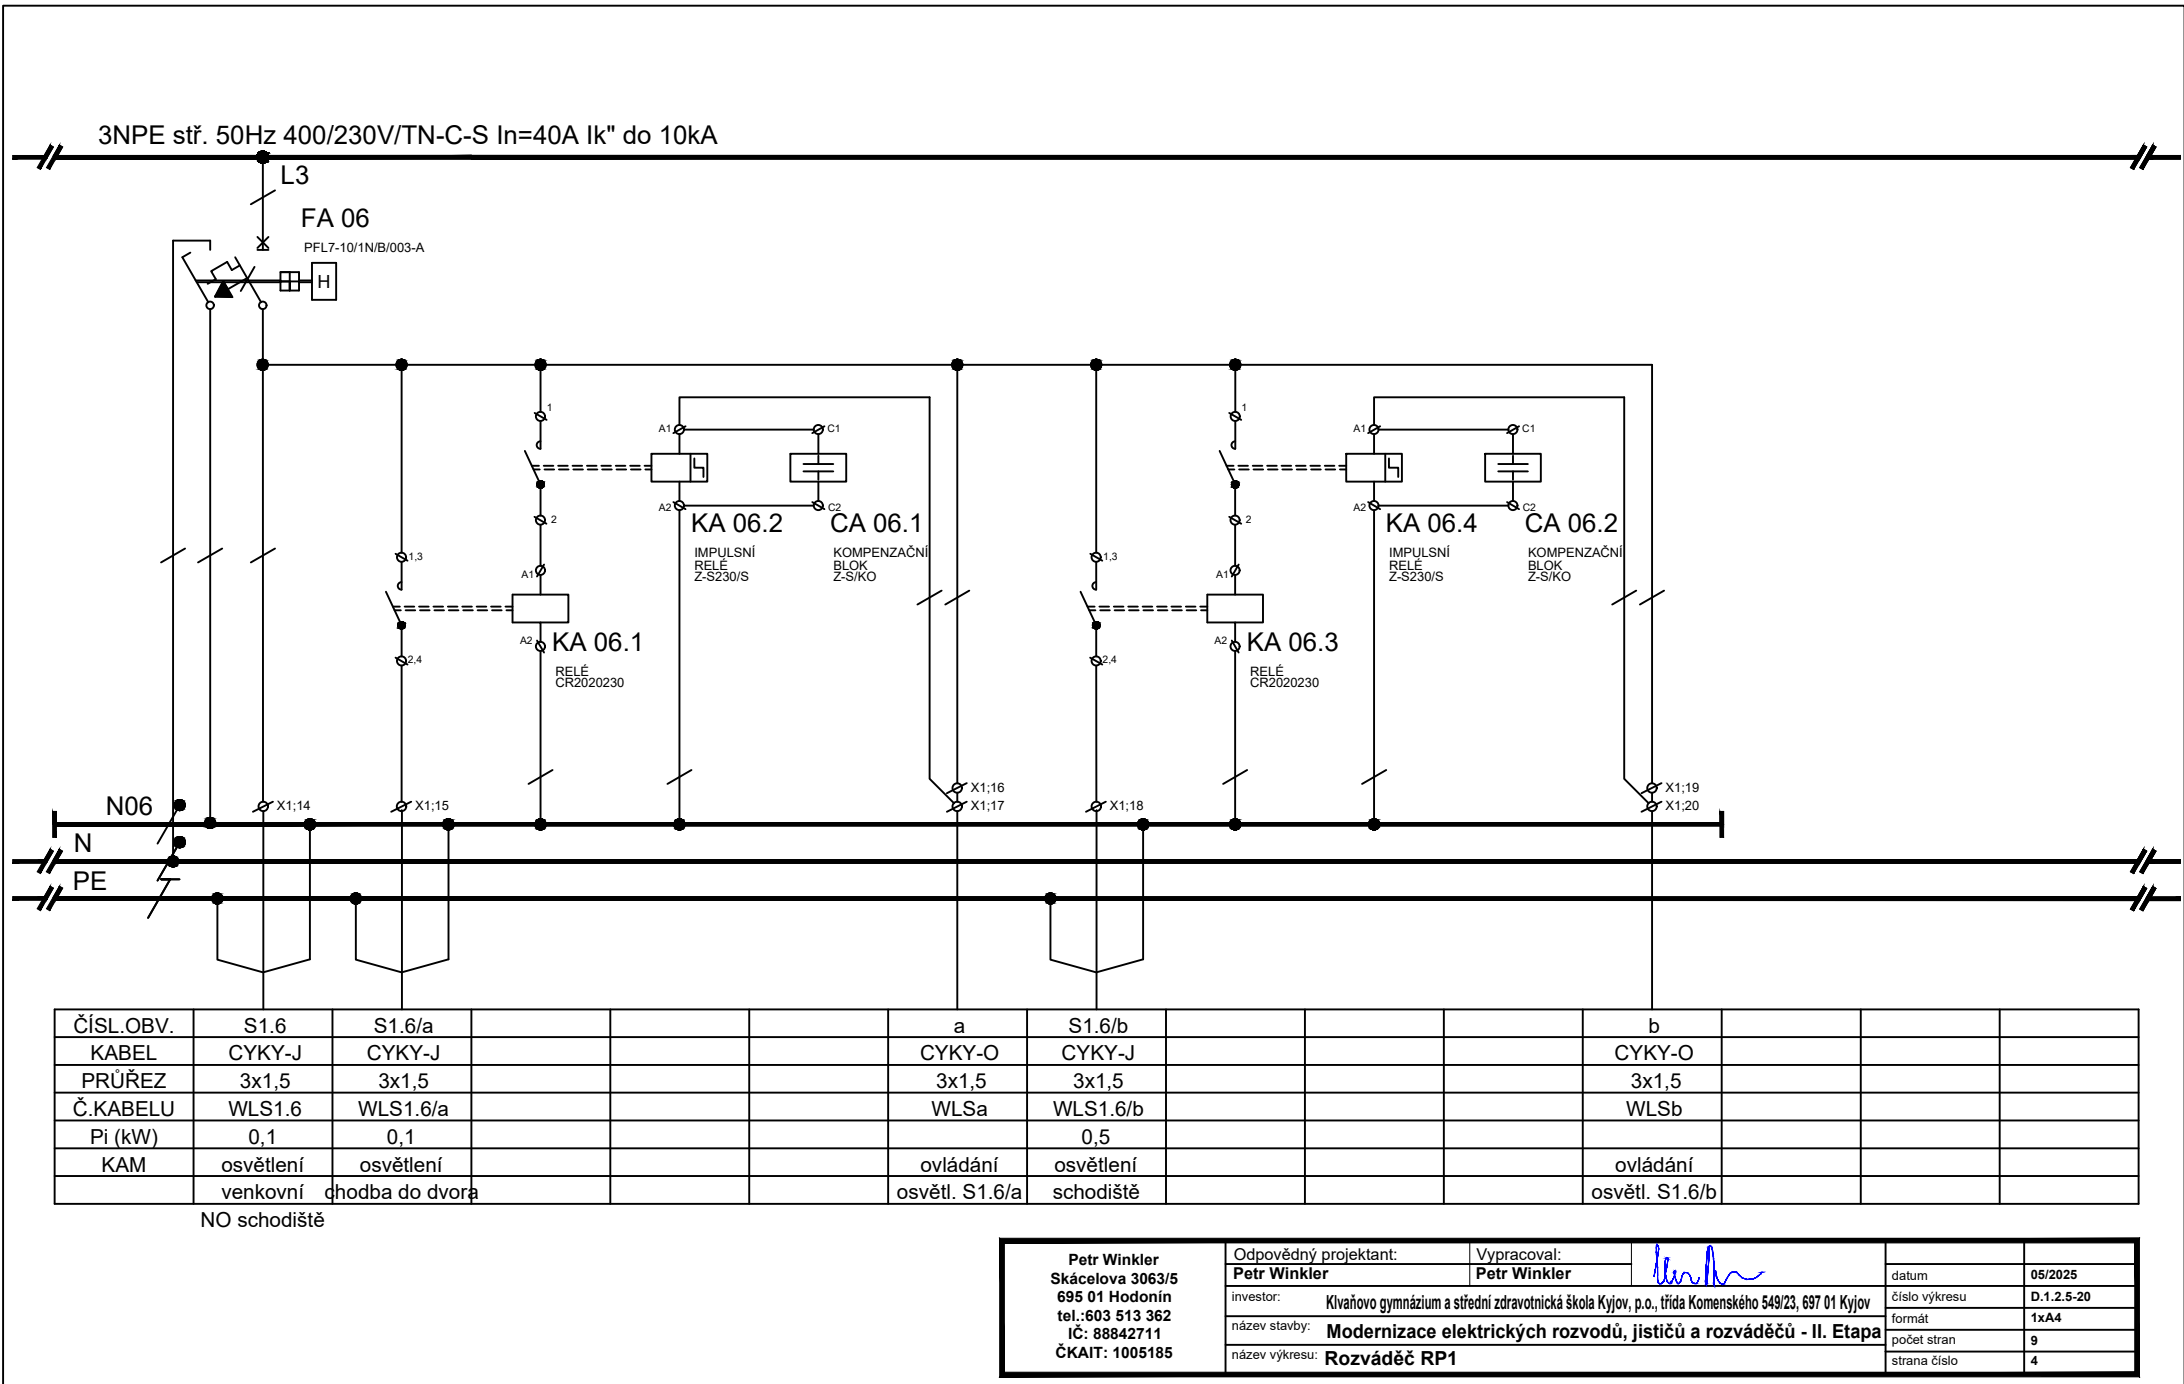


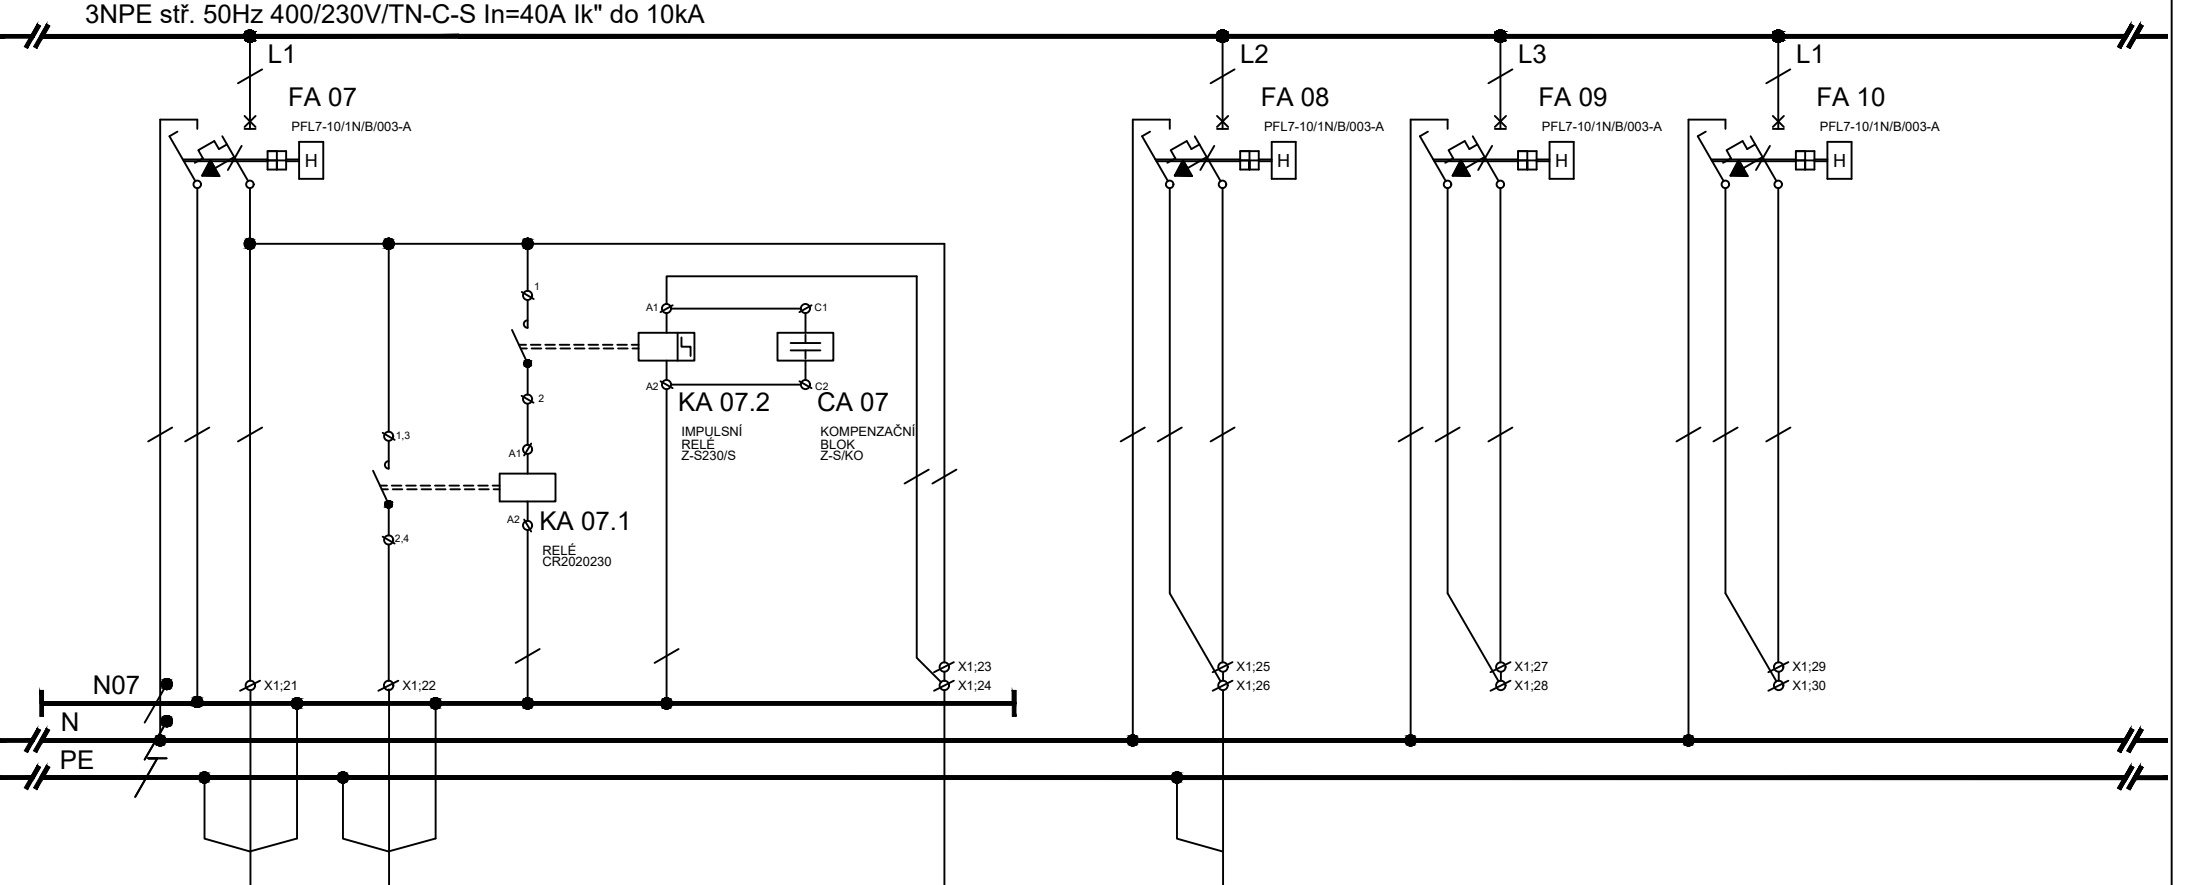


ČÍSL.OBV.	S1.7/N	S1.7				c		S1.8						
KABEL	CYKY-J	CYKY-J				CYKY-O		CYKY-J						
PRŮŘEZ	3x1,5	3x1,5				3x1,5		3x1,5						
Č.KABELU	WLS1.7/N	WLS1.7				WLSc		WLS1.8						
Pi (kW)	0,1	0,3						0,5						
KAM	osvětlení nouz.	osvětlení				ovládání		osvětlení		rezerva		rezerva		
	m.č.101	m.č.101				osvětl. S1.7/c		m.č.109						


ukončen v KU68

Petr Winkler Skácelova 3063/5 695 01 Hodonín tel.:603 513 362 IČ: 88842711 ČKAIT: 1005185	Odpovědný projektant:		Vypracoval:				
	Petr Winkler		Petr Winkler				
	investor:		Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, p.o., třída Komenského 549/23, 697 01 Kyjov			datum	05/2025
	název stavby:		Modernizace elektrických rozvodů, jističů a rozváděčů - II. Etapa			číslo výkresu	D.1.2.5-20
	název výkresu:		Rozváděč RP1			formát	1xA4
						počet stran	9
						strana číslo	5

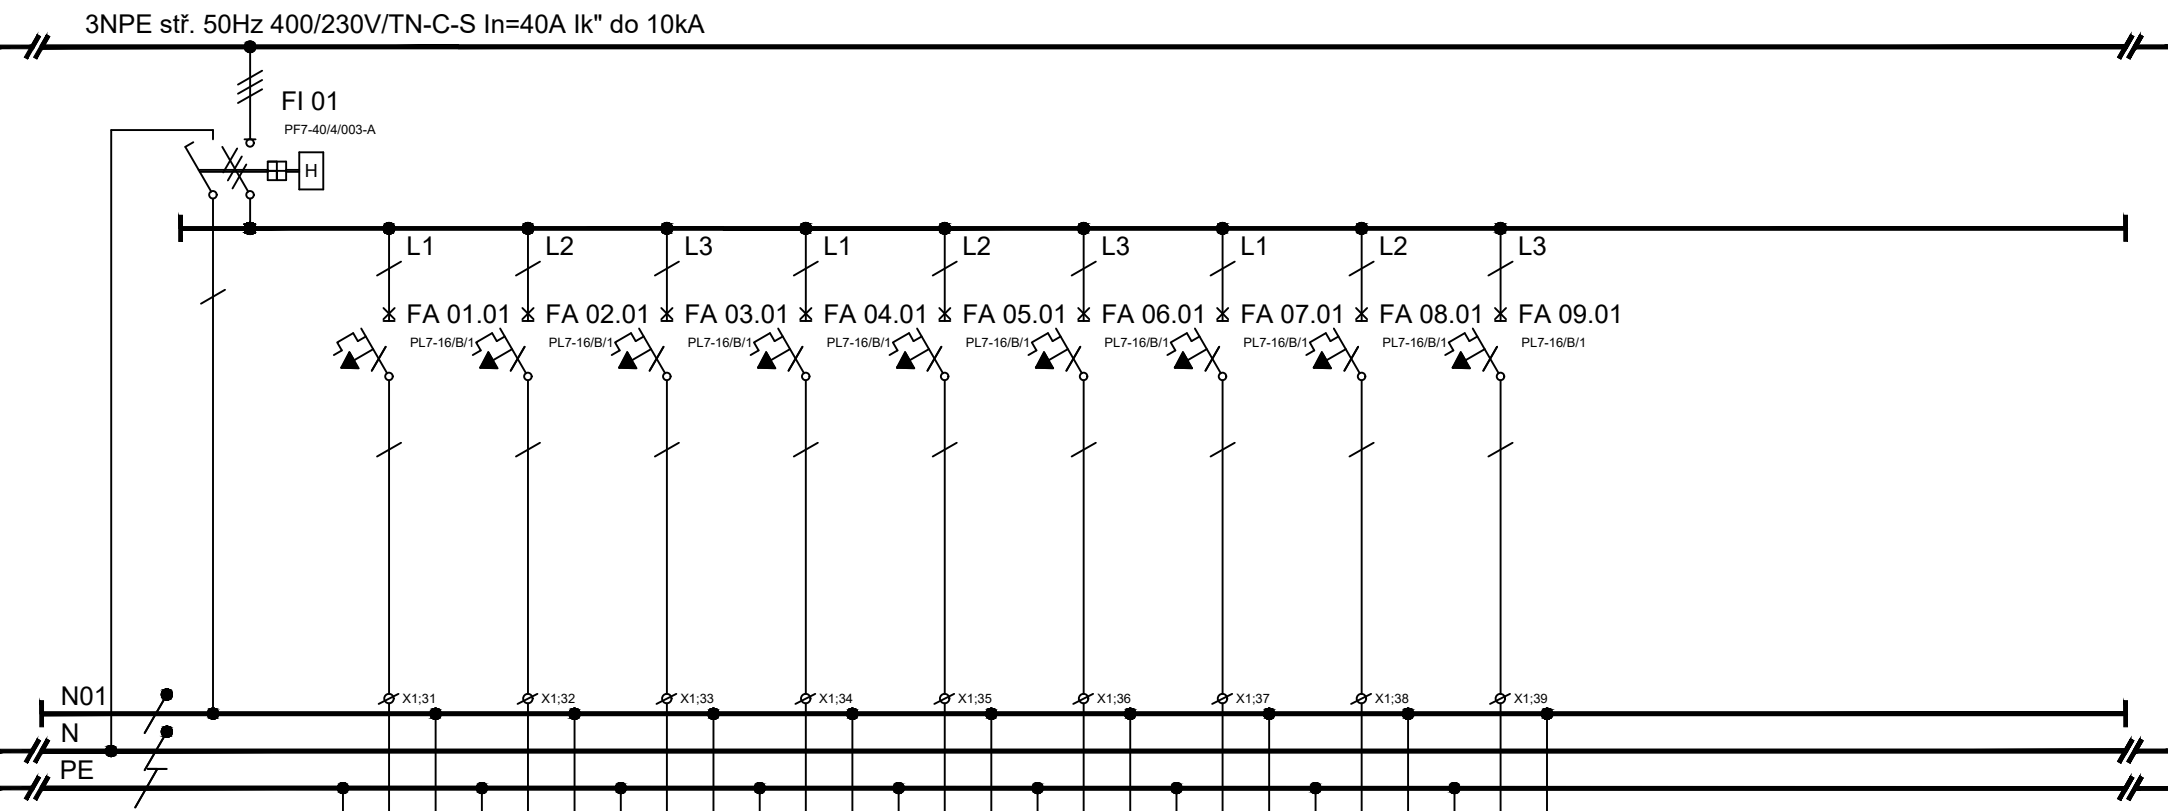



ČÍSL.OBV.	Z1.1	Z1.2	Z1.3	Z1.4	Z1.5	Z1.6	Z1.7	Z1.8	Z1.9				
KABEL	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J				
PRŮŘEZ	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5				
Č.KABELU	WLZ1.1	WLZ1.2	WLZ1.3	WLZ1.4	WLZ1.5	WLZ1.6	WLZ1.7	WLZ1.8	WLZ1.9				
Pi (kW)	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0	2,0	0,6	0,5	0,5				
KAM	zásuvky 230V m.č.107	zásuvky 230V m.č.108	zásuvky 230V m.č.102	zásuvky 230V m.č.103	zásuvky 230V m.č.103 MT	zásuvky 230V m.č.103 KV	zásuvky 230V m.č.103 LED	zásuvky 230V m.č.103	zásuvky 230V m.č.104				

<div>Petr Winkler Skácelova 3063/5 695 01 Hodonín tel.: 603 513 362 IČ: 88842711 ČKAIT: 1005185</div>	Odpovědný projektant:		Vypracoval:				
	Petr Winkler		Petr Winkler			datum	05/2025
	investor:	Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, p.o., třída Komenského 549/23, 697 01 Kyjov				číslo výkresu	D.1.2.5-20
	název stavby:	Modernizace elektrických rozvodů, jističů a rozváděčů - II. Etapa				formát	1xA4
	název výkresu:	Rozváděč RP1				počet stran	9
						strana číslo	6

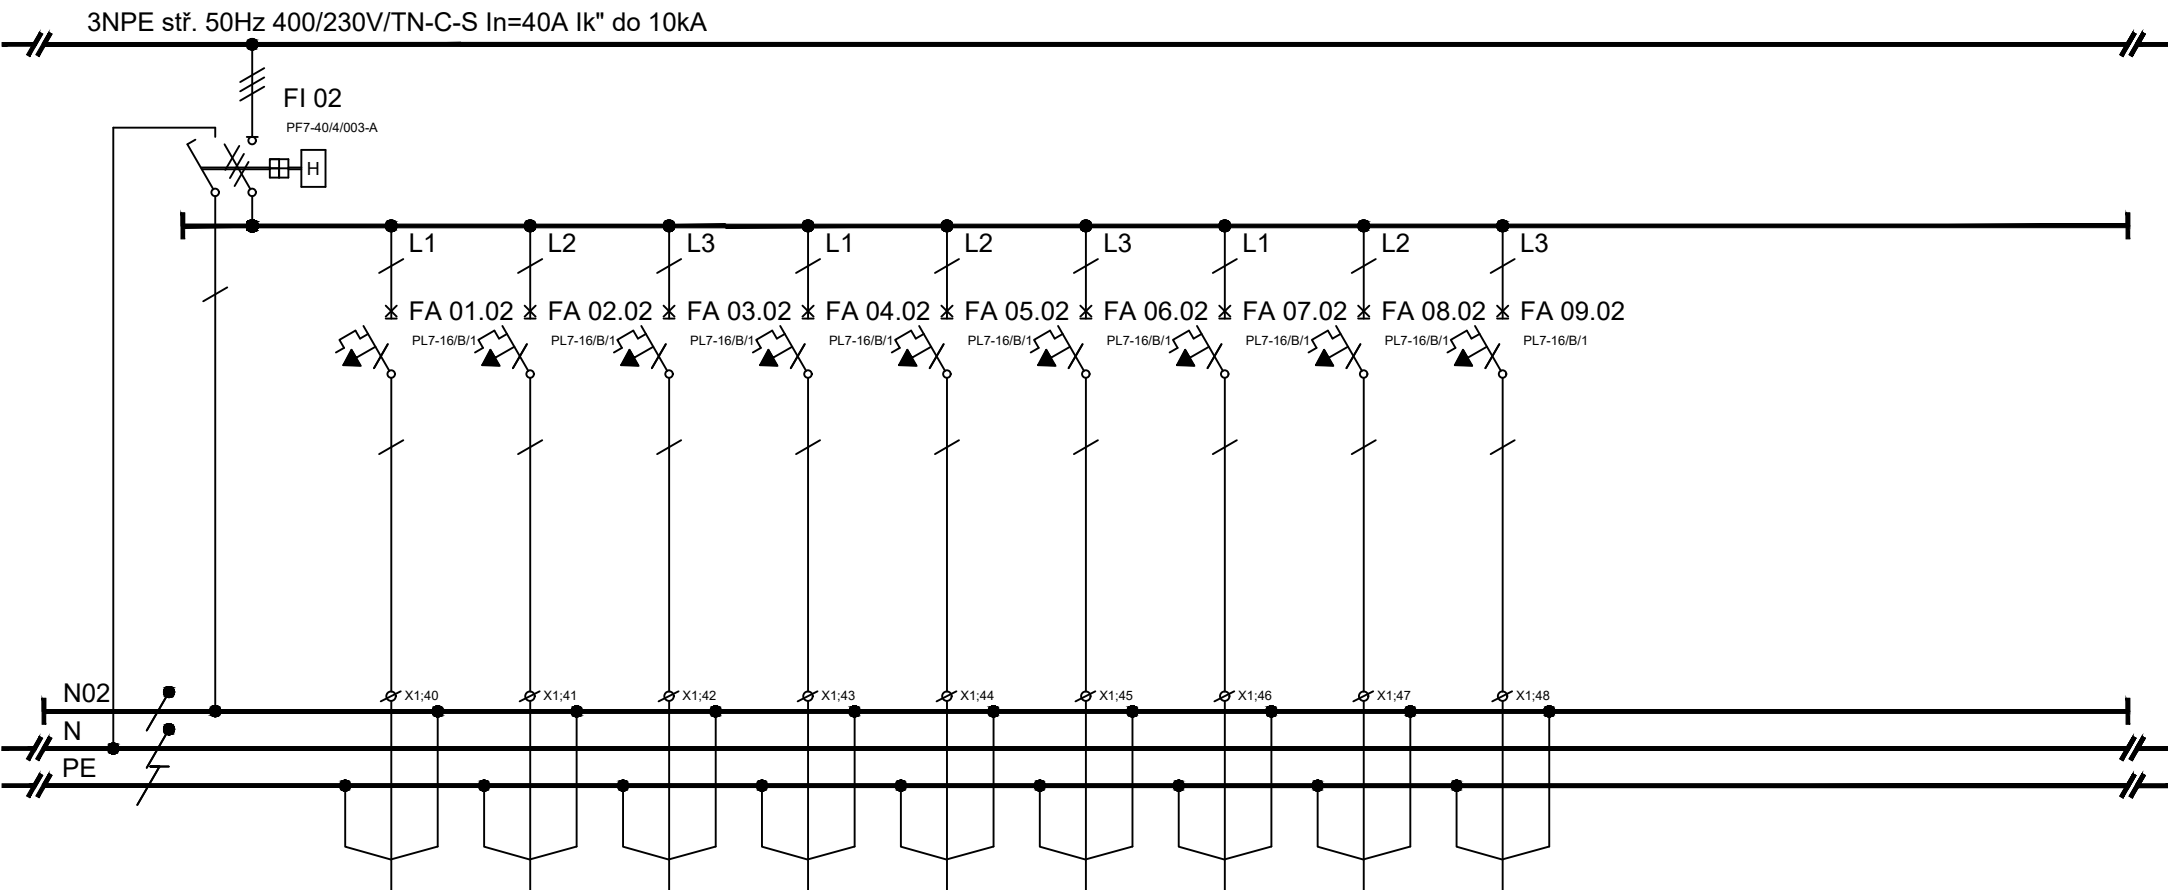


ČÍSL.OBV.		Z1.10	Z1.11	Z1.12	Z1.13	Z1.14	Z1.15	Z1.16	Z1.17	Z1.18				
KABEL		CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J				
PRŮŘEZ		3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5				
Č.KABELU		WLZ1.10	WLZ1.11	WLZ1.12	WLZ1.13	WLZ1.14	WLZ1.15	WLZ1.16	WLZ1.17	WLZ1.18				
Pi (kW)		0,5	2,0	2,0	0,6	0,5	0,5	2,0	2,0	0,6				
KAM		zásuvky 230V	zásuvky 230V	zásuvky 230V	zásuvky 230V	zásuvky 230V	zásuvky 230V	zásuvky 230V	zásuvky 230V	zásuvky 230V				
		m.č. 104	m.č.104 MT	m.č.104 KV	m.č.104 LED	m.č.105	m.č.105	m.č.105 MT	m.č.105 KV	m.č.105 LED				

Petr Winkler Skácelova 3063/5 695 01 Hodonín tel.:603 513 362 IČ: 88842711 ČKAIT: 1005185	Odpovědný projektant:		Vypracoval:			
	Petr Winkler		Petr Winkler			
	investor:	Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, p.o., třída Komenského 549/23, 697 01 Kyjov			datum	05/2025
	název stavby:	Modernizace elektrických rozvodů, jističů a rozváděčů - II. Etapa			číslo výkresu	D.1.2.5-20
	název výkresu:	Rozváděč RP1			formát	1xA4
					počet stran	9
					strana číslo	7

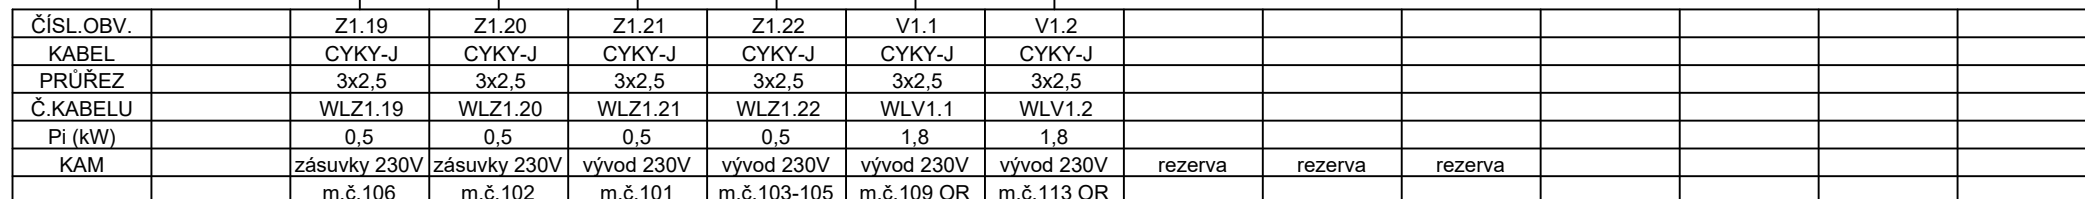

	9
	8



<div>Petr Winkler Skácelova 3063/5 695 01 Hodonín tel.:603 513 362 IČ: 88842711 ČKAIT: 1005185</div>	Odpovědný projektant:	Vypracoval:				
	Petr Winkler	Petr Winkler			datum	05/2025
	investor:	Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, p.o., třída Komenského 549/23, 697 01 Kyjov			číslo výkresu	D.1.2.5-20
	název stavby:	Modernizace elektrických rozvodů, jističů a rozváděčů - II. Etapa			formát	1x A4
	název výkresu:	Rozváděč RP1			počet stran	9
					strana číslo	9