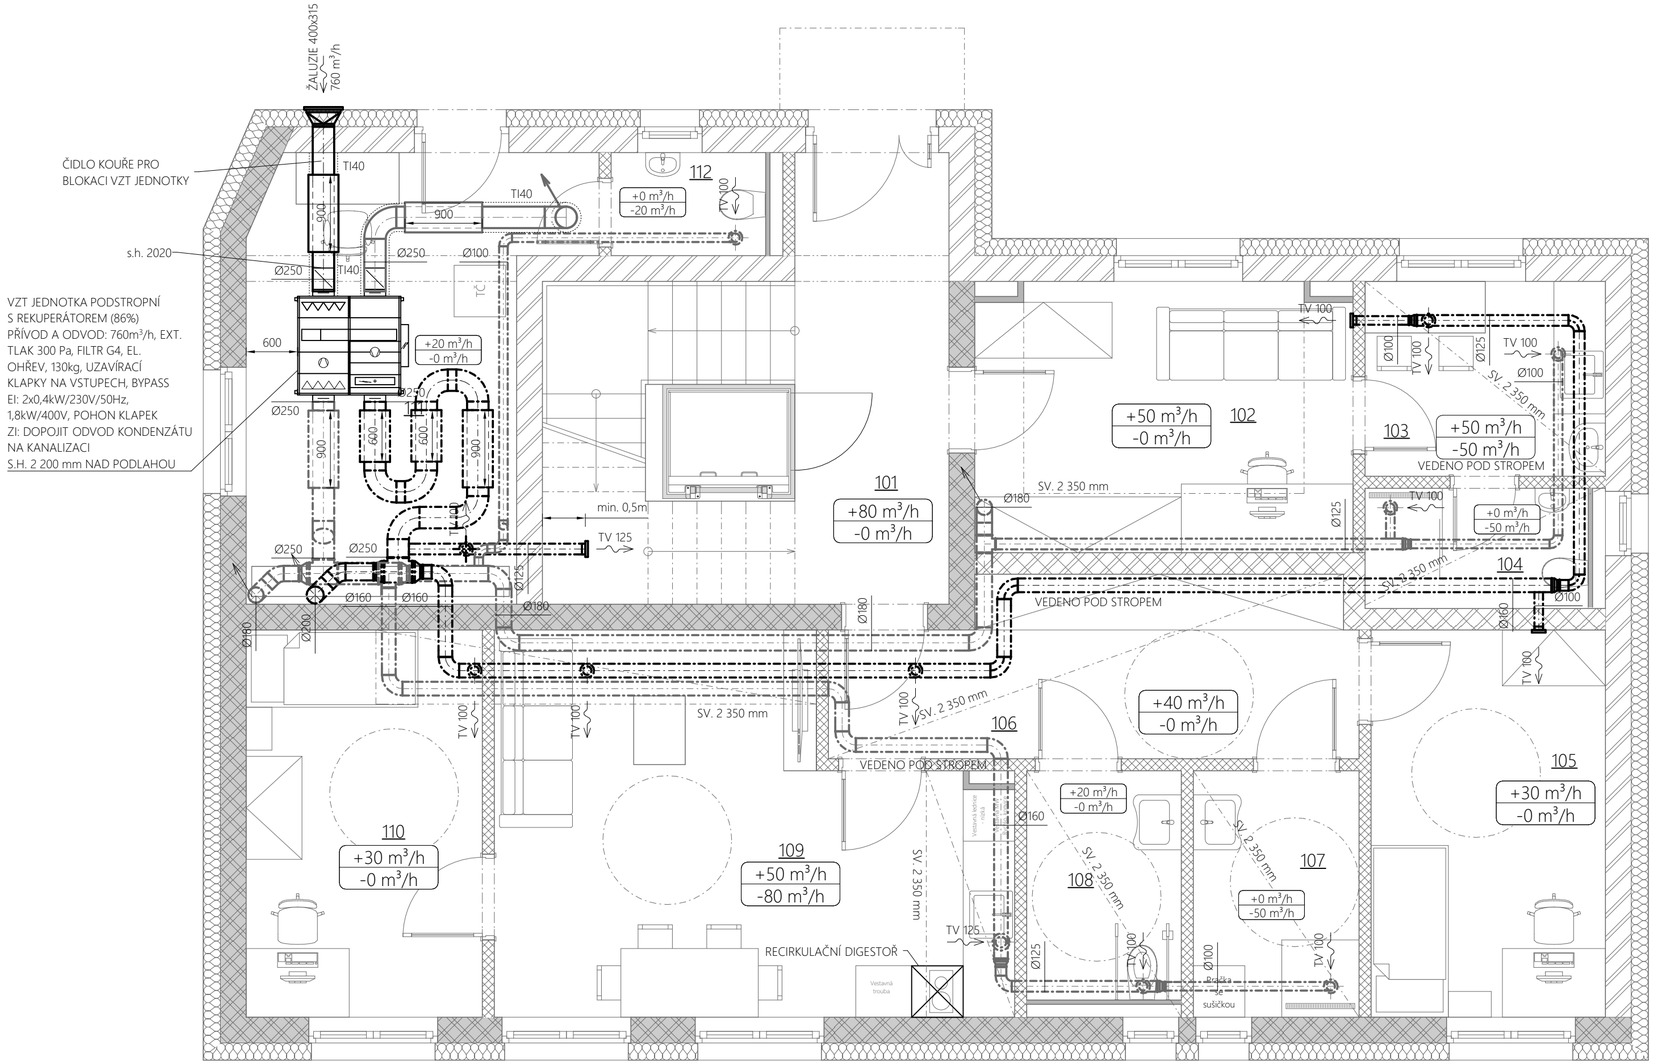

LEGENDA:

- VENKOVNÍ VZDUCH
- PŘIVÁDĚNÝ VZDUCH
- ODVÁDĚNÝ VZDUCH
- ODPADNÍ VZDUCH
- TI — TEPELNÁ IZOLACE ROZVODU
- +130 m³/h / -80 m³/h — MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO (+) A ODVÁDĚNÉHO (-) VZDUCHU
- TLUMIČ HLUKU KRUHOVÝ
- TALÍŘOVÝ VENTIL

POZNÁMKY:

- REALIZAČNÍ FIRMY JSOU POVINY BĚHEM MONTÁŽE KOORDINOVAT POSTUP PRACÍ SE STAVBOU A OSTATNÍMI PROFESEMI
- SEZNÁMIT SE S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A VČAS UPOZORNIT NA MOŽNÉ NEDOSTATKY A ZJEVNÉ ZÁVADY
- HORIZONTÁLNÍ POTRUBÍ JE VEDENO HH. = 50 mm p. SHST V PODHLEDU ČI ZÁKRYTU - ZAJISTÍ STAVBA
- POTRUBNÍ TRASA BUDE VYBAVENA PŘESLECHOVÝMI TLUMIČI HLUKU
- JE NUTNÉ ŘEŠIT KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI A STAVEBNÍ ČÁSTÍ

akce

Chráněné bydlení Letovice

investor

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

zhotovitel

INVENTE, s.r.o.
projektová a inženýrská kancelář pozemních a dopravních staveb
370 04 České Budějovice 4, Žerotínova 483/1, tel/fax:387 200 425, invente@email.cz

Půdorys 1.NP - Vzduchotechnika

navrhoval	konstrukce	razítko
Ing.arch.Václav Jankovec	Ing. Miloš Schuster	invente s.r.o. Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice 4, CZ IČo: 25171232, DIČ: CZ 25171232

VP(hip)	kreslil	číslo akce:			
Ing.arch.Václav Jankovec	Ing. Miloš Schuster	datum:	12/2024	část	č.výkresu	paré
schválil	kontrola	měřítko:	1:50	D.1.4.3.	2	
Ing.arch.Václav Jankovec	Roman Předota, DiS.	stupeň:	DPS			