


# POHLED SEVEROZÁPADNÍ

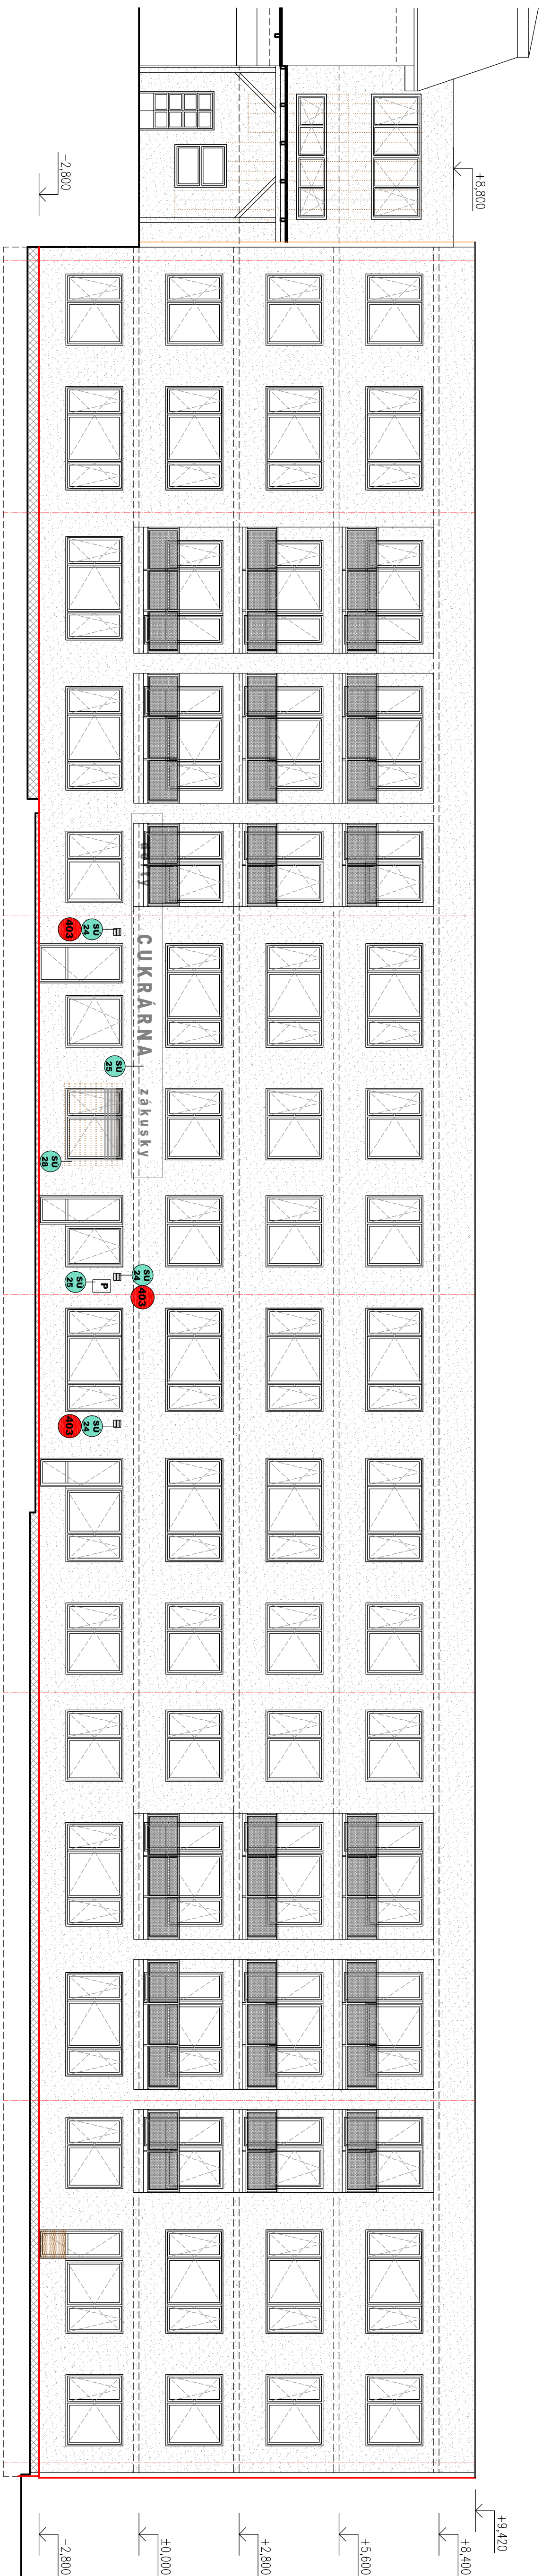

- ### OBECNÉ POŽADAVKY NA KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS):

- KZS PROVĚST V KVALITATIVNÍ RODĚ "A" (DLE METODIKY CZB)
  - KZS PROVĚST DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU PŘEPRAŠENÍHO VÝROBKEM PRO KONKRETNÍ POUŽITÍ SYSTÉM
- KONKRETNÍ POŽADAVKY NA KZS:**

- K2S MOSTI SPOLUVÁTAJÚ TÍHLU REAKCIE NA OHŇI "B" A IZOLANT TÍHLU REAKCIE "E" - VZ. PRÍS. = SAMOSTATNÁ  
MEDZIA SPOUŠŤ PROJEKTU
- SKLADBA (PODROBNÝ POPIS VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA):**
- PRÍPRAVA PODKLADU: - OOSTRAŽENÍ A OPRÁVENÍ NESOURODNÉHO OMLITKY 20%

- |  |     |    |
|--|-----|----|
|  | EPS | 14 |
|--|-----|----|

- LEPČO HMOLIA  
= DESKY FASÁDNOU POLYESTERU EPS 70 s *flexural strength* 14, 140 kN/m kotvení šroubovacím talířem  
KOTVENÍ S CERTIFIKOVANOU ZÁRUKOU MONTÁŽI, DÉLKA MM 215 MM VČ. TEPLOTNÉ ZATEK  
= ZÁKLADNÍ VĚSTVA – LEPČO HMOLIA A SPOJEDNINÍ SÍŤOVKA  
= POUŽITÍ  
= PŘÍKLAD OBLIKU NA SLOVENECH BUD. ŽENOU 1,5 MM (BAREVNÝ OVSŤNÍ BUD. URČEN PRO REALIZACI  
DLE VÝZNAMU)

- |     |    |
|-----|----|
|     |    |
| XPS | 10 |

- [illegible]

- LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV:**

- SU 24** STANUJE AŽUROV VÁŽKY DEMONTÁŽI A PO ZÁPLETĚ SOUČTÍ MOUČE HLAVNÍ VÁŽKY STAVBY SOUČTÍ
- SU 25** STANUJE ROZLIŠNÍ SOUČTÍ A VÁŽKY DEMONTÁŽI A PO ZÁPLETĚ SOUČTÍ
- SU 26** ODPRAVNĚNÍ STANUJE ODPRAVNĚNÍ KONSTRUKCE PŘED OHLNÍ

- LEGENDA ZNAČEK:**

- NAVŘENÝ HROMOSVOD PŘO KZS  
VZ. 0001 HROMOSVOD

[illegible]