


POHLED JIHOVÝCHODNÍ

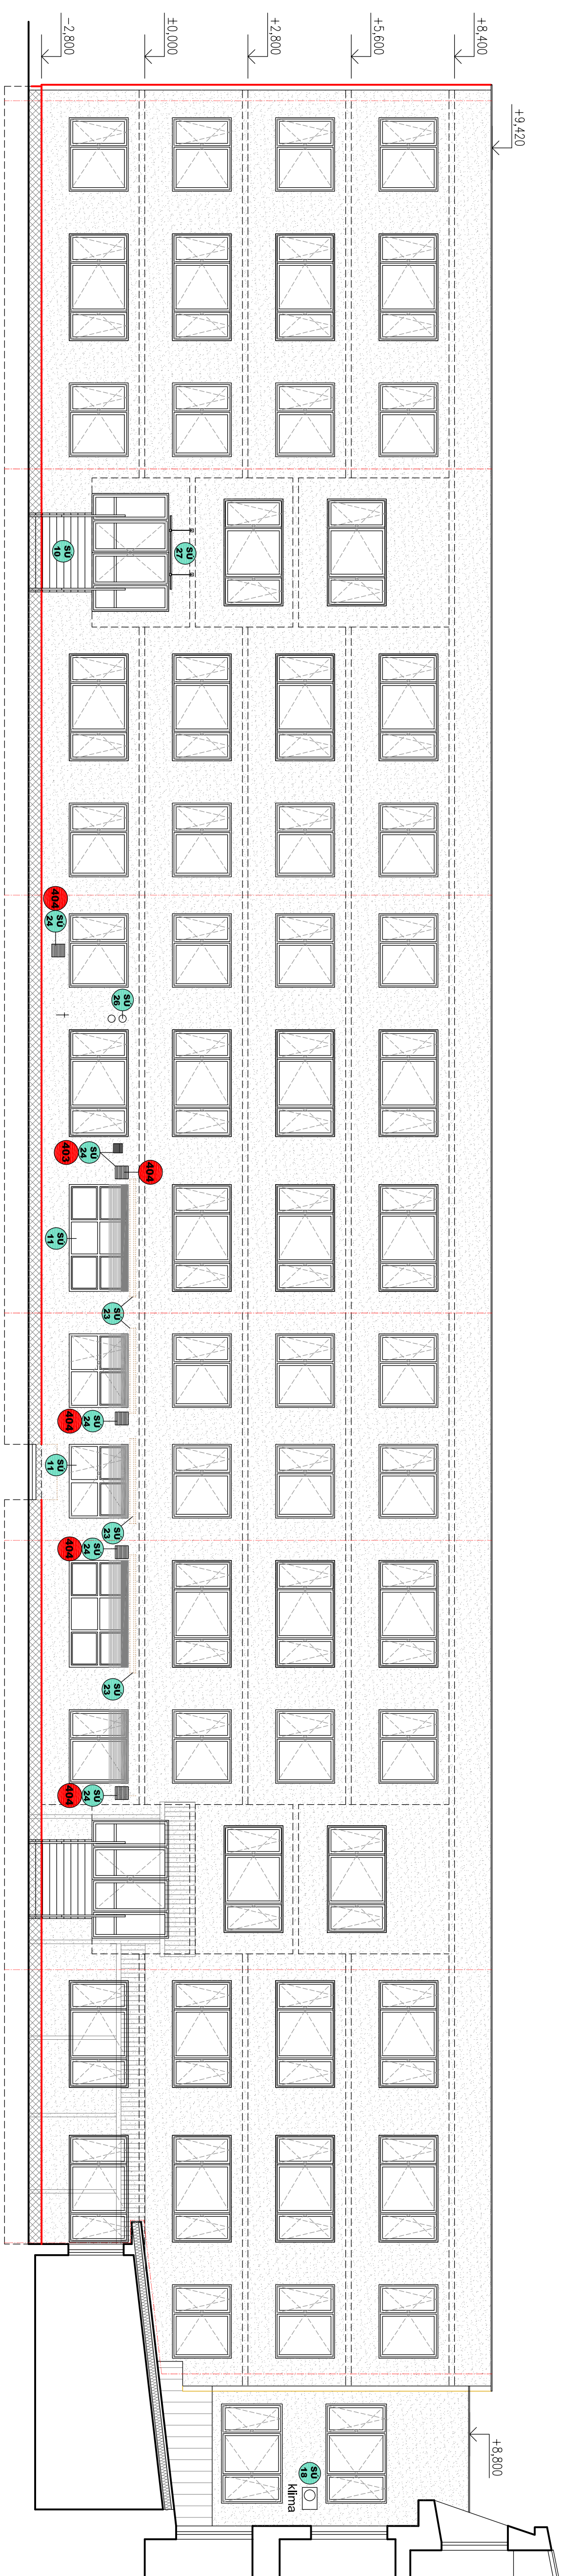

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV:

- [illegible]

LEGENDA ZNAČEK:

- NAVRZENÝ HRMOSVOU POD KZS
VZ. ODDĚL HRMOSVOU

OBECNÉ POŽADAVKY NA KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS):

- KZS PROVĚST V KVALITATIVNÍ TŘÍDE "A" (DLE METODIKY CZB)
 - KZS PROVEŠT DLE TECHNICKÉHO POSTUPU PŘEDSESTAVENÉHO VÝROBCEM PRO KONKRETNÍ POUŽITÍ SYSTÉMU
- KONKRÉTNÍ POŽADAVKY NA KZS:**

KONKRÉTNÍ POŽADAVKY NA KZS:

- KZS MUSI SPOLNOVAT TRIDU REAKCE NA OHEN "B" A IZOLANT TRIDU REAKCE "E" - VIZ. PBR8 - SAMOSTATNA

SKLADBA (PODROBNÝ POPIS VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA):

- PŘÍPRAVA PODKLADŮ: - ODSTRANĚNÍ A OPRÁVENÍ NESOURODNÉ OMIKY 20%

ZATEPLENÍ FASÁDY:	EPS	14
-------------------	-----	----

- DESK FASIKOVNO POLYSTIRENU EPS 70 F (*Isopor*–*Isopor*), TL 140 MM KOVANEJ ŠKROBIVOMI TALFROVIMI KOTLAMI S ČERSTVOUJACOU ZAPUSKOVOU MONTÁŽI, DEKNA MM 215 MM VČ. TEPLOCH ZÁSTĚ
- ZÁKLADNÍ VĚSTVA – LEPKÁ MŮCHA A SKLOCEXTILNÍ SÍTKA
- PENETRAČE
- FAKALNÍ MŮCHA MM SLUKOVNĚ ČI ODPOVĚDĚ BLÁŽ, ŽRNO 1,5 MM (BAREVNĚ ODSTIN BUDĚ URČEN PRŮ JEKALIZACI DLE VÝZKUMU)

ZATEPLENİ SOKLU:	10	XPS
------------------	-----------	------------

- BERRY ESTERDIOANOHI PI 300 ST (bawarozan/aw),
 TL 100 MM, KOTENI 14 EPS 14,
 - P00 07: N0000A E00E (NPP 20 MM)
 - NAD 07: -L000 H000A SE S0000000 S000000
 -P00000000
 -N0000 N000A - M000000A 0000A (B0000N C000N BLUE U000N P00 REAL000A
 DE V00000)

ZATEPLENÍ OBJEKTU BUDE PROVEDENO DLE ČSN 73 2901 - PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH
TEPELNĚ IZOLAČNÍCH KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ (ETICS)

TEPELNE IZOLACNICH KOMPOZITNICH SYSTEEMU (ETICS)

[illegible]