


ŘEZ OBJEKTEM

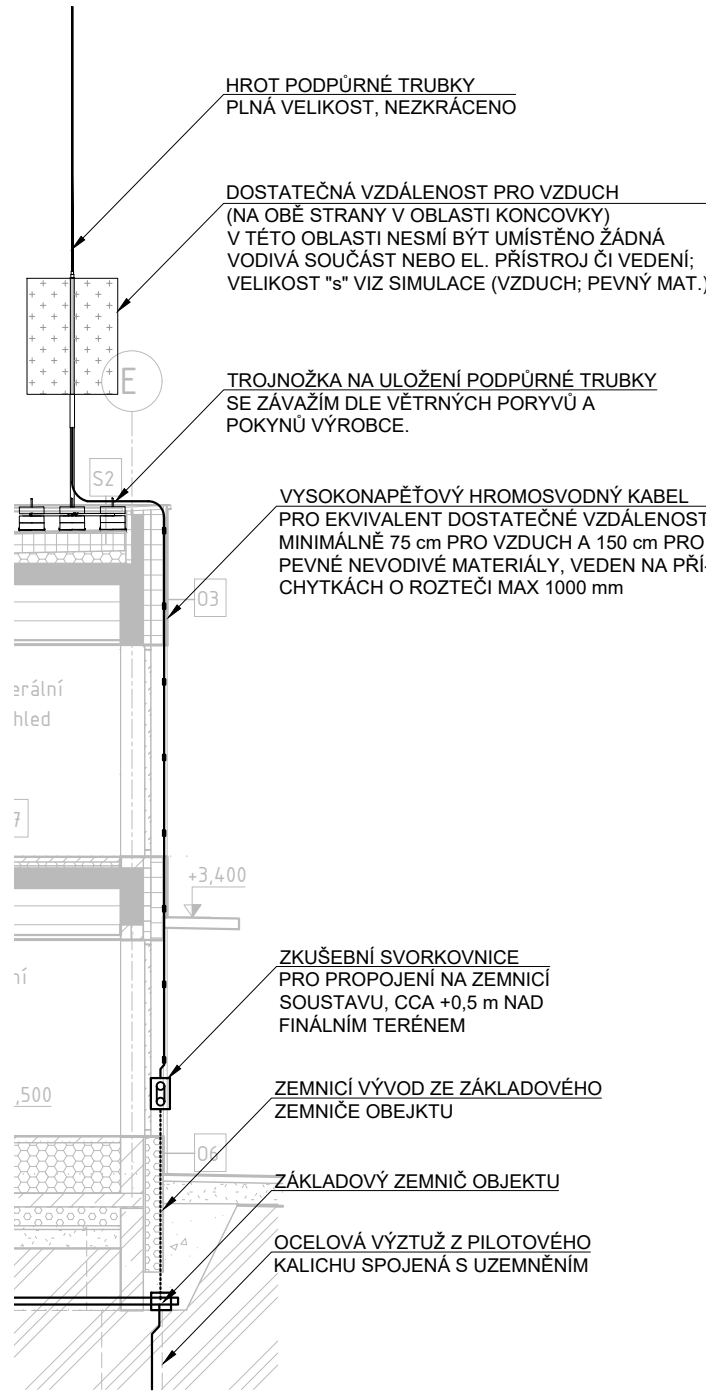

POZNÁMKY

TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

DLE §26 ODSTAVCE (3) VYHLÁŠKY č. 146/2024 Sb. SE PRO UZEMNĚNÍ SYSTÉMU OCHRANY PŘED BLESKEM ZŘÍDUJE ZPRAVIDLA ZÁKLADOVÝ ZEMNÍČ.


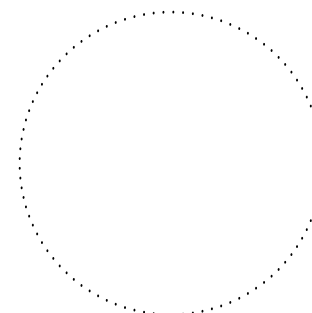
ZEMNÍČ BUDE PROVEDEN JAKO ZÁKLADOVÝ ZEMNÍČ TYPU B, V SOULADU S ČSN EN 62305-3 ed. 2, ČL. 5.4.2.2. TENTO ZEMNÍČ BUDE PROVEDEN VZÁJEMNĚ PROPOJENÝMI OBDĚLNÍKY S DÉLKOU STRAN DO 20 m, A TO V SOULADU S ČL. C.3.1 NORMY ČSN 33 2000-5-54 ed. 3.

DLE ČL. NA.10.6.1 TĚŽE NORMY BUDE STROJENÝ ZEMNÍČ ULOŽEN NASTOJATO, ABY BYL ZCELA OBKLOPEN BETONOVOU SMĚSÍ A NETVOŘILY SE POD NIM VZDUCHOVÉ KAPSÝ.

V SOULADU S OBR. NA.2 TĚŽE NORMY BUDE PROVEDENO OPATŘENÍ VYSTUPUJÍCÍHO ZEMNÍČE Z BETONU NA PŘECHODU ZEMĚ / BETON - VZDUCH POMOCÍ ANTIKOROZNÍHO NÁTĚRU MIN. O DÉLCE 100 mm V BETONU A 200 mm MIMO BETON. TOTO MŮŽE BÝT PROVEDENO POMOCÍ NÁTĚRU, NÁVLAČKY NEBO JINÉHO ÚČINNÉHO ZPŮSOBU ZAMEZENÍ KOROZE. ROVNĚŽ BUDOU NÁTĚREM OPATŘENY VEŠKERÉ SPOJE STROJENÉHO ZEMNÍČE.

ARMOVÁNÍ ZÁKLADOVÉHO BETONU BUDE PŘIPOJENO K ZEMNÍČÍ SOUSTAVĚ ZA ÚČELEM VYLEPŠENÍ CELKOVÉHO ZEMNÍHO ODPORU A BUDE ODPOVÍDAT ČL. NA4 A NA 10.6.4 NORMY ČSN 33 2000-5-54 ed. 3.

DLE ČL. 5.4.1 NORMY ČSN EN 62305-3 ed. 2 JE DEFINOVÁNA MAXIMÁLNÍ HODNOTA UZEMNĚNÍ, POKUD JE TO MOŽNÉ, DO 10 OHMŮ.

Generální projektant: <div><div>SMART PROJEKT s.r.o. Lanžhořská 3448/2 690 02 Břeclav info@smart-projekt.cz</div></div>		Projektant části: <div><div>ING. MICHAEL DVOŘÁK</div></div>		<div></div>	
Architekt: -		Vypracoval: Ing. Michael Dvořák			
HIP: Ing. Michal Kolář		Kreslil: Ing. Michael Dvořák			
Kontroloval: Ing. Michal Kolář		Zodp. projektant: Ing. Jan Hlavatý			
Stavebník: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno					
Místo stavby: Břeclav, 690 02, U Nemocnice		Ozn. projektu:		& ELB	
<div>NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZJS JMK, P. O. V BŘECLAVI</div> <div>Objekt: SO 101 BUDOVA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY</div> <div>Část: D.1.4.3 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÝCH INSTALACÍ</div>		Datum:		10/2024	
		Formát:		A3.1 (297 x 841)	
		Stupeň:		DPS	
		Měřítko:		1:100	
UZEMNĚNÍ		23034.15a		00	
Název dokumentu:		Číslo přílohy		Revize	