




PŮDORYS 1.PP
M 1:50

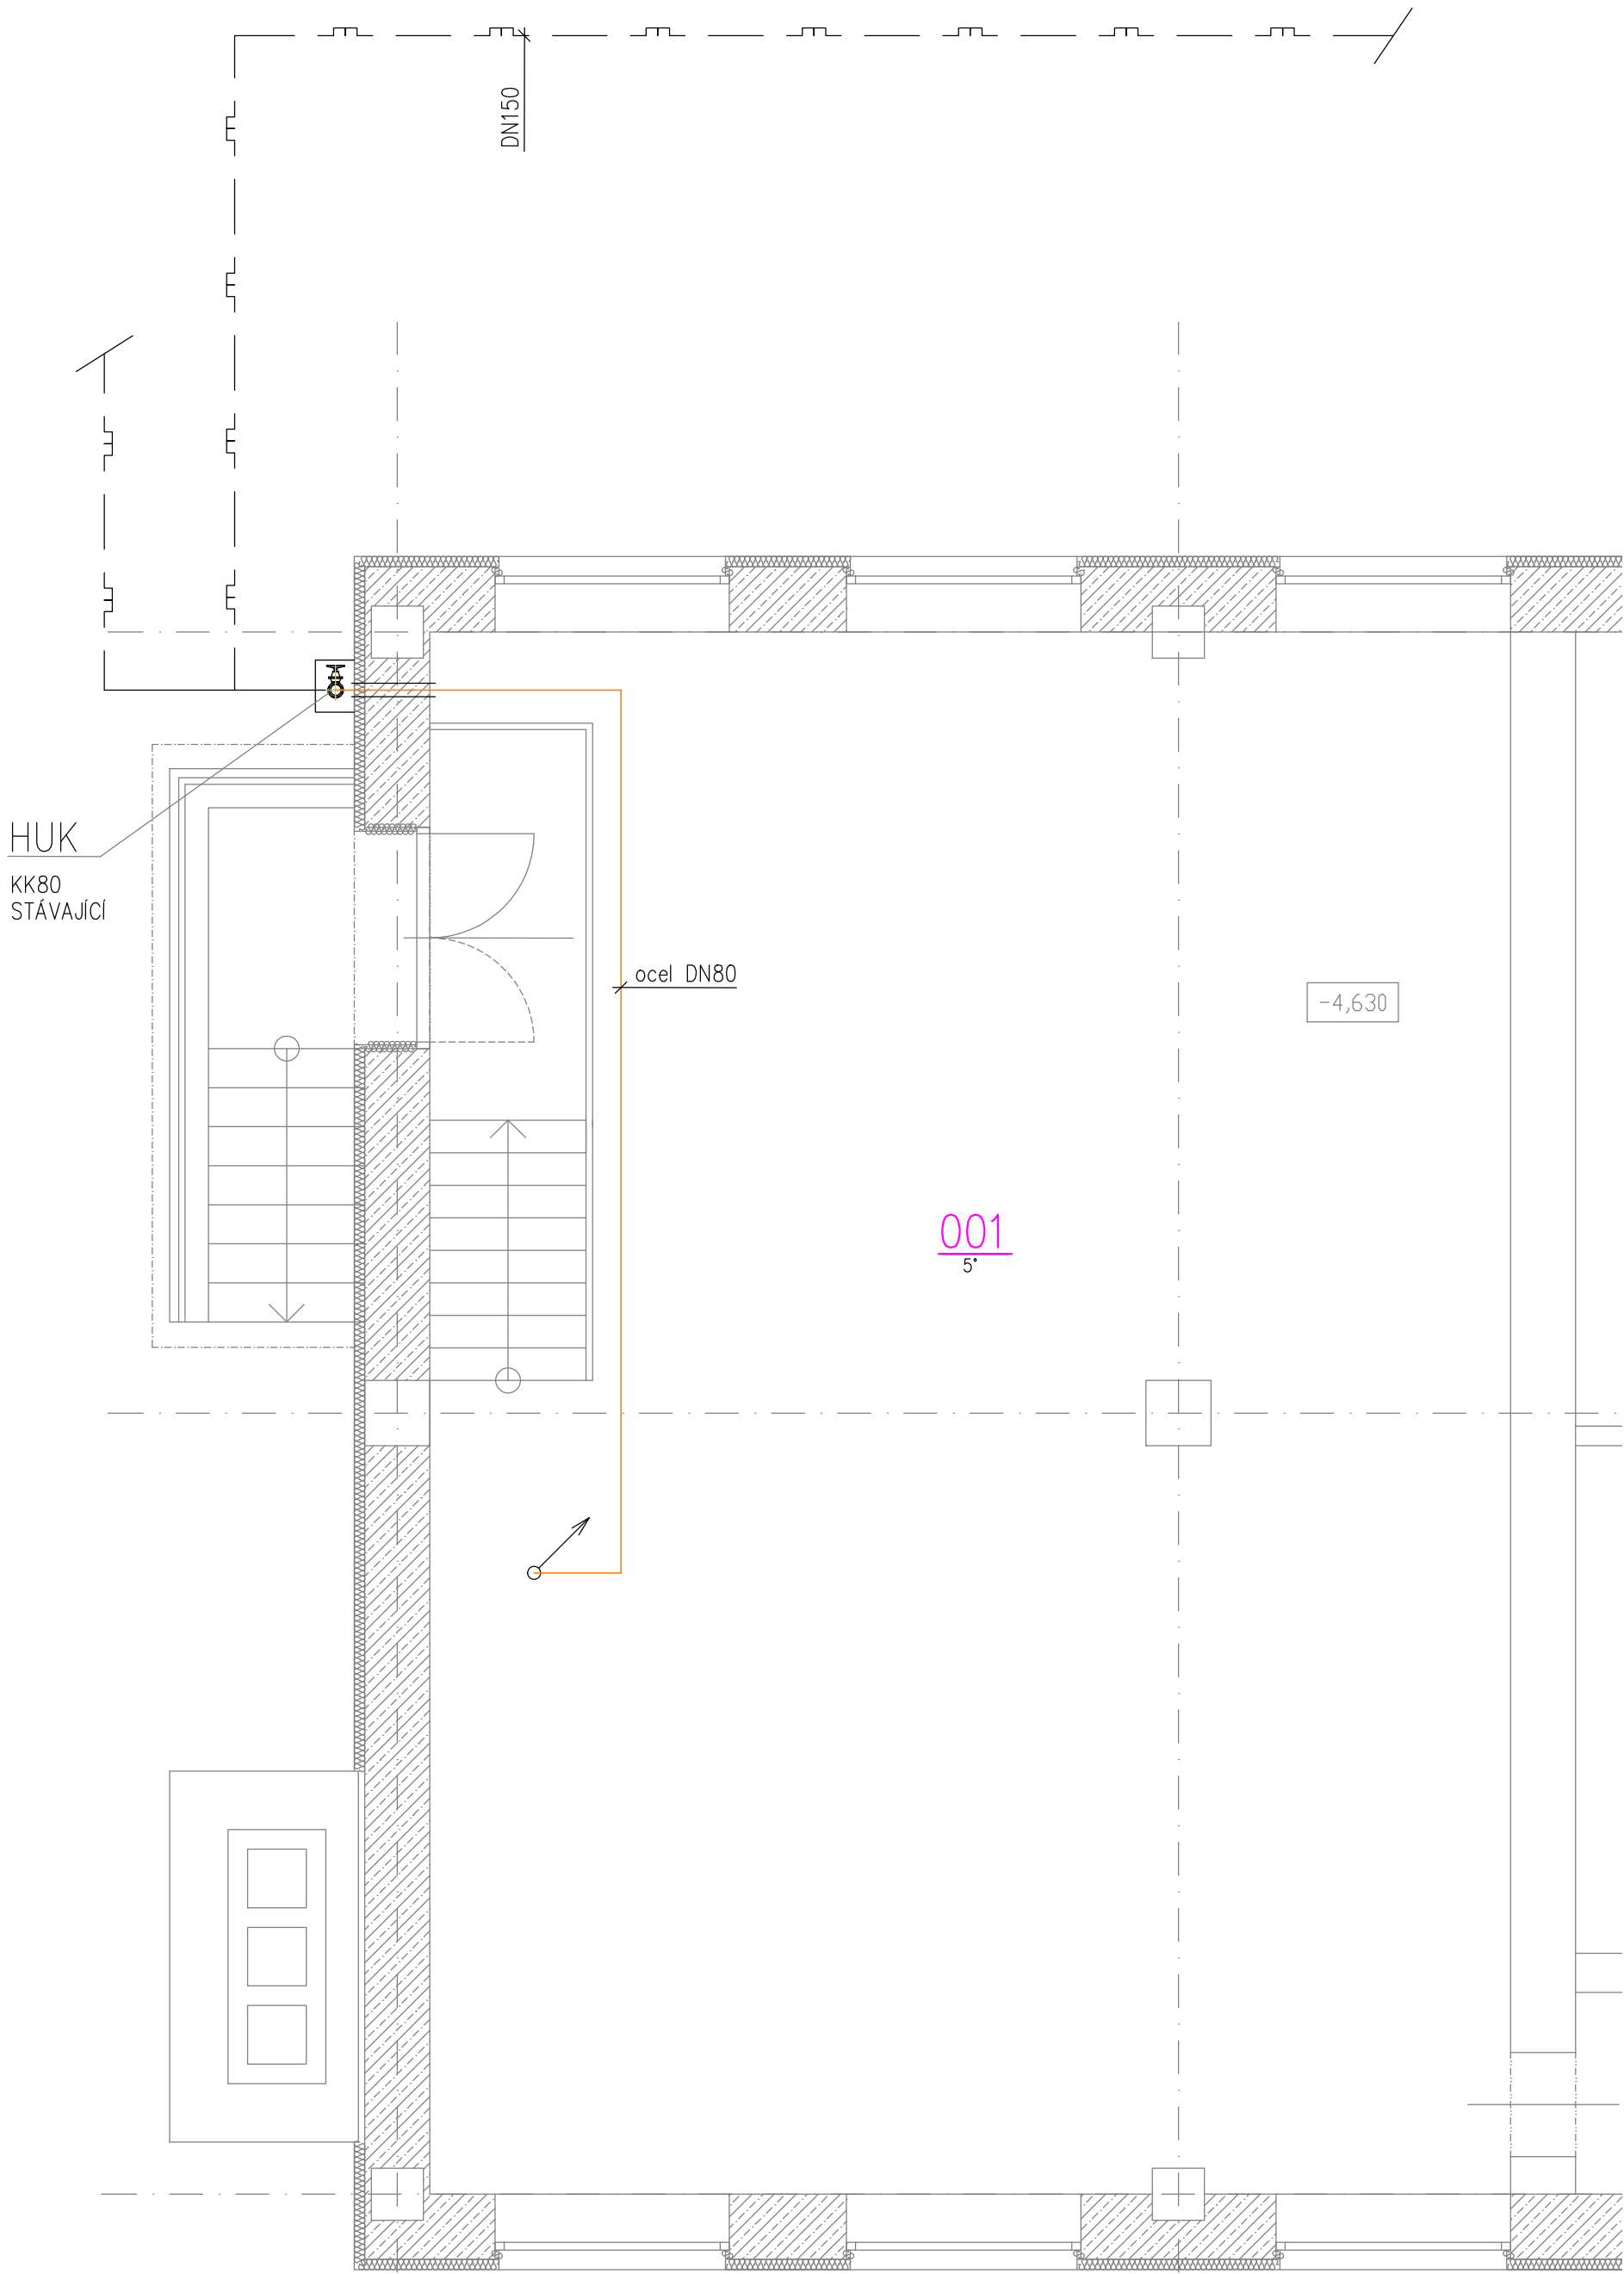

PŮDORYS 1.NP
M 1:50

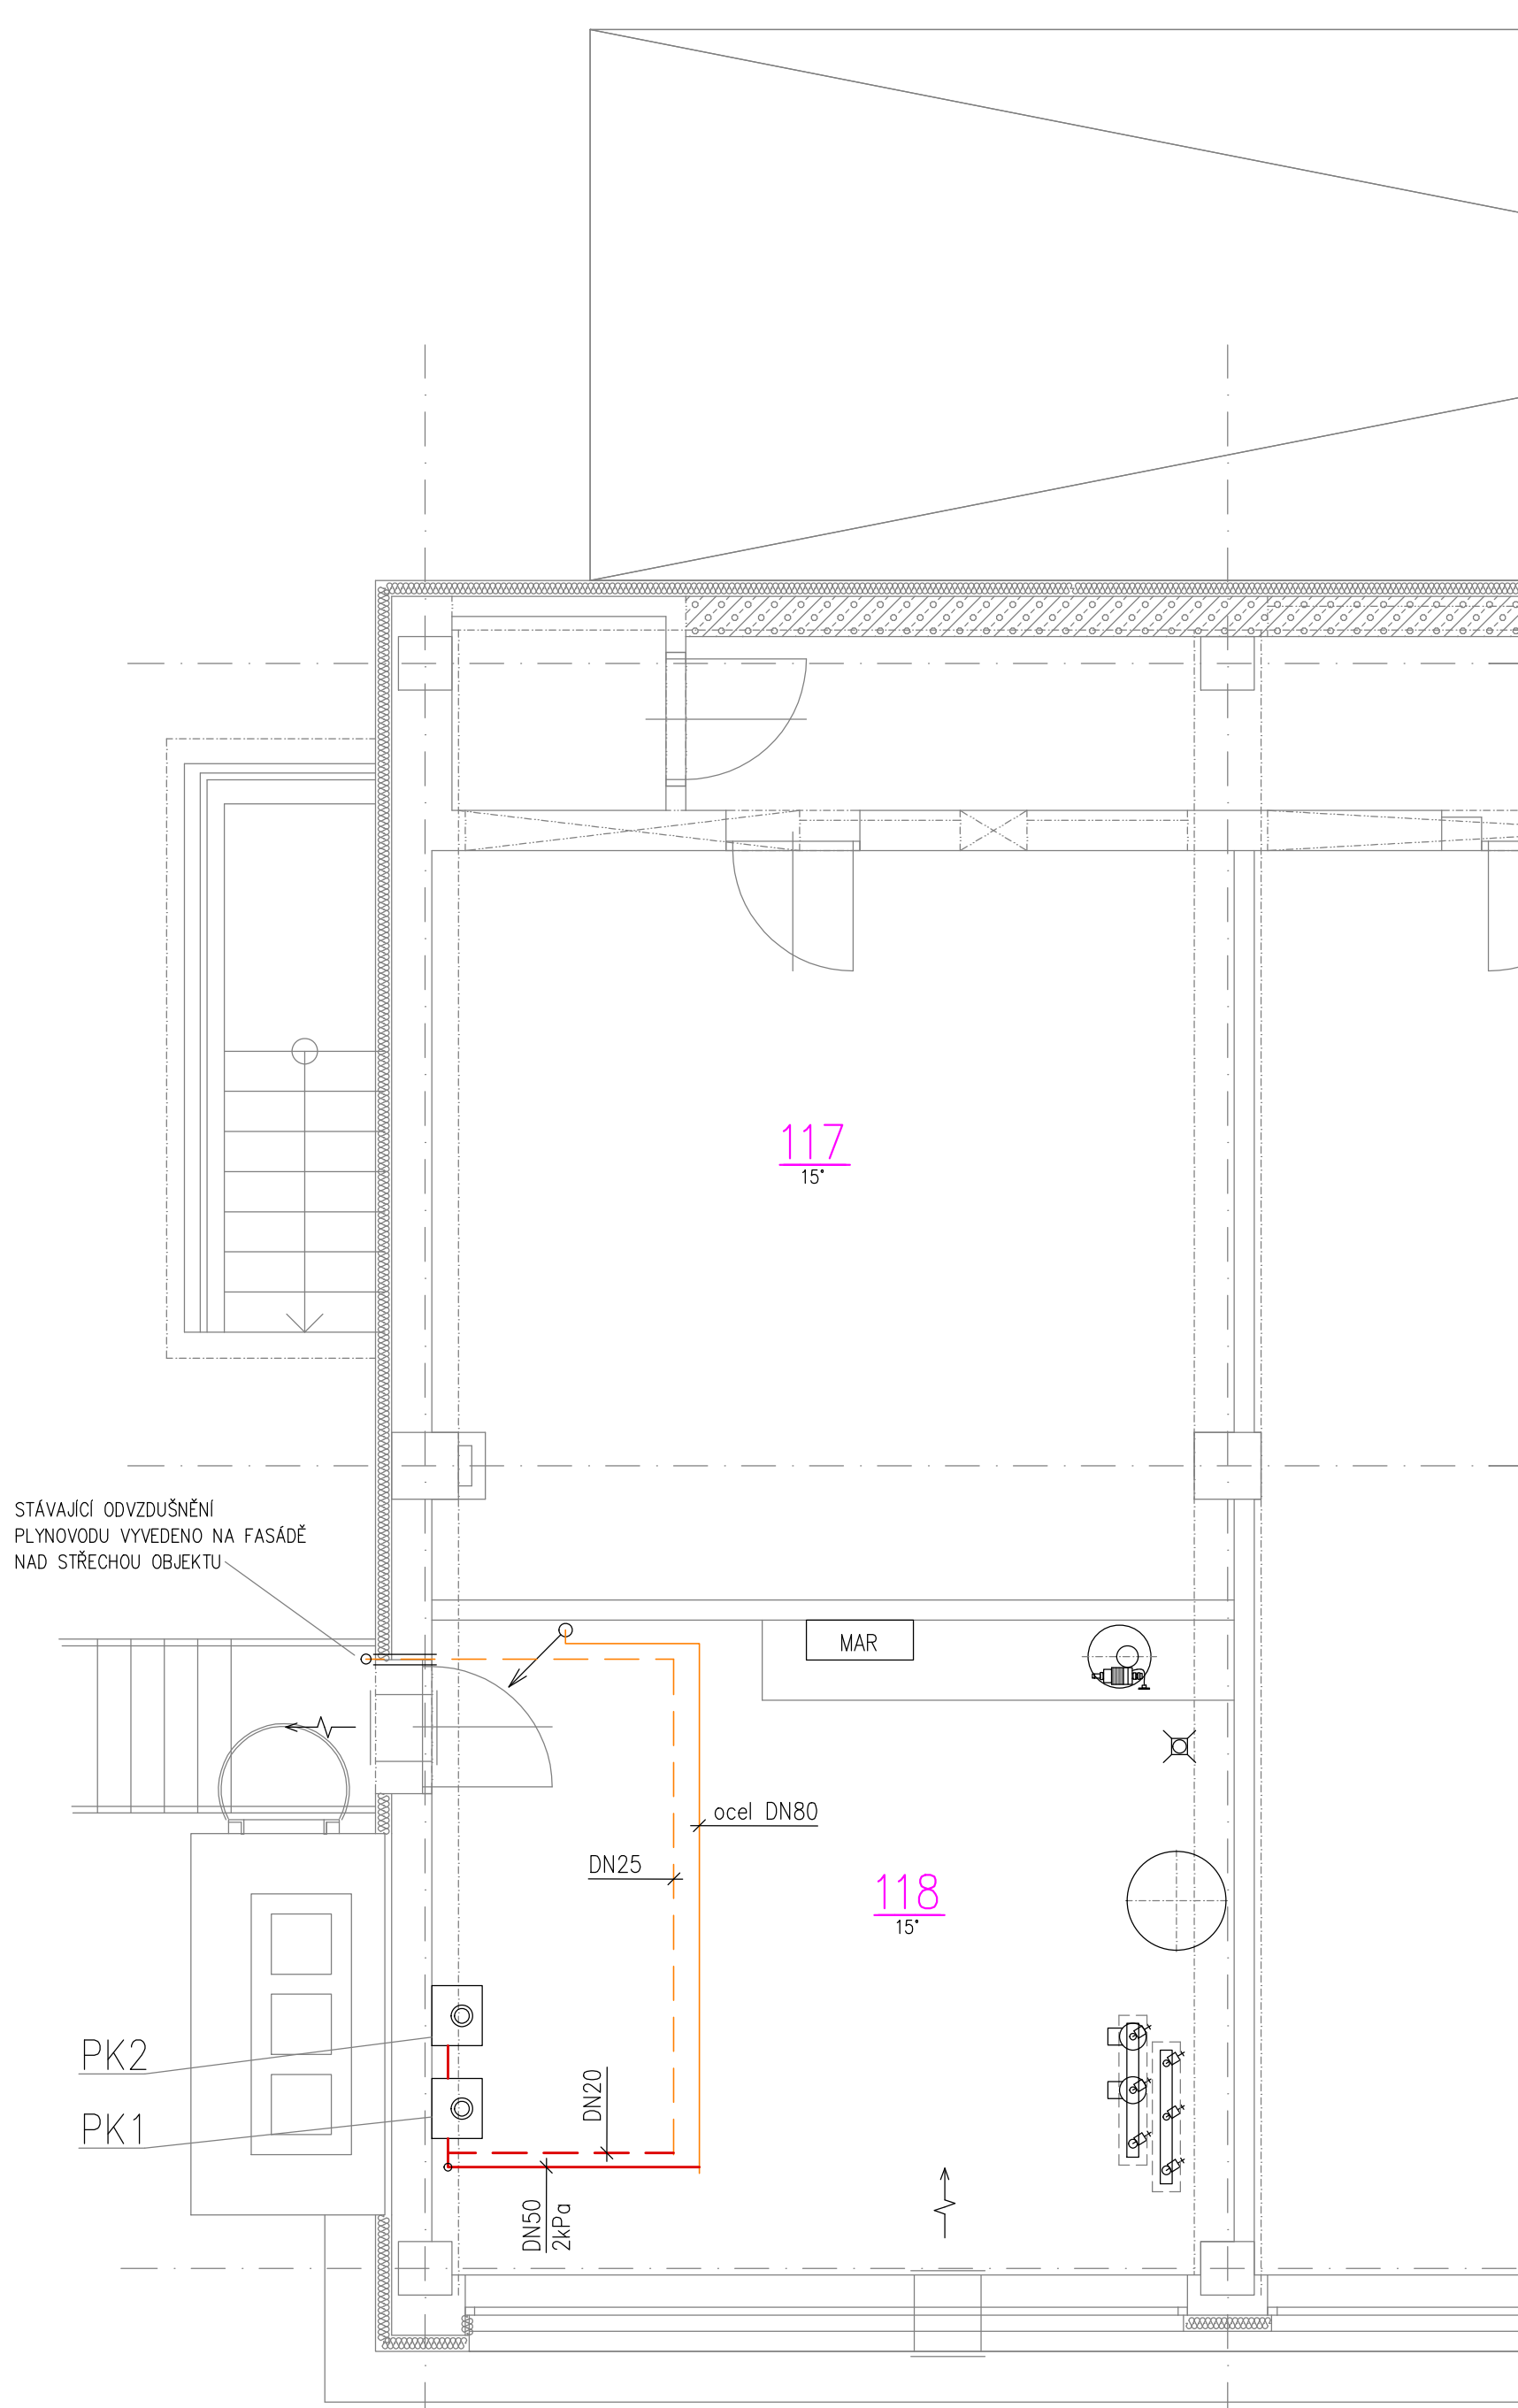

AXONOMETRIE
M 1:50

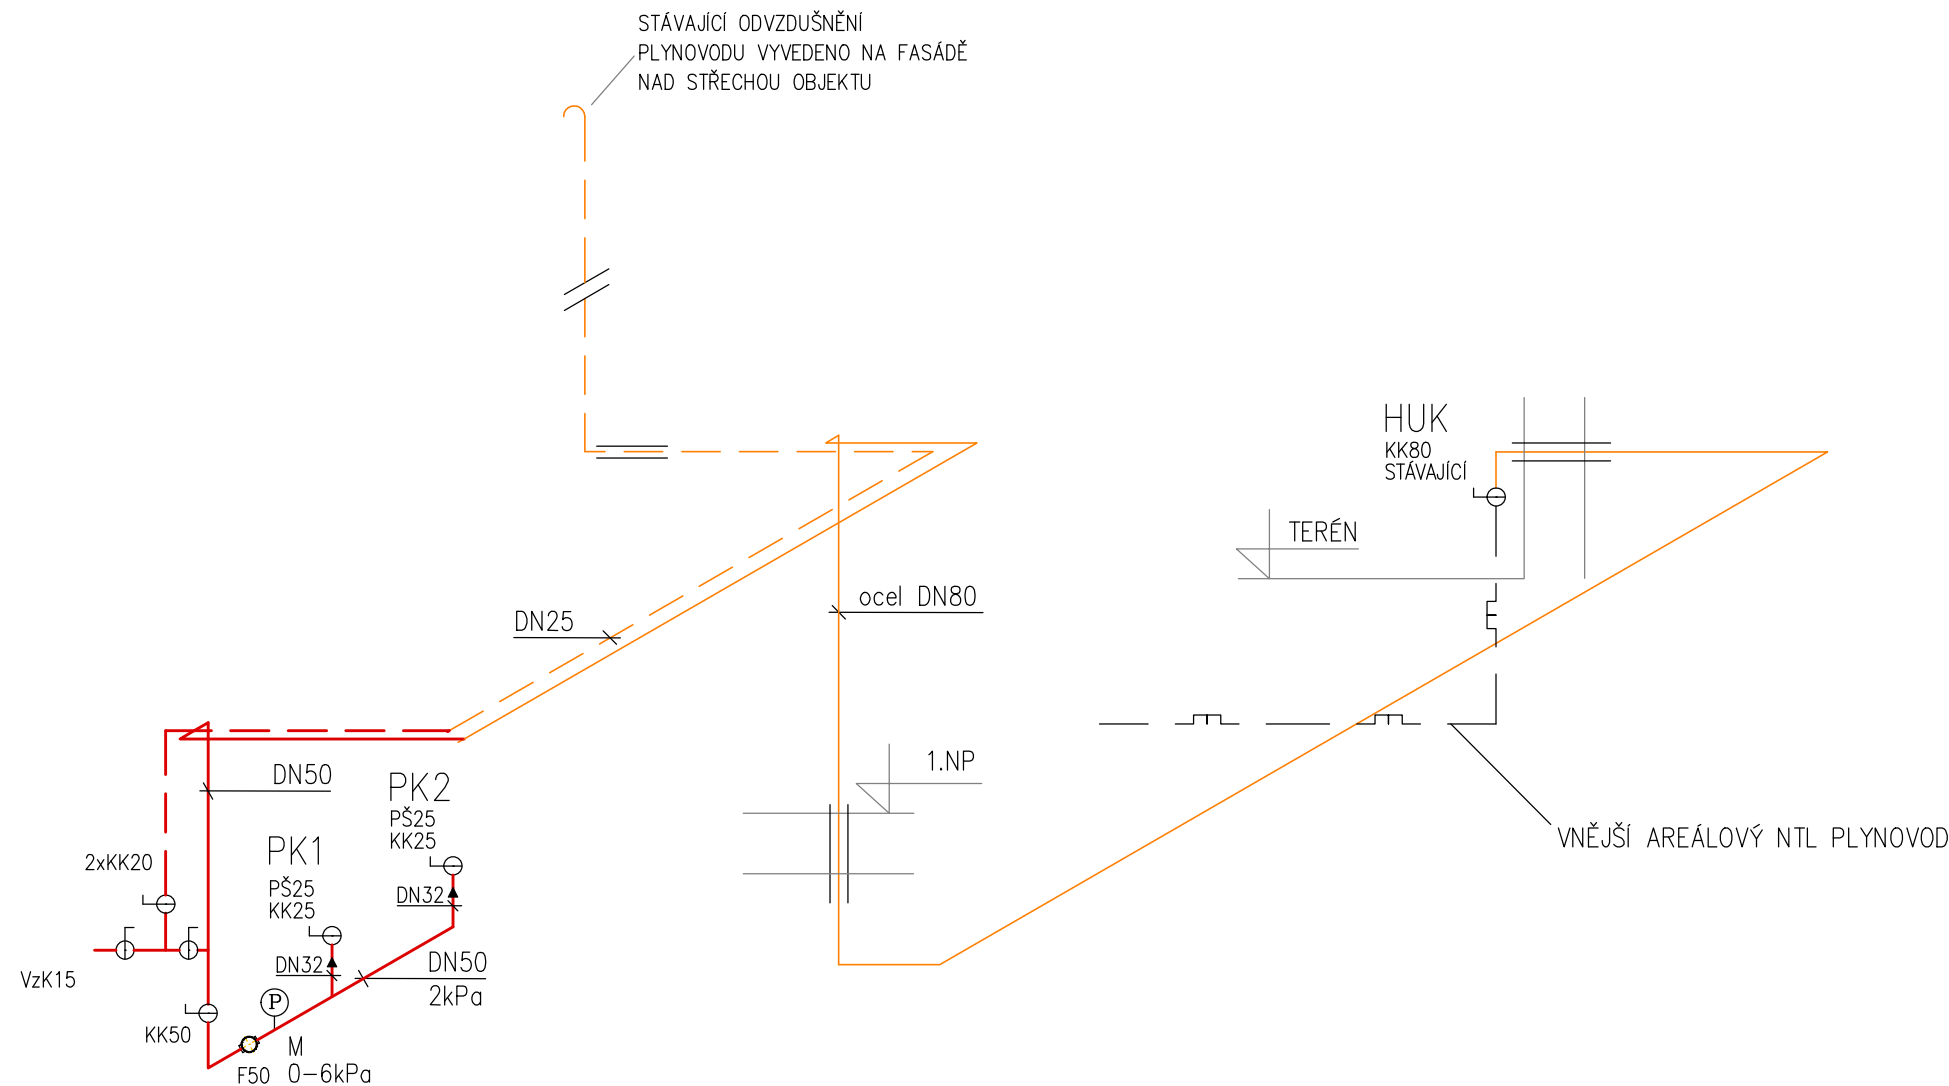

LEGENDA

PK1,2 KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KOTEL, VÝKON 47,9 kW, SPOTŘEBA ZP 5,18 m³/h – NOVÝ

HUK HLAVNÍ UZÁVĚR KOTELNÝ, KULOVÝ KOHOUT DN80, STÁVAJÍCÍ

UMÍSTĚN V OCELOVÉ SKŘINI NA FASÁDĚ OBJEKTU

KK KULOVÝ KOHOUT PLYN

KKZ KULOVÝ KOHOUT PLYN S INTEGROVANOU TLAKOVOU ZÁTOKOU

KKVZ KULOVÝ KOHOUT PLYN VZORKOVACÍ

PŠ PŘÍMÉ ŠROUBENÍ

PR PŘECHODOVÝ SPOJ PE-OCEĽ NAVAŘOVACÍ, S OCHRANNÝM POUZDREM

Z ZÁTKA

M MANOMETR

VzK VZORKOVACÍ KULOVÝ KOHOUT

F FILTR


— NAVRŽENÝ NTL DOMOVNÍ PLYNOVOD, TRUBKA OCEĽ –2kPa

— STÁVAJÍCÍ NTL DOMOVNÍ PLYNOVOD

— NAVRŽENÉ ODVZDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ

— STÁVAJÍCÍ ODVZDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ

— STÁVAJÍCÍ NTL VNĚJŠÍ DOMOVNÍ PLYNOVOD

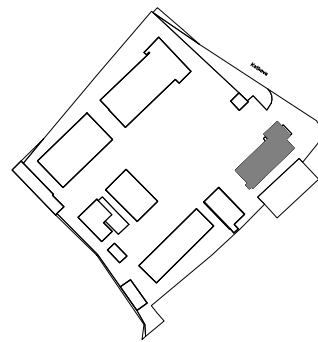

| | | | |
|-------------------|--|--|--|
| VYPRACOVAL: | Ing. LUKÁŠ NAVRKAL | Ing. LUKÁŠ NAVRKAL PROJEKTOVÁ ČINNOST Přímětická 1905/53 669 02 Znojmo Tel: 777 606 164 E-mail: lukas.navrkal@seznam.cz | |
| ZODP. PROJEKTANT: | Ing. LUKÁŠ NAVRKAL | | |
| INVESTOR: | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno | | |
| MÍSTO: | Kotkova 3725/24, Znojmo | | |
| AKCE: | Kotelný a otopné soustavy SÚS JMK, oblast Západ | | |
| Objekt: | Administrativní budova | DATUM: 11/2024 | |
| OBSAH: | D.1.4. PLYNOVOD | MĚRÍTKO: 1:50 | |
| NAZEV VÝKRESU: | PŮDORYS 1.PP,1.NP, AXONOMETRIE | STUPEŇ: DPS | |
| Č. VÝKRESU: | 1 | PARÉ Č.: | |