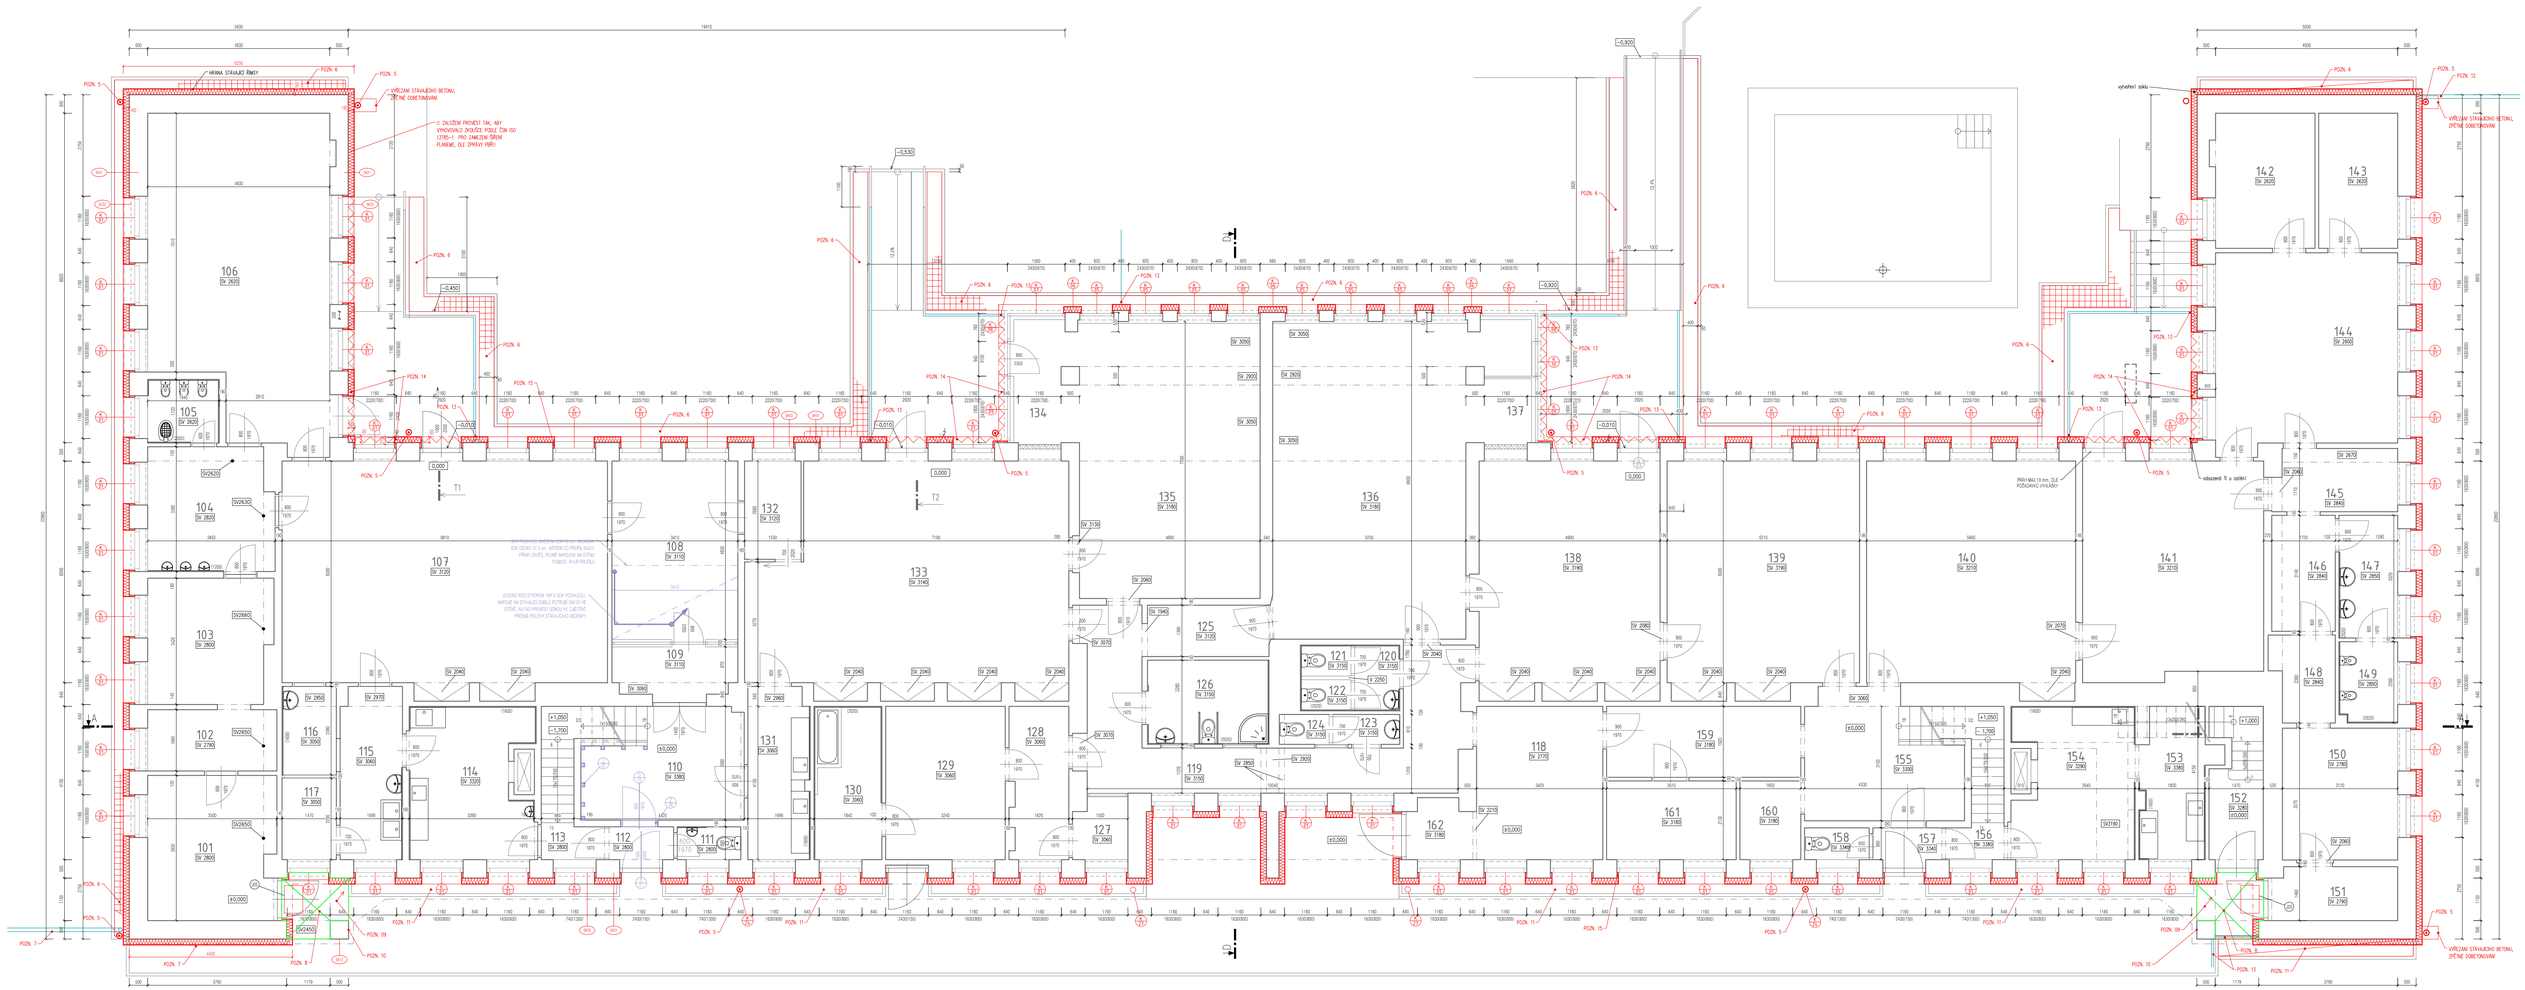

POZNÁMKY – JINÉ PRVKY

J05 VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA – Z KUSŮ NEJMÉNĚ 750x500 mm, VANIČKA Z BETONU NEBO OPLYMERBETONU S OCELOVÝM POZINK. RÁMEM, HLOUBKY MIN 80 mm, S OTVOREM PRO PŘÍP., ODTOK VODY, POLOŽIT OD BETONU C30/35 S OTVOREM VSYPANÝM ŠTĚRKEM, ROŠT Z POZINK OCELI VÝŠKY MIN 20mm A OKY MAX 20 x 40 mm

POZNÁMKY OBECNÉ

- U OBJEKTU BUDE PROVEDENO VYSPRAVENÍ OMÍTKY. OČEKÁVÁ SE OPRAVA POVRCHU, T.J. OSEKÁNÍ A ZNOVUPROVEDENÍ JADROVÉ OMÍTKY V ROZSAHU 50–60%.
- PŘED PROVÁDĚNÍM ZNOVU OVĚŘIT STAV POVRCHU PROVEDENÍM VÝTAŽNÝCH A ODTRHOVÝCH ZKOUŠEK
- PŘÍPRAVA A STAV PODKLADU A CELÝ SYSTÉM ETICS BUDE ODPOVÍDAT NORMĚ ČSN 73 2901 A ČSN 73 2902

POZNÁMKY

POZN.1 – KOLEM CELÉHO OBVODU STŘECHY POLOŽIT 2x KVH 240x120 mm, KOTVENO DO BETONOVÉHO PODKLADU

POZN.2 – V KOMÍNECH JSOU ODVĚTRÁVACÍ OTVORY CCA 60x35 cm, CELKEM 4 KUSY , Z DŮVODU PŘÍTOMNOSTI STŘECHY PROVEST DOZDÍVKU JEDNE VRSTVY ZDIVA Z CPP NA CEMENTOVOU MALTU. PROVEST KOMPLETNÍ SPÁROVÁNÍ VŠECH SPÁR MALTOU ODOLNOU VENKOVNÍMU PROSTŘEDÍ A OSADIT NOVOU OCELOVOU MŘÍŽKU CCA 60 x 25 cm, CELKEM 4 KUSY. OCELOVÁ MŘÍŽKA POZINKOVANÁ SE SÍTKOU. VZOROVÝ VÝROBEK JE UVEDEN V D11 – TZ.

POZN.3 – V KOMÍNECH JSOU ODVĚTRÁVACÍ OTVORY CCA 30x30 cm, CELKEM 6 KUSY , Z DŮVODU PŘÍTOMNOSTI STŘECHY PROVEST DOZDÍVKU JEDNE VRSTVY ZDIVA Z CPP NA CEMENTOVOU MALTU. PROVEST KOMPLETNÍ SPÁROVÁNÍ VŠECH SPÁR MALTOU ODOLNOU VENKOVNÍMU PROSTŘEDÍ A OSADIT NOVOU OCELOVOU MŘÍŽKU CCA 30 x 30 cm, CELKEM 6 KUSY. OCELOVÁ MŘÍŽKA POZINKOVANÁ SE SÍTKOU. VZOROVÝ VÝROBEK JE UVEDEN V D11 – TZ.

POZN.4 – VODIČ HROMOSVODU DEMONTOVAT, VČ. PODPĚR VEDENÍ. PO PROVEDENÍ TI A HI ZNOVU NAMONTOVAT. PODPĚRY VEDENÍ POLOŽIT OZŘEZKY FOLIE. DOLOŽIT NOVOU REVIZNÍ ZPRÁVU NA CELÝ SYSTÉM.

POZN.5 – DEMONTÁŽ PŮVODNÍHO A OSAZENÍ NOVÉHO DEŠŤOVÉHO SVODU VČETNĚ KOLEN A LICHÝCENÍ SKRZ TI ETICS, VČ. VYŘÍZNUTÍ BETONU, OSAZENÍ NOVÉHO ČISTÍCÍHO KUSU DO ÚROVNĚ NOVÉHO POVRCHU A NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ LEŽATOU KANALIZACI. OKOLÍ VŽDY ZAPRAVIT BETONOVOU DLAŽBOU NEBO BETONEM DO ÚROVNĚ NOVÉHO POVRCHU

POZN.6 – OKAPOVÝ CHODNÍK – ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KAČÍRKU Z OKAPOVÉHO CHODNÍKU, PO MONTÁŽI ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU POLOŽENÍ BETONOVÉ DLAŽBY, VČ SKLADBA SK11

POZN.7 – STÁVAJÍCÍ KOVOVÁ BRÁNA – V RÁMCI PRACÍ DOJDE K POSUNUTÍ O CCA 20 cm SLOUPKŮ NA ÚKOR OPLOCENÍ. SLOUPKY ZNOVU OSADIT A ZABETONOVAT A PRODLOUŽIT OCELOVOU KOTVU DO ZDIVA. VČ. ÚPRAVY OBRUBNÍKU OKAPOVÉHO CHODNÍKU, VEŠKERÉ DOTČENÉ DÍLY ZNOVU OŠETŘIT NÁTĚREM. U NEHMOTNÝCH DÍLŮ PROVEST NAVÍC ZÁKLADNÍ NÁTĚR VRCHNÍ NÁTĚR – TIXOTROPNÍ SYNTETICKÁ BARVA (ROZTOK MODIFIKOVANÝCH PRYSKYŘIC V ORGANICKÝCH ROZPOUŠTĚDLECH), TL. V SUCHÉM STAVU MIN 100 µm BAREVNOST ZELENÁ TMAVÁ DLE STÁVAJÍCÍHO

POZN.8 – STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ VSTUP – BETON TL. 150 mm VYBOURAT, NOVĚ PROVEST OSAZENÍ ČISTÍCÍ ZÓNY (VIZ VÝPIS PRVKŮ J05) ZNOVU OSADIT A ZABETONOVAT, KOLEM ČISTÍCÍ ZÓNY DOPLNIT BETONOVOU DLAŽBU 100 x 100 x 60 mm DLE OKOLÍ

POZN.9 – V CELÉ PLOŠE STROPU, VČ. PŘÍVLAKU PROVEST SKLADBU SK09

POZN.10 – NA PILÍŘCH PROVÉST SKLADBU SK12 , V SOKLOVÉ ČÁSTI SKLADBU SK13

POZN.11 – OKAPOVÝ CHODNÍK – ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KAČÍRKU Z OKAPOVÉHO CHODNÍKU, PO MONTÁŽI ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU POLOŽENÍ BETONOVÉ DLAŽBY, VČ SKLADBA SK11

POZN.12 – STÁVAJÍCÍ KOVOVÁ BRÁNA – V RÁMCI PRACÍ DOJDE KE ZÚŽENÍ VSTUPNÍ BRÁNKY O CCA 20 cm, SOUČASNĚ BUDE VYBOURÁN STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ SLOUPEK A NAHRAZEN NOVÝM OCELOVÝM OSAZENÝM DO BETONOVÉHO ZÁKLADU Z POZINKOVANÉHO JÄKLU 60x60x4mm CELOU BRÁNU ZBAVIT STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU A ZÁKLADNÍ SYNTETICKÝ NÁTĚR. VRCHNÍ NÁTĚR – TIXOTROPNÍ SYNTETICKÁ BARVA (ROZTOK MODIFIKOVANÝCH PRYSKYŘIC V ORGANICKÝCH ROZPOUŠTĚDLECH). TL. V SUCHÉM STAVU MIN 100 µm BAREVNOST ZELENÁ TMAVÁ

POZN.13 – 13 x STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ VE DVOU ÚROVNÍCH. BUDE ZKRÁCENO O TI. ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU A NAKOTVENO DO ETICS KOTVÍ POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH KOTEV S PŘERUŠENÍM TEPELNÝM MOSTEM NA CHEMICKOU MALTU. TYP KOTVY ZVOLIT PODLE ZVOLENÉHO VÝROBCE, KOTVÍCÍ BODY ZÁBRADLÍ UPRAVIT DLE POTŘEBY. CELÉ ZÁBRADLÍ ZBAVIT STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU A ZÁKLADNÍ SYNTETICKÝ NÁTĚR. VRCHNÍ NÁTĚR – TIXOTROPNÍ SYNTETICKÁ BARVA (ROZTOK MODIFIKOVANÝCH PRYSKYŘIC V ORGANICKÝCH ROZPOUŠTĚDLECH). TL. V SUCHÉM STAVU MIN 100 µm BAREVNOST ZELENÁ TMAVÁ DLE STÁVAJÍCÍHO

POZN.14 – STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ DLAŽBA – BUDE ROZEBRÁNA V ŠÍŘCE NUTNÉ PRO PROVEDENÍ ETICS TAK, ABY BYL IZOLANT ZASUNUT NEJMÉNĚ 15 cm POD HORNÍ ÚROVEŇ DLAŽBY, DLAŽBU, VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV ZPĚTNĚ POLOŽIT.

POZN.15 – VĚŠÁKOVÁ OSTĚNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ OPATŘIT ETICS S TI PIR TL.. MIN 30 mm

POZN.16 – ZAPRAVIT STÁVAJÍCÍ PARAPETY – DOPLNIT CPP, DOPLNIT OMÍTKY JÁDROVÉ.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	DRUH PODLAHY
101	ZÁDVEŘÍ	13,55	PVC
102	PŘÍZEMNÁRNA	5,80	PVC
103	ŠATNA	11,25	PVC
104	UMÝVÁRNA	11,35	PVC
105	WC	3,35	KER. DLAŽBA
106	SPACÍ MÍSTNOST	40,80	PVC
107	HERNA	54,70	PVC
108	HERNA 2	16,55	PVC
109	SKLAD HRAČEK	4,60	PVC
110	HALA	11,65	PVC
111	WC	1,55	KER. DLAŽBA
112	ZÁDVEŘÍ	1,80	PVC
113	SCHODIŠTĚ	1,60	PVC
114	KUCHYŇKA	13,20	PVC
115	UMÝVÁRNA NÁDOBÍ	7,80	PVC
116	KUCHYŇKA	3,50	PVC
117	SKLAD POTRAVIN	3,25	PVC
118	ŠATNA	14,20	PVC
119	CHODBA	23,95	PVC
120	UMÝVÁRNA	2,15	KER. DLAŽBA
121	WC	1,15	KER. DLAŽBA
122	WC	1,15	KER. DLAŽBA
123	UMÝVÁRNA	1,45	KER. DLAŽBA
124	WC	1,10	KER. DLAŽBA
125	ŠATNA	4,55	KER. DLAŽBA
126	KOUPELNA	7,55	KER. DLAŽBA
127	KOMORA	2,40	PVC
128	KABINET	6,50	PVC
129	KANCELÁŘ	13,45	KOBEREC
130	PRÁDELNA	7,65	KER. DLAŽBA
131	KUCHYŇKA	7,75	PVC
132	KABINET	4,05	PVC
133	TŘÍDA	51,50	PVC
134	ATRIUM	5,10	PVC
135	TŘÍDA	37,45	PVC
136	TĚLOCVIČNA	45,50	PVC
137	ATRIUM	5,10	PVC
138	TŘÍDA	32,25	PVC
139	TŘÍDA	32,75	PVC
140	JÍDELNA	34,80	PVC
141	SPACÍ MÍSTNOST	28,85	KOBEREC
142	KABINET	9,95	KOBEREC
143	KABINET	7,85	PVC
144	TŘÍDA	25,85	KOBEREC
145	KABINET	5,70	KOBEREC
146	ŠATNA	5,40	PVC
147	UMÝVÁRNA	5,30	KER. DLAŽBA
148	PŘÍDAVNÍ	3,80	PVC
149	WC	3,45	KER. DLAŽBA
150	ŠATNA	11,20	PVC
151	ZÁDVEŘÍ	5,00	KER. DLAŽBA
152	SCHODIŠTĚ	5,85	TERACO
153	KOMORA	7,35	KER. DLAŽBA
154	KUCHYŇ	12,90	KER. DLAŽBA
155	HALA	12,75	PVC
156	SCHODIŠTĚ	1,80	PVC
157	ZÁDVEŘÍ	1,85	PVC
158	WC	1,50	PVC
159	ŠATNA	10,10	PVC
160	ŠATNA ŠKOLNICE	3,50	PVC
161	LOGOPEDIE	7,50	KOBEREC
162	ZÁDVEŘÍ	2,80	KOBEREC
	Celkem plocha	729,75	

LEGENDA

- ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE A PRVKY
- NOVÉ KONSTRUKCE A PRVKY
- REPASOVANÉ NEBO UPRAVOVANÉ KONSTR
- ČÁST STAVBY JIŽ POVOLENÁ

PROJEKTANT

Hlavní projektant: **PRO BUDOVY**
Pro budovy, s.r.o., sídlo: Mariov 42, 664 71 Mariov
k zastižení: Žižkova 20, Brno, IČ: 04497511
www.probudovy.cz, provas@probudovy.cz
Ing. Radim Kolář, Ph.D.
+420 776 028 018
kolar.radim@probudovy.cz

Projektant části: **PRO BUDOVY**
Pro budovy, s.r.o., sídlo: Mariov 42, 664 71 Mariov
k zastižení: Žižkova 20, Brno, IČ: 04497511
www.probudovy.cz, provas@probudovy.cz
Zodp. projektant: Ing. Radim Kolář, Ph.D.
Kontrolní: Ing. Radim Kolář, Ph.D.
Vypracoval: -

Autorizace: Digitálně podepsal Ing. Radim Kolář Ph.D.

STAVBA

Název stavby: **Zateplení objektu Fr. Skaunicové 66/17, Brno**
Místo stavby: k.ú.: Židenice [611115], parc. 6792, 6791/8, 6793/3, 6793/2, 6793/1, jihomoravský kraj
Nadmořská výška: 0,000 (1NP) = relativní
STAVEBNÍK: Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Elpis Brno, příspěvková organizace Kopernikova 803/2, 615 00 Brno Židenice IČ: 62160095

DOKUMENTACE

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro povolení stavby a pro provádění stavby
Datum (1. vydání): únor 2025
Formát: 10 x A4
Soubor objektů: SO01 - Zateplení objektu
Číslo zakázky: PB202501
Část dokumentace: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
Měřítko: 1:75
Obsah výkresu: **PŮDORYS 1NP**
Číslo výkresu: DPS_SO01_ASŘ_D1101_00
export | body GO | profilace | výkres | revize