

VZOROVÉ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO P DN 150

KAMENIVO TĚŽENÉ FR. 0–4mm
VEDEN POD KONSTRUKČNÍ VRSTVY JEDNOTLIVÝCH POVRCHŮ


KAMENIVO TĚŽENÉ FR. 0–4mm

31 – KAMENIVO TĚŽENÉ fr. 0–4mm

FR. 11–22mm

Í FLEXI DN 125

OTRUBÍ JE VEDENO JAKO HLAVNÍK
HLAVNÍCH KANALIZAČNÍCH RÝH

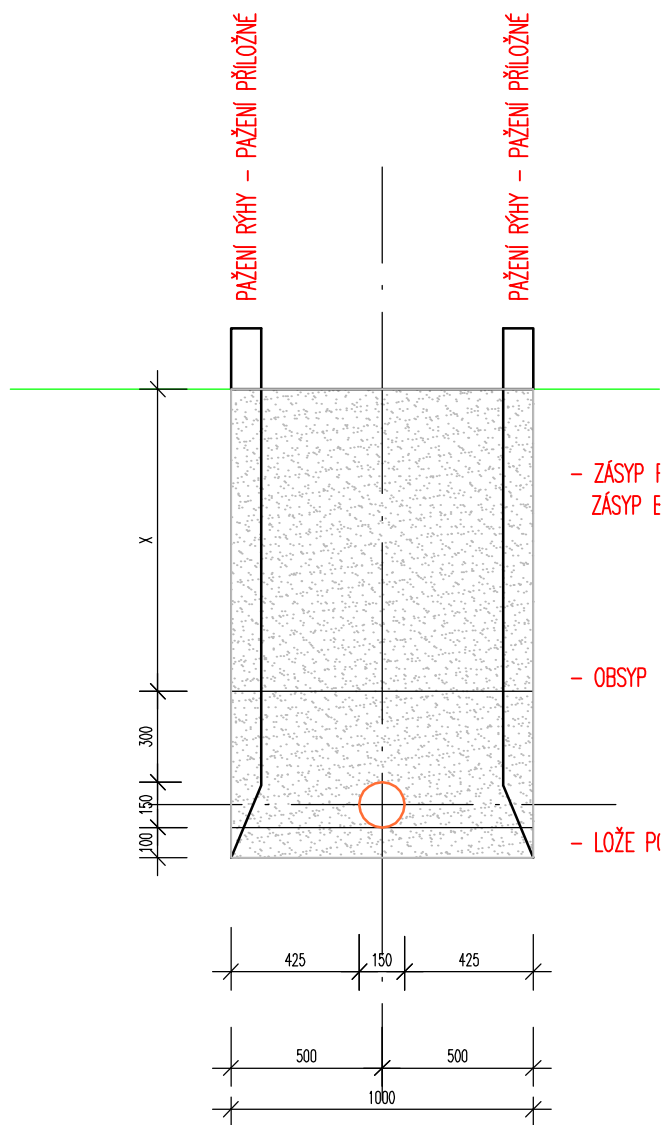

POTRUBÍ: PVC KG DN 150, SN 8
ZHUŤNĚNÍ OBSYPU A ZÁSYPU: min. 95% PS