

Místo stavby:	KOTLÁŘSKÁ 263/9, BRNO, 611 53		Ing. Zdeněk PROKEŠ PROJEKCE VYTÁPĚNÍ A ZTI Vrbenského 711/3, Brno 624 00 mob: 773 246 554 tel: 517 071 227 IČ: 623 20 637 mail:prokes.zdenek@email.cz		
Investor:	Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotleářská, příspěvková organizace, Kotleářská 263/9, 611 53, Brno				
Vypracoval:	Ing. Šicner Jiří		datum:	5/2024	číslo paré:
Zodp. projektant:	Ing. Prokeš Zdeněk		stupeň:	DPS+DVZ	
Akce:	Rekonstrukce a rozšíření zázemí školní výdejny		měřítko:	-	
Část:	D.1.4.a - Technologie vytápění + MaR		zak.čís.:	202403	
Výkres:	MAR - ZAPOJENÍ ROZVADĚČE DT-VS		č. výkr.: M07		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ROZVADĚČ DT–VS																			
Provedení:				Plechová rozvodnice na povrch															
Rozměr:				600x1000x200mm															
Krytí:				IP54/20															
Jmenovitý proud:				60A															
Přívod:				vrchem															
Vývod:				vrchem															
Ochrana dle ČSN 332000–4–41ed.3																			
Ochrana samočinným odpojením vadné části od sítě																			
Proudovým chráničem																			
Pospojováním																			
Napájení				– 3NPE 50Hz, 400/230V – TN–S															
										Změny 2024, doplnění na str.3,4,5,10. viz. revizní oblázky —									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Datum: 5 / 2024				Rozvaděč: DT–VS								Zakázka: 0A Kotlářská				Čísl.výkresu:		List: 1	
Změna/Datum:												Obsah stránky:				VZHLED A ÚDAJE ROZVADĚČE			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----


ROZVADĚČ


ROZVADĚČ NA OMÍTKU
600
/1000/200
NÁPLŇ ATYPICKÁ
OZNAČENÍ DT-VS

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA :
3
NPE 230/400V 50Hz TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM
DOTYKOVÝM NAPĚTÍM
:
ZÁKLADNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM
OD ZDROJE

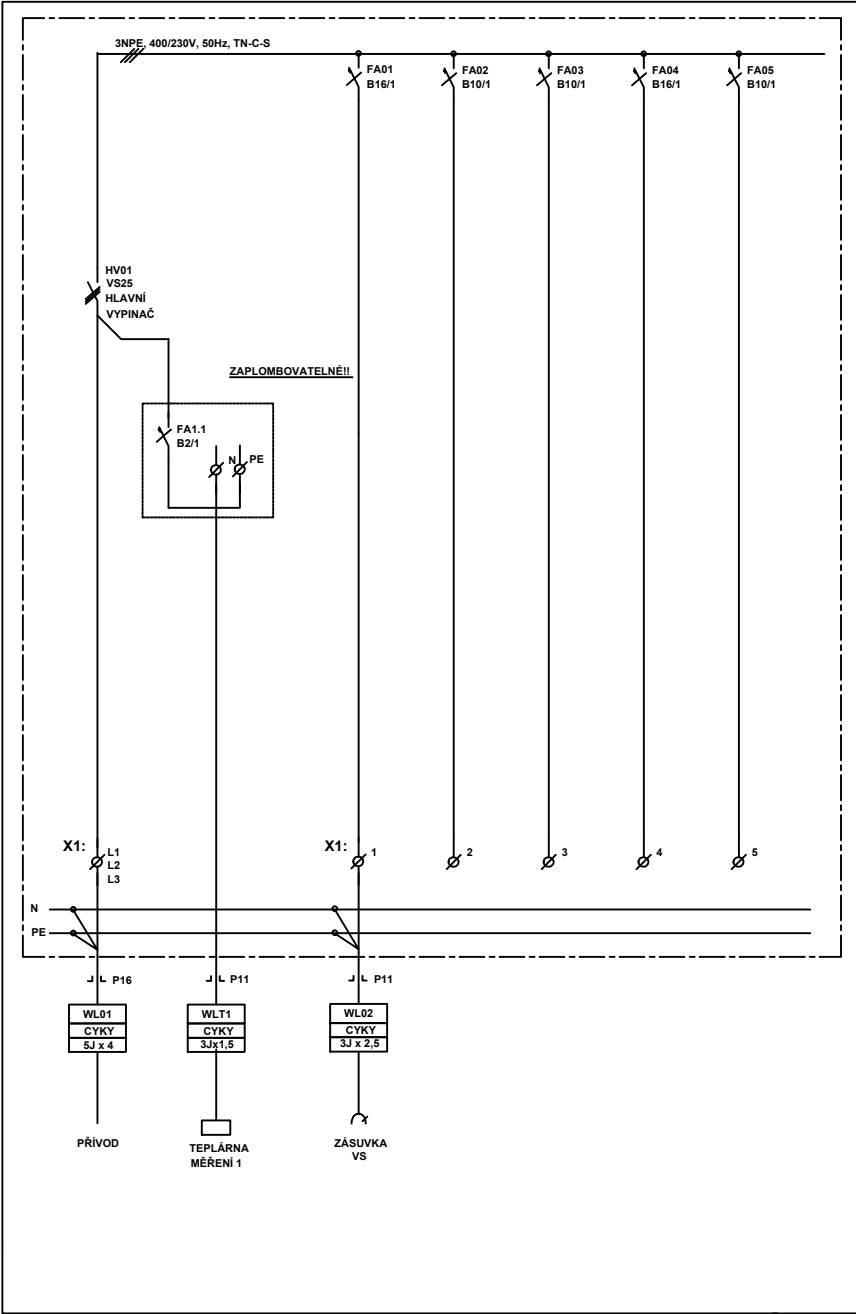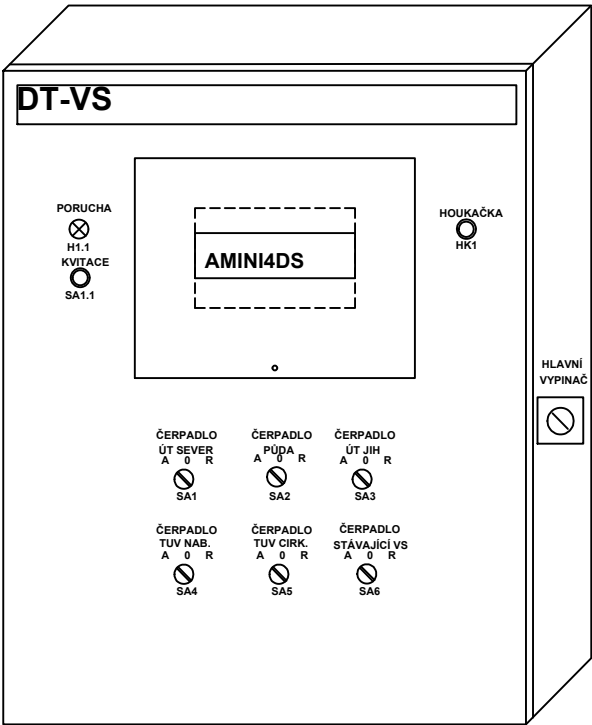



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Datum: 5 / 2024				Rozvaděč: DT-VS				Zakázka: 0A Kotlářská				Čísl.výkresu: M07				List: 2			
Změna/Datum:								Obsah stránky: SILNOPROUDÁ ČÁST								Listů: 10			




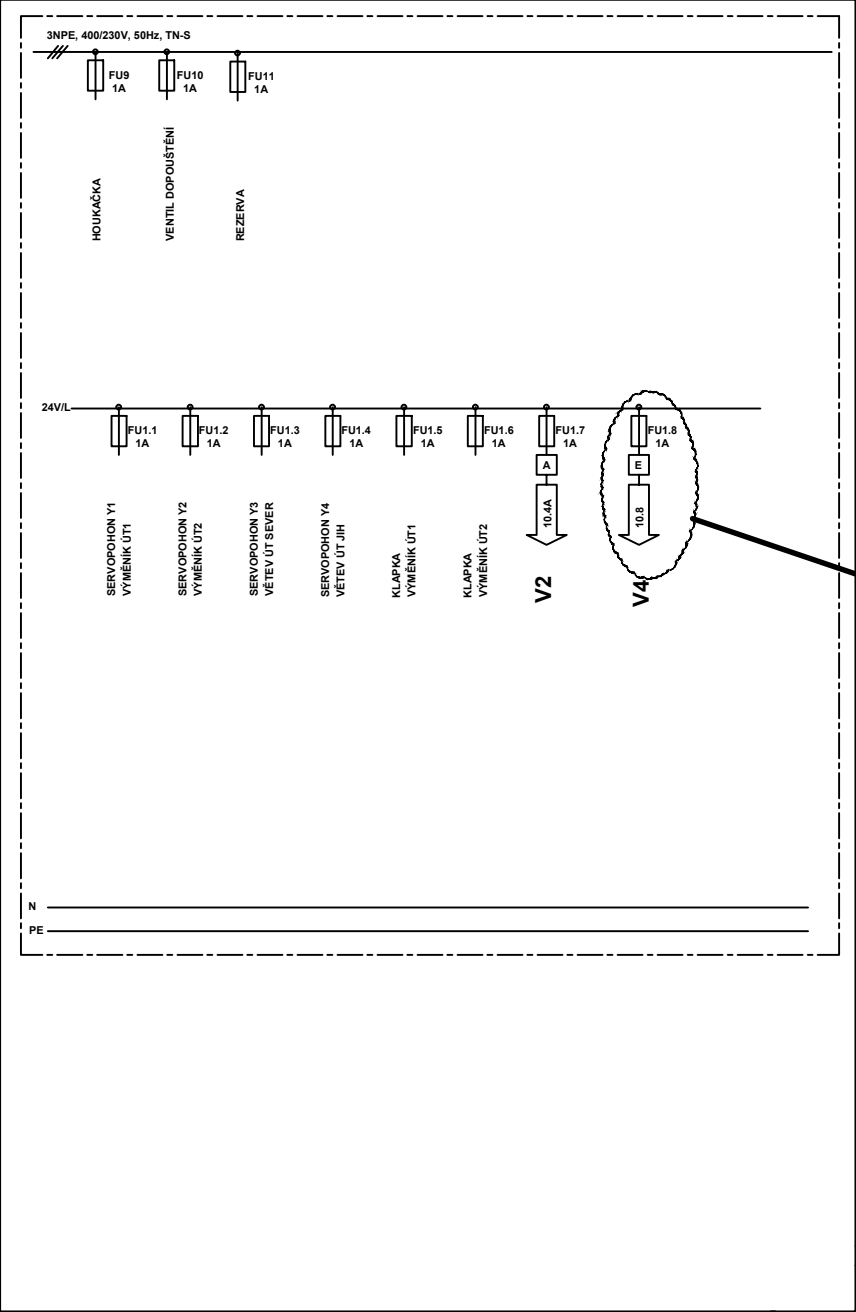



Nová pojistka
+ pouzdro

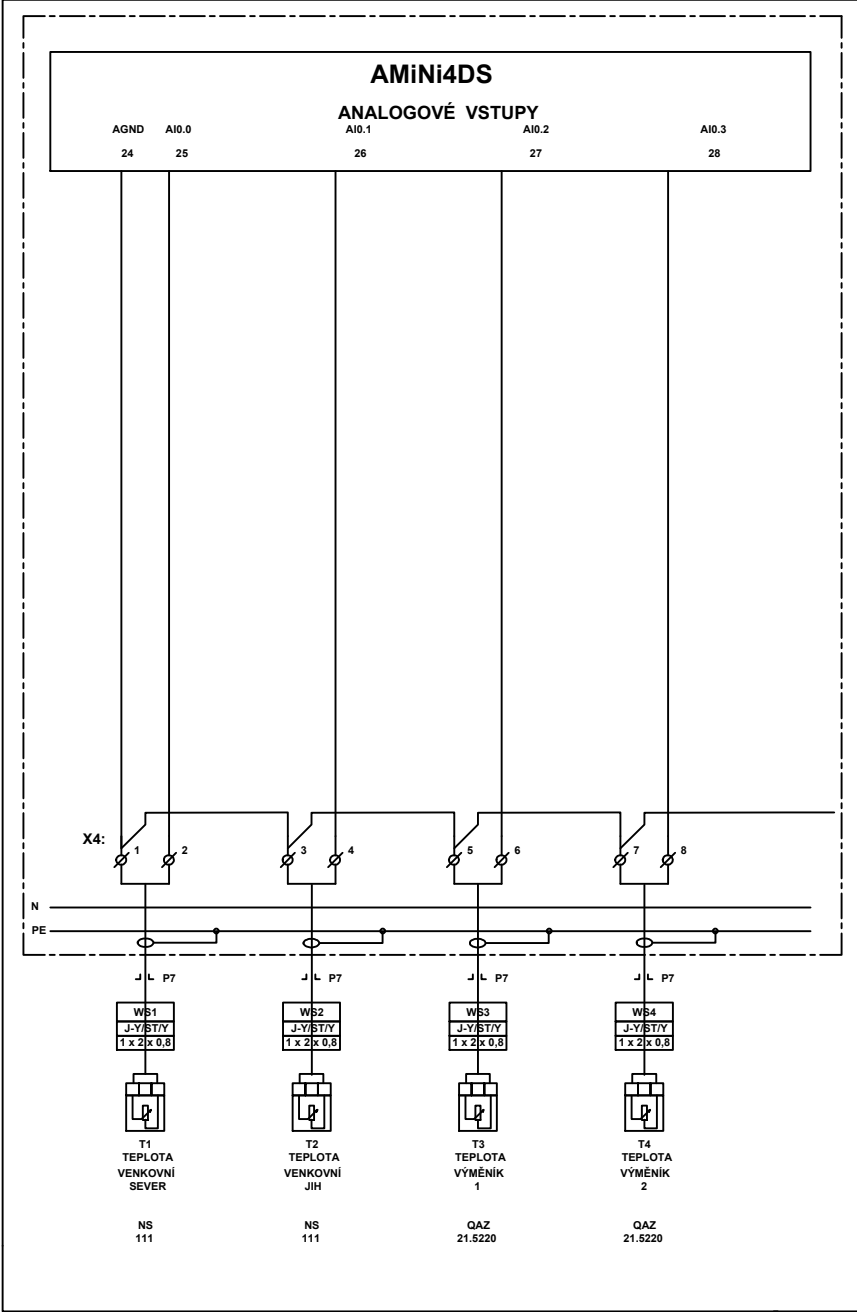

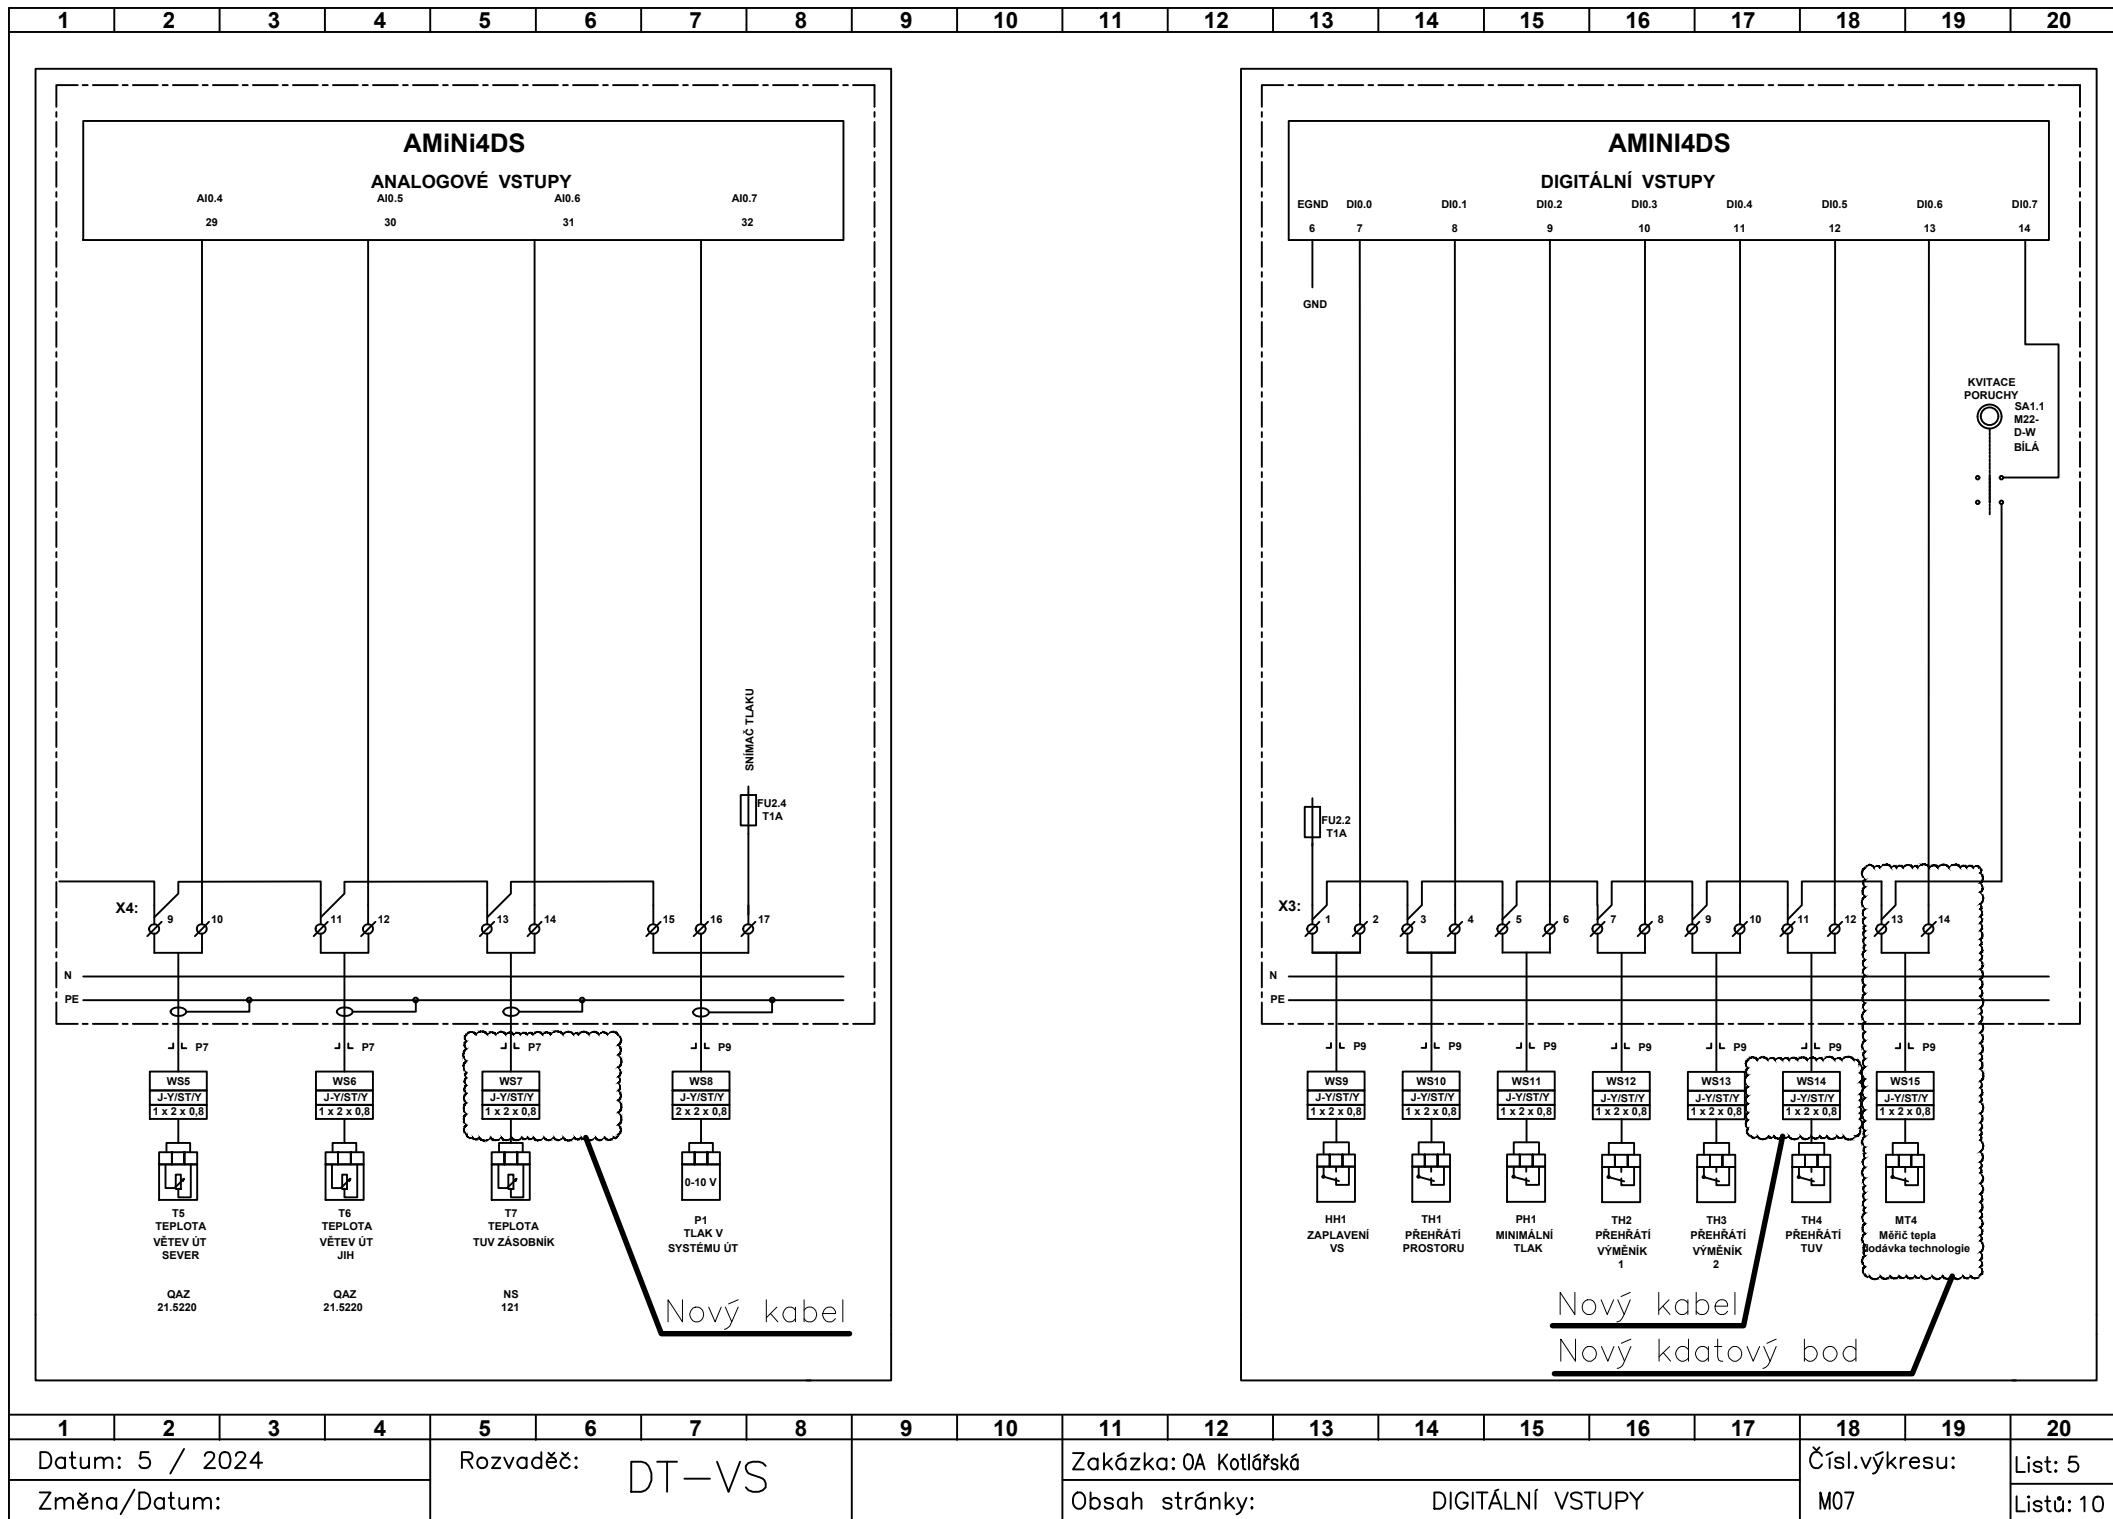

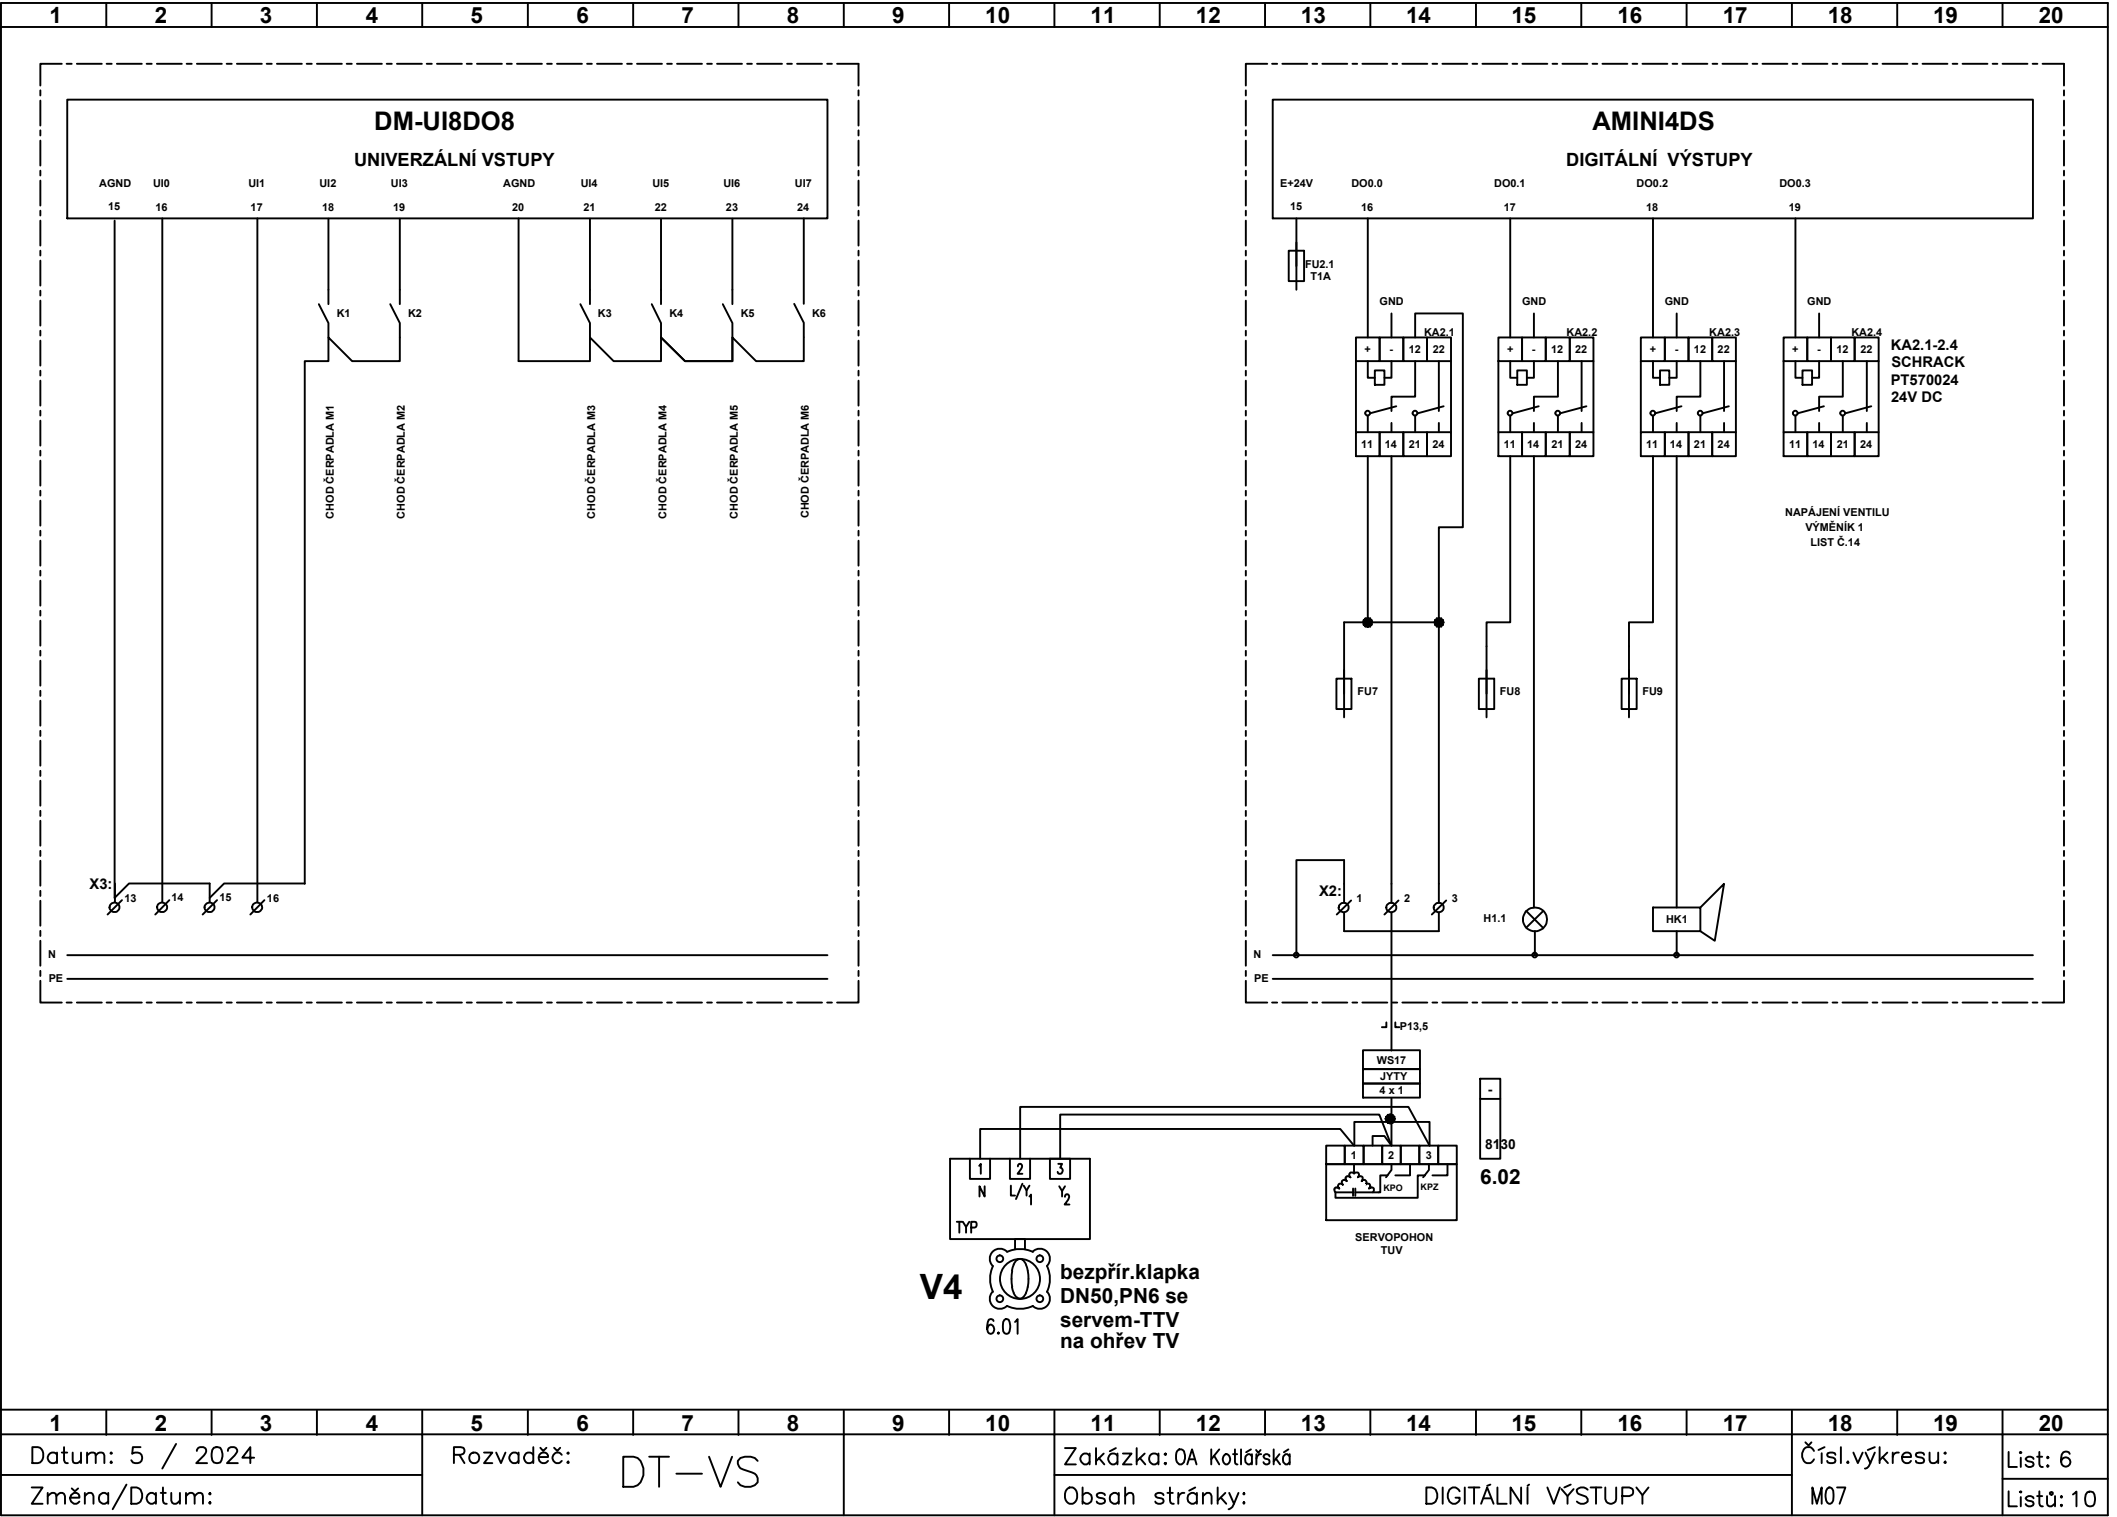

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

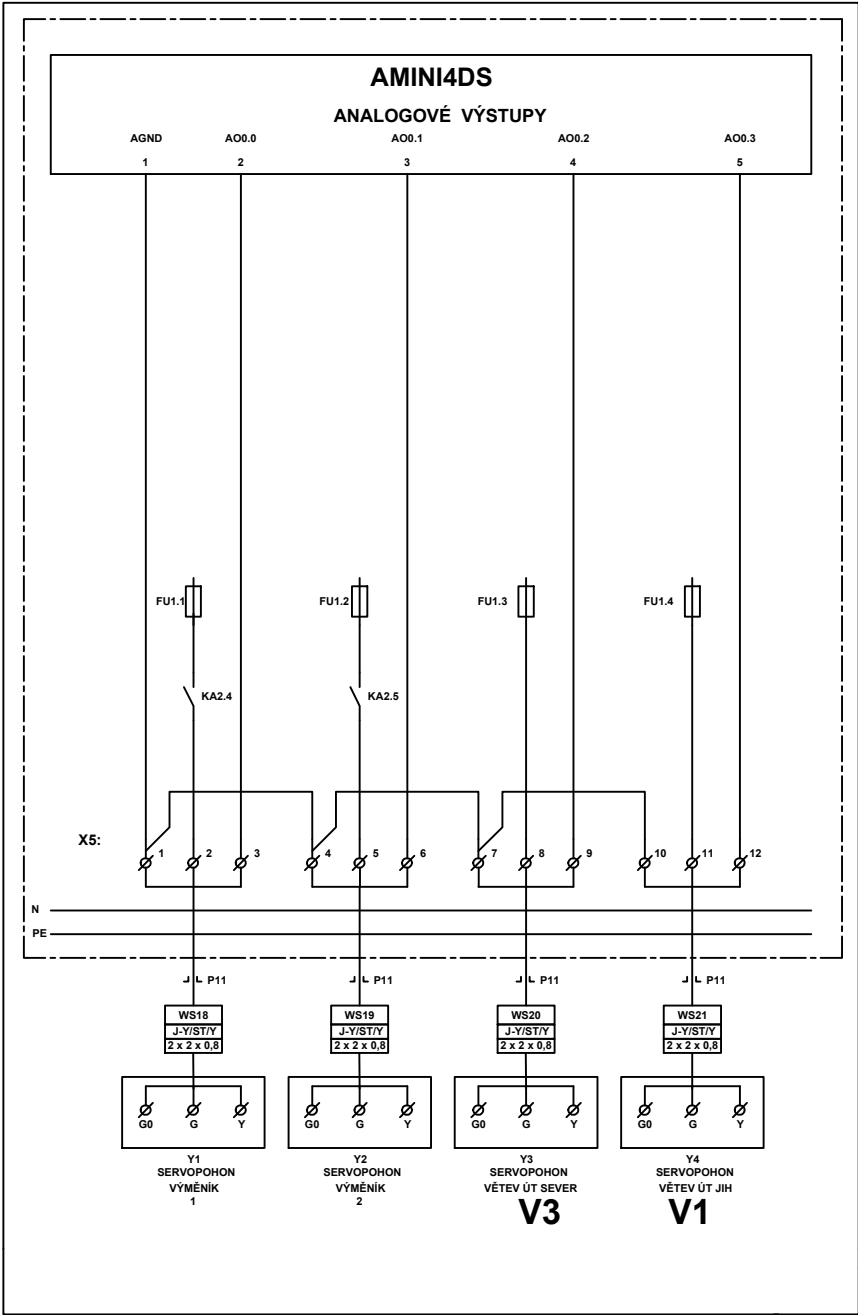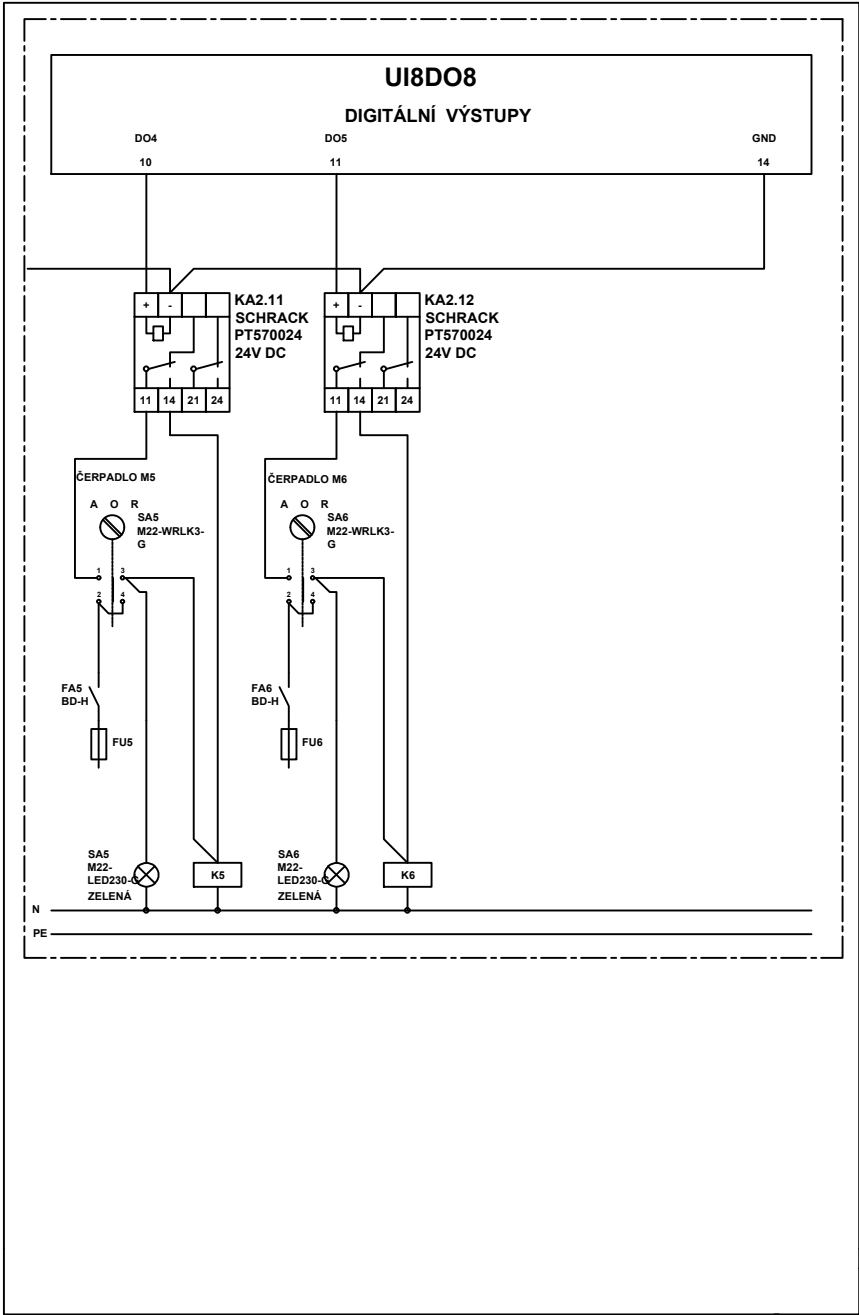

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Datum: 5 / 2024				Rozvaděč: DT-VS				Zakázka: 0A Kotlářská				Čísl.výkresu: M07				List: 8			
Změna/Datum:								Obsah stránky: ANALOGOVÉ VÝSTUPY								Listů: 10			

