


Kniha svítidel

Stavba: Základní škola Blansko
Nad Čertovkou 2304/17, 67801 Blansko

REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ

Úprava v etapě II.

Svítlidlo Typ A

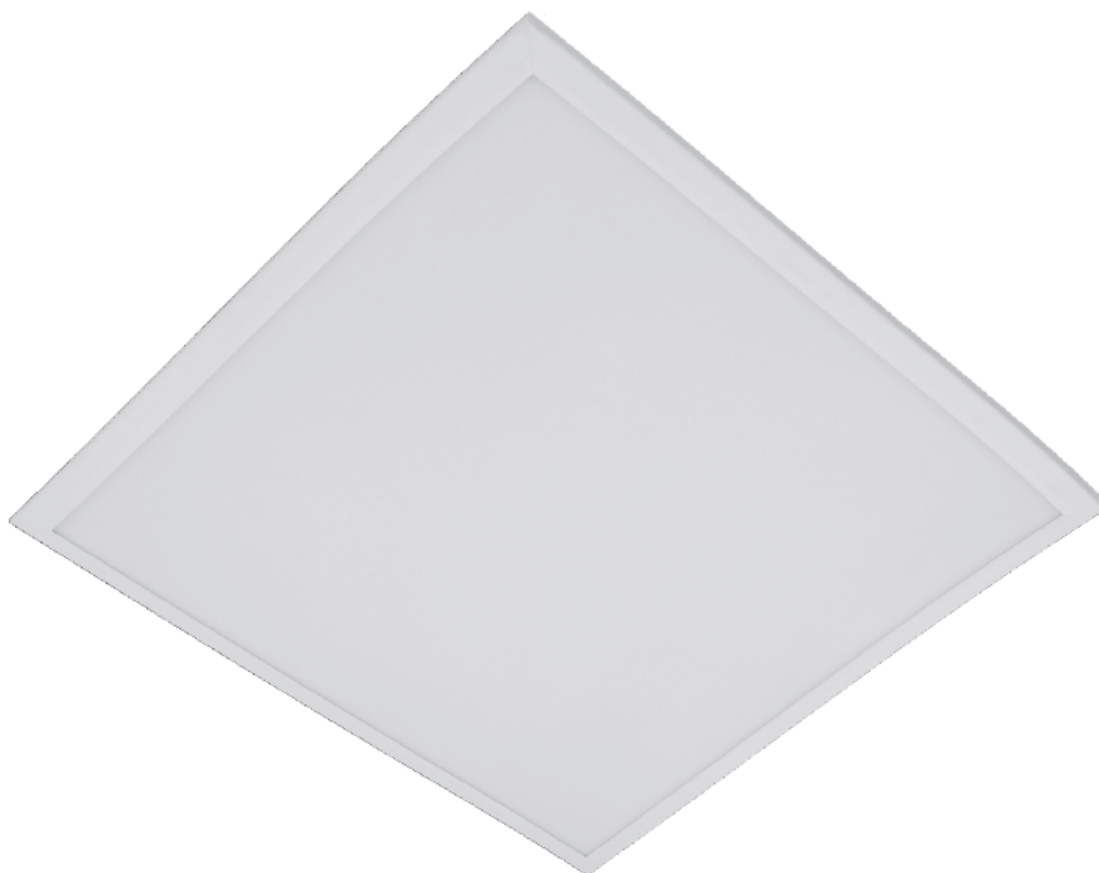

Světelný tok	4500 lm
Výkon	35W
Rozměry	600x600mm
Krytí	IP 40
Teplota chromatičnosti	4000K
Montáž	Přisazené (s rámečkem)

Svítidlo Typ B



Světelný tok	3000 lm
Výkon	25W
Rozměry	d=300mm
Krytí	IP 65
Teplota chromatičnosti	4000K
Montáž	Přisazené

Svítlidlo Typ C



Světelný tok	3200 lm
Výkon	25W
Rozměry	l= 1200mm
Krytí	IP 20
Teplota chromatičnosti	4000K
Montáž	Přisazené

Asymetrické svítidlo na osvětlení tabule.

Svítidlo Typ D



Světelný tok	3350 lm
Výkon	40W
Rozměry	1200/172/60mm
Krytí	IP 44
Teplota chromatičnosti	4000K
Montáž	Přisazené

Svítlidlo Typ N



Světelný tok	193/128 lm
Výkon	5W
Rozměry	269/144/40mm
Krytí	IP 20
Doba svítivosti	1 hod
Montáž	Přisazené/nástěnné

Svítidlo Typ N

Ekvivalent do prostoru



Světelný tok	35/40 lm
Výkon	5W
Rozměry	-
Krytí	IP 44
Doba svítivosti	1 hod
Montáž	Přisazené