Hlavní rozvaděč objektu RH

3x400/230V, 50 Hz, TN-C-S
L1, L2, L3

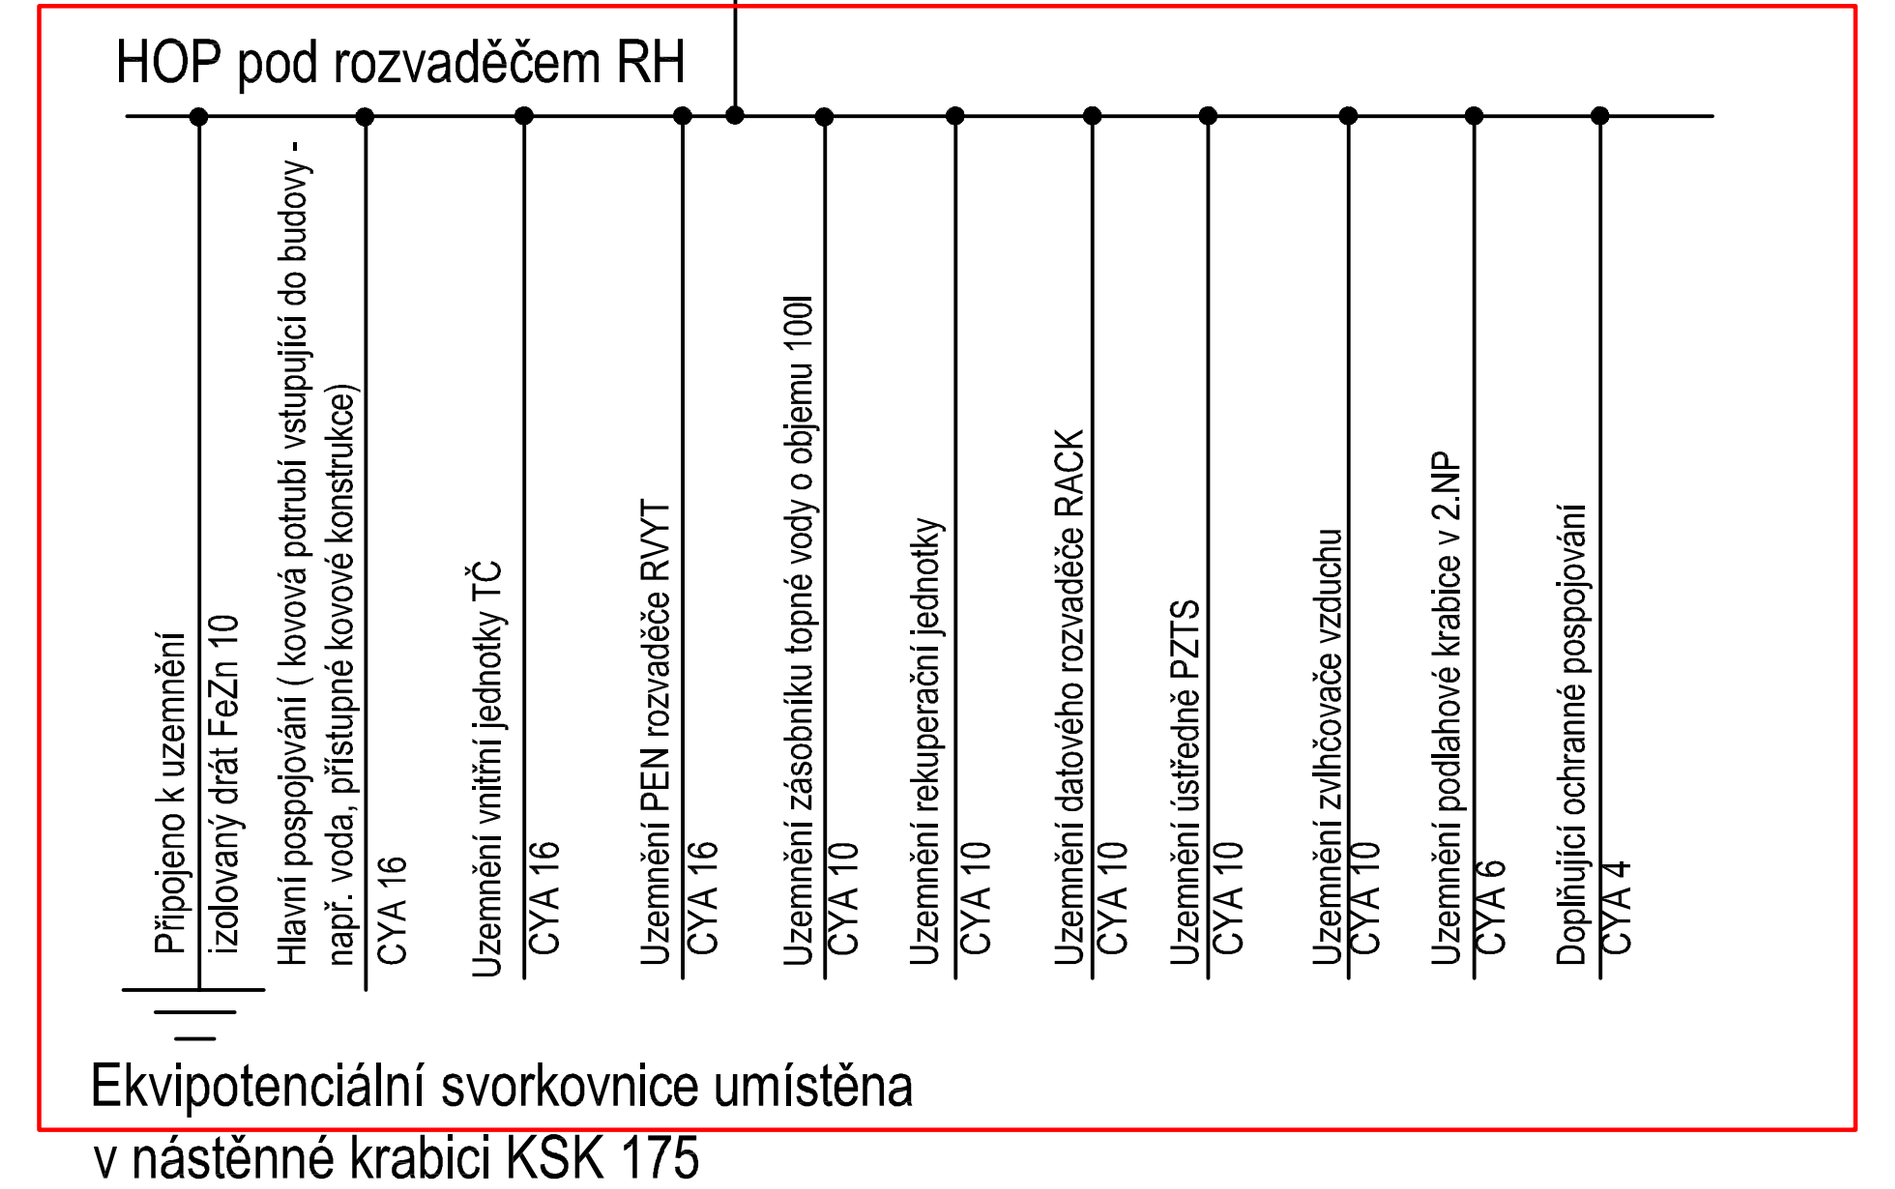

Nástěnný rozvaděč o velikosti min. 120M.
Velikost hlavního jističe v RE 3x25A/B.
Proudová soustava: 3PE+N 400/230V, 50Hz, TN-C-S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
V rozvaděči bude nechána prostorová rezerva min. 20M pro budoucí osazení jističích prvků pro rezervní vývody.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	KRESLIL	
Ing. Tomáš Novotný	Ing. Adrián Mikloš	Ing. Jiří Marák	
PROFESE: D.1.2.5 ELEKTROINSTALACE			
NÁZEV STAVBY: SO 02 - DEPOZITÁŘ MĚŘICÍ TECHNIKY			
ADRESA: BLANSKO, ZÁMEK 1, OKRES BLANSKO			
INVESTOR: MĚSTO BLANSKO, NÁM. SVOBODY 32/3, 678 01 BLANSKO MUZEUM BLANENSKA, P. O. ZÁMEK 1/1, 678 01 BLANSKO		STUPEŇ	DPS
		FORMÁT	1260x297
		DATUM	03/2025
OBSAH VÝKRESU: Rozvaděč RH		MĚŘÍTKO —	ČÍSLO VÝKRESU 07