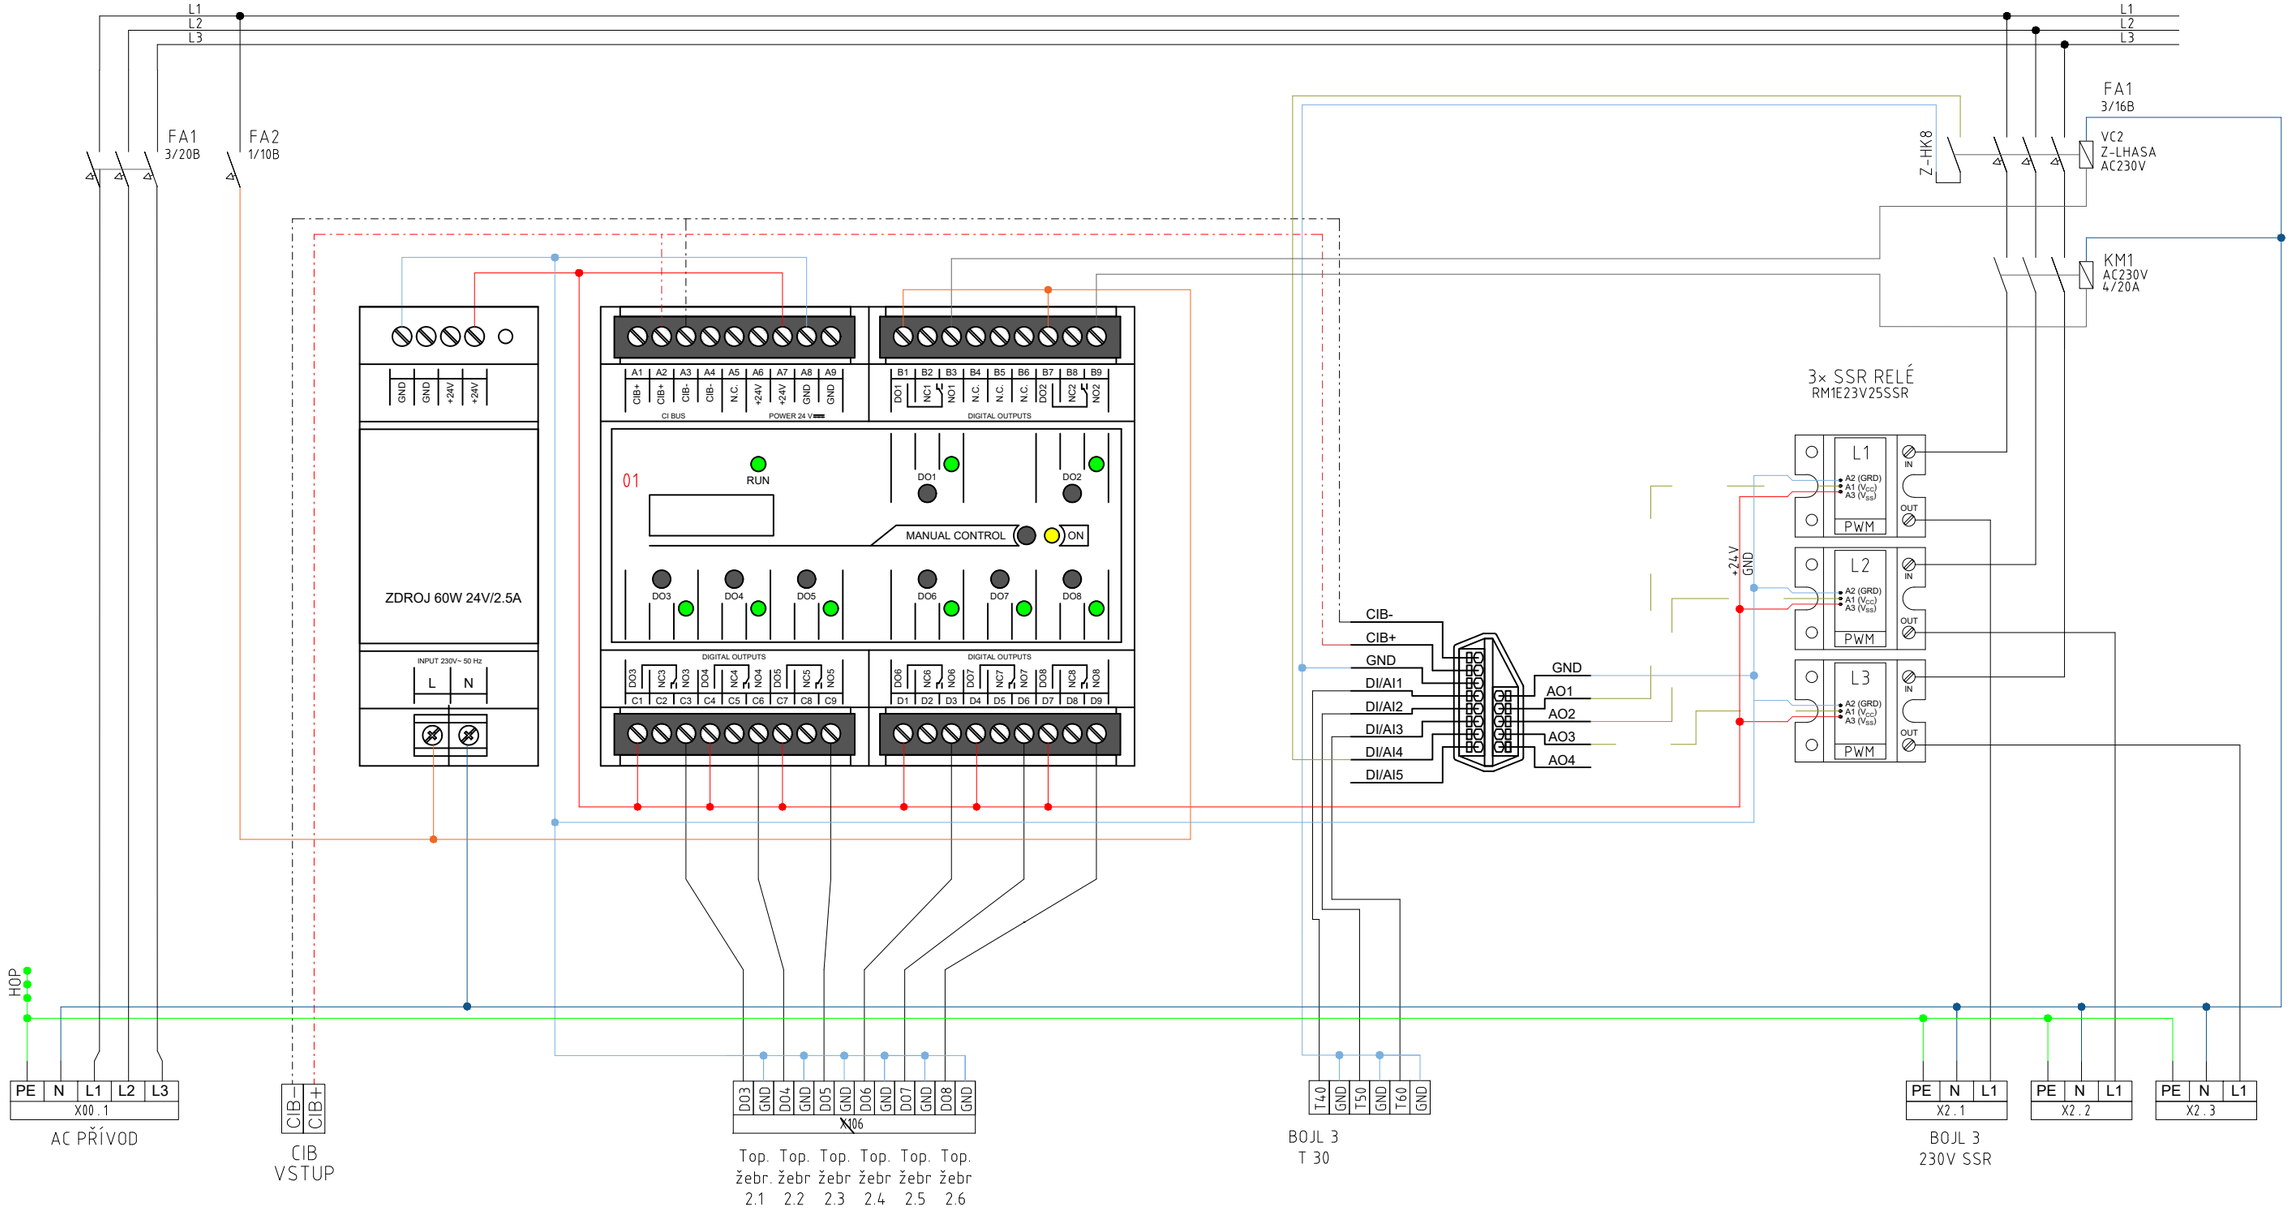

ROZVODNÁ SOUSTAVA:	- 3/PEN AC400/230 50Hz, TN - C - S - 2 DC 90-1000V, IT
OCHRANA PŘED NEB. DOTYKEM:	- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE - ČSN 33 2000-4-41 ed. 2
VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51:	- NORMÁLNÍ (VNITŘNÍ PROSTORY) - AB8, AD3 (VENKOVNÍ PROSTORY)

VED. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. RADEK VAŠÍČEK	JAKUB KAZÍK	ING. RADEK VAŠÍČEK

MÍSTO AKCE: **Nekoř 253, 561 63 Nekoř, p.č. st.664/1**

INVESTOR: **Středisko volného času Brno, příspěvková organozace**

AKCE:
MAR RS Lorien, Nekoř

NÁZEV:
TUV místní + topné žebř. - RMS 2

HORA ENERGY, s.r.o.
Měšťanská 2478/13
695 01 HODONÍN
IČ: 24814962
DIČ: CZ24814962

Č. ZAKÁZKY	246
ÚČEL	DPPS
DATUM	11-2024
REVIZE	0
FORMÁT	A3
MĚŘÍTKO	
VÝKRES Č.	D.2.4.3.3