



PROVEDENÍ ZÁKLADU STOŽÁRU VETKNUTÉHO VÝŠKY
8m V ZELENÍ

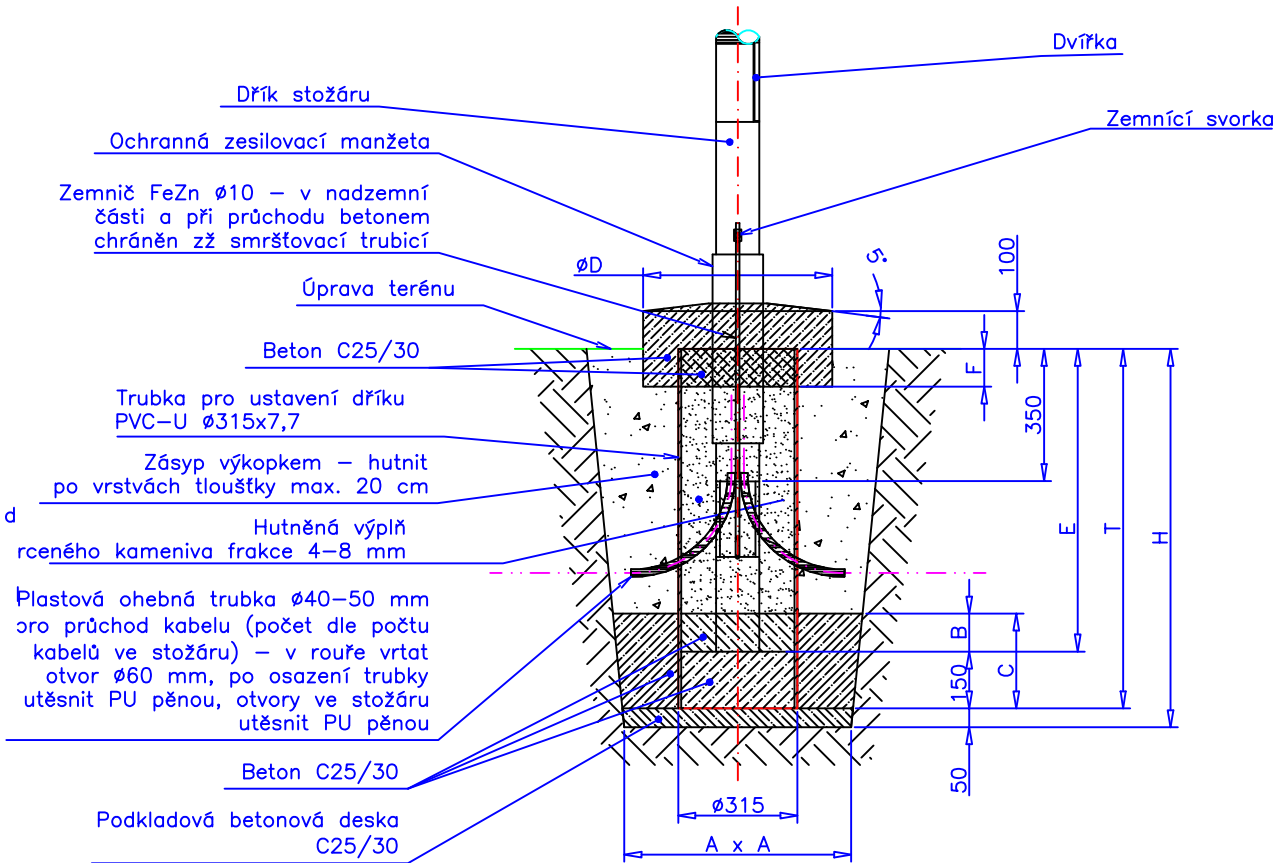

PROVEDENÍ ZÁKLADU STOŽÁRU VETKNUTÉHO VÝŠKY
6m V ZELENÍ

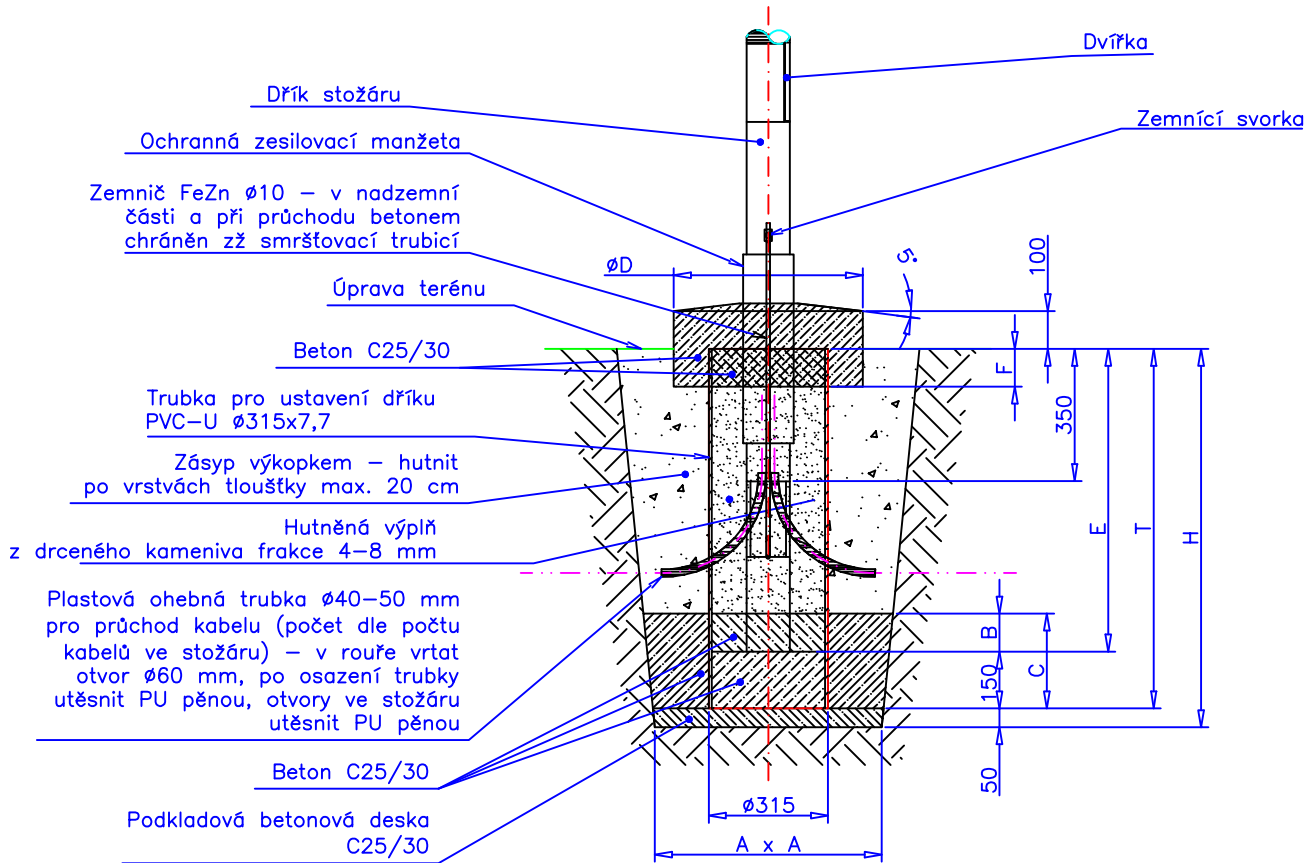

jím. výška stožáru	A	E	H	B	C	F	T	D
(m)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
8	700	1500	1700	200	400	150	1650	500

jím. výška stožáru	A	E	H	B	C	F	T	D
(m)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
6	600	800	1000	200	350	150	950	400

Doplňující informace:

Při provádění výkopů pro základy stožárů nutno výkopy hloubky nad 1 m zajistit proti sesuvu!
Pro betonování základů nepoužívat suché betonové směsi bez předchozího důkladného promísení s vodou v předepsaném poměru!
Rozměry základů stožárů platí pro umístění v soudržném podkladu(zemině) za předpokladu maximálního zatížení stožárů definovaného ve specifikacích příslušných stožárů bez jakéhokoliv dalšího zatížení. V případě nesoudržných podkladů (např. písčitých), většího nebo jinak nespécifikovaného zatížení stožárů apod. je nutno provedení a rozměry základů posoudit a navrhnout individuálně s ohledem na navržené zatížení a podmínky umístění.
Rozměry základů stožárů dále platí pouze pro umístění mimo ochranná pásma inženýrských sítí! V případě umístění stožáru v ochranném pásmu cizí inženýrské sítě je nutno základ stožáru navrhnout s ohledem na podmínky stanovené správcem této sítě při respektování dimenzování základu pro navržené zatížení!
Odlišné provedení základů než výše uvedené musí být vždy odsouhlaseno správou VO!

OBJEDNATEL :			<div>KANIA</div> <div>KANIA, a.s. Špálava 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostrava.cz</div>																		
<div>NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. PURKYŇOVA 2731/11 695 01 HODONÍN</div>																					
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ		<table><tr><td>STUPĚŇ</td><td>DPS</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>DATUM</td><td>01/2024</td></tr><tr><td>FORMÁT/POČET STR.</td><td>A4/3</td></tr><tr><td>MĚŘÍTKO</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">ARCHIVNÍ ČÍSLO</td><td rowspan="3">ČÍSLO SOUPRAVY</td></tr><tr><td>Č. ZAK.</td><td>22013</td></tr><tr><td>SOUBOR</td><td>DWG</td></tr></table>			STUPĚŇ	DPS		DATUM	01/2024	FORMÁT/POČET STR.	A4/3	MĚŘÍTKO	-	ARCHIVNÍ ČÍSLO		ČÍSLO SOUPRAVY	Č. ZAK.	22013	SOUBOR	DWG
STUPĚŇ	DPS																				
DATUM	01/2024																				
FORMÁT/POČET STR.	A4/3																				
MĚŘÍTKO	-																				
ARCHIVNÍ ČÍSLO		ČÍSLO SOUPRAVY																			
Č. ZAK.	22013																				
SOUBOR	DWG																				
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN																				
VYPRACOVAL	RADIM BLAŽÁK																				
KONTROLOVAL	RADIM BLAŽÁK																				
KRAJ : JIHO MORAVSKÝ		STAV. ÚŘAD: HODONÍN	<div>NÁZEV AKCE : NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.</div> <div>NÁZEV OBJEKTU : IO 02 - PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ</div> <div>NÁZEV PŘÍLOHY :</div>																		
VZOROVÝ ŘEZ PATKOU STOŽÁRU AO																					
22013-DSP-D.2-IO 02-05																					