




PŮDORYS MEZIPATRO

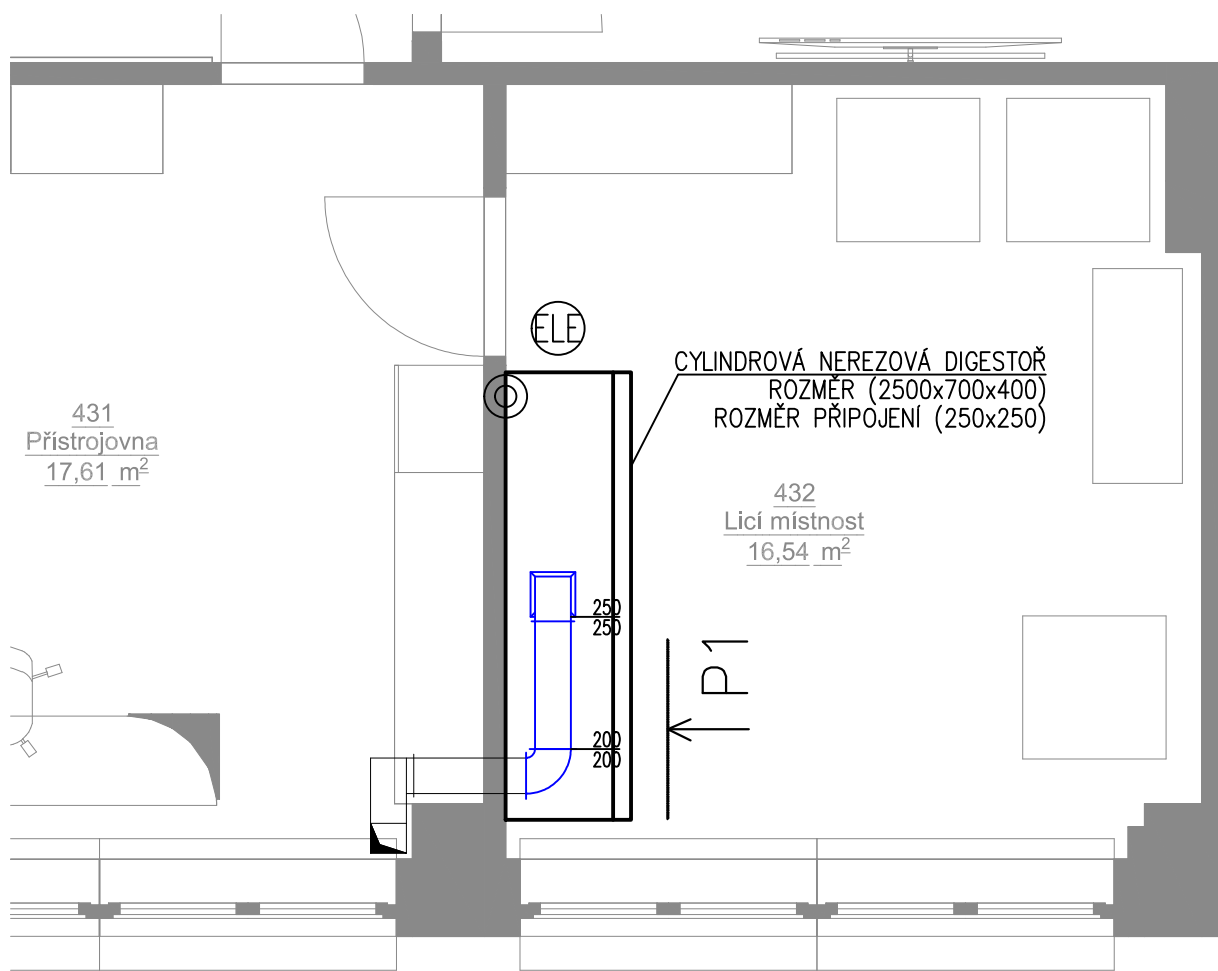


POHLED P1 (1:50)

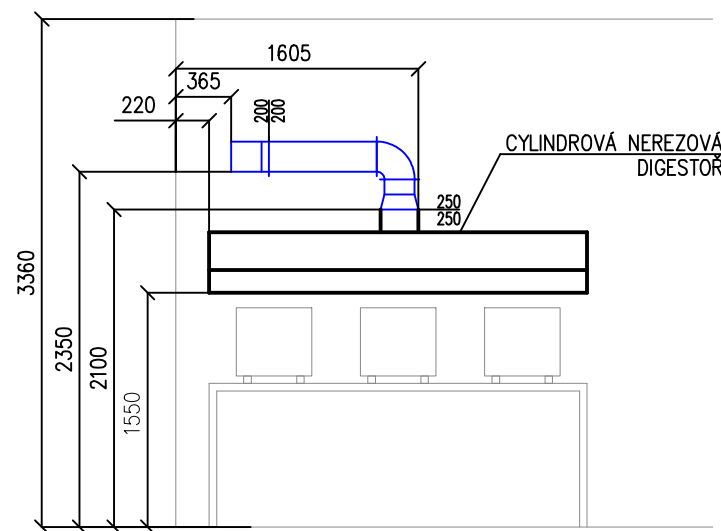

PŮDORYS STŘECHY

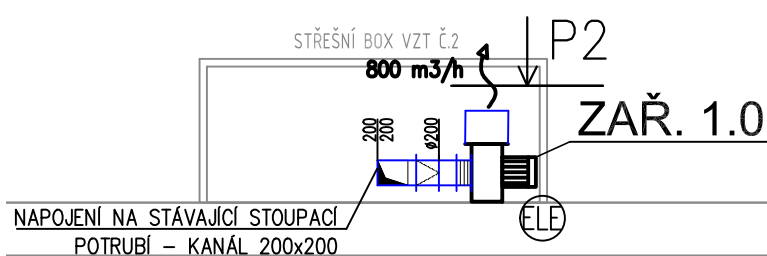

POHLED P2 (1:50)

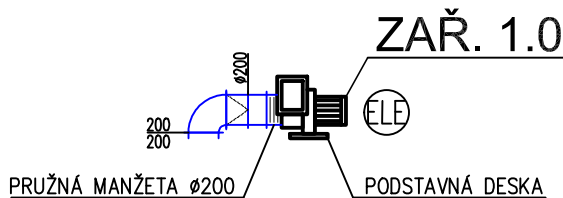


LEGENDA ZAŘÍZENÍ

Zař.č. 1.0




- RADIÁLNÍ NÍZKOTLAKÝ VENTILÁTOR
- Celkem odváděný vzduch Vo=800[m3/h]
- Min. dispoziční tlak dp=100[Pa]
- Motor mimo proud vzduchu
- Rozsah teplot vzduchu -30 až 85°C
- Včetně příslušenství:
  - hlukově izolačního podstavce
  - protidešťové žaluzie
  - pružné manžety připojení

LEGENDA POTRUBÍ



- SPIRO pozinkované potrubí
- čtyřhranné plechové pozinkované kanály

LEGENDA ČAR



- ODVODNÍ POTRUBÍ






- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ

LEGENDA POŽADAVKŮ

- ⊙ NÁSTĚNNÝ OVLADAČ OTÁČEK VENTILÁTORU
- ELE ELEKTROINSTALACE – PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ

Poznámka:

- PŘESNÁ POLOHA ROZVODŮ BUDE UPRAVENA PŘÍMO NA STAVBĚ S OHLEDEM NA OSTATNÍ KONSTRUKCE A ROZVODY
- REGULACE OTÁČEK VENTILÁTORU POMOCÍ OVLADAČE NA STĚNĚ

VYPRACOVAL:	ZODP. PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:	<div>Enlytech</div> <div>Energetické analýzy a technologie</div> <div>Lidická 700/19, Brno 602 00</div> <div>Tel: +420 606 485 545</div> <div>Mail: info@enlytech.cz</div>		
ING. JOSEF BAREŠ	ING. PETR KOMÍNEK	ING. PETR KOMÍNEK			
					
KRAJ:	Jihomoravský	OKRES:	Brno-město		
INVESTOR:	SZŠ a VOŠ zdravotnická Brno, Merhautova 590/15, 613 00 Brno			FORMÁT	2xA4
AKCE:	Opravy čtyř laboratoří asistentů zubního technika a diplomovaných zubních techniků			MĚŘÍTKO	1:50
				DATUM	03/2022
				STUPEŇ	DPS
OBJEKT:	D.1.4.6 VZDUCHOTECHNIKA			Č. ZAKÁZKY	-
OBSAH:	Nový stav			Č. VÝKR.	PARÉ
				D.1.4.6.1	