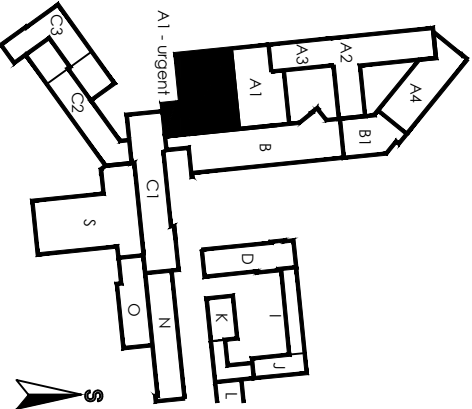


NEMOCNICE ZNOJMO, p.o.

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

| | | | | | |
|--|--|---|--|----------------------------|--|
| Stavebník: Nemocnice Znojmo, p.o. MUDr. Jana Jánského 11 669 02, Znojmo | | Autorizační razítko: | | Schema: | |
| Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz | |  | | | |
| Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA | | | | | |
| Akce: Urgentní příjem 3.etapa - Zbudování urgentního příjmu v objektu A1 1.NP | | | | | |
| Zpracovatel částí: MARTIN SYNEK PROJEKCE ELEKTRO Blanenská 10, 621 00, Brno mob.: +420 608 745 861 email: synek@mps.cz | | Zodpovědný projektant Martin Synek | | Vypracoval Martin Synek | |
| Objekt (SO): SO 01 - Urgentní příjem v objektu A1 1.NP | | Datum: | | ČERVEN 2025 | |
| Část PD: Zařízení silnoprůdé elektrotechniky | | Zakázkové číslo: | | DPS-01-2025 | |
| Příloha: ROZVADĚČ URSStr | | Formát: Stupeň: | | 4A4 DPS | |
| | | Měřítko: | | Číslo přílohy: není | |
| | | | | D.1.6-14 | |

Rozvaděč uRSstr

typ: oceloplechový nástěnný

počet skříní: 1

zkratová odolnost: 10kA

krytí: IP65/IP20

přívod, vývod: vrchem


rozměry skříně cca: šířka 400mm, výška 900mm, hloubka 200mm

horní hrana rozvaděče cca 2000mm

napěťová soustava: napájení MDO - 400V, 50Hz, TN-C-S


rozmístění přístrojů do skříní dle konstrukčního návrhu rozvaděče

Dle zákona č. 90/2016 Sb a nařízení vlády č. 118/2016 Sb je rozvaděč považován za výrobek. Výrobce rozvaděče je mimo jiné povinen vypracovat dílenskou dokumentaci rozvaděče.

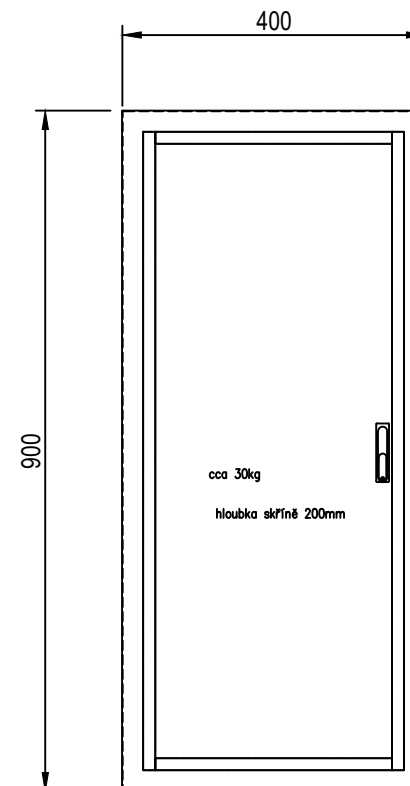

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

L1,L2,L3,400V,50Hz

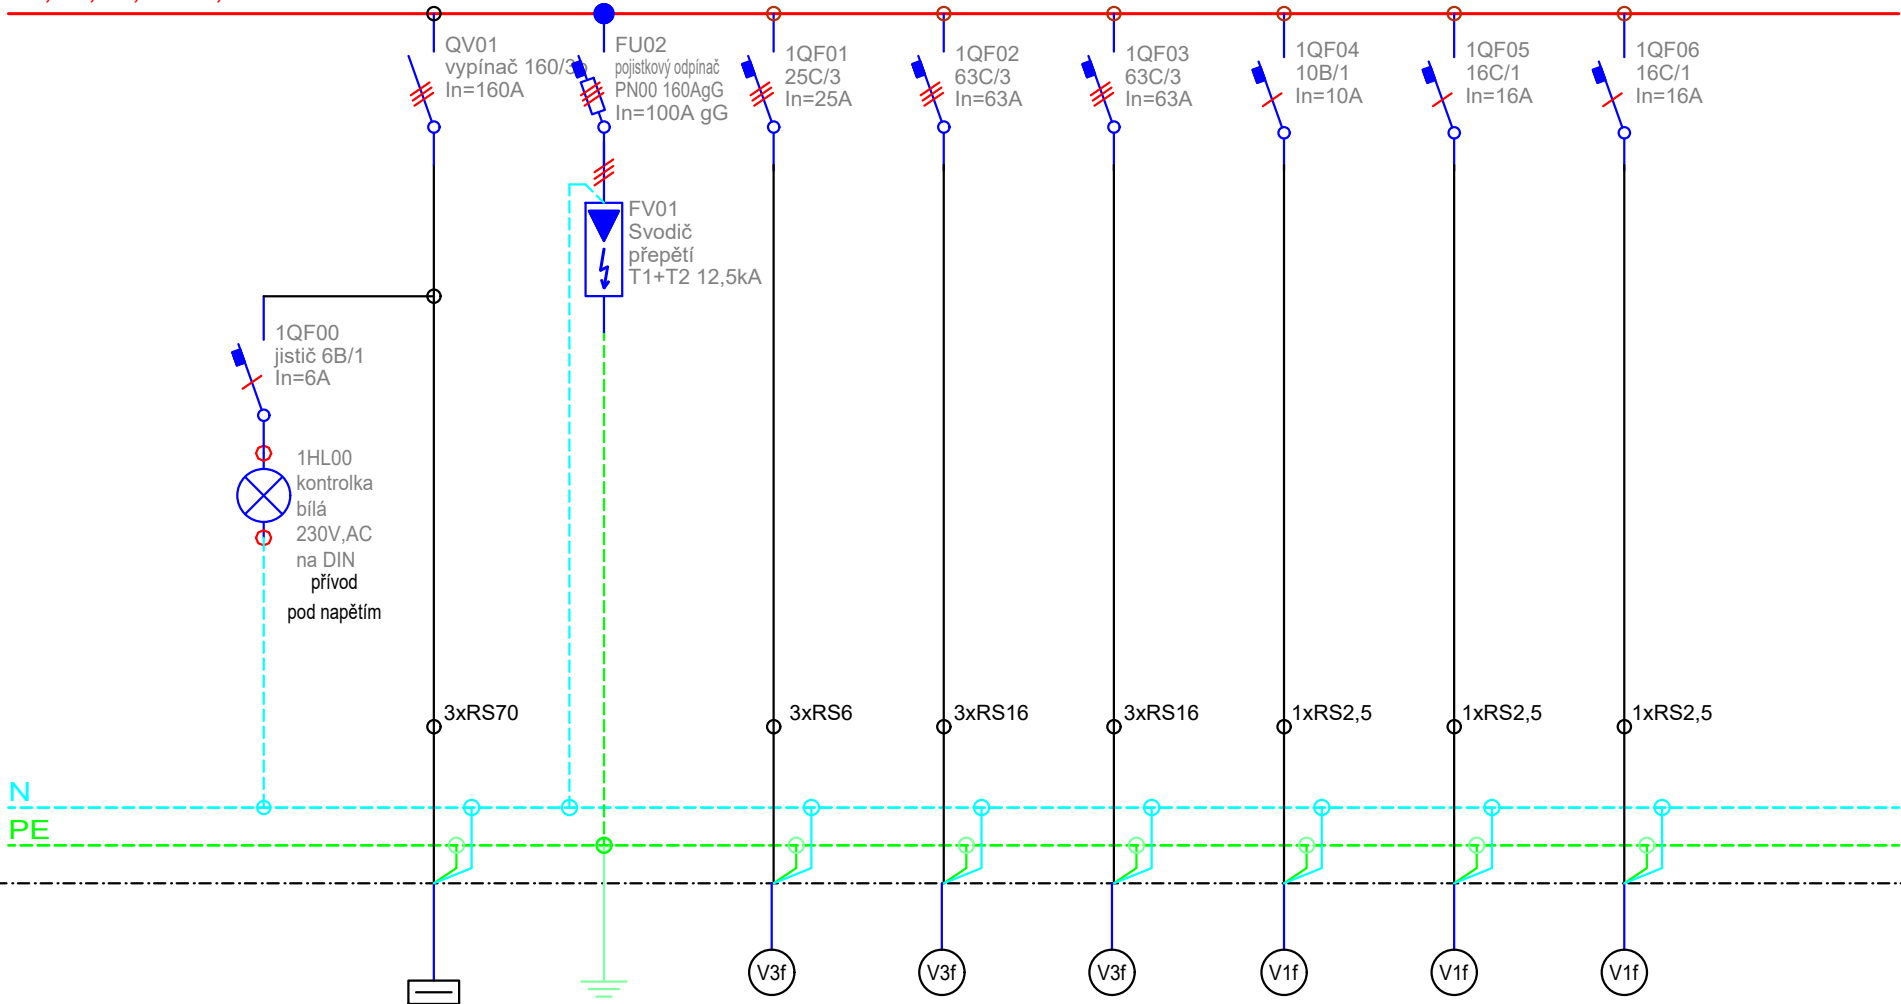

| Nový přívod | | zvlhčovač | | zvlhčovač | | regulace | | chlazení | | chlazení | |
|---|--|-------------------------|-------|------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--|
| Č. OKRUHU | | z RH-MDO | SEB | VZT1.02A | VZT1.02Ba | VZT1.02Bb | VZT1.02Bc | VZT2A.01 | VZT2B.01 | | |
| INST. VÝKON | | | | | | | | | | | |
| VODIČ | | Praflasafe X 5x70 | CYA16 | CYKY-J 5x6 | CYKY-J 5x16 | CYKY-J 5x16 | CYKY-J 3x1,5 | CYKY-J 3x2,5 | CYKY-J 3x2,5 | CYKY-J 3x2,5 | |
| <div>MARTIN SYNEK</div> <div>PROJEKCE ELEKTRO</div> <div>Blanenská 10, 621 00, Brno</div> <div>mob.: +420 608 745 861</div> <div>email: synek@mspe.cz</div> | | REVIZE: 00 | | | | | VYPRACOVAL: Martin Synek | | | DATUM: ČERVEN 2025 | |
| | | NÁZEV AKCE: | | | | | NÁZEV ROZVADĚČE: | | | ČÍSLO VÝKRESU: | |
| | | Urgentní příjem 3.etapa | | | | | Rozvaděč uRSstr | | | 14/list02 | |

