




Generální projektant: Tomický & Martiňák www.a-tomic.cz				Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ číslo autorizace 1004721 obor autorizace IP00		Investor:  NEMOCNICE KYJOV, p. o. Strážovská 1247, 697 33 Kyjov Tel. +420 518 601 111, www.nemkyj.cz	
Název stavby: NEMOCNICE KYJOV, p.o. STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ SPECT/CT				Zakázkové číslo: DSP+DPS 05-2024		Paré:	
				Datum: 09-2024			
				Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY			
Zpracovatel: Ing. Vladimír Geyer, Wolkerova 947/4, Kuřim 664 34 Gsm: +420 603 729 612 E-mail: v.geyer@centrum.cz				Oddíl: MaR		Autorizace:	
Odpovědný projektant: ING. VLADIMÍR GEYER		Vypracoval: ING. VLADIMÍR GEYER		Kontroloval: ING. VLADIMÍR GEYER			
Objekt: SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO SPECT/CT							
Název přílohy: FUNKČNÍ SCHÉMA							
Označení přílohy: D.1.01.4f-101							

1.PP – STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY – M.Č. B–P1.03

ZAŘ.Č. 1

VÝŠETŘOVNA SPECT/CT
UZEL OHŘEVU

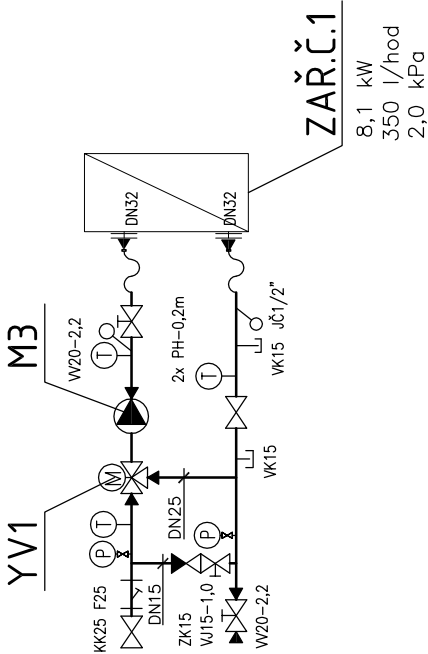

LEGENDA ČERPADEL

M3 OBĚHOVÉ ČERPADLO Q = 0,4 m³/h; H = 20 kPa -
S PLYNULOU REGULACÍ OTÁČEK
DN15; 1 x 230V; 0,03 kW; 0,26 A; 2÷95°C

LEGENDA VENTILŮ

YV1 TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL S ELEKTROPOHONEM
ZÁVITOVÝ, t_{max}=150°C(dodávka MaR) -
DN15; Kvs=1,0 => Δp=12,0 kPa při 0,4 m³/hod,
+ pohon 0-10 V; 24 V

R-VZT3-NR1

AI	13
DI	13
AO	6
DO	8
MODBUS/RTU	0

NÁZEV AKCE: NEMOCNICE KYJOV, p.o. SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO SPECT/CT D.1.01.4g MĚŘENÍ A REGULACE	KRESLIL:	DATUM:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.01.4f-101	LIST: 3
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	09-2024		