



0.21 - E,F,G,H

EDEMONTÁŽ


SKLOPENÝ POHLED NA
SPALETU C1 A C2 JE ŘEŠENO V POHLEDU 0.21 - C

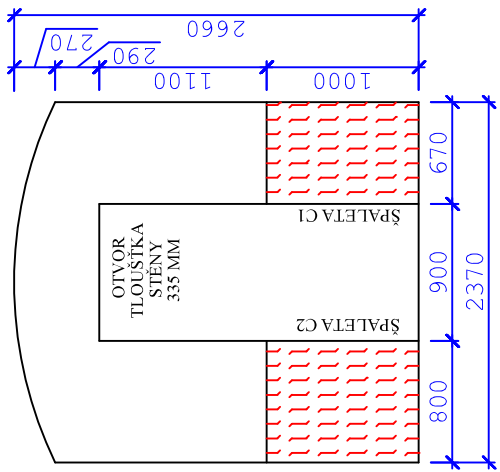


FDEMONTÁŽ

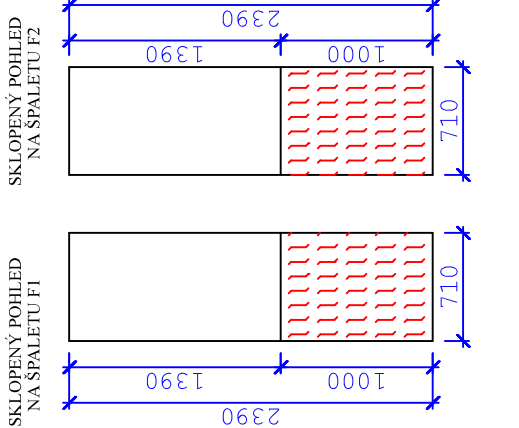


GDEMONTÁŽ

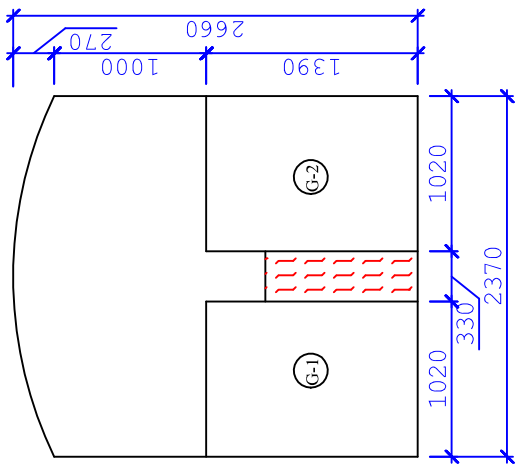


6-1

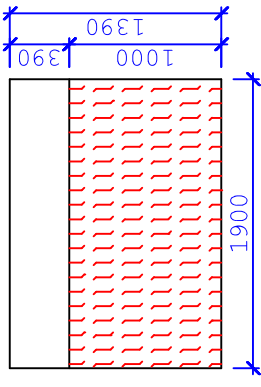


6-2

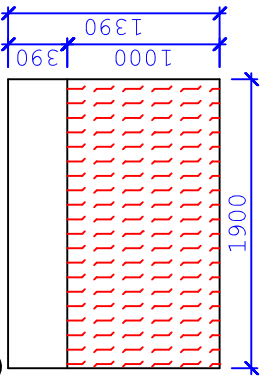


OMÍTKY A INJEKTÁŽ

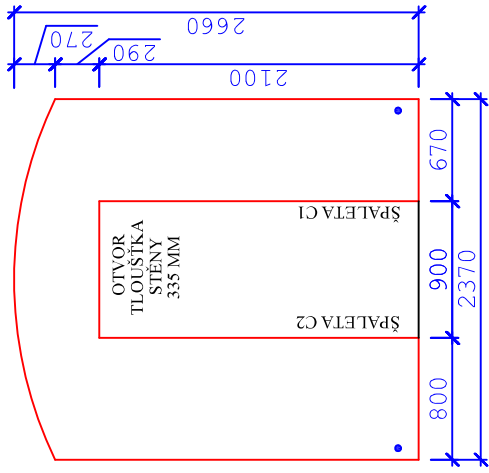


OMÍTKY A INJEKTÁŽ

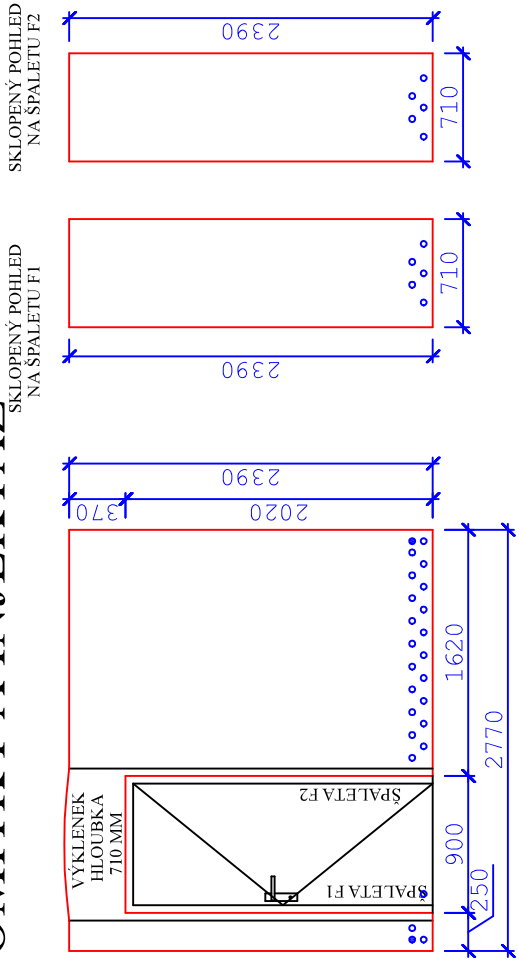


OMÍTKY A INJEKTÁŽ

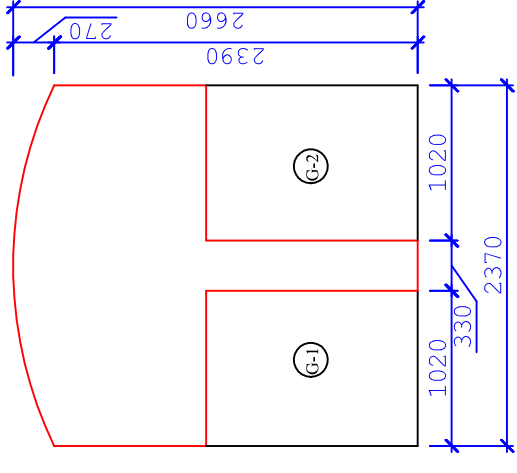


6-1

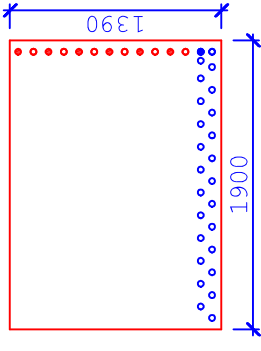

6-2

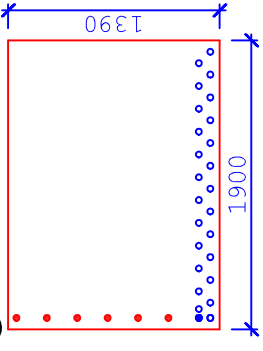

HDEMONTÁŽ

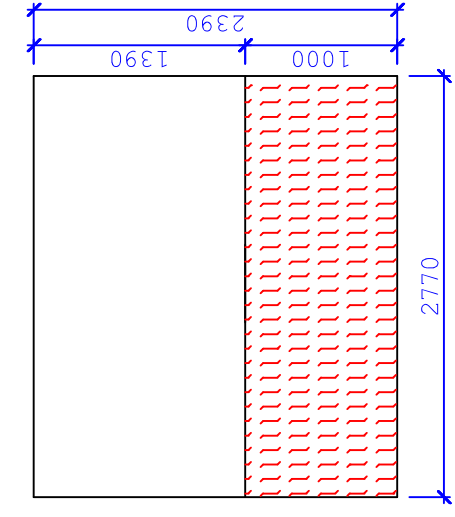


TABULKA KOTEV-INJEKTÁŽ

STĚNA	TL. STĚNY (mm)	KOTVA PLOCHA (ks)	KOTVA ROHOVÁ (ks)
E	450	0	2
F	750	32	2
G	450	229	52
H	900	36	2


TABULKA HODNOT - 0.21 - E,F,G,H

	HODNOTY
OBKLADOVÝ PLECH	17,50 m2
PŘEDSTĚNA Z CETRIS DESEK	- m2
PŘEDSTĚNA Z POLYSTYRENOVÝCH DESEK	- m2
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY	35,77 m2
PROVEDENÍ NOVÉ SANAČNÍ OMÍTKY	35,77 m2
ROHOVÝ PROFIL OMÍTKY	15,37 mb

LEGENDA :




Odstranění obkladového plechu



Odstranění předstěny z CETRIS desek



Odstranění předstěny z polystyrenových desek



Nově navržená injektáž - horizontální (osová vzdálenost 150 mm)



Nově navržená injektáž - rohová








Nově navržená injektáž - plošná (osová vzdálenost 200 mm)






Nově navržená injektáž - rohová






Odstranění stávající omítky a následné provedení nové sanační omítky (omítka, malba)

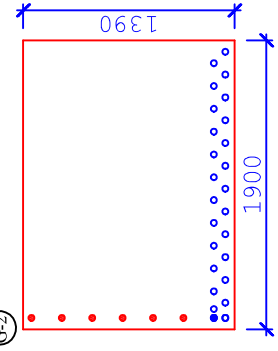




6-2






6-2






6-2



6-2



6-2



6-2

