


# VZT SCHÉMA

ZAŘÍZENÍ Č. 60.1 - VĚTRÁNÍ CHUC



## LEGENDA:

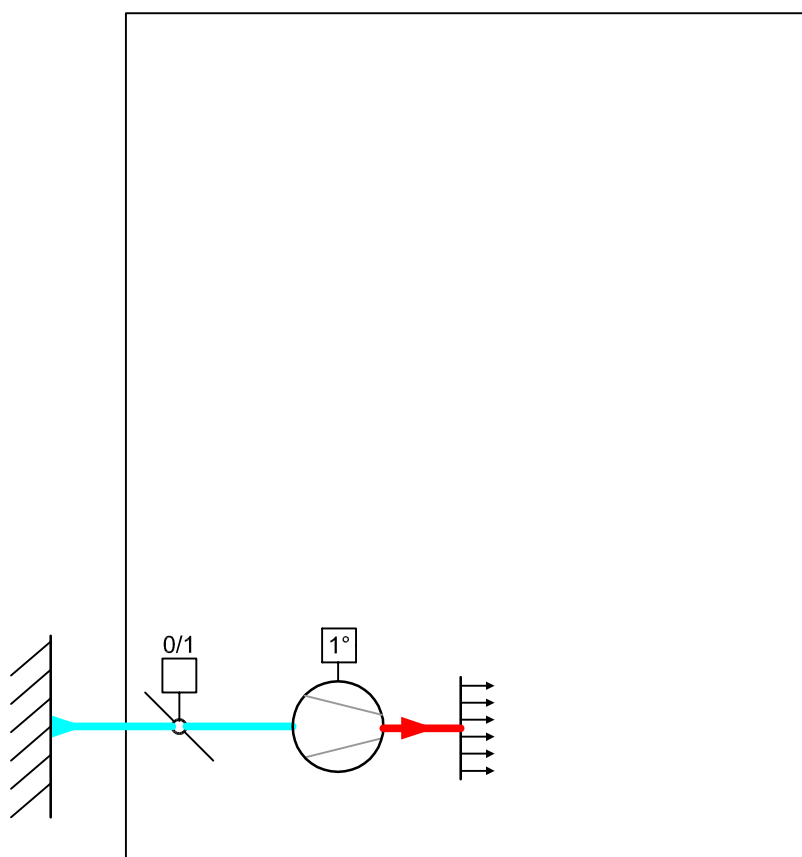

1. STUPŇOVÝ VENTILÁTOR



UZAVÍRACÍ Klapka

**Poznámky:** zařízení pro větrání CHUC musí být napojeno na záložní zdroj el. energie.