


VZT SCHÉMA

ZAŘÍZENÍ Č. 32.1 - VĚTRÁNÍ TECHNICKÝCH MÍSTNOSTÍ 1PP



LEGENDA:

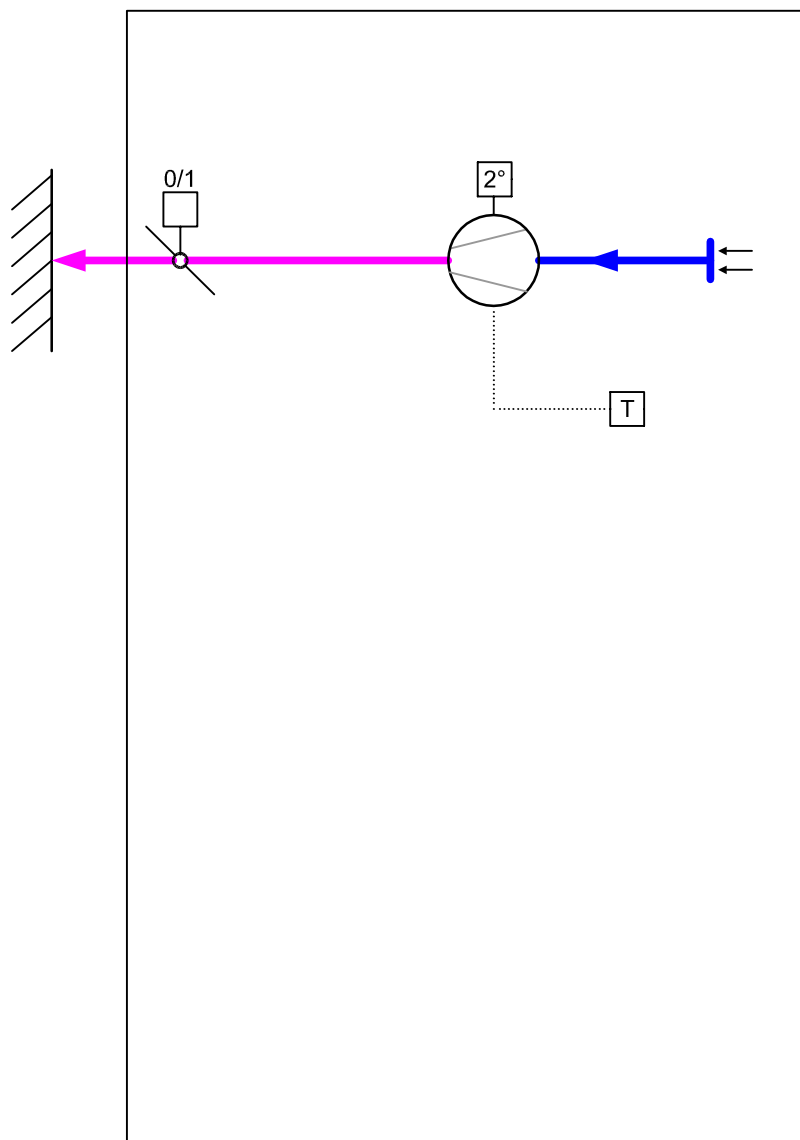

2. STUPŇOVÝ VENTILÁTOR



PROSTOROVÝ TERMOSTAT

Poznámky: 1. st. - hygienické provětrání
2. st. otáček - větrání při překročení max. teploty
Při vypnutém zařízení zavřít klapku.