


RH1

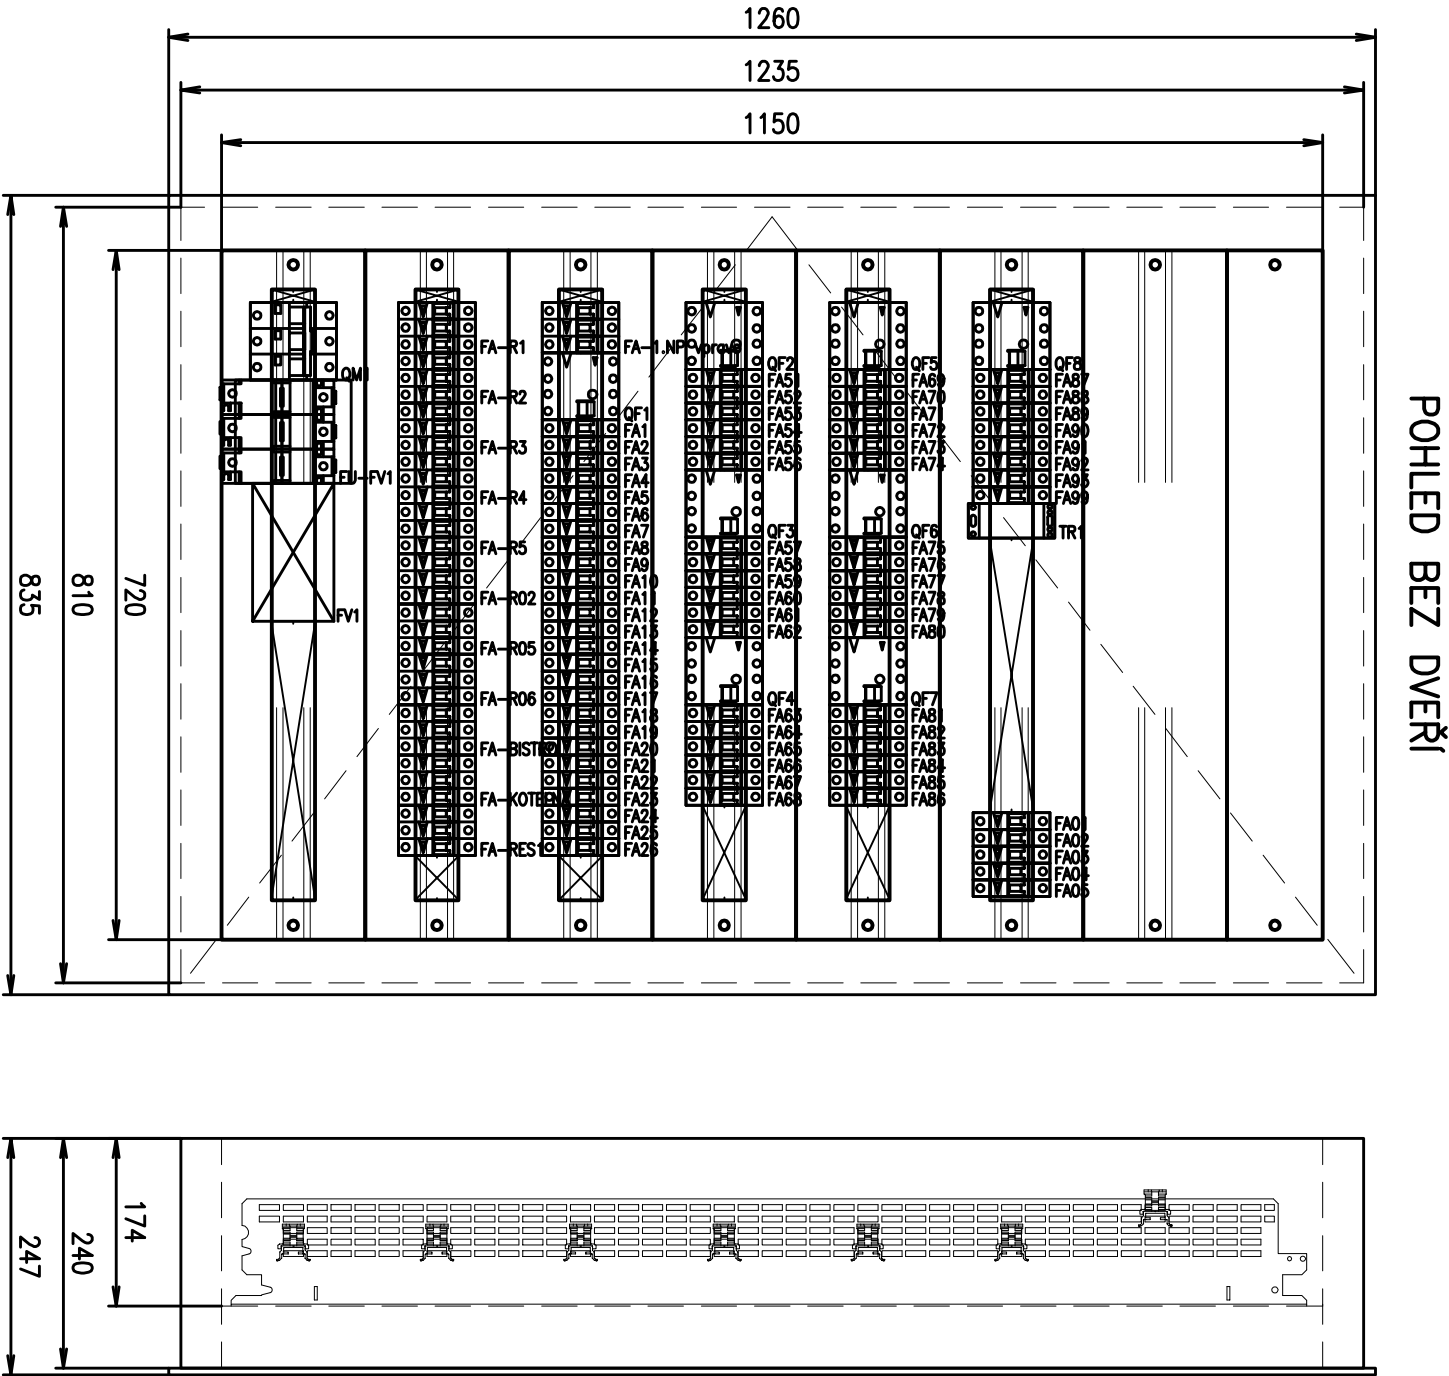

| | |
|---|---|
| Rozváděč: | Oceloplechový |
| Poloha: | POD omítkou (3–dílný systém) |
| Stupeň krytí: | IP30 |
| Dveře: | Plechové plně s 1–bodovým otočným zámkem, jednokřídle |
| Vnější rozměry: (Šířka x Výška x Hloubka) | 835 x 1260 x 247 mm |
| Vnitřní rozměry: (Šířka x Výška) | 720 x 1150 mm |
| Výklenek: (Šířka x Výška x Hloubka) | 810 x 1235 x 240 mm |
| Podstavec: | Žádný |
| Vnitřní členění: | Jeden rám šířky 720mm. |
| Konstrukce: | Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice |
| | Počet řad DIN lišt – 7, modulů 24 |

POČET LISTŮ: 16
LIST č.1

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE ~ 50Hz 400V TN–C–S
OCHRANA DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
VNĚJŠÍ VLVY: AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,
AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA2,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1

| | | | | | |
|---|------------------|------------|---|--|-------------------|
| VED.PROJEKTANT | ODPOV.PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KRESLIL | Ing. Milošlav Müller Dvorská 28, 678 01 BLANSKO IČO: 644 75 956 | |
| ING.MÜLLER | ING.MÜLLER | ING.MÜLLER | AutoCAD Map release 2 ser.číslo 640–00169585 | | |
| KRAJ: JIHO-MORAVSKÝ | | | | ObÚ: BLANSKO | FORMÁT 16 A4 |
| INVESTOR: GYMNAZIUM BLANSKO, SEIFERTOVA 13, 678 01 | | | | | DATAUM 03/2016 |
| STAVBA GYMNAZIUM BLANSKO SEIFERTOVA 13 OPRAVA ELEKTROINSTALACE – I.ETAPA | | | | | STUPEŇ PDPS |
| | | | | | ZAK.čís. 2016.003 |
| | | | | | MĚŘ. – |
| OBSAH | | | | ČÍSLO VÝKRESU | ČÁST |
| ROZVADĚČ RH1 | | | | 607 | D.1.4 |