

PŮDORYS



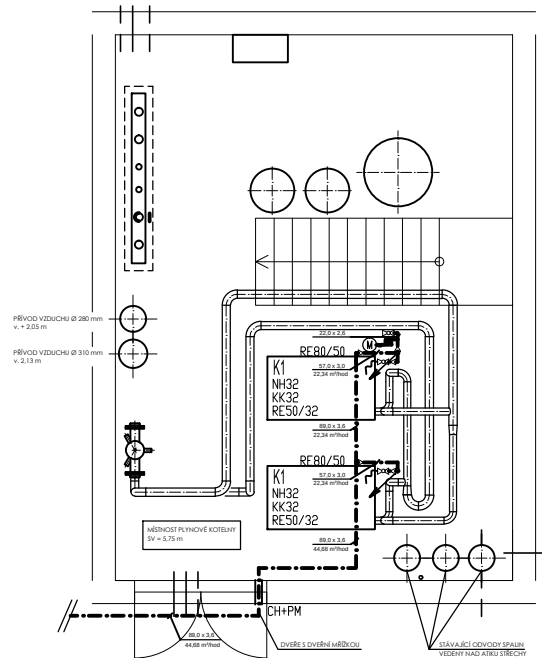


SCHÉMA ZAPOJENÍ PŘÍPOJKY

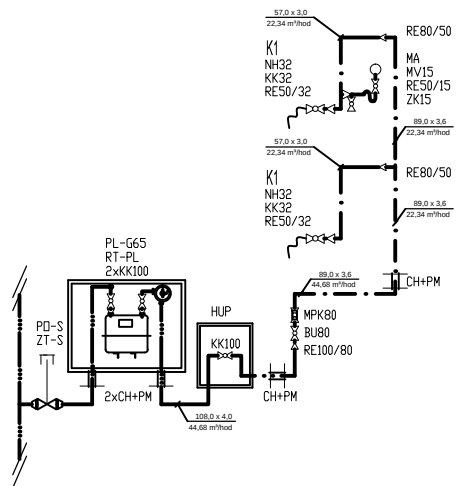


LEGENDA




HUP	HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU
KK50	KULOVÝ KOHOUT NA PLYN DN50
PL-G65	PLYNOMĚR G65 , ROZTEČ 720 mm
RE50/40	REDUKCE DN50/DN40 NAVAŘOVACÍ
CH+PM	CHRÁNIČKA POTRUBÍ S POŽÁŘÍ MANŽETOU
MA	MANOMETR SE SMYČKOU
MV15	VENTIL K MANOMETRU DN15
PO-S	POKLOP
ZT-S	ZEMNÍ TELESKOPIKÁ SOUPRAVA
NH32	NEREZOVÁ FLEXI HADICE DN32
ZK15	KULOVÝ KOHOUT NA PLYN DN15 ZKUŠEBNÍ (VZORKOVACÍ)
K1	NÁSTĚNNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL (Qt=210,0 kW, ZP=22,34 m³/hod)
MPK80	MEZI-PŘÍRUBOVÁ KLAPKA DN80
BU80	BEZPEČNOSTNÍ (HAVARIJNÍ) VENTIL DN80
RT-PL	REDUKČNÍ VENTIL PLYNOVÝ (STL NA NTL)

DETAIL JEDNOTÁHLOVÉHO ZÁVĚSU PRO OCELOVÉ POTRUBÍ

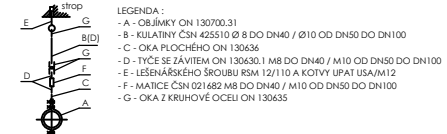KLUZNÁ PODPĚRA

- KONZOLY Z PROFILŮ U, NEBO L, ZAVĚŠENÉ KE STROPU, NEBO UKOTVENÉ DO ZDI, NA KTERÉ JE ULOŽENO POTRUBÍ



Kreslil	Vypracoval	Zodpovědný proj.	Generální projektant	ING. JIŘÍ VONDĚL PROVOZ
Jakub Klusák	Jakub Klusák	Ing. Jiří Vonděl	Ing. Martha Ben-Jonajd	ŠKELBOVA 226, 628 00 BRNO
				TEL: 737273490
				E-MAIL: vondel@volny.cz
				WEB: www.vondel.wz.cz
Kraj: JH	Obor: 0 MIB Brno	ODHČ Brno-Slatina		
Investor:	Teplárny Brno a. s. Družství 828/25, 638 00 Brno			Č. zakázky
Stavba:	PLYNOVÁ KOTELNA - ŠMAHOVA 110			Datum: duben 2016
Název:				Stupeň: zřelý zhotovitel
				Formát: A4
Objekt:	ŠMAHOVA 364/110, 627 00 BRNO			Metrika: 1 : 30
Soubor:	SD 02.2 PLYNOINSTALACE			Archivní č.
Část profesí:				Příloha číslo
Dělník:	1 PP PŮBORY			P-02