

AXONOMETRIE


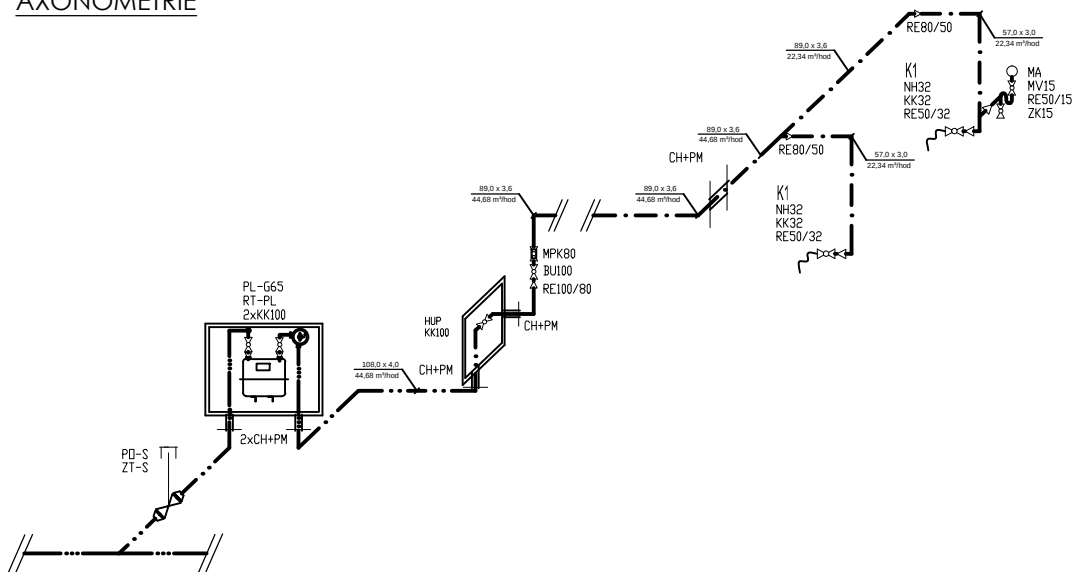


SCHÉMA ZAPOJENÍ PŘÍPOJKY

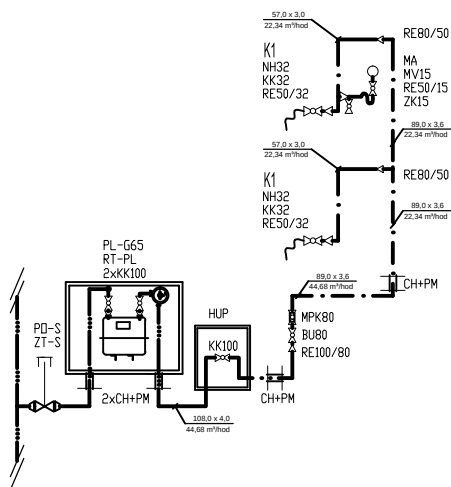


LEGENDA

--- NOVÉ POTRUBÍ PLYN
 --- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ PLYN


HUP	HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU
KK50	KULOVÝ KOHOUT NA PLYN DN50
PL-G65	PLYNOMĚR G65, ROZTEČ 720 mm
RE50/40	REDUKCE DN50/DN40 NAVAŘOVACÍ
CH+PM	CHRÁNICÍKA POTRUBÍ S POŽÁŘÍ MANŽETOU
MA	MANOMETR SE SMYČKOU
MV15	VENTIL K MANOMETRU DN15
PD-S	POKLOP
ZT-S	ZEMNÍ TELESKOPICKÁ SOUPRAVA
NH32	NEREZOVÁ FLEXI HADICE DN32
ZK15	KULOVÝ KOHOUT NA PLYN DN15 ZKUSĚBNÍ (VZORKOVACÍ)
K1	NÁSTĚNNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL (Q _t =210,0 kW, ZP=22,34 m³/hod)
MPK80	MEZI-PŘÍRUBOVÁ Klapka DN80
BU80	BEZPEČNOSTNÍ (HAVARIJNÍ) VENTIL DN80
RT-PL	REDUKČNÍ VENTIL PLYNOVÝ (STL NA NTL)

DETAIL JEDNOTÁHLOVÉHO ZÁVĚSU PRO OCELOVÉ POTRUBÍ

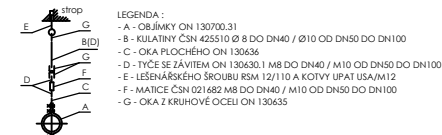

KLUZNÁ PODPĚRA

- KONZOLY Z PROFILU U, NEBO L, ZAVĚŠENÉ KE STROPU, NEBO UKOTVENÉ DO ZDI, NA KTERÉ JE ULOŽENO POTRUBÍ



Kreslil	Vypracoval	Zodpovědný proj.	Generální projektant	ING. JIŘÍ VONDÁL PROVO
Jakub Klušák	Jakub Klušák	Ing. Jiří Vondál	Ing. Martina Benjmová	KUBELKOVA 224, 628 00 BRNO TEL: 737273480 E-MAIL: jvondal@volny.cz WEB: www.jvondal.wz.cz
Kraj: JM	Okr. D: MHD Brno	DOHC Brno-Slatina		
Investor	Tepelný Brno a. s. Okružní 928/25, 638 00 Brno			Č. zakázky
Stavba	PLYNOVÁ KOTELNA - ŠMAHOVA 110			Datum: duben 2016
Aut.				Stupeň: výběr zhotovitele
Objekt	ŠMAHOVA 364/110, 627 00 BRNO			Formát: A4
Soubor	SO 02.2 PLYNODINSTALACE			MEF: 1 : 50
Číst profese				Archivní č.
Druh	AXONOMETRIE			Příloha číslo
				P-03