


# VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ VODY

ZPŮSOB ULOŽENÍ : ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP  
 DRUH RÝHY : SVISLÁ RÝHA (PAŽENÁ)  
 MATERIÁL POTRUBÍ : PE

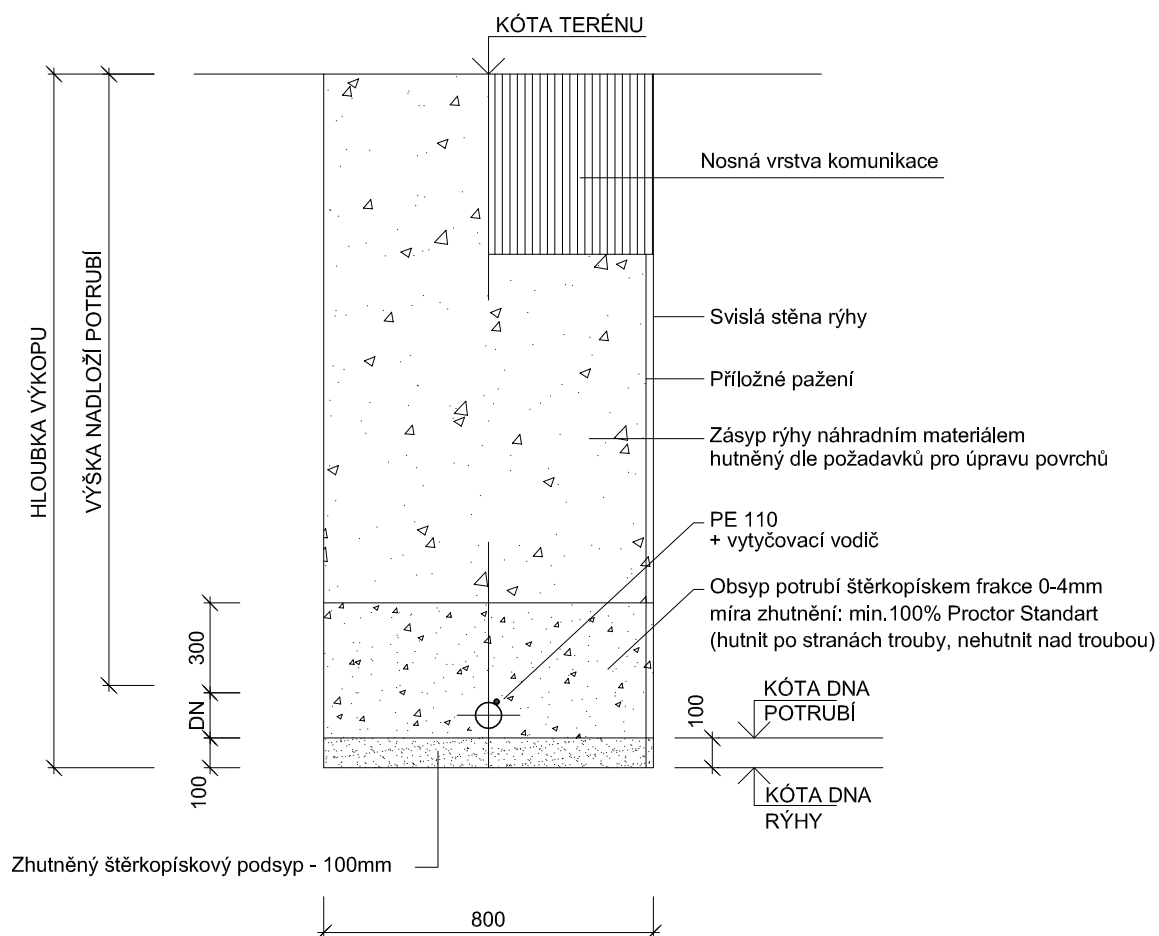

Projektant	Vypracoval	Zodp. projektant	Ing. Padalíková Bronislava Kasárenská 4, 695 01 Hodonín tel. 723 436 876 IČ 711 61 813	
Ing. Padalíková	Ing. Padalíková	Ing. Padalíková		
Místo stavby: Hodonín			Formát	1x A4
Investor: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 11			Datum	11/2015
Akce <b>Požární vodovod pro lůžkové oddělení</b>			Dokumentace	SP
			Číslo zakázky	50/15
			Změna	
Objekt <b>D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení</b> <b>D.1.4 – 1. Zdravotně technické instalace</b>			Měřítko	Čís. výkresu
Obsah výkresu			<b>1/25</b>	<b>6</b>
<b>Schéma uložení potrubí</b>				