


Rozmery		mm			
A	1000	DNA	100		
A max	1255	DNM	80		
B	800	H max	1225		
B1	965	H1	236		
C	400	H2	770		
Hmotnosť:		258 kg			
Prípojenie čerpadla:					
Strana sání:		DN 100 / PN 16			
Výlúčná strana:		DN 80 / PN 16			

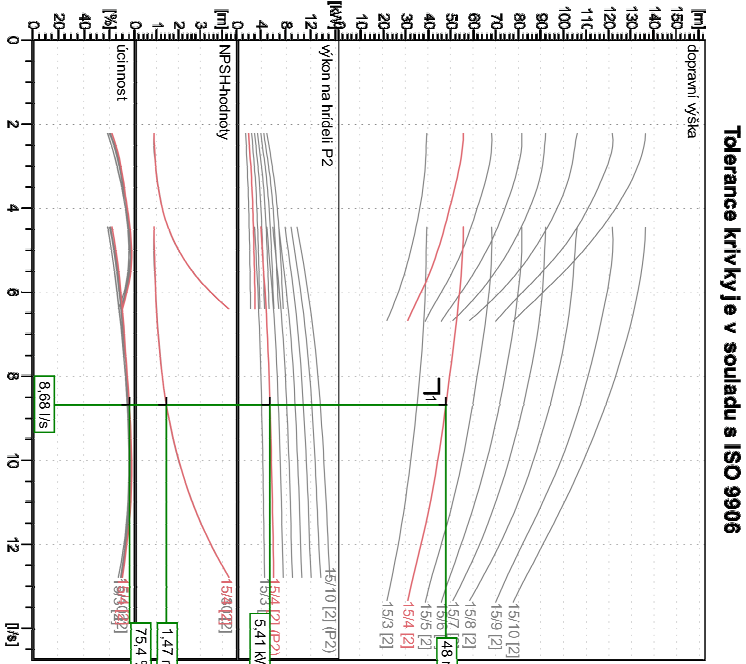

Projektant	Vypracoval	Zodp.projektant	Ing. Podalíková Bronisława Košatenská 4, 695 01 Hodonín tel. 723 436 876 IČ 711 61 813	
Ing. Podalíková	Ing. Podalíková	Ing. Podalíková		
Místo stavby: Hodonín				
Investor: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 11				
Akce	Požární vodovod pro úzkové oddělení		Formát	2x44
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D.1.4 – 1. Závratně technické instalace	Datum		11/2015	
	Dokumentace		SP	
	Číslo zakázky		50/15	
	Změna			
Objekt	D.1.4 – 1. Závratně technické instalace		Měřítko	
Obsah výkresu			Čís. výkresu	
Schéma připojení ATS			1/50	4