

I. Smluvní strany

**Společnost,
dále jen „Prodávající“:** **MERCÍ, s.r.o.**
IČO: 46966447 **DIČ:** CZ46966447
Sídlem: Hvězdoslavova 55b, 627 00 Brno
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6817, 27. 7. 1992
zastoupená jednatelem: RNDr. Liborem Reichstädterem CSc.
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., 382408043/0300

a

**Společnost,
dále jen „Kupující“:** Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, příspěvková organizace
IČO: 49438867 **DIČ:** -
Sídlem: náměstí Komenského 945/4, 669 75 Znojmo
zastoupená ředitelem: RNDr. Jiří Peroutka
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., 1580968329/0800

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov společenské smlouvy, nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je dodávka zboží specifikovaná v příložené cenové nabídce, která odpovídá technickému zadání včetně dodatečného upřesnění: **Zásuvky budou opatřeny při vysunutí jedné zásuvky blokadí ostatních zásuvek proti vysunutí. Barva nábytku bílá.**

1. Podepsáním této smlouvy kupující souhlasí s rozsahem a specifikací přílohy jako s předmětem smlouvy.
2. Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu předmět této smlouvy a umožnit mu nabytí vlastnického práva k předmětu této smlouvy a kupující se zavazuje předmět této smlouvy převzít a zaplatit za něj kupní cenu.
3. Kupující nabývá vlastnického práva k předmětu této smlouvy zaplacením zboží prodávajícímu.

III. Kupní cena

1. Za dodané zboží si bude prodávající účtovat kupní cenu dle cenové nabídky/potvrzení objednávky prodávajícího, která je nedílnou součástí této smlouvy a to i včetně případné dohodnuté slevy, která je v nabídce uvedena. V této ceně je zahrnuta doprava, celní poplatky a pojištění předmětu této smlouvy až na místo dodání, není-li v příloze výslovně uvedeno jinak.
2. Pokud je pro přemísťování předmětu koupě po místě dodání na přesné místo určení potřeba najmout zvláštní službu, není tato zahrnuta v ceně a bude kupujícímu doúčtována dle reálných nákladů, není-li v příloze výslovně uvedeno jinak.

Číslo dokumentu: ISO-75-S01-10	Kontroloval:	Strana 1 z 3
Poslední revize: 20.1.2014 Schválil: PMIS P. Spáčil	Datum, podpis:	©MERCÍ, s.r.o. 2014
Cesta: m:\investice\akce\2016-chemie\1_stoly\smlouva\merci 16_ob20_037 gymnázium znojmo k odsouhlasení.doc		

Platební podmínky

1. Kupující se zavazuje uhradit 100 % kupní ceny na základě faktury, splňující náležitosti daňového dokladu, vystavené po dodání předmětu smlouvy, se splatností do 14ti dnů od doručení faktury kupujícímu, není-li na cenové nabídce uvedeno zvláštní ujednání týkající se splatnosti a platebních podmínek.
2. Prodávající je oprávněn vystavit řádný daňový doklad - fakturu i v případě, kdy z důvodů zaviněných kupujícím (např. stavební nepřipravenost, atd.) nebude možné provést instalaci, zprovoznění nebo předání zařízení (předmětu převodu) do 30 dnů od odsouhlaseného termínu dodání.
3. Splatnost faktury nabíhá ihned po jejím doručení kupujícímu a to i v případě, že předmět smlouvy není možné kupujícím užívat a to z příčin zaviněných kupujícím nikoliv prodávajícím, jako je např. stavební nepřipravenost uživatelských prostor apod.

V. Povinnosti prodávajícího

1. Prodávající bude informovat kupujícího předem o datu dodání předmětu koupě, tento termín je uveden i na příložené nabídce/potvrzení objednávky.
2. Dodací lhůta předmětu této smlouvy uvedená na cenové nabídce/potvrzení objednávky se počítá vždy od data podepsání této kupní smlouvy oběma stranami.
3. Místo dodání předmětu koupě bude vždy upřesněno v rámci písemné objednávky kupujícího. Místem dodání mohou být jakákoliv pracoviště kupujícího v rámci České Republiky.
4. Součástí dodání předmětu koupě jsou veškeré doklady vztahující se k řádnému užívání předmětu koupě, jako jsou certifikáty jakosti, návod k použití, záruční list apod.
5. Prodávající se zavazuje dodat zboží ve sjednané kvalitě a jakosti a odpovídá za správnost a úplnost dodávky.

VI. Povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu podle článku III. této smlouvy a převzít zboží podle článku I. této smlouvy.
2. Kupující je povinen zkontrolovat při převzetí zboží úplnost, správnost a neporušenost dodávky a tuto skutečnost potvrdit na dodacím listu. V případě zjištěných závad má povinnost je uvést na kopii dodacího listu, která zůstává prodávajícímu. Při přepravě dopravní službou, poštou, nebo pokud to charakter a velikost dodávky odůvodňuje, je možné reklamovat úplnost a správnost dodávky do 7 kalendářních dnů ode dne dodávky.
3. Kupující je na objednavce povinen uvádět číslo kupní smlouvy, byla-li vystavena před doručením písemné objednávky prodávajícímu.

VII. Smluvní pokuta

1. V případě, že prodávající nedodrží dodací lhůtu, tak jak je uvedeno v čl. V. odst.2. této smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny za každý započatý den následující po uplynutí příslušné dodací lhůty.
2. V případě, že kupující nedodrží lhůtu splatnosti dle čl. IV., odst 1. této smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny za každý den následující po uplynutí příslušné splatnosti.

III. Odpovědnost za vady a záruka

1. Odpovědnost prodávajícího za skryté vady, funkčnost atp. je stanovena v souladu s občanským zákoníkem, pokud není záruční lhůta výslovně stanovena záručním listem. Při řízení reklamace je kupující povinen dodat záruční list spolu s reklamovaným předmětem kupní smlouvy, byl-li k předmětu reklamace přiložen prodávajícím.

Číslo dokumentu: ISO-75-S01-10	Kontroloval:	Strana 2 z 3
Poslední revize: 20.1.2014 Schválil: PMIS P. Spáčil	Datum, podpis:	©MERCI, s.r.o. 2014
Cesta: m:\investice\akce\2016-chemie\1_stoly\smlouva\merci_16_ob20_037 gymnázium znojmo k odsouhlasení.doc		

2. Je-li poskytnuta, pak se záruční doba se počítá ode dne převzetí zboží popřípadě od uvedení do provozu u zboží z cenové nabídky/potvrzení objednávky, které uvedení do provozu vyžaduje. Není-li umožněno prodávajícímu uvést předmět smlouvy do provozu a to vinou kupujícího (např. stavební nepřipravenost, apod.), počítá se záruční lhůta nejpozději 2 měsíce po převzetí předmětu kupní smlouvy kupujícím.
3. Reklamáce musí být kupujícím vždy uplatněna písemnou formou s uvedením specifikace reklamovaného zboží, popisu závady, čísla a data objednávky, dodacího listu nebo faktury a jméno osoby odpovědné ze strany kupujícího za vyřízení reklamáce.
4. Reklamované zboží musí být prodávajícímu vráceno v originálním obalu, jinak nebude reklamáce uznána za oprávněnou.

IX. Ostatní ujednání

1. Odsouhlasené objednávky lze rušit jen písemně vzájemnou dohodou obou stran. Strany dále výslovně sjednávají, že zřízení smluvní pokuty, převody pohledávek a promíjení závazků vzniklých na základě této smlouvy je možné pouze v písemné formě.
2. Smluvní vztahy vzniklé dle této kupní smlouvy a v této smlouvě neuvedené se řídí z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a právními předpisy s ním souvisejícími.
3. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom. Jakýkoliv dodatek k této kupní smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsán statutárními zástupci obou smluvních stran.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Proávající a kupující shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost smlouvy potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci smluvních stran.

X. Seznam příloh

Příloha č. 1: Specifikace předmětu smlouvy-technický popis nabízených položek

Příloha č. 2: Cenová nabídka se sjednanými obchodními a dodacími podmínkami

Příloha č. 3a-c: Nápojná místa výkresy:

Příloha č. 3a Půdorys napojovacích míst

Příloha č. 3b Skříňka instalační oboustranná vývody ze země

Příloha č. 3c Skříňka instalační oboustranná legenda

V Brně dne **15-06-2016**

Ve Znojmě dne 13.6.2016

kupující

Číslo dokumentu: ISO-75-S01-10	DIC: CZ46966447	Kontroloval:	Strana 3 z 3
Poslední revize: 20.1.2014 Schválil: PMIS P. Spáčil		Datum, podpis:	© MERCI, s.r.o. 2014
Cesta: m:\investice\akce\2016-chemie\1_stoly\smlouva\merci_16_ob20_037 gymnázium znojmo k odsouhlasení.doc			

Specifikace žákovských laboratorních stolů do laboratoře chemie

Nabízený laboratorní nábytek musí být konstrukčně řešen ve shodě s doporučeními a požadavky normy **ČSN EN 14 056**. Dodržení požadovaných kvalitativních parametrů a příslušných bezpečnostních, hygienických a jakostních fyzikálně - mechanických parametrů bude doloženo kopiemi certifikátů o shodě s normou nebo jiným níže uvedeným dokumentem dle **ČSN EN 13 150, ČSN EN 527-1, 527-2, ČSN EN 14 749, ČSN EN 14 727, ČSN EN 91 0001, ČSN 91 0100**, dle vyhlášky č. **6/2003 Sb.** pro stanovení hygienické nezávadnosti, dle požadavků směrnice **73/23/EHS** a **89/336/EHS** pro laboratorní stoly (doložení označení výrobků značkou **CE** pro laboratorní stoly s rozvody), **ČSN 33 2000-7-713**.

Laboratorní stoly budou uspořádány do dvou skupin po 4 stolech. V každé skupině budou umístěny vždy dva a dva laboratorní pracovní stoly proti sobě tak, jak je zřejmé z půdorysu a axonometrie v příloze 8 a 9.

Každé dva sousední stoly v obou skupinách budou mít společnou kameninovou výlevku bílé barvy (bližší specifikace viz položka 6). U výlevky bude stojánková směšovací laboratorní baterie na teplou a studenou vodu s kohouty nahoře.

Pevnou součástí každého laboratorního stolu bude **médiová stěna** se dvěma policemi nad úroveň pracovní desky. Hloubka médiové stěny by měla být minimálně 150 mm. Médiová stěna bude osazena:

- minimálně 2 elektrickými zásuvkami
- minimálně 1 přívodem zemního plynu
- minimálně 1 přívodem studené vody, umožňující napojení na destilační aparaturu
- odpadní vaničkou napojenou na odpad sifonem se zápachovou uzávěrou z chemicky odolného plastu

Pro každou čtveřici stolů další 2 přívody studené vody - jeden umožňující napojení vodní vývěvy a druhý umožňující napojení na destilační aparaturu

Povrch pracovní desky stolu bude z keramické kyselinovzdorné dlažby bílé (certifikát chemické odolnosti dle EN 14 411). Keramická dlažba musí být na konstrukční desce nalepena trvale plastickým lepidlem a vyspárována kyselinovzdornou spárovací hmotou s vysokou chemickou odolností (atest chemické odolnosti). Stejným povrchem bude opatřena i médiová stěna ve své části v úrovni pracovní desky stolu.

Součástí každého pracovního stolu budou **uzavíratelné úložné prostory** umístěné pod pracovní deskou. Požadujeme tyto úložné prostory:

- jedna skříňka pevně spojená s pracovním stolem, která bude mít v horní části jednu samostatnou zásuvku, pod kterou bude dvoukřídlá úložná skříňka s jednou nastavitelnou dělicí policí (viz položka 1), skříňka bude opatřena výškově stavitelnými nožičkami
- jedna mobilní skříňka, která bude obsahovat 4 samostatné zásuvky (viz položka 2).

Pracovní stůl bude **zpevněn (podepřen) ocelovou konstrukcí** v místě umístění mobilní skříňky.

Rozměry a rozmístění stolů musí odpovídat půdorysu v příloze číslo 8. Minimální rozměr pracovní desky stolu je 1500 x 600 (šířka x hloubka) bez médiové stěny. **Odlíšné rozměry podléhají schválení zadavatele.**

Barva všech povrchů bílá RAL 9010 resp. krémová RAL 9001.

Cenová nabídka, která bude součástí smlouvy, musí obsahovat dále veškeré náklady na manipulaci, dopravu a montáž. U nábytkových komponent obsahujících připojované prvky (zásuvky elektro, vodovodní baterie, ventily a vývody zemního plynu). Součástí ceny musí být montáž a dodávka potřebného instalačního materiálu, dále připojení na přípojně místo do vzdálenosti pěti metrů.

Jestliže to charakter připojení dle platných předpisů vyžaduje (připojení elektrorozvodů, zemní plyn), je součástí ceny dodávky i revizní zpráva pro realizovanou část připojení.

Výše uvedené specifikace jsou v souladu s požadavkem, že nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady na realizaci předmětu dodávky.

Nabídka uchazeče musí obsahovat upřesnění rozměrů a umístění vybavení v laboratoři před realizací v rámci převzetí staveniště, zaměření skutečného stavu a při případných odchylkách od projektové dokumentace přizpůsobit provedení vybavení místnosti.

Dále musí být součástí dodávky veškeré požadované materiálové atesty k jednotlivým použitým materiálům a komponentům.

položka 1:	Skříňka laboratorní
Rozměry: šířka x hloubka x výška	900 x 520 x 870 mm

Popis:

Skříňka dvoudveřová, jedna horní zásuvka (pod pracovní desku laboratorního stolu) z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Dveře a čelo zásuvky s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny poloměrem R2 mm. Dveře zavěšeny na niklovaných samodovíracích závěsech odnímatelných bez šroubování, pojezdy pro zásuvku kovové kolečkové s protihlukovou úpravou, nosností min. 20 kg a s dlouhou životností (10 let a více), úchytky na dveřích a zásuvce skříňky kovové, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání. Dveře i čelo vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.


Hrany korpusu skříněk z materiálu ABS 0,5mm, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, ČSN EN 14 074, ČSN EN 14 073, ČSN EN 910001, ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, být ve shodě s EN 14 056.

Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150.

Vyobrazení:

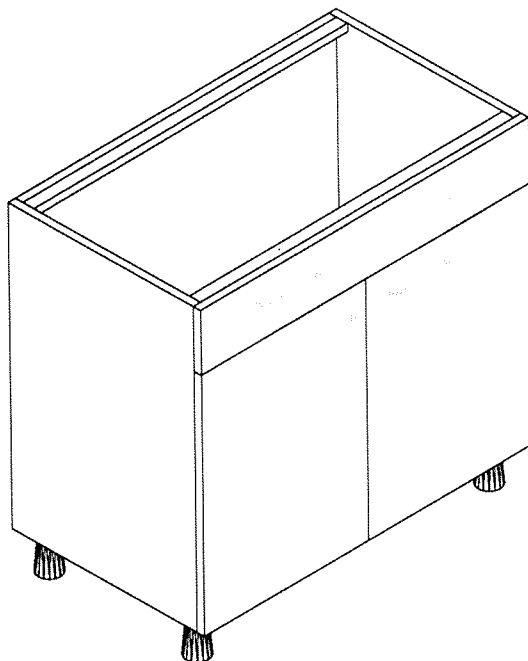

položka 2:	Skříňka laboratorní mobilní
Rozměry: šířka x hloubka x výška	530 x 530 x 810 mm

Popis:

Skříňka laboratorní mobilní se 4 zásuvkami z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda kontejneru pevná z DTD-L 18 mm.

Čela zásuvek po obvodě s nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny poloměrem R2 mm. Pojezdy pro zásuvky kovové kolečkové s protihlukovou úpravou, nosností min. 20 kg a s dlouhou životností (10 let a více), úchytky na zásuvkách skříňky kovové, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání.

Hrany korpusu skříňky z materiálu ABS 0,5mm.

Čtyři černá kolečka, gumová výstelka měkčená pryž šedá, průměr 50 mm, z toho dvě přední s brzdou.

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, ČSN EN 14 074, ČSN EN 14 073, ČSN EN 910001, ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, být ve shodě s EN 14 056.

položka 3:	Skříňka laboratorní výlevková
Rozměry: šířka x hloubka x výška	600 x 570 x 870 mm

Popis:

Skříňka jednodveřová instalační (pod pracovní desku laboratorního stolu) s přípravou pro montáž kameninové výlevky a přívodů médií z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříňky tvoří spodní a horní vlysy z DTD L přizpůsobené pro přívod a odvod médií.

Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny poloměrem R2 mm, zavěšeny na niklovaných samodovíracích závěsech odnímatelných bez šroubování, úchytky na dveřích skříňky kovová. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Konstrukce skříňky, která je bez zad a části dna, umožňuje snadnou instalaci přívodu vody a odpadů, popř. pozdější údržbu, hrany korpusu skříňky s nalepenou hranou ABS 0,5 mm. Prostor skříňky pod výlevkou bez police je využitelný jako odkládací.

Podpůrná konstrukce výlevky ze svařovaných ocelových profilů povrchově ošetřených elektrostaticky naneseným vypalovaným lakem. Vnitřní osazení kameninové výlevky zajišťují výškově nastavitelné elementy (možnost vyspádování výlevky vzhledem k nerovnostem podlahy).


Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Povrch pracovní desky, baterie a výlevka není součástí instalační skříňky a je obsažen samostatným standardem.

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, ČSN EN 14 074, ČSN EN 14 073, ČSN EN 910001, ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, být ve shodě s EN 14 056.

Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150.

Vyobrazení:

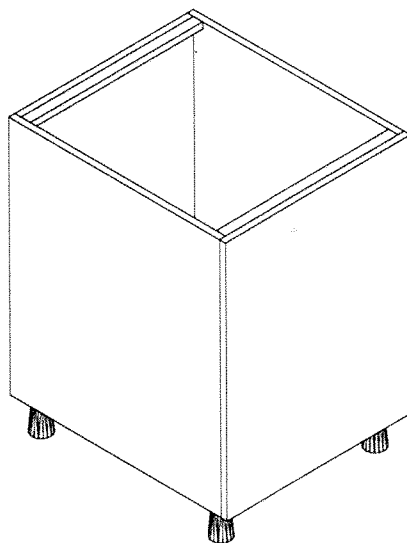

položka 4:	Pracovní deska - dlažba


Popis:

Povrch pracovní desky z keramické kyselinovzdorné dlažby bílé (certifikát chemické odolnosti dle EN 14 411), nalepené na nosném jádru z konstrukční desky (PDJ – laťovka) zajišťujícím tvarovou stálost a zvýšenou nosnost pracovní desky, opatřené po obvodu nalepenou bílou plastovou nárazecí hranou s okapovou hranou. Keramická dlažba musí být na konstrukční desce nalepena trvale plastickým lepidlem a vyspárována kyselinovzdornou spárovací hmotou s vysokou chemickou odolností (atest chemické odolnosti).

Tyto pracovní desky musí splňovat požadavky zvýšené chemické odolnosti ČSN EN 14 411 a mít platný certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách.

Po kompletaci se skříňkou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150.

Vyobrazení:

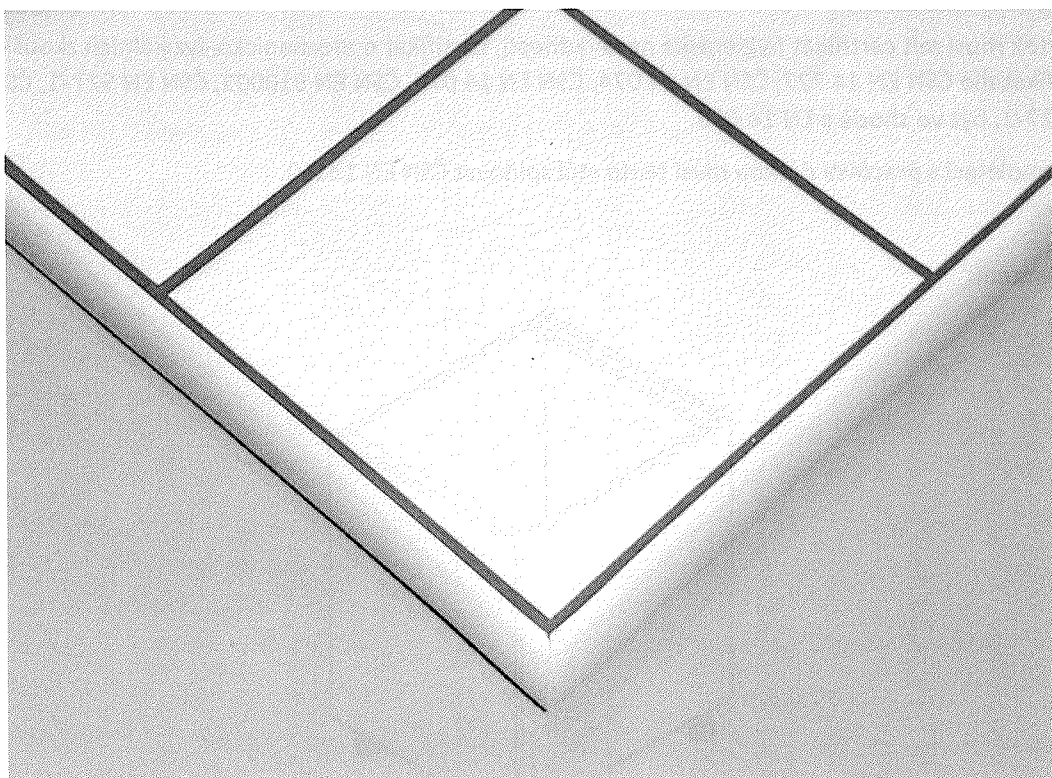

položka 5:	Médiová stěna
Rozměry: šířka x hloubka	1500 x 150

Popis:

Médiová stěna se dvěma policemi a odpadní vaničkou.


Médiová stěna musí umožňovat snadnou montáž příslušenství jako ventilů médií a příslušných rozvodů těchto médií - minimálně 2 elektrické zásuvky, minimálně 1 přívod zemního plynu a minimálně 1 přívod studené vody, umožňující napojení vodní vývěvy, destilační aparatury. Odpadní vanička napojená na odpad sifonem.

Zadavatel preferuje médiovou stěnu kompletně vyrobenou z ocelových plechů o síle 1,5mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím lakem.

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, být ve shodě s EN 14 056.

Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150.

Varianty vyobrazení:

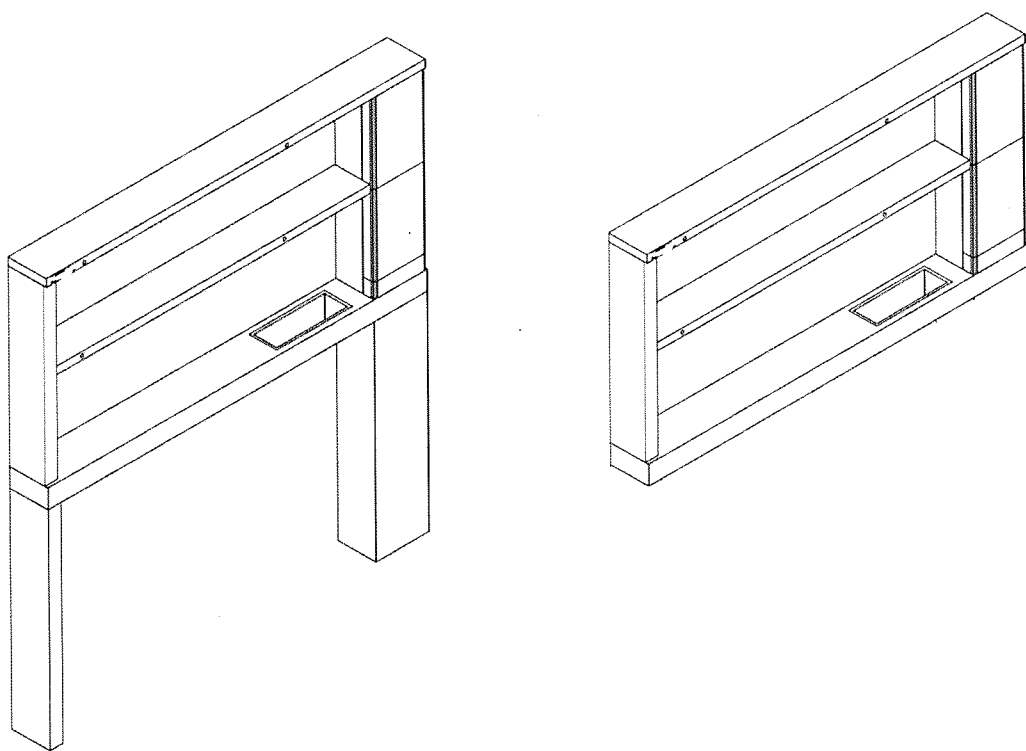


položka 6:	Kameninová výlevka
Rozměry: šířka x hloubka x výška	445 x 445 x 265 mm

Popis:

Kameninová výlevka (vnitřní 380x380/250) je z vnitřní strany pokryta bílou glazurou s odolností vůči kyselinám, zásadám, abrazi. Součástí výlevky je sifon z chemicky odolného plastu a zátka.

Vyobrazení:

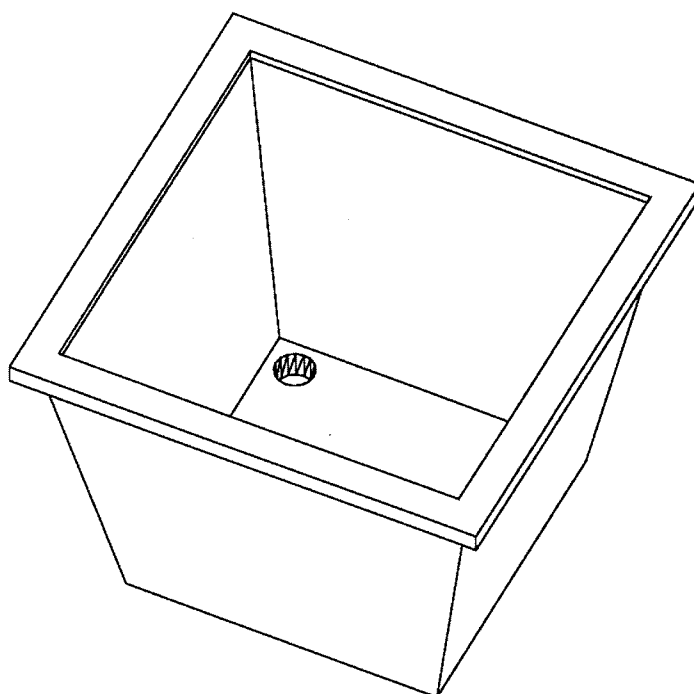



položka 7:	Baterie laboratorní směšovací
Rozměry: šířka x hloubka x výška	210 x 250 x 400 mm

Popis:

Stolní stojánková směšovací armatura na teplou a studenou vodu s kohouty nahoře. Ventil pro vodu musí být v provedení pro laboratorní prostředí, povrchově chráněn vrstvou plastu (mosaz s ochranným povrchem epoxypolyesteru) a vyroben v souladu s normou DIN 12918, plastové protiskluzové hmatníky dle DIN 12920, závity dle ISO 228/1-třída B, barevné značení dle EN 13792:2000.

Vývod baterie musí být zakončen otočným horním ramínkem délky 200 mm s olivkou dle normy DIN 12898.

Vyobrazení:

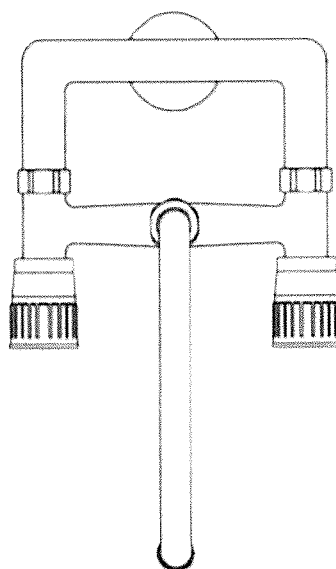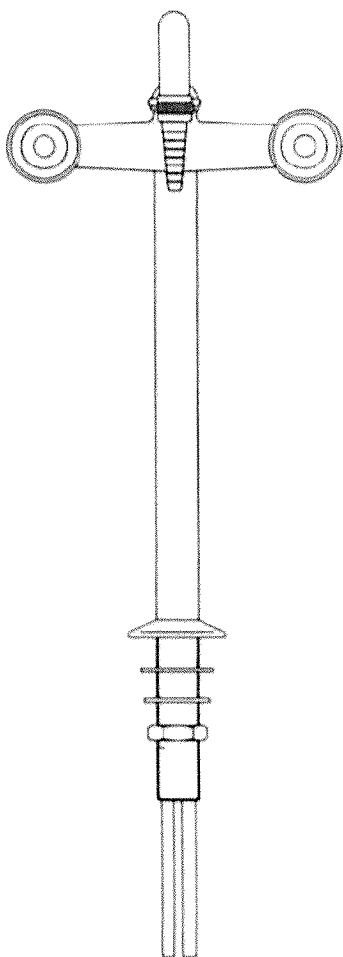


položka 8:	Baterie laboratorní – voda studená
Rozměry: šířka x hloubka x výška	45 x 250 x 120 mm

Popis:

Nástěnná armatura. Ventil pro vodu musí být v provedení pro laboratorní prostředí, povrchově chráněn vrstvou plastu (mosaz s ochranným povrchem epoxypolyesteru) a vyroben v souladu s normou DIN 12918, plastové protiskluzové hmatníky dle DIN 12920, závity dle ISO 228/1-třída B, barevné značení dle EN 13792:2000.

Vývod baterie musí být zakončen otočným horním ramínkem délky 200 mm s olivkou dle normy DIN 12898.

Vyobrazení:

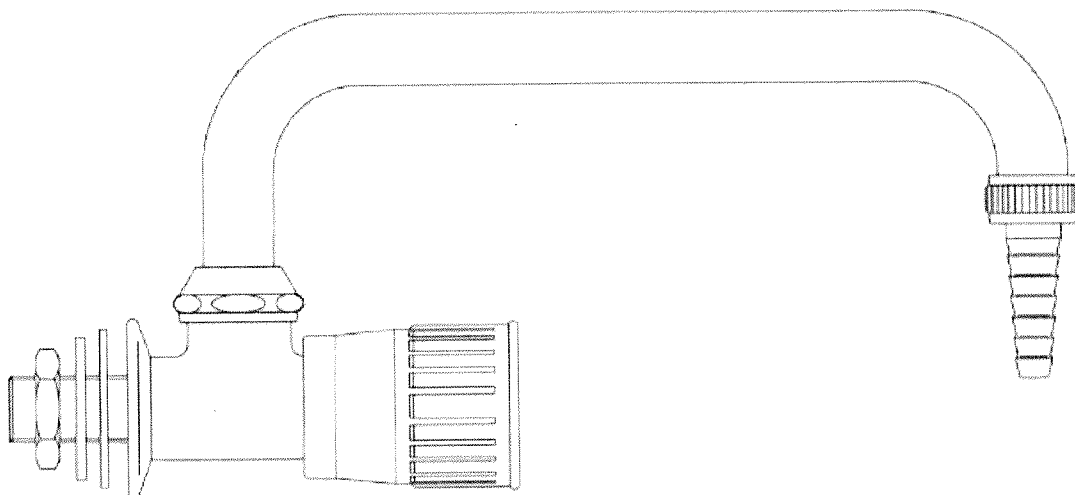


položka 9:	Ventil laboratorní – zemní plyn
Rozměry: šířka x hloubka x výška	45 x 90 x 120 mm

Popis:

Nástěnná armatura. Ventil jednocestný pro zemní plyn musí být v provedení pro laboratorní prostředí, povrchově chráněn vrstvou plastu (mosaz s ochranným povrchem epoxypolyesteru) a vyroben v souladu s normou DIN 12918, plastové protiskluzové hmatníky dle DIN 12920, závity dle ISO 228/1-třída B, barevné značení dle EN 13792:2000.

Vývod baterie musí být zakončen olivkou dle normy DIN 12898.

Vyobrazení:

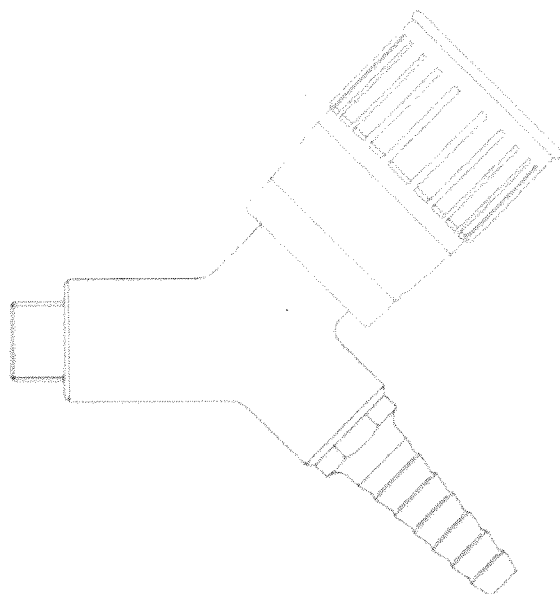

Laboratorní stoly

Položka číslo	Název	pozn.	Šířka	Hloubka	Výška	ks	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
1	Skříňka laboratorní kombinovaná		900	520	870	8	3 959,00	21	31 672,00
2	Skříňka laboratorní mobilní		530	530	810	8	4 258,00	21	34 064,00
3	Skříňka laboratorní výlevková		600	720	870	4	2 684,00	21	10 736,00
4	Deska pracovní, dlažba keramická kyselinovzdorná					8	3 403,80	21	27 230,40
5	Médiová stěna		1500	150		8	5 825,50	21	46 604,00
6	Výlevka kameninová + přepad	bílá	445	445	265	4	5 106,00	21	20 424,00
7	Baterie laboratorní směšovací		0	0	0	8	2 654,00	21	21 232,00
8	Baterie laboratorní - studená voda		0	0	0	12	824,00	21	9 888,00
9	Ventil laboratorní - zemní plyn		0	0	0	8	653,00	21	5 224,00
								21	0,00
								21	0,00

Montážní práce, doprava									
Montážní práce						1	35 630,00	21	35 630,00
Doprava - Znojmo						1	985,00	21	985,00
Cena celkem bez DPH					243 689,40				
Cena 21% DPH					51 174,77				
Cena celkem s DPH (na celé Kč)					294 864,17				

Termín dodání:

- termín dodání 6-8 týdnů od podpisu smlouvy oběma stranami

Realizace:

- při realizaci dodávky bude zhotovitel postupovat dle projektové dokumentace Objednatele, který za ni (zejména za její správnost a úplnost) v plném rozsahu odpovídá
- případné odchylky budou konzultovány se zástupcem Objednatele ve věcech technických

Předání staveniště:

- objednatel se zavazuje zajistit, že veškeré stavební práce v místě realizace budou ukončeny před dodáním předmětu smlouvy a místo realizace bude vyklizené a bude mít předepsanou vlhkost, tj. max. 55%
- neoznámením zpoždění stavební připravenosti zhotoviteli se objednatel vystavuje sjednané smluvní pokutě ve výši = 3.000,00 Kč za každý den zpoždění s předáním stavby
- zpoždění je třeba hlásit minimálně 7 dní před předpokládaným započítáním montáže, a to písemně. Bude-li termín montáže odložen objednatel, nový termín montáže bude určen zhotovitelem dle volné montážní kapacity

Předání díla:

- zhotovitel předá předmět plnění (dílo) bez vad a nedodělků bránících bezpečnému užívání podle smlouvy do 6-8 týdnů od podpisu smlouvy
- konkrétní termín předání bude avizován Objednateli nejpozději 1 týden před skutečným termínem dodání


Místo plnění, realizace:

- místem plnění jsou prostory laboratoře Gymnázia Dr. Karla Polesného Znojmo

Zajištění součinnosti:

- objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli vstup na místo realizace a poskytnout potřebné informace, podklady a součinnost nutné pro realizaci díla Zhotovitele
- objednatel se zavazuje zajistit průchodné komunikace v objektu objednatel při navázání předmětu smlouvy na místo realizace
- objednatel se zavazuje zajistit uzamykatelnost místa realizace
- objednatel se zavazuje zajistit možnost využívání sociálních zařízení pracovníky Zhotovitele v místě realizace
- objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli bezplatné připojení na zdroj elektrické energie (230V) po dobu montáže, na vlastní náklady, a to přímo v místě realizace
- zhotovitel se zavazuje do dvou dnů po předání předmětu smlouvy Objednateli vyklidit místo realizace
- zhotovitel se zavazuje umožnit pověřenému zástupci Objednatele provést kontrolu kvality a postupu prováděných prací
- zhotovitel se zavazuje plnění díla provést ve sjednané kvalitě ke spokojenosti Objednatele


Příloha č. 3a Půdorys napojovacích míst

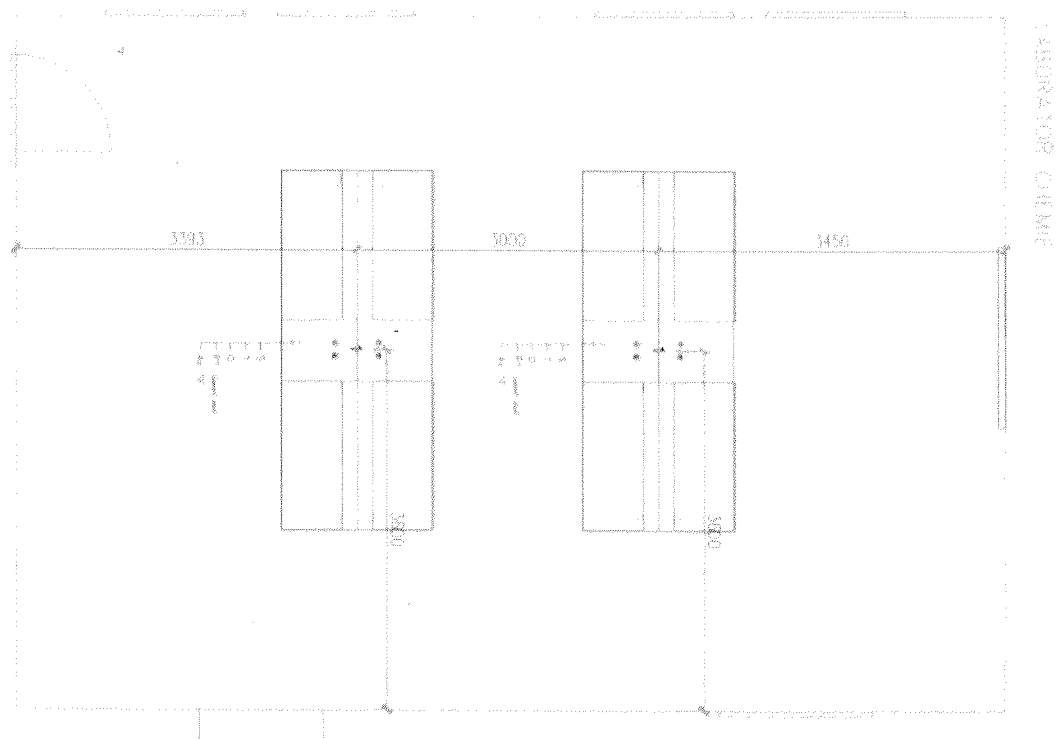

MERCURI		Projekt oddělení	
Laborator chemie		půdorys napojovacích míst	
Projekt oddělení		Projekt oddělení	
Schválil: Hana Pávková		Schválil: Hana Pávková	
Pracovník: Jan Rydlo		Pracovník: Jan Rydlo	
Datum: 6.6.2016		Datum: 6.6.2016	
Zařídil: 167A00297		Zařídil: 167A00297	
Verze: 01		Verze: 01	

Tento výkres je majetkem MERCURI s.r.o. a bez výslovného svolení vlastníka se nesmí rozmnožovat ani jinému vydat či k jinému účelu použít!

SKŘÍŇKA INSTALAČNÍ OBOUSTRANNÁ - VÝVODY ZE ZEMĚ

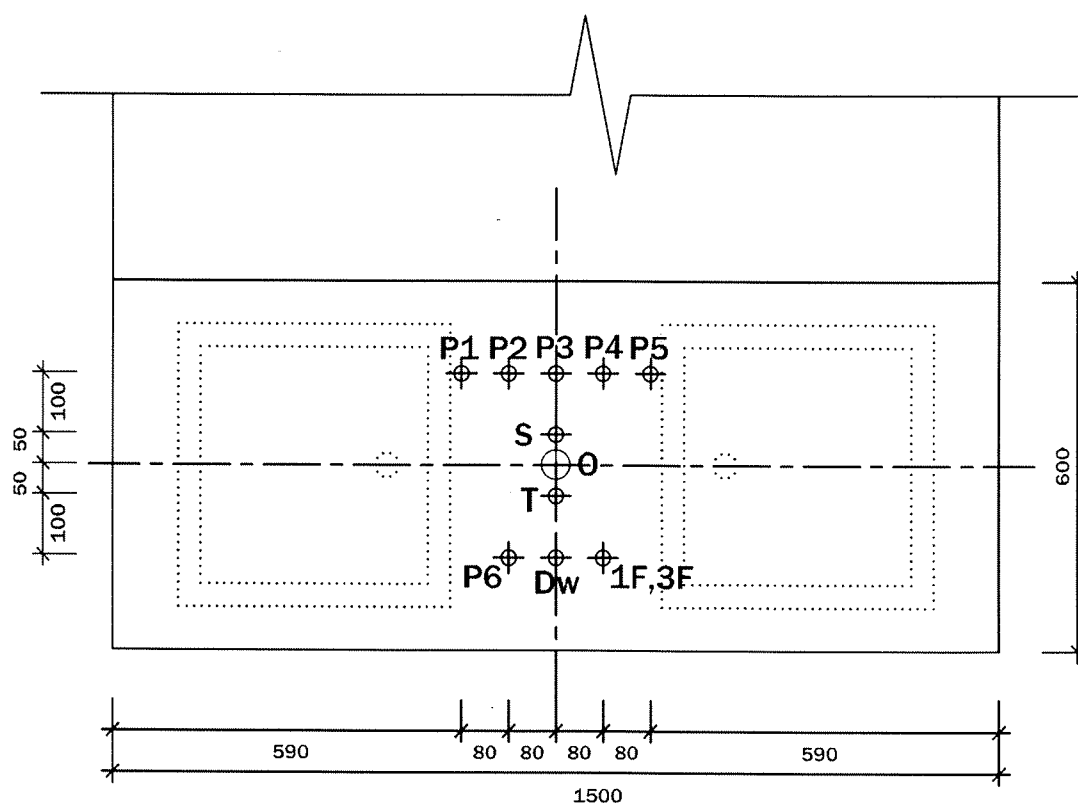

půdorys

LEGENDA:

O - odpad

T, S - teplá a studená voda

P1 - zemní plyn

P2 - dle specifikace

P3 - dle specifikace

P4 - dle specifikace

P5 - dle specifikace

P6 - dle specifikace

1F - připojení elektro 230V - vývod volným kabelem

3F - připojení elektro 400V - vývod volným kabelem

Dw - demí voda

VÝVODY JSOU UKONČENY 100mm N.P. 1/2" KULOVÝM VENTILEM



Hviezdoslavova 55 b
627 00 BRNO

NAPOJOVACÍ MÍSTA - LEGENDA

SKŘÍŇKA INSTALAČNÍ OBOUSTRANNÁ:

O	- odpad PE DN 50, ukončení ve výšce 0,05 m n.p. – vývod z podlahy
S	- přívod studené vody ukončený příslušným kulovým ventilem, 1/2“ - ukončení ve výšce 0,10 m n.p. – vývod z podlahy
T	- přívod teplé vody ukončený příslušným kulovým ventilem, 1/2“ - ukončení ve výšce 0,10 m n.p. – vývod z podlahy
Dw	- přívod DEMI vody ukončený příslušným kulovým ventilem, 1/2“ - ukončení ve výšce 0,10 m n.p. – vývod z podlahy
P 1	přívod zemního plynu ukončený příslušným kulovým ventilem, 1/2“ - ukončený ve výšce 0,10 m n.p. – vývod z podlahy
P 2	přívodukončený příslušným kulovým ventilem, 1/2“ - ukončený ve výšce 0,10 m n.p. – vývod z podlahy
P 3	přívod ukončený příslušným kulovým ventilem, 1/2“ - ukončený ve výšce 0,10 m n.p. – vývod z podlahy
P 4	přívod ukončený příslušným kulovým ventilem, 1/2“ - ukončený ve výšce 0,10 m n.p. – vývod z podlahy
P 5	přívodukončený příslušným kulovým ventilem, 1/2“ - ukončený ve výšce 0,10 m n.p. – vývod z podlahy
P 6	přívodukončený příslušným kulovým ventilem, 1/2“ - ukončený ve výšce 0,10 m n.p. – vývod z podlahy
1F	- elektro 230 V. Vývod volným kabelem délky 3,5m pro zásuvky umístěné na sloupcích. Počet fází F dle počtu navrženého počtu zásuvek na stole. Doporučení cca. 5 až 6 zásuvek/F. Požadujeme jištění 1f/16A. Vývod z podlahy CYKY 3Cx2,5
3F	- elektro 400 V. Vývod volným kabelem délky 3,5m pro zásuvky umístěné na sloupcích. Požadujeme jištění 3f/16A. Vývod z podlahy CYKY 3Cx2,5.
	Volné vývody pro napojení pevného zařízení musí být chráněny proudovým chráničem.