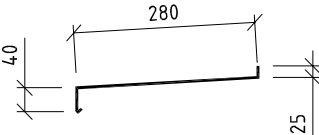
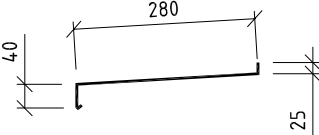
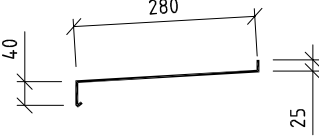
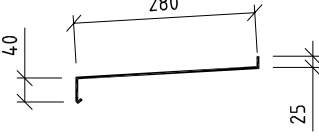
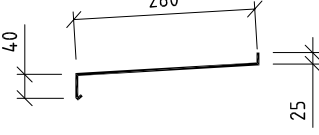
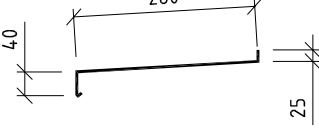
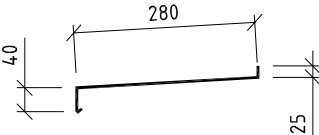
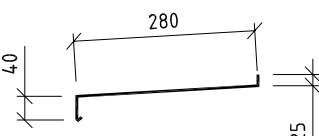
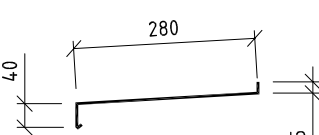
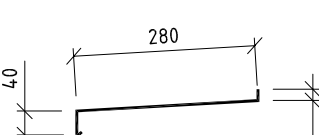


POZNÁMKY

- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY ZAMĚŘIT.
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET PLATNOU LEGISLATIVU - ZÁKONY, NAŘÍZENÍ VLÁDY, VYHLÁŠKY A DÁLE ROZHODNUTÍ A ZÁVAZNÁ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ.
- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU DÍLENSKOU DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVÍ A AUTORSKÉMU DOZORU. KONSTRUKČNÍ SCHÉMATA ANI OSTATNÍ VÝKRESY DÍLENSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI NENAHRAZUJÍ.
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET ZÁVAZNÉ POŽADAVKY PLATNÝCH ČSN. KONSTRUKCE, NA KTERÉ SE NEVZTAHUJÍ ZÁVAZNÁ USTANOVENÍ ČSN, BUDOU PROVEDENY DLE NEZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ PLATNÝCH ČSN NEBO DODAVATEL JINÝM ZPŮSOBEM PROKAZATELNĚ DOLOŽÍ JEJICH FUNKČNOST.
- DODAVATEL GARANTUJE VEŠKERÉ VLASTNOSTI PRVKŮ
- KOTVENÍ PRVKŮ, KOTEVNÍ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ BUDOU GARANTOVÁNY DODAVATELEM. ATYPICKÉ POSTUPY BUDOU KONZULTOVÁNY S AUTORSKÝM DOZOREM.
- V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ŘEŠIT ZPŮSOB DILATAČÍ.

 PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. LUDĚK TOMEK Vedoucí projektant zakázky: ING. MIROSLAV ČÁSLAVA		Investor: NEMOCNICE HUSTOPEČE p.o. BRNĚNSKÁ 716/41, HUSTOPEČE PSČ 693 01 Tel. +420 519 407 311 http://www.nemocnicehustopece.cz/	
Profese: ASŘ	Zpracovatel dílu:  ATELIER 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno Tel.: +420 776 020 336 E-mail: caslava@atelier99.cz			Autorizace:	
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:			
ING. JOSEF PIROCHTA	ING. MIROSLAV ČÁSLAVA	ING. LUDĚK TOMEK			
					
Akce: NEMOCNICE HUSTOPEČE ÚPRAVA 1.NP BUDOVY D NA AMBULANCE		Zakázkové číslo: 41-2016		Paré:	
		Datum: 06-2016			
		Formát: 3 x A4			
Objekt: ADAPTACE 1NP SPRÁVNÍ BUDOVY SO 01		Stupeň: DSP+DPS			
Obsah: VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ		Měřítko: -		Číslo výkresu: D1.01.01-504	

OZN.	TVAR, ROZMĚRY	POPIS (PŘESNÁ SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM)	POZNÁMKA	POČET
K 01	 RŠ: 345 mm DÉLKA: 1100 mm	PARAPET VNĚJŠÍ <u>MATERIÁL:</u> Ohýbaný pozinkovaný plech tloušťka plechu = min. 0,75 mm <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> Barva dle současného stavu, bude předmětem vzorkování během realizace mezi investorem a autorským dozorem	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ VČETNĚ ŠROUBOVÉHO KOTVENÍ DO OKNA A PŘEDPŘIPRAVENÝCH OTVORŮ PRO KOTVENÍ PARAPETU DÉLKA BEZ PŘESAHŮ=ŠÍŘKA OKNA	4
K 02	 RŠ: 345 mm DÉLKA: 1235 mm	PARAPET VNĚJŠÍ <u>MATERIÁL:</u> Ohýbaný pozinkovaný plech tloušťka plechu = min. 0,75 mm <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> Barva dle současného stavu, bude předmětem vzorkování během realizace mezi investorem a autorským dozorem	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ VČETNĚ ŠROUBOVÉHO KOTVENÍ DO OKNA A PŘEDPŘIPRAVENÝCH OTVORŮ PRO KOTVENÍ PARAPETU DÉLKA BEZ PŘESAHŮ=ŠÍŘKA OKNA	1
K 03	 RŠ: 330 mm DÉLKA: 630 mm	PARAPET VNĚJŠÍ <u>MATERIÁL:</u> Ohýbaný pozinkovaný plech tloušťka plechu = min. 0,75 mm <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> Barva dle současného stavu, bude předmětem vzorkování během realizace mezi investorem a autorským dozorem	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ VČETNĚ ŠROUBOVÉHO KOTVENÍ DO OKNA A PŘEDPŘIPRAVENÝCH OTVORŮ PRO KOTVENÍ PARAPETU DÉLKA BEZ PŘESAHŮ=ŠÍŘKA OKNA	2
K 04	 RŠ: 345 mm DÉLKA: 890 mm	PARAPET VNĚJŠÍ <u>MATERIÁL:</u> Ohýbaný pozinkovaný plech tloušťka plechu = min. 0,75 mm <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> Barva dle současného stavu, bude předmětem vzorkování během realizace mezi investorem a autorským dozorem	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ VČETNĚ ŠROUBOVÉHO KOTVENÍ DO OKNA A PŘEDPŘIPRAVENÝCH OTVORŮ PRO KOTVENÍ PARAPETU DÉLKA BEZ PŘESAHŮ=ŠÍŘKA OKNA	1
K 05	 RŠ: 345 mm DÉLKA: 2860 mm	PARAPET VNĚJŠÍ <u>MATERIÁL:</u> Ohýbaný pozinkovaný plech tloušťka plechu = min. 0,75 mm <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> Barva dle současného stavu, bude předmětem vzorkování během realizace mezi investorem a autorským dozorem	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ VČETNĚ ŠROUBOVÉHO KOTVENÍ DO OKNA A PŘEDPŘIPRAVENÝCH OTVORŮ PRO KOTVENÍ PARAPETU DÉLKA BEZ PŘESAHŮ=ŠÍŘKA OKNA	1
K 06	 RŠ: 345 mm DÉLKA: 850 mm	PARAPET VNĚJŠÍ <u>MATERIÁL:</u> Ohýbaný pozinkovaný plech tloušťka plechu = min. 0,75 mm <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> Barva dle současného stavu, bude předmětem vzorkování během realizace mezi investorem a autorským dozorem	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ VČETNĚ ŠROUBOVÉHO KOTVENÍ DO OKNA A PŘEDPŘIPRAVENÝCH OTVORŮ PRO KOTVENÍ PARAPETU DÉLKA BEZ PŘESAHŮ=ŠÍŘKA OKNA	1

OZN.	TVAR, ROZMĚRY	POPIS (PŘESNÁ SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM)	POZNÁMKA	POČET
(K 07)	 RS: 345 mm DĚLKA: 1070 mm	PARAPET VNĚJŠÍ <u>MATERIÁL:</u> Tažený hliníkový plech tloušťka plechu = min. 1.5 mm <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> Barva dle současného stavu, bude předmětem vzorkování během realizace mezi investorem a autorským dozorem	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ VČETNĚ ŠROUBOVÉHO KOTVENÍ DO OKNA A PŘEDPŘIPRAVENÝCH OTVORŮ PRO KOTVENÍ PARAPETU DĚLKA BEZ PŘESAŮ=ŠÍŘKA OKNA	1
(K 08)	 RS: 345 mm DĚLKA: 2200 mm	PARAPET VNĚJŠÍ <u>MATERIÁL:</u> Tažený hliníkový plech tloušťka plechu = min. 1.5 mm <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> Barva dle současného stavu, bude předmětem vzorkování během realizace mezi investorem a autorským dozorem	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ VČETNĚ ŠROUBOVÉHO KOTVENÍ DO OKNA A PŘEDPŘIPRAVENÝCH OTVORŮ PRO KOTVENÍ PARAPETU DĚLKA BEZ PŘESAŮ=ŠÍŘKA OKNA	1
(K 09)	 RS: 345 mm DĚLKA: 1660 mm	PARAPET VNĚJŠÍ <u>MATERIÁL:</u> Tažený hliníkový plech tloušťka plechu = min. 1.5 mm <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> Barva dle současného stavu, bude předmětem vzorkování během realizace mezi investorem a autorským dozorem	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ VČETNĚ ŠROUBOVÉHO KOTVENÍ DO OKNA A PŘEDPŘIPRAVENÝCH OTVORŮ PRO KOTVENÍ PARAPETU DĚLKA BEZ PŘESAŮ=ŠÍŘKA OKNA	1
(K 10)	 RS: 345 mm DĚLKA: 650 mm	PARAPET VNĚJŠÍ <u>MATERIÁL:</u> Tažený hliníkový plech tloušťka plechu = min. 1.5 mm <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> Barva dle současného stavu, bude předmětem vzorkování během realizace mezi investorem a autorským dozorem	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ VČETNĚ ŠROUBOVÉHO KOTVENÍ DO OKNA A PŘEDPŘIPRAVENÝCH OTVORŮ PRO KOTVENÍ PARAPETU DĚLKA BEZ PŘESAŮ=ŠÍŘKA OKNA	1