


R4

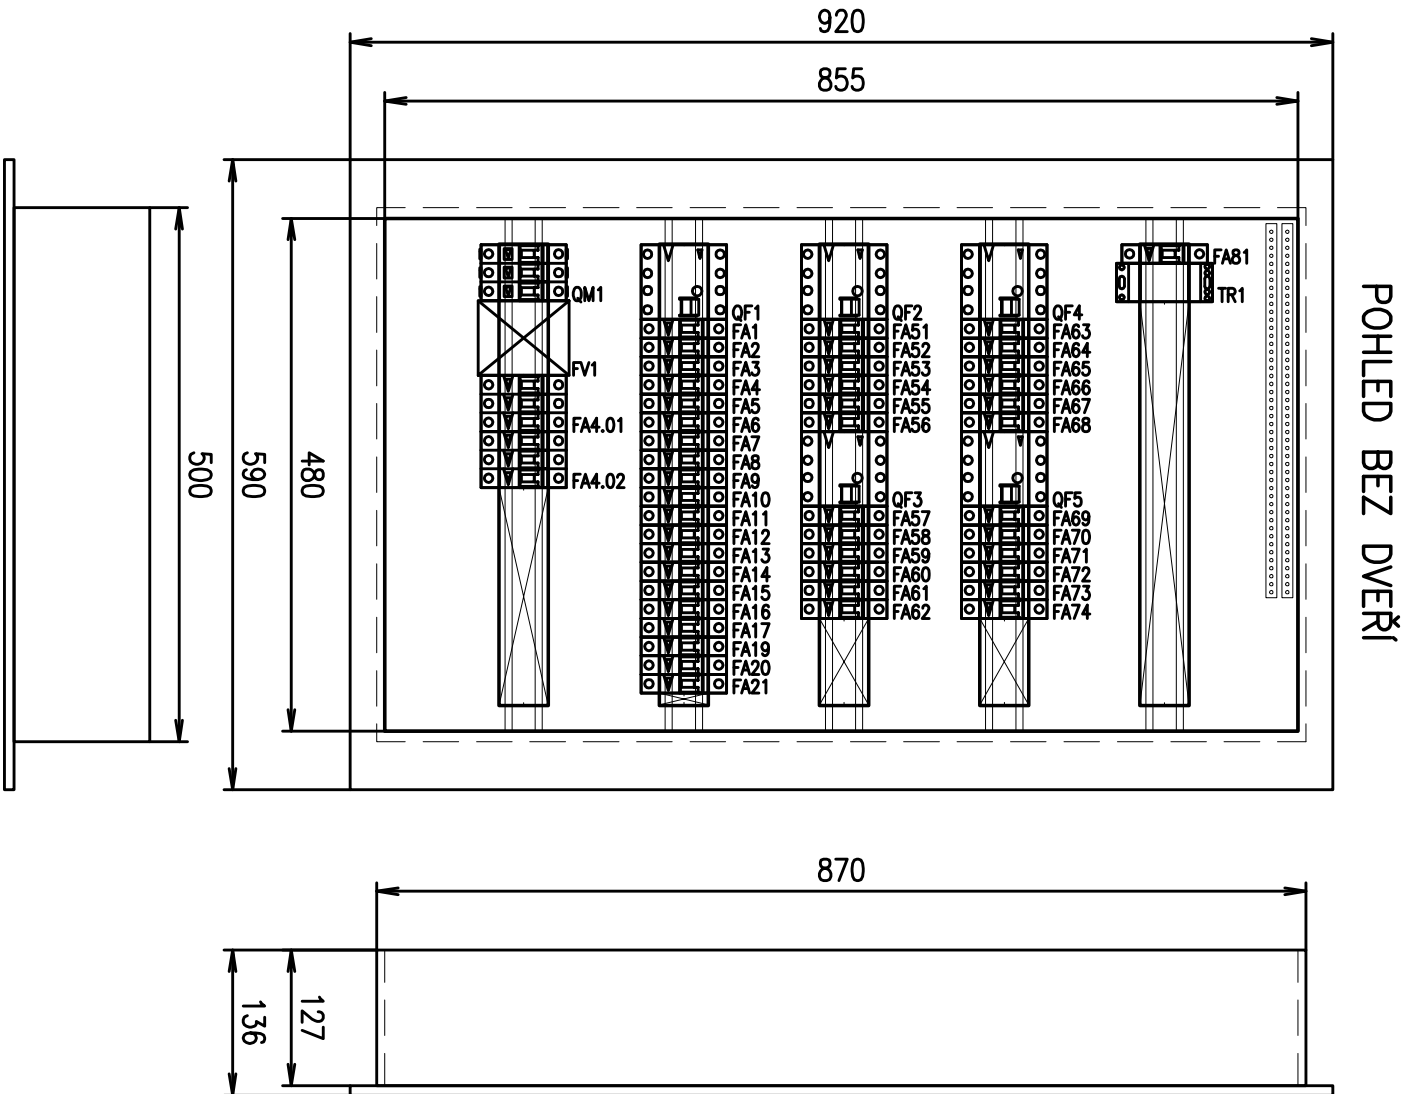

Rozvodnice:	Oceloplechová, POD omítku, bílá, N/PE svork.
Typ. označení:	5 řadů po 24 modulech
Poloha:	POD omítkou
Stupeň krytí:	IP30
Vnitřní šířka x Výška x Hloubka:	480 x 855
Výklenek šířka x Výška x Hloubka:	500 x 870 x 127
Vnější šířka x Výška x Hloubka:	590 x 920 x 136

POČET LISTŮ: 5
LIST č.1

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE ~ 50Hz 400V TN–C–S
OCHRANA DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠĚ, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
VNĚJŠÍ VLVY: AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,
AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1

VED. PROJEKTANT		ODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<div>Ing. Miloslav Müller</div> <div>Dvorská 28, 678 01 BLANSKO</div> <div>IČO: 644 75 956</div>	
ING. MÜLLER	ING. MÜLLER	ING. MÜLLER	AutoCAD Map RELEASE 2 sér. číslo 640-00169585			
KRAJ: JIHO-MORAVSKÝ		Obč: BLANSKO				
INVESTOR: GYMNAZIUM BLANSKO, SEIFERTOVA 13, 678 01						
STAVBA GYMNAZIUM BLANSKO SEIFERTOVA 13 OPRAVA ELEKTROINSTALACE – II. ETAPA					FORMAT 10 A4	KOPIE
					DATUM 03/2017	
					STUPEŇ PDPS	
					ZAK. ČÍS. 2017.025	
					MĚŘ. –	
OBSAH					ČÍSLO VÝKRESU	ČÁST
ROZVODNICE R4					622	D.1.4