


LEGENDA MÍSTNOSTÍ:									
0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10
0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20
0.21	0.22	0.23	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28	0.29	0.30
0.31	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	0.39	0.40
0.41	0.42	0.43	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49	0.50
0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.60
0.61	0.62	0.63	0.64	0.65	0.66	0.67	0.68	0.69	0.70
0.71	0.72	0.73	0.74	0.75	0.76	0.77	0.78	0.79	0.80
0.81	0.82	0.83	0.84	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.90
0.91	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00

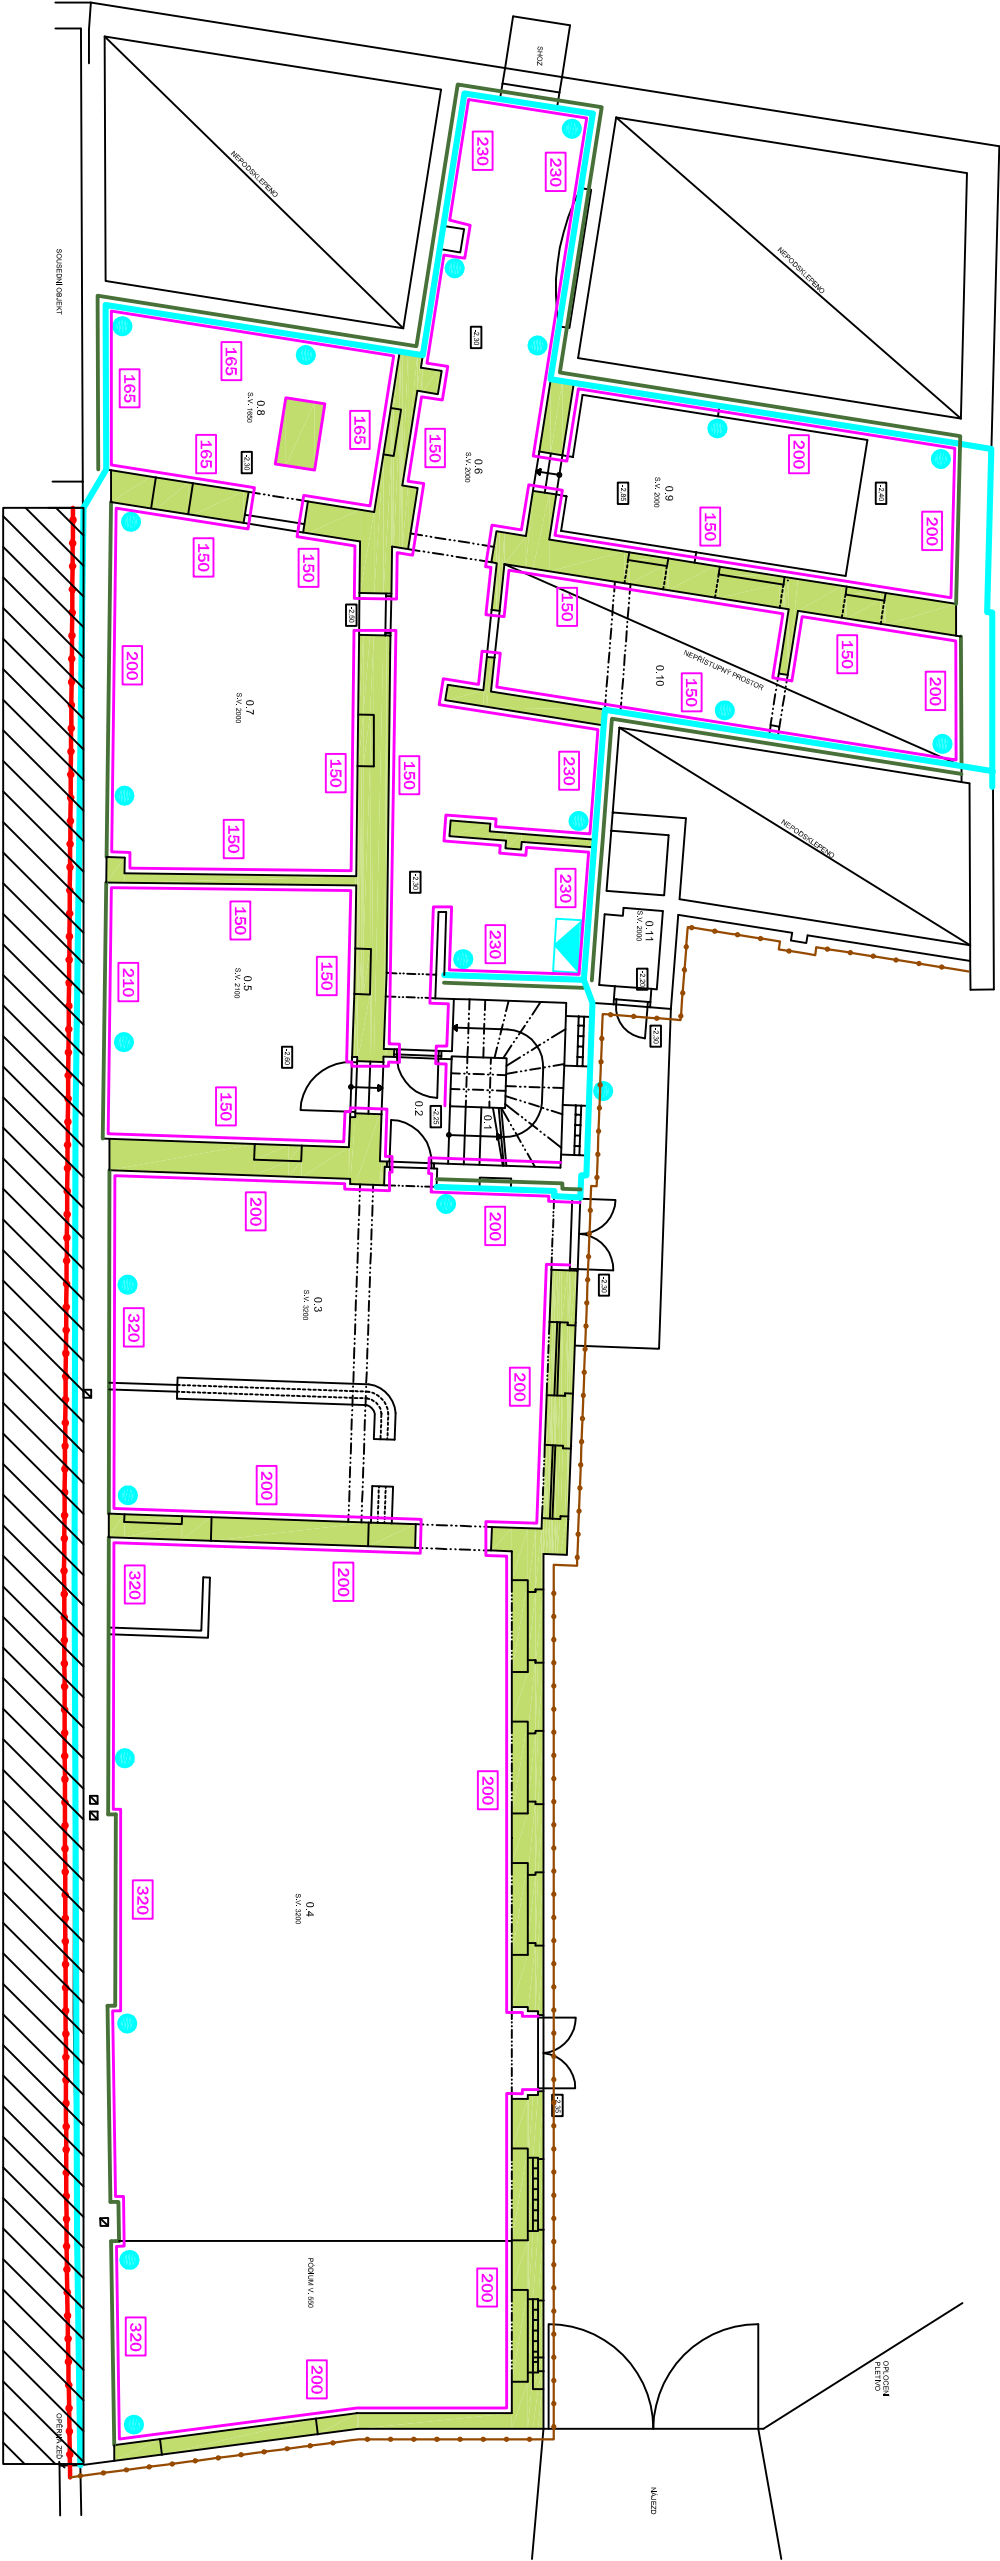

### Legenda:

■ Dodatečná horizontální izolace technologií podřezáním zdiava diamantovým lanem, popř. tlaková injekce akrylátovým gelem

+ Pól - síťová pásová anoda ve zdivu - systém minné (drátové) elektroosmózy

● - Pól - zemnicí tyčová katoda v podlaze - systém minné (drátové) elektroosmózy

■ Řídicí jednotka minné (drátové) elektroosmózy

■ Rubová izolace do zasakovací hloubky cca 0,8 m silikátovou stěrkou s ochrannou nopovou fólií


■ Rubová izolace do hloubky cca 1,5 m silikátovou stěrkou s ochrannou nopovou fólií. Ve spodní úrovni výkopu bude zaražena nerezová deska spojovaná zámky pod úroveň podlahových konstrukcí suterénu. Předpoklad délky nerezové desky 1,5 -2,0 m.

■ Sanacní tepelně izolační omítka

■ Výška úpravy sanacní tepelně izolační omítkou [cm]

■ Silikátová hydroizolační stěrka

■ Plošný geodtrén pro odvod srážkových vod

		
HL inženýr projektu	Zodp. projektant	Kreslil
Ing. Josef Kolář	Ing. Josef Kolář	Ing. Roman Šipos
Zadavatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o., Zámecké náměstí 9, 695 01 Hodonín		
Okres:	Hodonín	Místo: Velkomoravská 461/15
Akce: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DEPOZITÁŘE V HODONÍNĚ		
Obsah: PŮDORIS 1.PP - návrh sanace		
Formát: A3		
Datum: 10/2015		
Stupeň: DSP		
Měřítko: 1:150		
Z.č.: 14685    Výk.č.: 1		

