


PŘÍPOJKA NN  
KABEL CKK-J 5x10  
ULOŽEN VE VÝKOPU  
V OHRANIČCE Ø50  
KOORDINOVAT S OSTATNÍMI SÍTĚMI

NAPOJENÍ OBJEKTU KABELOVOU PŘÍPOJKOU ZE SOUSEDNÍHO OBJEKTU  
KABEL PŘÍPOJKY CYKY-J 5x10 BUDE ULOŽEN VE VÝKOPU DLE ČSN 33  
2000-5-52 ed.2 PO CELÉ DÉLCE V CHRÁNIČCE Ø50mm, PROSTOROVÁ  
KOORDINACE DLE ČSN 73 6005. POD VOZOVKOU V HLoubCE min. 1m. V  
OBJEKTU V CHRÁNIČCE K RH.

## LEGENDA

- PŘÍPOJKA STL PLYN
- PŘÍPOJKA VODY
- PŘÍPOJKA NN
- PŘÍPOJKA SPLAŠK. KANALIZACE
- DEŠŤ. KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ SLABOPROUD
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY NN
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY STL PLYNU
- NOVÝ OBJEKT (SO1)
- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- OBJEKTY K DEMOLICI (SO2)
- NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- NOVÉ ZATRAVNĚNÉ PLOCHY
- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- STÁVAJÍCÍ ZATRAVNĚNÉ PLOCHY

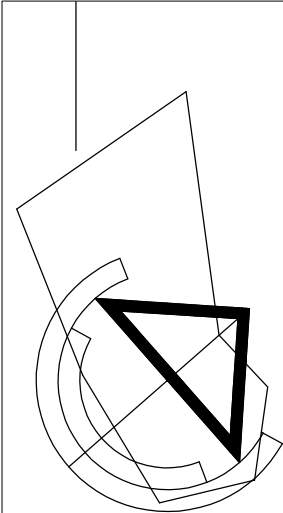

a)					
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA	
ZADAVATEL:	STAVOPROJEKT 2000, s.r.o.				
HIP:	Ing. VÁCLAV STARÝ				
VYPRACOVAL:	Ing. Veselý	Ing. Přemysl Veselý Dlouhá 17, 669 02 Suchobrdly tel. 604260761			
KONTROLOVAL	Ing. Veselý				
INVESTOR	SZŠ RAJHRAD, příspě. org.				
MÍSTO STAVBY	parc.č. 8/1 a 8/2 k.ú. Rajhrad				
STAVBA	VÝSTAVA OBJEKTU A VÝKOVÉHO VODNÍHO PRVKU ODBORNÉHO VÝČKNU ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY				
		Č. ZAK.	LISTŮ	POČET A4	2
		PARÉ Č.	MĚŘÍTKO	POŘADOVÉ Č.	
		1:200	101		
SITUACE – PŘÍPOJKA nn					