


TABULKA ROZMĚRŮ

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ PVC

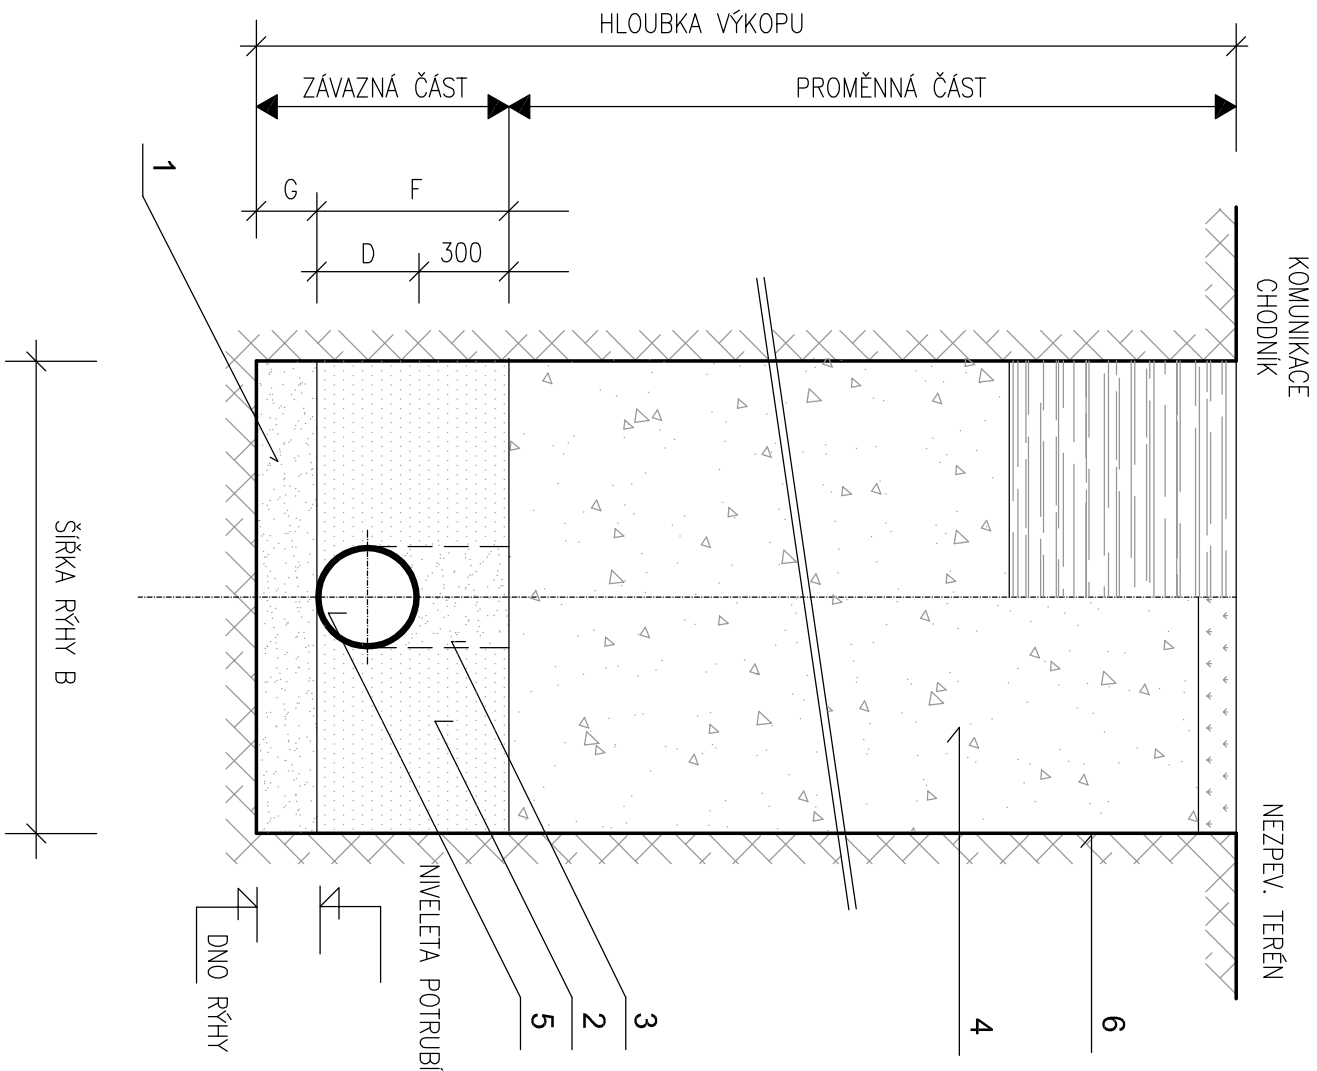



LEGENDA

- 1 PÍSKOVÉ LOŽE POD POTRUBÍM
- 2 HUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ ŠTĚRKOPÍSKEM
- 3 ZRNA MAX 20mm, HUTNĚNÝ PO 15cm
- 4 NEHUTNĚNÁ ČÁST OBSYPU
- 5 ZÁSYP HUTNĚNÝM ŠTĚRKOPÍSKEM, POPŘ. PÍŠČITOU
- 6 ZHUTNĚLNOU ZEMINOU
- 7 TROUBY PVC SN8
- 8 PAŽENÍ RÝHY

PROFIL POTRUBÍ DN	ŠÍŘKA RÝHY D0 HL.4,0m B (mm)	VŠŠKA OBSTYPU F (mm)	VŠŠKA LOŽE G (mm)
DN100	900	410	150
DN150	900	460	150
DN200	900	500	150
DN250	900	550	150
DN300	1000	615	150
DN400	1200	700	150
DN500	1400	800	150

NEMOCNICE BŘECLAV

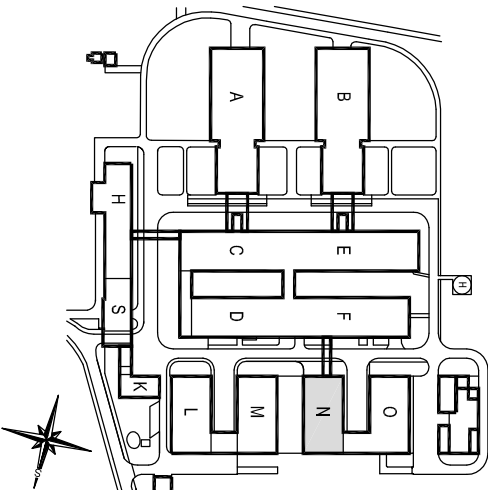Investor: NEMOCNICE BŘECLAV příspěvková organizace U nemocnice 1, 690 74 Břeclav	Autorizační razítko:	Schema:	
Generální projektant: #HOSPIMED mediální a gastronomická technika spol.s r.o.			
Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA Ing. VLADIMÍR KUNDERA			
Akce: Nemocnice Břeclav - rekonstrukce stravovacího provozu			
Zpracovatel části:	Stráněšného 39 616 00 Brno		PAGE:
 projektant kancelář TZB tel. 516 777 703 e-mail: bmo@saniprojekt.eu	Zodpovědný projektant Ing. Miliše Hrazdilková		Vyraboval Ing. Miliše Hrazdilková
Objekt (IO):	IO 01 Odliučovač tuhu	DATUM: LISTOPAD 2010	
Profese:	Zařízení zdravotně technických instalací	ZAKÁZK. ČÍSLO: JP-07-2010	
Název přílohy:	Uložení potrubí	FORMÁT: 2A4	
		STUPEŇ: DSP/ZDS/DPS	
		MĚŘITKO: -	
		KÓTOVÁNÍ: V MM	
		F1.5-103	