Elektrické napájení: 3 + PEN,stř,50 Hz,400/230 V AC,TN-C
Elektrické napájení za rozvaděčem R - H : 3 + PEN,stř,50 Hz,400/230VAC,TN-C
Elektrické napájení za rozvaděčem R - 1 : 3 + N + PE,stř,50 Hz,400/230VAC,TN-S
Elektrické napájení za rozvaděčem R - 2 : 3 + N + PE,stř,50 Hz,400/230VAC,TN-S
Dle ČSN 33 2000 - 1 ed. 2 ß.3.12,2.1

Ochrana před úrazem el. proudem: dle ČSN 33 2000-4-41ed.2

Automatickým odpojením od zdroje ß.411.3,2
Zvýšená: Proudovým chráničem ß.415,1,
Doplňujícím ochranným pospojováním ß.415,2.

Určení vnějších vlivů: viz,Technická část

Výška přístrojů : střed instalační krabice - spínače - 1100 - 1200mm

- zásuvky - 600mm - 12000

Výška přístrojů WC invalidé: musíbýt provedeno v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.
střed instalační krabice - spínače , zásuvky - 1000mm

nebo dle dohody a investorem

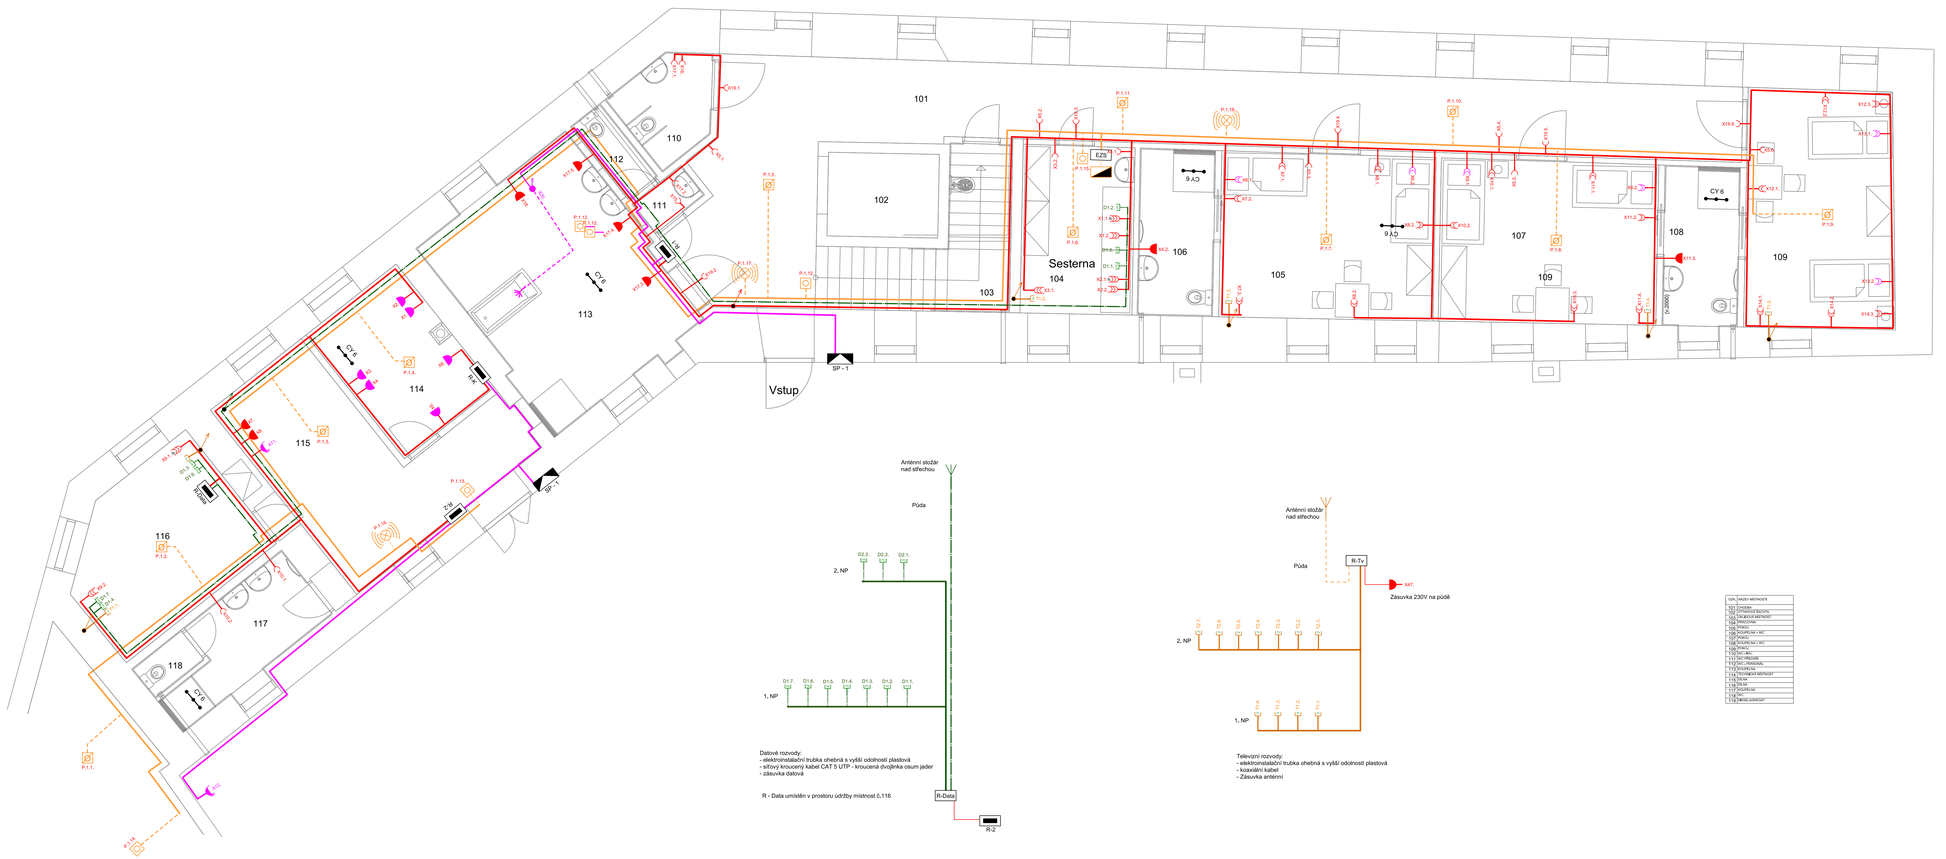

Legenda použitých značek

	Zásuvka 230V v provedení pod omítku s ochranou před přepětím		Rozvaděče v provedení pod omítku s požární odolností EI 30
	Zásuvka 230V v provedení pod omítku	EZS	Rozvaděče EZS v provedení pod omítku
	Zásuvka 230V v provedení pod omítku - následná montáž		Zásuvka TV anténa provedení pod omítku Zásuvka datová provedení pod omítku Zásuvka telefonní v provedení pod omítku
	Zásuvka 230V v provedení pod omítku IP 44		Spínač 400V, 25A, min.IP 44 pod omítku
	Kabelová trasa zásuvkových okruhů Kabelová trasa 400V		Vývod 400V
	Stoupací vedení jednotlivých okruhů		Dveřní magnetické čidlo
	Trasy silnoproudých rozvodů Kabelové trasy datových a telefonních rozvodů Kabelové trasy anténních rozvodů Kabelové trasy EPS a EZS rozvodů		Ovladač EZS
	Kabelová trasa uložení v podlaze - elektroinstalační trubka + kabel CYKY 5Cx2,5		Požární bezpečnostní tlačítko
	Krabice rozbočná KR 68, KR 97, KO 97		Detektor kouře

100	NÁZEV MECHANISMU
101	ZVONEK
102	TLAČÍTKOVÁ SOUPRAVA
103	TLAČÍTKOVÁ SOUPRAVA
104	SIRÉNA VENK.
105	SIRÉNA
106	ROZHRAŇKA 1 KEC
107	SIRÉNA
108	ROZHRAŇKA 1 KEC
109	SIRÉNA
110	SIRÉNA
111	SIRÉNA
112	SIRÉNA
113	KEC - PŘEDNÁŠKY
114	ROZHRAŇKA
115	TESTOVACÍ METODY
116	SIRÉNA
117	SIRÉNA
118	ROZHRAŇKA
119	SIRÉNA
120	MĚŘICÍ KOMÍNEK

Bohuslav Doležal, Urbánkova 617, Moravské Budějovice, mobil 720 108 727

Vypracoval: J. Svoboda	Kontroloval: B. Doležal	Číslo zakázky:	1956
Kreslil: J. Svoboda			
Zod.projektant: Ing. M. Procházka		01/2017	

Stavba:

Stavební úpravy objektu a oprava zpevněných ploch

D.1.4.2 Elektroinstalace

obsah výkresu:

Elektroinstalace - 1. NP - silové obvody + data

Investor: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno 601 82 v zastoupení
Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace, Hostim 1, IČ - 456 71 761

Bohuslav Doležal
Urbánkova 617, 676 02 Moravské Bud.
IČ: 764 69 015 DIČ: CZ6609012168
mobil: 720 108 727
email: dolb@email.cz

Účel: DPS

Měřítko: 1:50

Číslo výkresu: 2