


Vypracoval:	Ing. Libor Kučera		Ing. Libor Kučera projektování elektrických zařízení Čejč, č.p. 223, 696 14 tel.: 606 154 364
Zodpovědný projektant:	Ing. Libor Kučera		
Místo: Hustopeče u Brna kraj Jihomoravský			
Akce: ZŠ a PŠ Hustopeče – stavební úpravy pro ZUŠ			Stupeň: DPS
			Datum: 12/2017
Část: Elektroinstalace – úprava rozváděče RS			Výkr. č.: D.1.3.3.6
Investor: Základní škola a Praktická škola Hustopeče, p.o., Šafaříkova 999/24, 693 01			Č. zak.: 16/17

RS – úprava

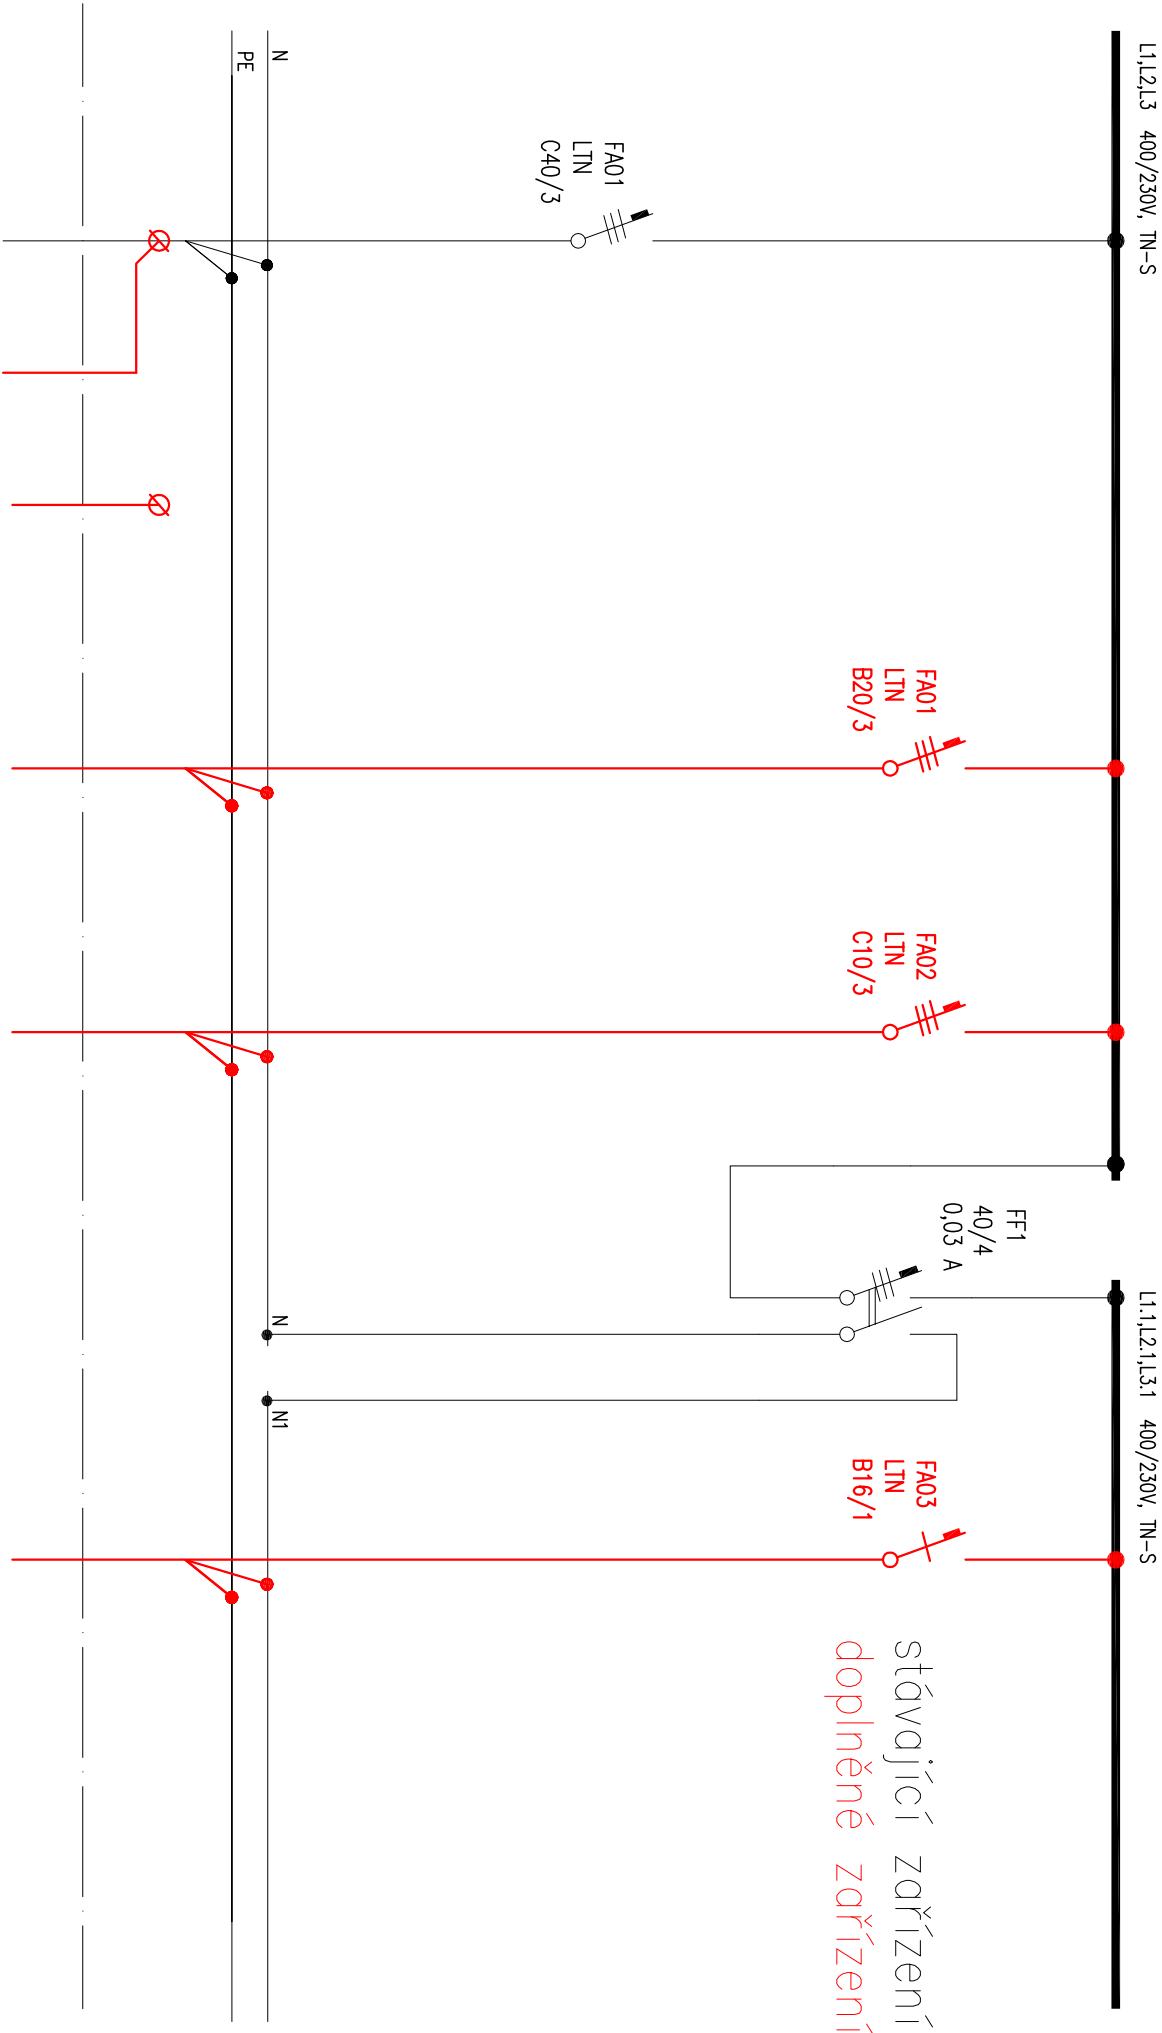

stávající zařízení
doplňně zařízení

Číslo okruhu	WL00	WL01	WS01	WL02	F01	D01
Kabel	CYKY-J 5x6	CYKY-J 5x6	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 5x2,5	CYKY-J 5x2,5	CYKY-J 3x2,5
Okruh	přívod z RE	odvod do R1	impuls HDO do R1	SP100	zdsuvky 400V m.č. 024	zdsuvky 230V m.č. 024
Pi (kW)	stávající		rezerva			